

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.  
Hana Bartolšicová  
Kapusty 291/27  
690 06 Břeclav

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Otrokovice  
Zlínská 230  
765 27 Otrokovice  
www.eon-distribuce.cz

Hana Štrkaňová  
T +420-54514-3362  
hana.strkanova@eon.cz

Naše značka  
H18502-16251713

Otrokovice, 24.05.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Název stavby: Těšnovický potok km 0,000-1,250 oprava opevnění  
a odstranění nánosů  
Místo stavby: KÚ Těšnovice (766798), Trávník (766810),  
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN  
Nadzemní vedení NN

**Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční  
soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46  
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu  
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.**

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  
soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním  
žádosti o souhlas, prosím, **předložte projektovou dokumentaci stavby**  
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.  
Žádost můžete podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** → **Souhlas**  
**s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464  
IČ: 251 86 213  
DIČ: CZ25186213

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
3. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Lubomír Zahradník,  
tel.: 54514-3365,  
email: lubomir.zahradnik@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 15.05.2020.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s. r. o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213



112

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016251713

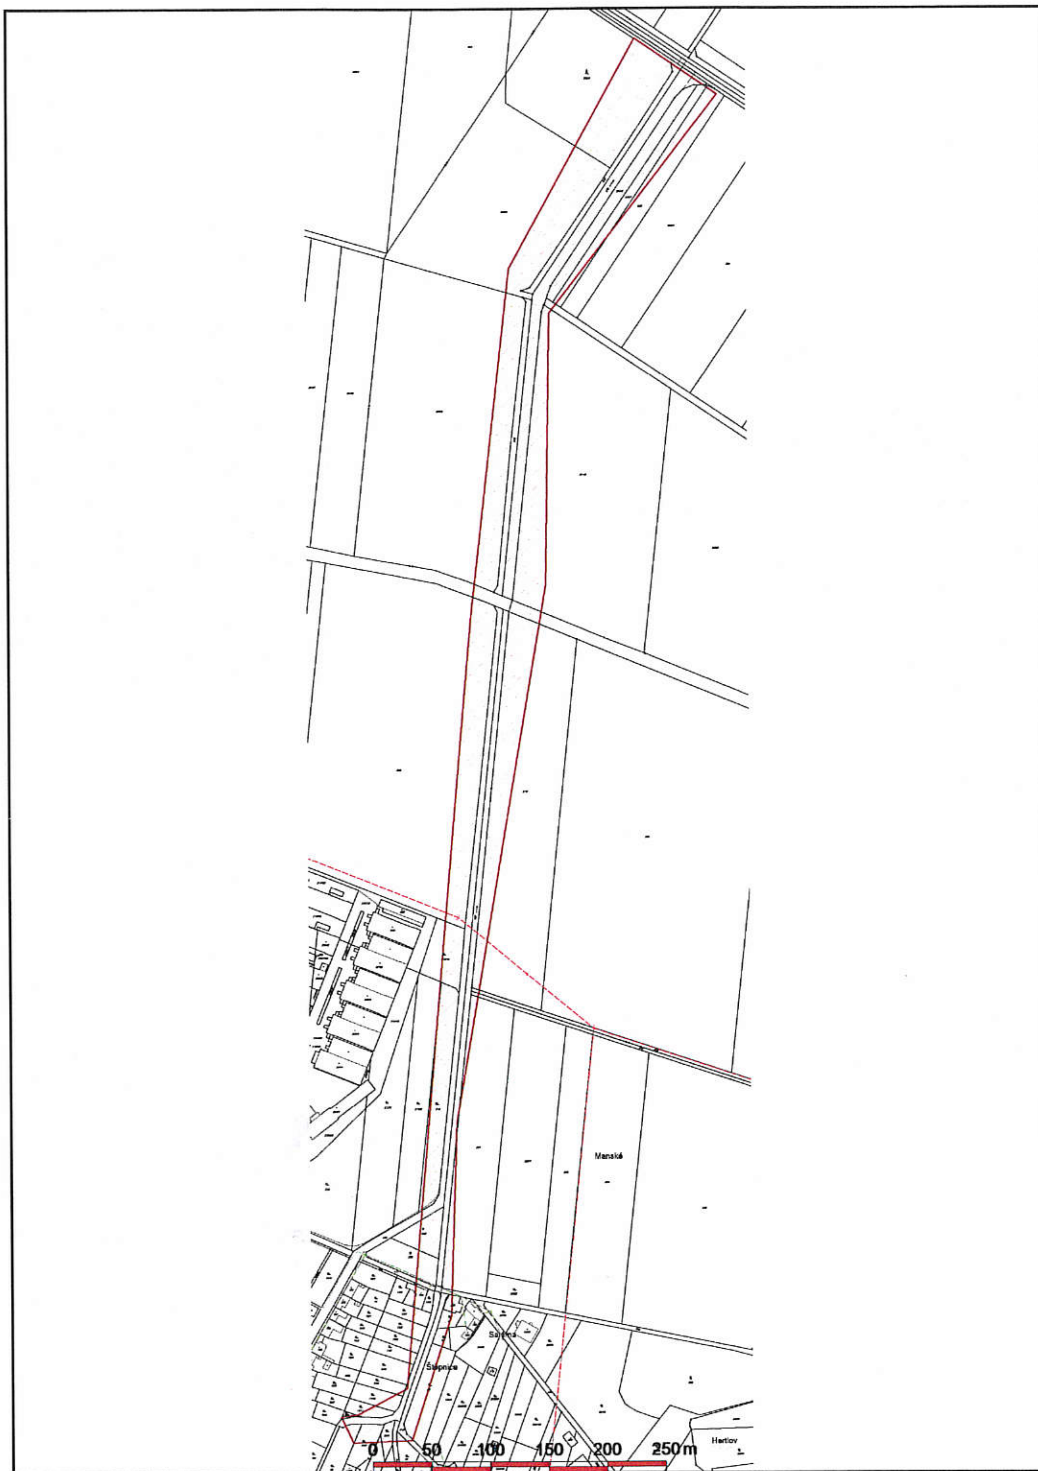

Datum 15.05.2018

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

059





E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.  
Hana Bartolšicová  
Kapusty 291/27  
69006 Břeclav

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Regionální správa Otrokovice  
Zlínská 230  
765 27 Otrokovice  
www.eon-distribuce.cz

Lubomír Zahradník  
T +420-54514-3365  
lubomir.zahradnik@eon.cz

Naše značka  
L4570-16255266

Otrokovice, 05.06.2018

**Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN  
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Těšnovický potok km 0,000-1,250 oprava opevnění a odstranění nánosů“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: KÚ Těšnovice (766798), Trávník (766810), žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce při splnění podmínky, respektování **OP nadzemního vedení VN a dodržení bezpečné vzdálenosti nadzemního vedení NN.**

Podzemní vedení VN, NN nesmí být výše uvedenou akcí dotčeno. V OP bude zachována stávající niveleta, nebudou zde umístěny stavby, základy, konstrukce a jiná podobná zařízení.

Dle předložené dokumentace se jedná o údržbu stávajícího koryta, (bez výškových, směrových úprav se zachováním stávajících vodorovných vzdáleností koryta od sloupů nadzemního vedení VN i NN) – výkopové práce budou prováděny ve vodorovné vzdálenosti min. 5m od nadzemního vedení VN (vodorovná vzdálenost od podpěrných bodů). V OP nebudou nově umístěny žádné stavby, základy, konstrukce a jiná podobná zařízení. Upozorňujeme, že práce s mechanizací (jeřáby, zdvihač, lanové a podobné mechanismy) musí být v kterékoliv poloze umístěny mimo OP nadzemního

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: 25733591

Číslo žádosti: 16255266

vedení VN. Pokud není možno tento požadavek dodržet, nutno situaci projednat na RS Otrokovice (bude vypracován a na RS Otrokovice odsouhlasen postup pro realizaci výše uvedené stavby (akce) – vypnutí nadzemního vedení VN, zpracování postupu a organizace z pohledu vyhledání a vyhodnocení rizik při práci v ochranném pásmu vedení VN 22 kV – Vyhledání a vyhodnocení rizik práce podle ZP § 102 oprávněnou osobou (koordinátor BOZP při práci na staveništi). Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Pro zvýšení bezpečnosti při pohybu v OP nadzemního vedení VN vyznačí investor stavby dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule apod.). místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma a místech křížení trvale informováni.

**Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.**

**Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3302 ed.3.**

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- 4) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 5) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 6) Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 7) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Lubomír Zahradník,  
tel.: 54514-3365,  
email: lubomir.zahradnik@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Otrokovice



609



**Povodí Moravy, s.p.**

**Dřevařská č.p. 11**

**602 00 Brno**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2018-005754

Bučňáková Zdeňka

11.6.2018

+420573517228

zdenka.bucnakova@vak-km.cz

**Stanovisko k ohlášení stavby: "Těšnovický potok, km 0,000-1,250, oprava a odstranění nánosů"**

Předložená projektová dokumentace řeší běžnou údržbu vodního toku - Těšnovický potok v k.ú. Těšnovice v km 0,000-1,250. Jedná se o odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku, opravu opevnění dna a svahů koryta, opravu spádového stupně v km 0,7189.

V zájmovém území běžné údržby vodního toku - Těšnovický potok se nachází zařízení ve správě VaK Kroměříž, a.s. Jedná se o vodovodní řad PE40, kanalizační stoky PVC DN400, PVC DN500, PVC DN250 s odlehčovacími stokami a výústními objekty, výtlačné kanalizační potrubí PE 160. Průběh našich sítí je možné si stáhnout z webového portálu JD TM Zlínského kraje ([www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz) <<http://www.jdtm-zk.cz>> ). Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby a bude projednán a odsouhlasen postup stavebních prací v blízkosti našeho zařízení.

Upozorňujeme, že v místech udržovacích prací se nachází betonová kanalizační stoka DN300 s výústním objektem. Tato stoka je ve vlastnictví a v provozování města Kroměříž.


Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Výústní objekty musí být při stavebních pracích zachovány. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily síť a vnější znaky sítě v naší správě. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit uložením panelů v místě přejezdu a to tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a byla vyloučena možnost jejich poškození. Při terénních úpravách požadujeme, aby vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních byly zachovány a byly osazeny do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64 -35-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

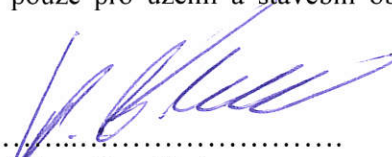  
.....  
Ing. Petr Vedra  
výrobně technický náměstek

Příloha

Situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě - 3x

Kontakty


mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358


mistr kanalizací - p. Mlčoch, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375

vytyčení sítě - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz)

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)



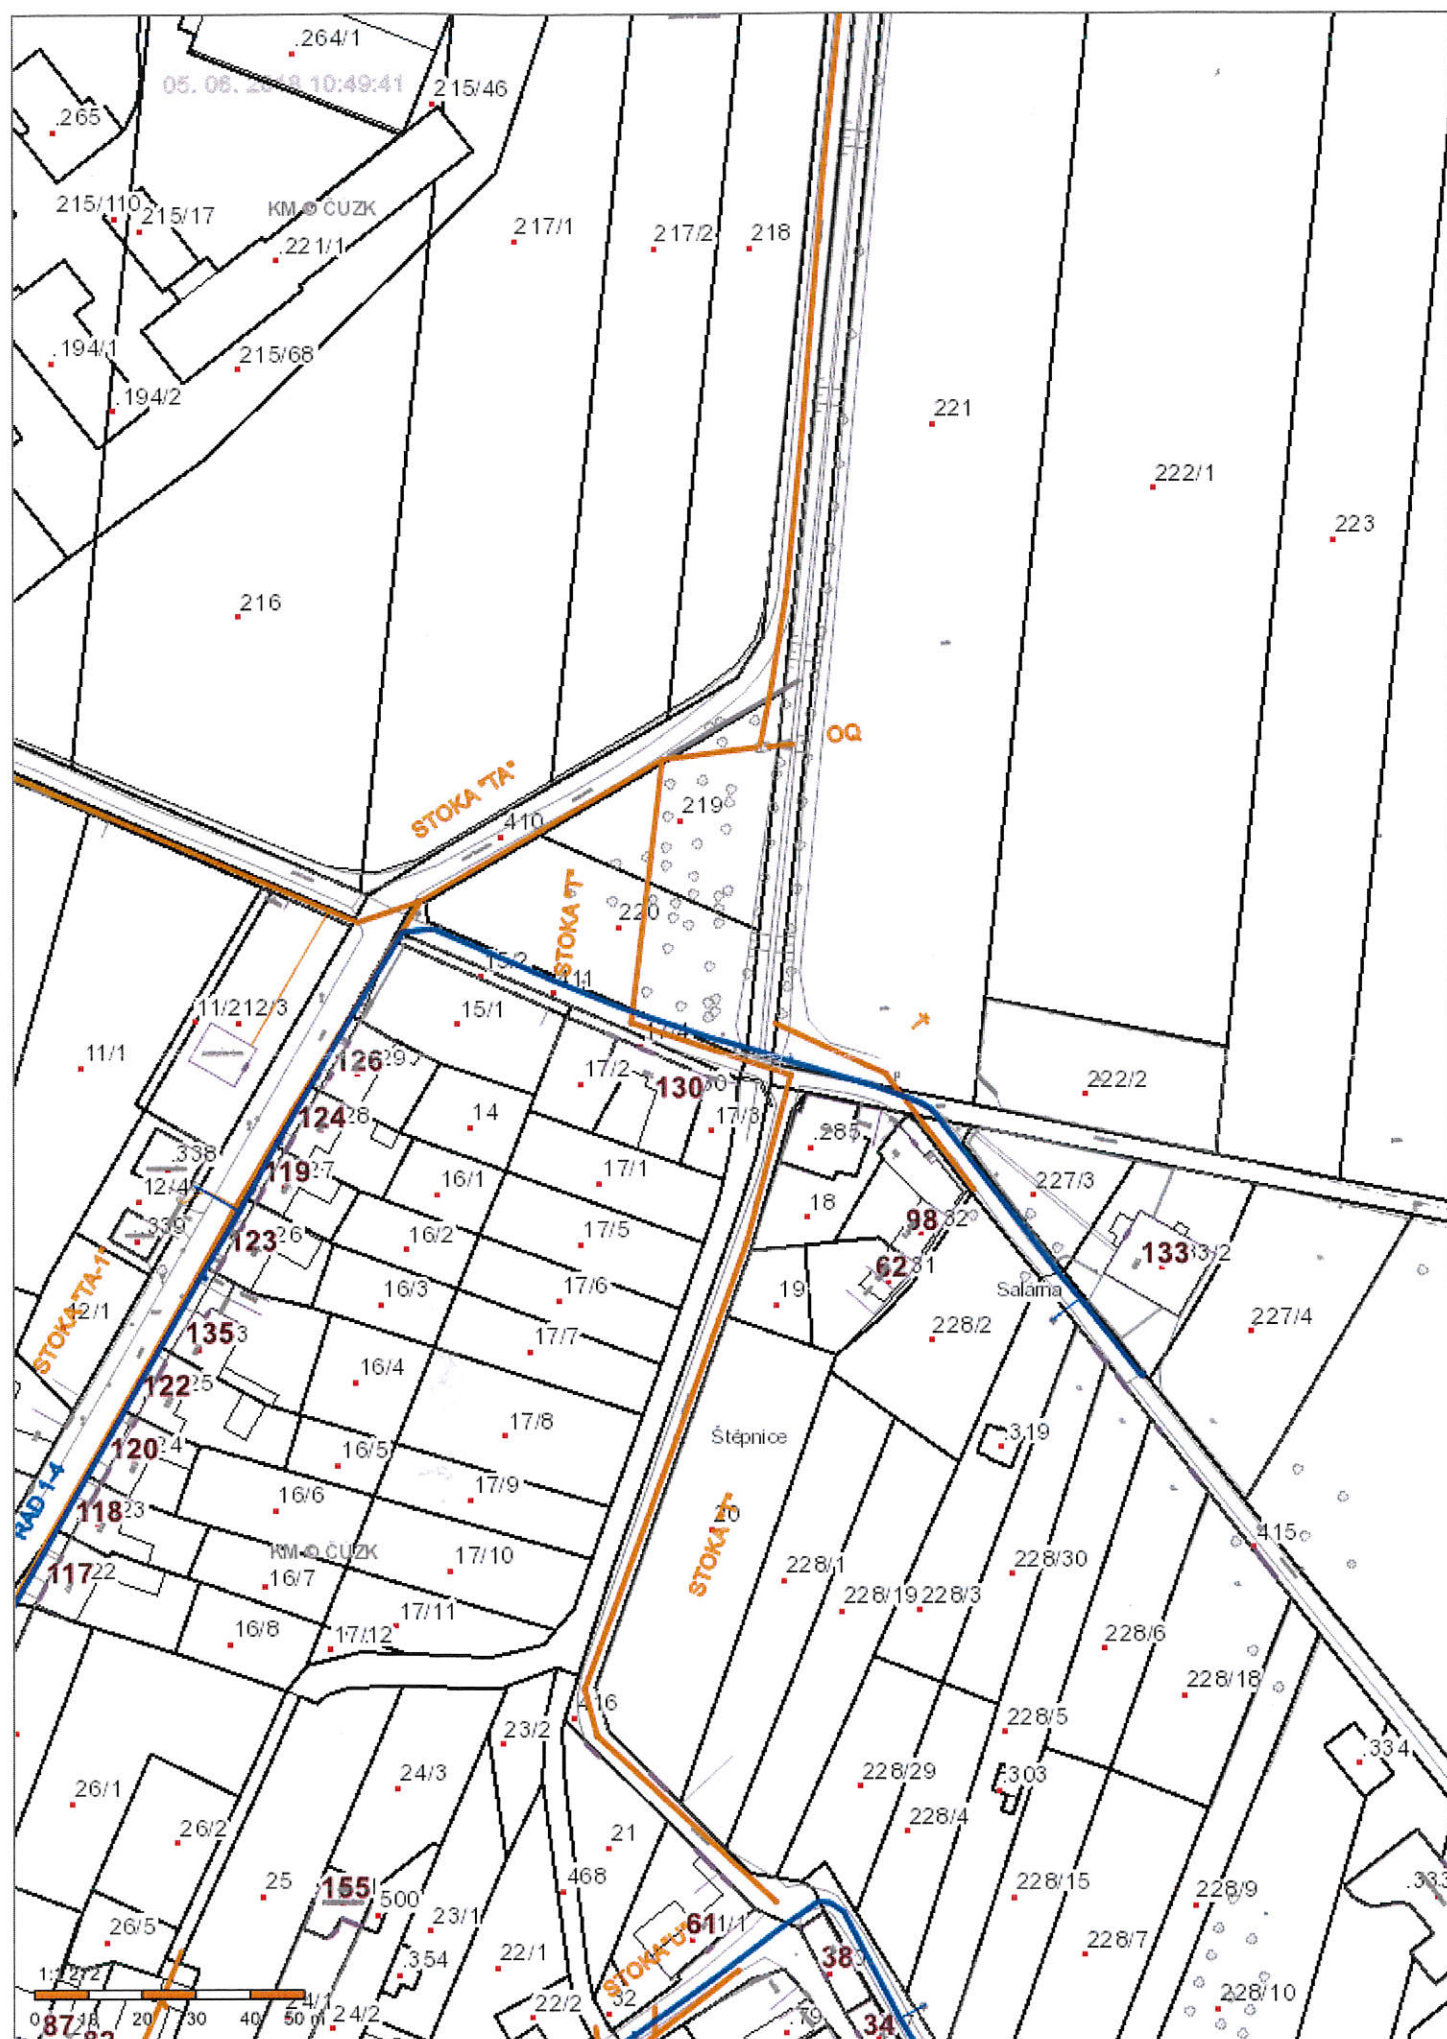

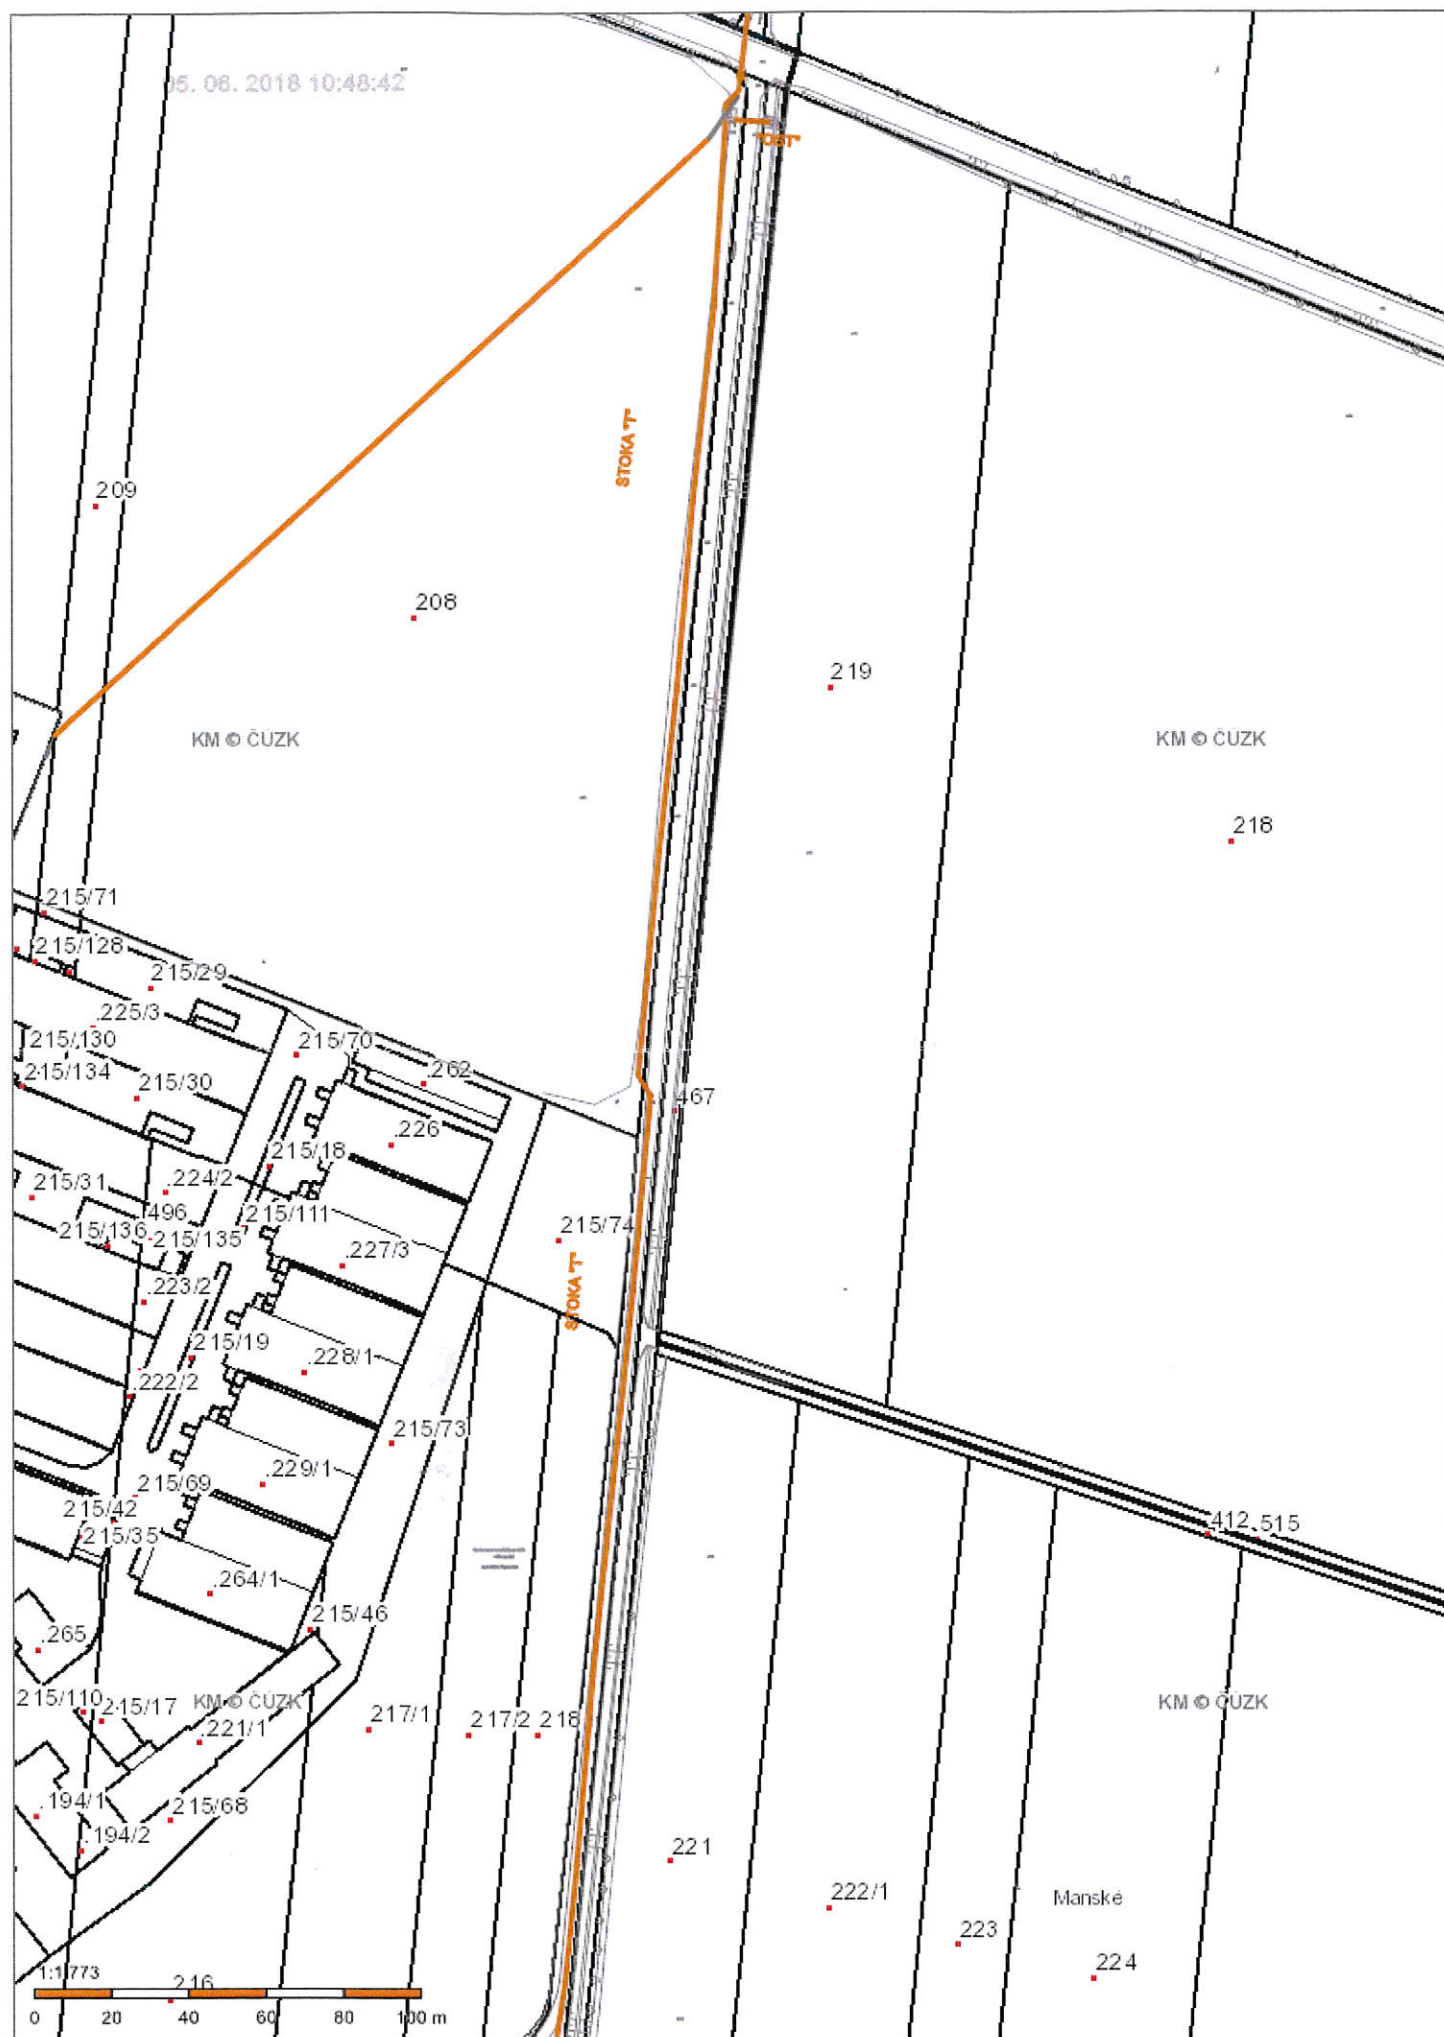



05. 08. 2018 10:48:21

199

255/3

220/2

530

576

254/2

253

KM 0 ČUZK

252/1

251

250

220/1

525

221/2

KM 0 ČUZK

222/2

1:1 773

0 20 40 60 80 100m

VÝTLAK VA

VÝTLAK VA