

PŮDORYS PODKROVÍ

POZNÁMKA:

- ROZVODY IZOLOVÁNY TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE 10mm, POLOŽENY VE VRSTVĚ IZOLACE PODLAHY
- JEDNOTLIVÁ TĚLESA RADIK VK NAPOJENA Z PODLAHY
- LEŽATÝ ROZVOD SESPÁDOVÁN KE KOTLI (OSAZEN VYPOUŠTĚCÍ VENTIL VK10)



HLAVNÍ ZDROJ TEPLA BYT INSPEKCE:

Nástěnný elektrokotel o jm. výkonu cca 12kW - umístěn v 2NP přístavby.

Te = -13°C, teplotní spád pro otopná tělesa 75/65
tepelná ztráta bytová jednotka je 3,49 kW (rezerva 15% 4,01kW),
celkový navržený výkon topných těles je 4,1 kW

| | |
|--------------------------|---|
| VK 10 500/400 (206 W) | DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP VENTIL KOMPAKT |
| KLC 1220.500 457W | OTOPNÝ REGISTR KORALUX LINEAR CLASSIC |
| EZ 15 | RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ - JEDNOVÝTOKOVÝ |
| | TERMOSTAT - REGULACE TOPNÉHO SYSTÉMU |

DETAIL NAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES

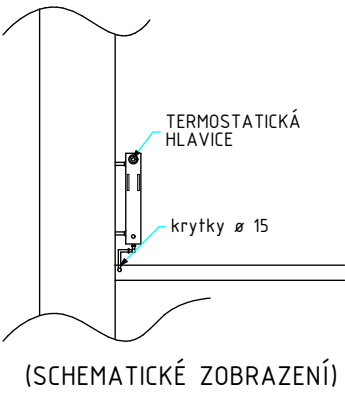

| | | | |
|--|--|---|--|
| <div><div></div><div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div><div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div></div> | | <div>VÝKRES č.:</div> <div>D.4.4</div> | |
| <div>AKCE:</div> <div>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</div> | | <div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. Stanislav Hronek</div> | <div>VELIKOST:</div> <div>3xA4</div> |
| <div>INVESTOR:</div> <div>Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5</div> | | <div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:50</div> | |
| <div>VÝKRES:</div> <div>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - půdorys podkroví</div> | | <div>STUPEŇ PROJEKTU:</div> <div>společné povolení</div> | <div>ZAKÁZKA č.:</div> <div>902018</div> |
| | | <div>Zdeněk Frk, DiS.</div> | <div>DATUM:</div> <div>02/2019</div> |