


Řez 3-3'

M 1:50

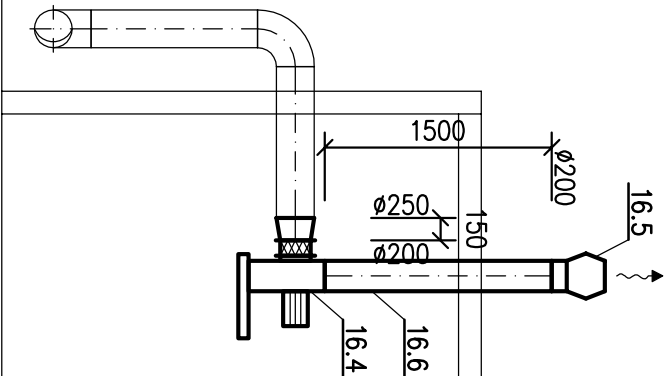

POZNÁMKA

- S.H. udává výšku VZT potrubí nad čistou podlahou
 - V.O. udává výšku osy VZT potrubí nad čistou podlahou
 - Před montáží je nutné zaměřit přesné dimenze stávajících VZT rozvodů
 - Pro montáž ventilátorů budou použity stávající nosné rámy doplněné o nové nosné konzoly
- Stávající VZT potrubí



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa	
INVESTOR:		Ing. Ladislav Váňa	
Povodí Vltavy, státní podnik		Ing. Ladislav Váňa	
Holečkova 3178/8, Praha 5		Ing. Ladislav Váňa	
AKCE:		Ing. Ladislav Váňa	
VÝMĚNA VENTILÁTORŮ NA		Větrná 132	
STŘEŠE OBJEKTU VHL		370 01 Vráto	
Na Hutmance 596/5a, Praha 5		IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525	
STUPĚŇ		tel.: 605 158 381	
DPS	DPS	ZAKÁZKA	
06/2019	06/2019	19-35	
FORMÁT	2 A4		
MĚŘÍTKO	1:50		
VÝKRES Č.	VÝKRES Č.		
Řez 3-3'	5		