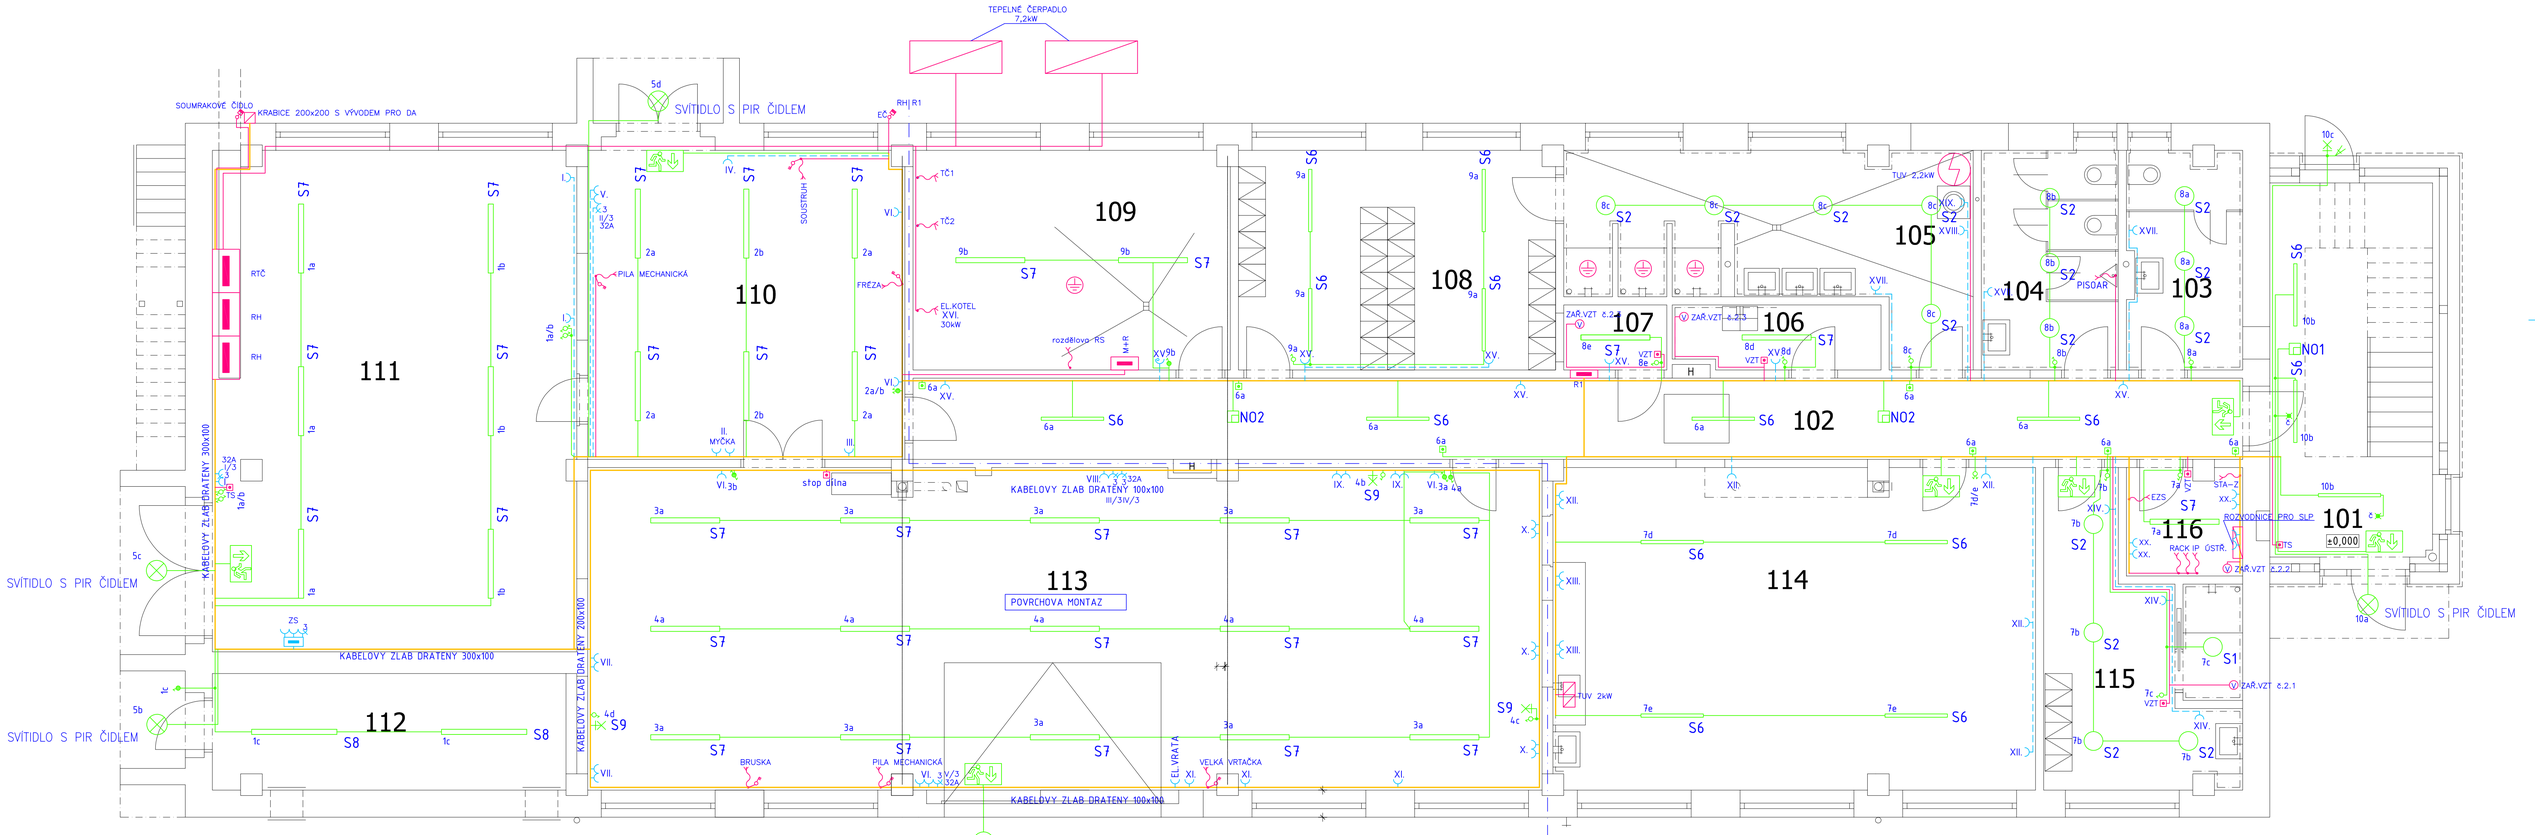


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- SVÍTIDLA DLE VÝKAZU VÝMĚR
- ROZVADĚČ–DLE POPISU
- INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20
- VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43
- TLAČÍTKO–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- VÝVOD PRO EL.ZAŘÍZENÍ DLE POPISU
- VYPÍNAČ
- ZÁSUVKA 230V/16A IP20
- ZÁSUVKA 400V/16A IP43
- ZÁSUVKA 230V/16A IP20 SE 3.STUPNĚM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

ZS – ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

TUV – OHŘÍVAČ TUV

TS – TLAČÍTKO TOTAL STOP

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- TLAČÍTKO–OVLÁDÁNÍ VZT

VZT – VENTILÁTOR VZT

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Ozn. | Účel | Plocha [m²] | Stávající podlaha / Nová podlaha | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VSTUPNÍ HALA | 21,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 102 | CHODBA | 35,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 103 | WC ŽENY | 8,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 104 | WC MUŽI | 10,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 105 | UMYVÁRNA MUŽI | 22,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 106 | ÚKLID | 4,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 107 | SKLAD | 2,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 108 | ŠATNA MUŽI | 23,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 109 | KOTELNA | 23,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 110 | DÍLNA ÚDRŽBA | 33,3 | BEZ ÚPRAVY | |
| 111 | PŘÍRUČNÍ SKLAD | 62,1 | BEZ ÚPRAVY | |
| 112 | SKLAD PHM | 14,0 | BEZ ÚPRAVY | |
| 113 | DÍLNA ÚDRŽBA | 104,7 | BETON SE VSYPEM | |
| 114 | DENNÍ MÍSTNOST | 53,0 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 115 | ŠATNA ŽENY | 16,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |
| 116 | ROZVADĚČ SLP | 4,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | |

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE

HL.PROJ.: Ing. ŠIMEK V.
ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA
KRESLIL: ROMAN JELÍNEK

STAVBA:
VD HNĚVKOVICE
ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ BUDOVY

ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP–ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
MĚŘÍTKO: 1:50
VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: –
STUPEŇ: DPS
DATUM: 11/2019
INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5
FORMÁT: 8xA4
ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.c.4