


DETAIL C:

- NAVRŽENÝ PILÍŘ MĚŘENÍ A REGULACE PLYNU
- AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU PE 32 – STL 300kPa
 - PROVOZNÍ UZÁVĚR PLYNU KULOVÝ KOHOUT KK25
 - NAVRŽENÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU
 - Pvstup = 100kPa / Pvýstup = 2kPa
 - JMENOVITÝ PRŮTOK 12m3/h

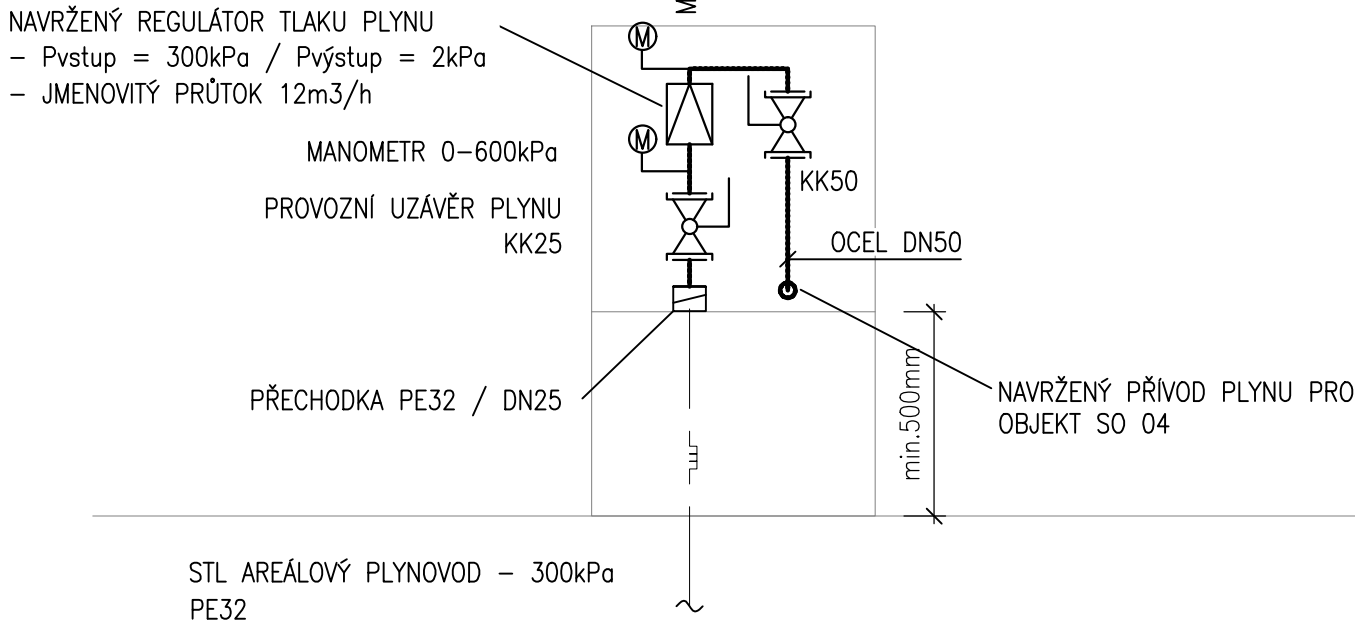

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - organizační složka státu Hroznová 63/2, 603 00 Brno ukzuz@ukzuz.cz				
PROJEKTANT iprojekt info s.r.o. Šeříková 98/8, 638 00 Brno info@iprojekt.info				
STAVBA	DECENTRALIZACE KOTELNY A MODERNIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU NA ZKUŠEBNÍ STANICI ÚKZÚZ HRADEC NAD SVITAVOU 483		VYPRACOVAL	PAVEL HERMAN
			KONTRLOVAL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
			SCHVÁLIL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
			DATUM	02/2020
ČÁST	D.1.4.PL	PLYNOVÁ INSTALACE	MĚŘITKO	-
NÁZEV VÝKRESU	DETAIL C - OBJEKT SO 04		ČÍSLO VÝKRESU	b08
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		