





Rozváděč VN a přívodní kabel VN je dodávkou E.ON

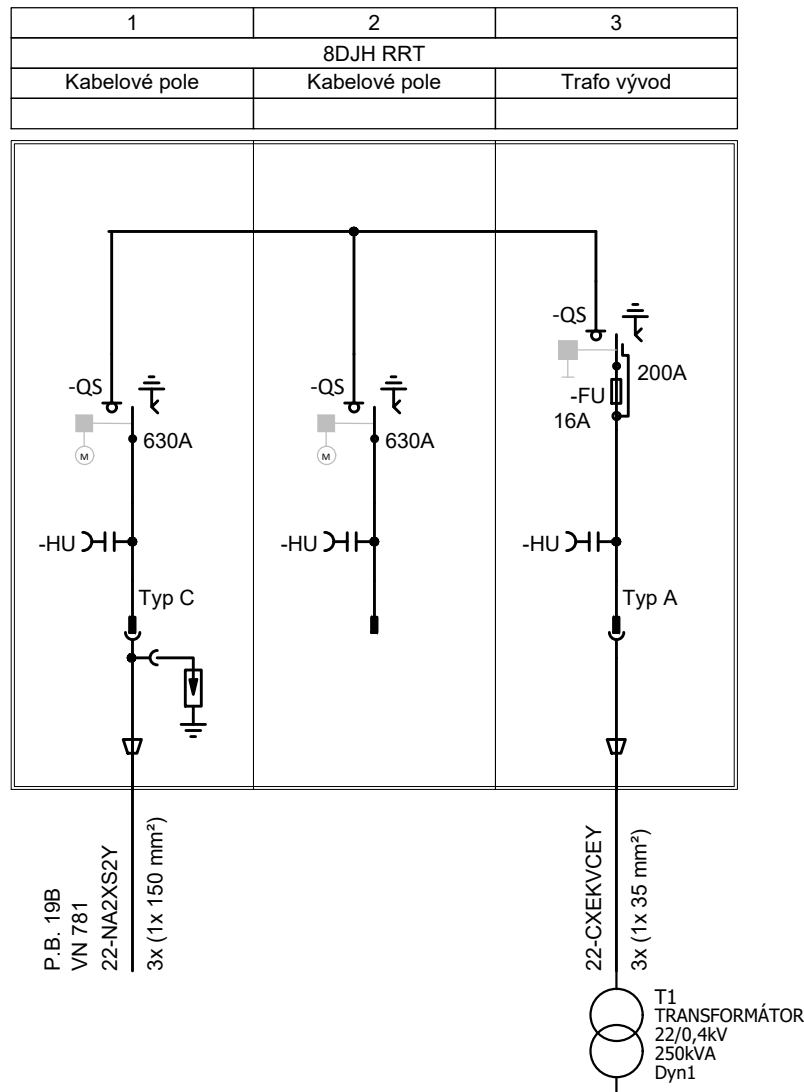

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT
 ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
 ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
 (dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a 3)
 základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
 ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
 doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
 Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů

VYPRACOVAL:	Bc. Petr Longin	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. David Kubát	 Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel.: 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
					
MÍSTO STAVBY:	u VD KORYČANY	KRAJ:	Zlínský kraj		
STAVEBNÍK:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				
STAVBA:				DATUM:	Srpen 2020
VD Koryčany - zásobování elektrickou energií				STUPEŇ:	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	020-000134
				FORMÁT:	1 x A4
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
Jednopolové schéma VN				-	04