

LEGENDA VO:

- V0— KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO: WL-V0 CYKY-J 3x6 + FeZn 30/4 V ZEMI  
—→V0— ROZVODY VO V CHRÁNICIČE FXKVS #100 POD KOMUNIKACI  
● SP SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VIZ PD "PS 03 ELEKTROOBJEKTY HORNÍ REJDY")  
RS STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RS





LEGENDA NN a SLP:

- KABELOVÝ ROZVOD NAPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU: WL-KS CYKY-J 3x2,5 V ZEMI, RESP. V STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASE V SSR#20  
—→— DAT PRÍVOD K VNĚJŠÍ JEDNOTCE (ANTÉNE "A") LTE A KE KAMERĚ K1: KLine KE550HS23OUT STP 4x2xAWG23, Category 6A/FeZn #50 NA STOŽÁRI SP1  
—→— DAT PRÍVOD KE KAMERĚ K2: KLine KE550HS23OUT STP 4x2xAWG23, Category 6A/FXKVS #50 V ZEMI, RESP. V STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASE V SSR#20  
R-KS SKŘÍŇKA ZAŘÍZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU (VIZ PD "PS 03 ELEKTROOBJEKTY HORNÍ REJDY")  
A VNĚJŠÍ JEDNOTKA (ANTÉNA) LTE (VIZ PD "PS 03 ELEKTROOBJEKTY HORNÍ REJDY")  
K1 IP PoE KAMERA (VIZ PD "PS 03 ELEKTROOBJEKTY HORNÍ REJDY")  
● STÁVAJÍCÍ STOŽAR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
1+N+PE, AC, 50Hz, 230V, TN-S

- ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ - PŘÍLOHA A.1  
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY - PŘÍLOHA A.2  
OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE - ČL.411.1  
- POUŽITÍM NADPROUDOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ - 411.4

PRAVÝ BŘEH MORAVY

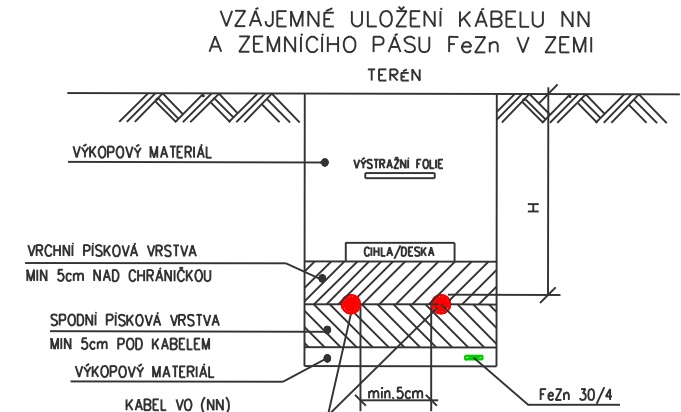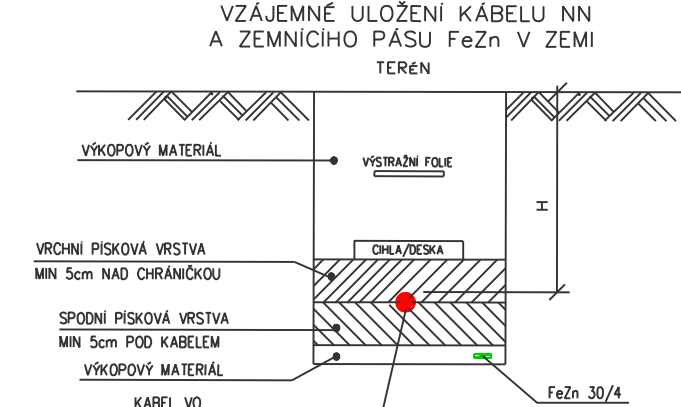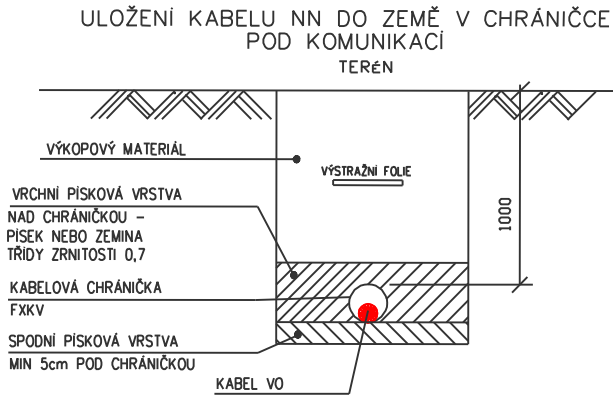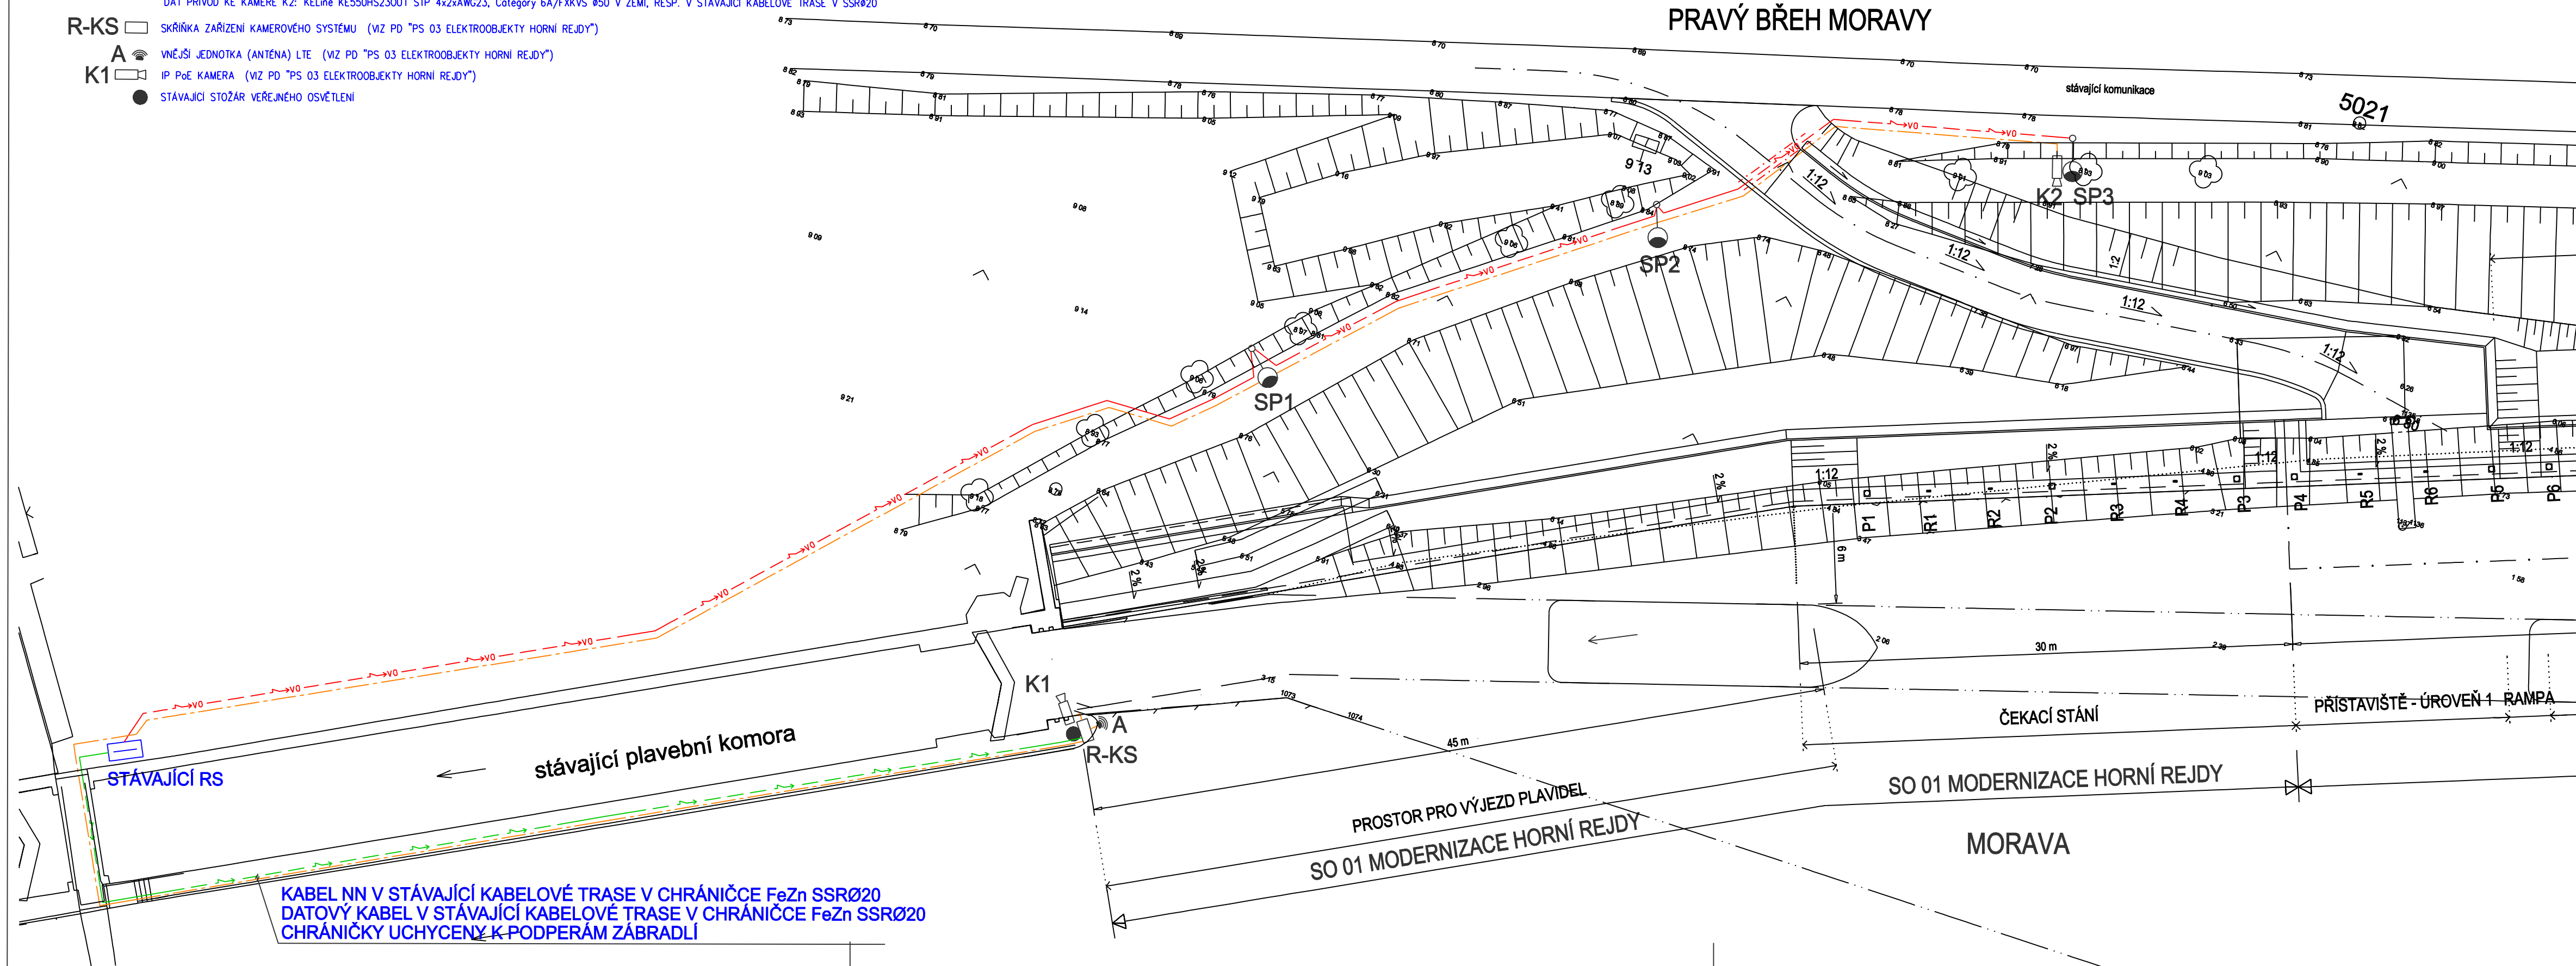

H - HLUBKA ULOŽENÍ (VZDÁLENOST MEZI PLOCHOU KABELU A UPRAVENÝM TERÉNEM) POD:  
1. TERÉNEM : H = 1000mm  
2. CHODNÍKEM : H = 1000mm

UPOZORNĚNÍ:  
PŘED ZAČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT A VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKÉ SÍTĚ. PŘI NEBEZPEČNÝCH SOUBĚHECH A KŘÍŽOVÁNÍCH INŽENYRSKÝCH SÍTÍ, VÝKOPY REALIZOVAT RUČNĚ. KLADENÍ REALIZOVAT DLE ČSN 73 6005.

Objednatel:   POVODÍ MORAVY STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	Projektant:  PROJEKOVÁ 55, 621 02 BRATISLAVA TEL: 021 43 425 900
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Vypracoval : Ing. Peter Matton	H I P : ING. KRČMÁRIK
Kreslil : Ing. Eugen Múcska	Investor : POVODÍ MORAVY s.p.
Akce : PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 04 ROZVODY NN HORNÍ REJDY	
Formát : 4/A4 Datum : 07/2020 Arch. č. : 0384 Zák. číslo : 25/2019 Mierka : 1:250	
Příloha : SITUACNÍ VÝKRES	
Č. přílohy : c.4.1	
Č. správy :	