


VD KORYČANY - DISPEČERSKÝ GRAF PO DOBU REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA - aktualizace 04/2018

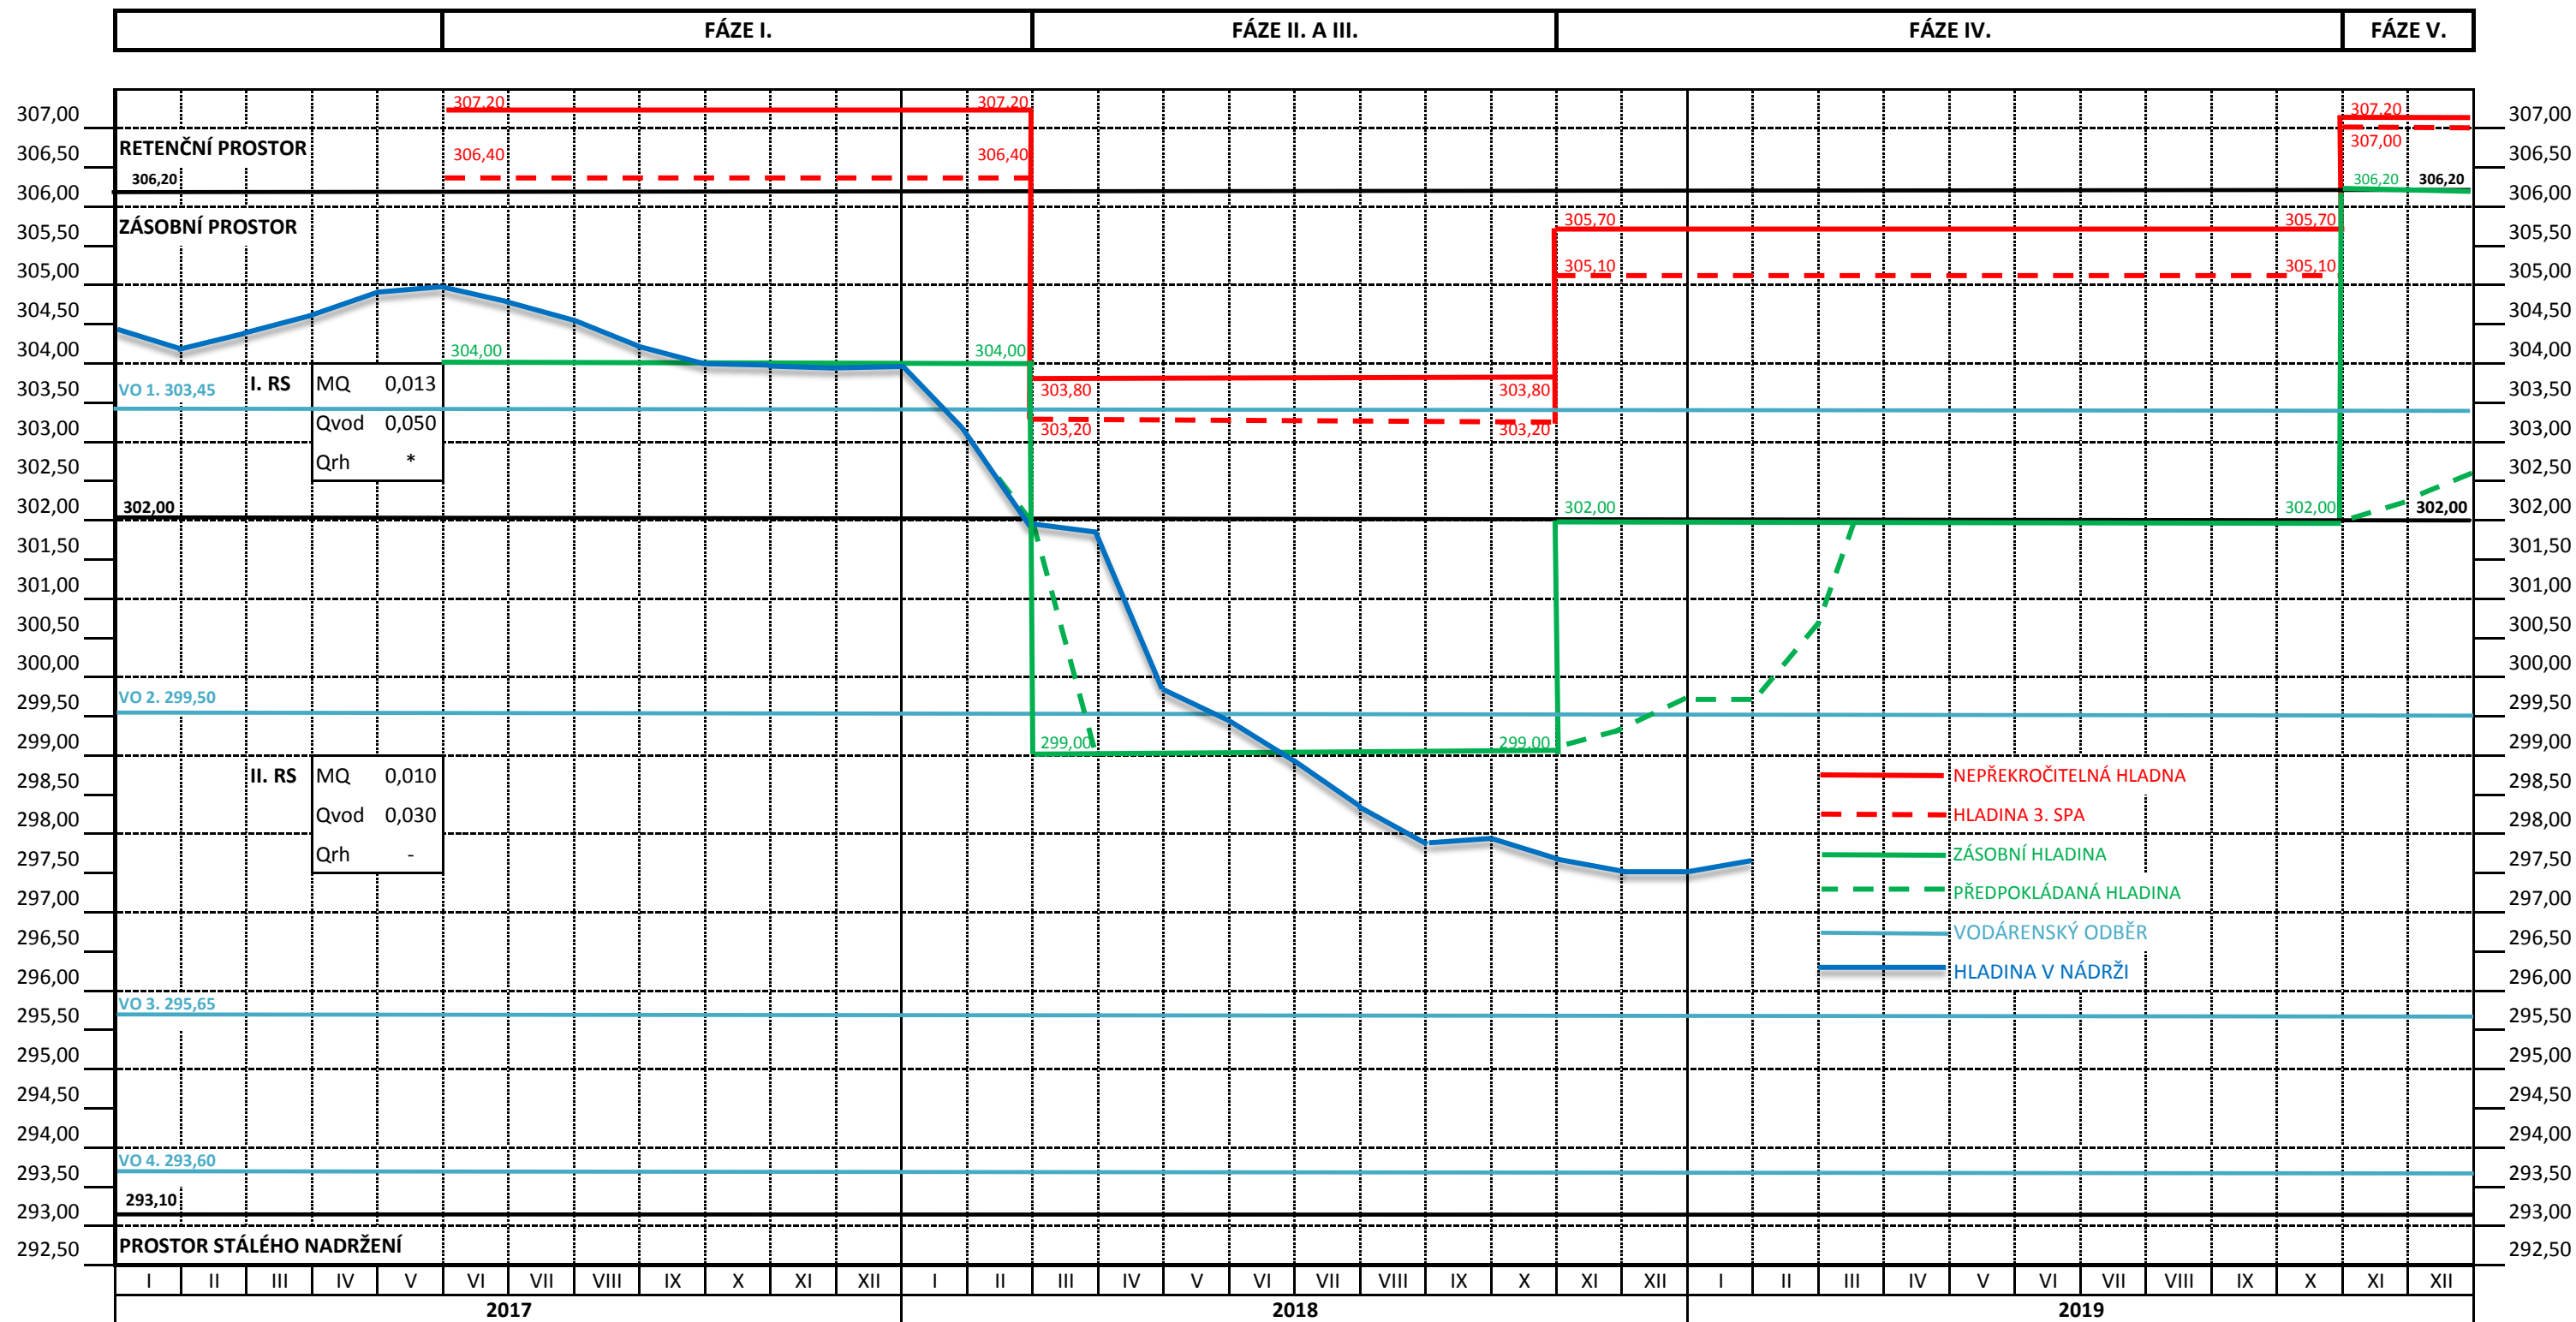

* V případě, že bude odběr pro rybí hospodářství obnoven v průběhu stavby, lze pro rybí hospodářství odebírat množství, které neodebere z povoleného odběru vodárna a to pouze pokud bude hladina v I. regulaci, tedy nad kótou 302,00 m n. m. Průměrný odběr pro úpravnu vody je za posledních 24 let cca 0,030 m³/s.