

ŘEZ B


Uložení v komunikaci

POVRCH KOMUNIKACE

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FOLIE
ČERVENÁ

PÍSKOVÉ LOŽE
SILOVÝ KABEL
DO 1kV
V OCEL. CHRÁNIČCE PR.63
FeZn 10mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA

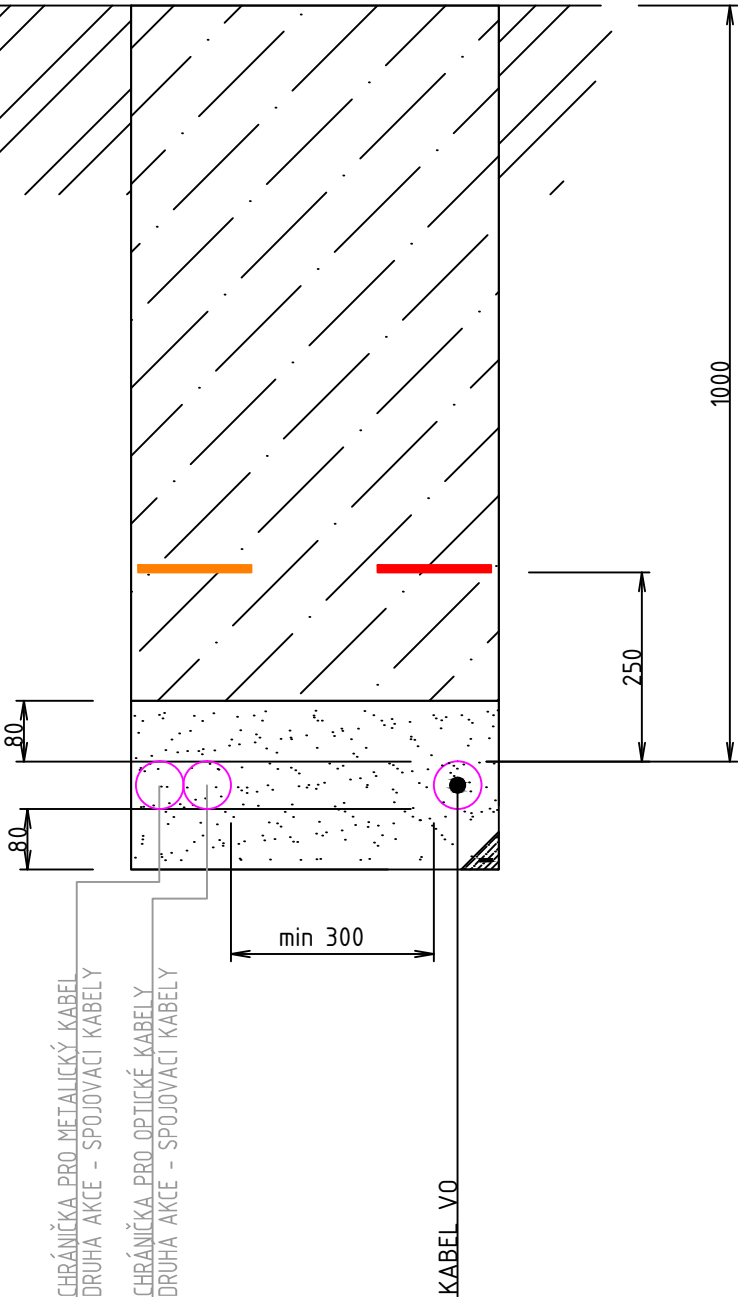

Ochranná pásma sítí technického vybavení

Druh sítě	Ochranné pásmo
Vodovod do DN 500	1,5m
Vodovod nad DN 500	2,5m
Kanalizace do DN 500	1,5m
Kanalizace nad DN 500	2,5m
NTL, STL	1,0m
Tepelná síť	2,5m
Elektrický kabel do 110 kV	1,0m

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí podle ČSN 73 6005

Druh sítě	Nejmenší krytí		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
Nízké napětí (NN) do 1 kV	0,35m	1,0m	0,7m

ČSN 33 2000-5-52

ČSN 34 1050

ČSN 73 6005

ČSN 73 6006

PNE 34 1050

Č			
B			
A			
OZN.	POPIS ZMĚNY	NAHRAZUJE VÝKR. Č.	DATUM
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL
ing. Z. MRNKA	VRBA	VRBA	ing. Z. MRNKA
KRAJ ÚSTECKÝ	MČ BREZNO		
OBJEDNATEL	POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV		
AKCE	VDN - Zabezpečení objektu VDN - Zabezpečení areálu - osvětlení	ČÁST	VO
		DATUM	11/2019
		STUPĚŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	1913
VÝKRES	VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU POD KOMUNIKACÍ	MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
		-	VO-07