





- NO(15/+12)** NÁJEZDOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (150/500/150)
PŘEVÝŠENÁ + 2cm PROTI GROUND FINÁLNÍHO KRYTÍ
- BO(15/+12)** SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA (150/1000/250)
PŘEVÝŠENÁ + 12cm PROTI GROUND FINÁLNÍHO KRYTÍ
- BO(8/+7)** BETONOVÁ OBRUBA (80/1000/250)
PŘEVÝŠENÁ + 7cm PROTI GROUND FINÁLNÍHO KRYTÍ
- BO(8/+0)** BETONOVÁ OBRUBA (80/1000/250)
NEPŘEVÝŠENÁ PROTI GROUND FINÁLNÍHO KRYTÍ

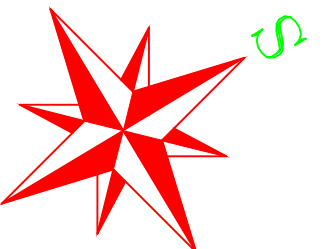

SO 101 KOMUNIKACE

Objednatel: Povodí Ohře
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219,
430 03 Chomutov

Zhotovitel DSP/DPS: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. M. Veselý	Zak. číslo	180L31630
	Zodp. projektant	Ing. J. Drašar	Datum	05/2019
	Tech. kontrola	Ing. B. Filer	Stupeň	DSP/DPS
	Akce	REKONSTRUKCE BYSTRICE V TEPLIČÍCH - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
Zhotovitel: Ing. J. Drašar 461 000 000	Obsah	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	Počet formátů	10 x A4
			Měřítko	1 : 500
			Č. přílohy	Paré