



PŘEVÁDĚNÍ VODY

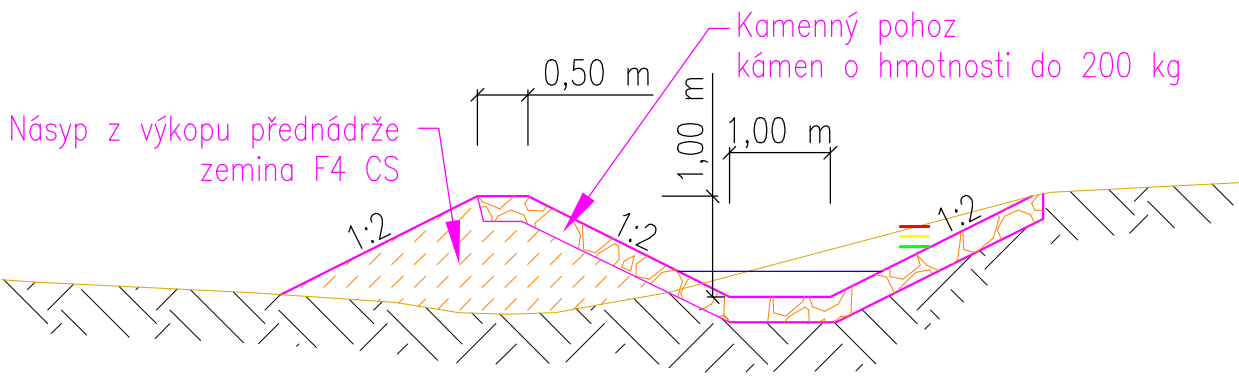

Stupně povodňové aktivity	Vodní stav (cm)	Označení na místě stavby
I. SPA – bdělost (1,35 m³/s)	50	<b>Zelená</b>
II. SPA – pohotovost (2,00 m³/s)	60	<b>Žlutá</b>
III. SPA – ohrožení (2,81 m³/s)	70	<b>Červená</b>

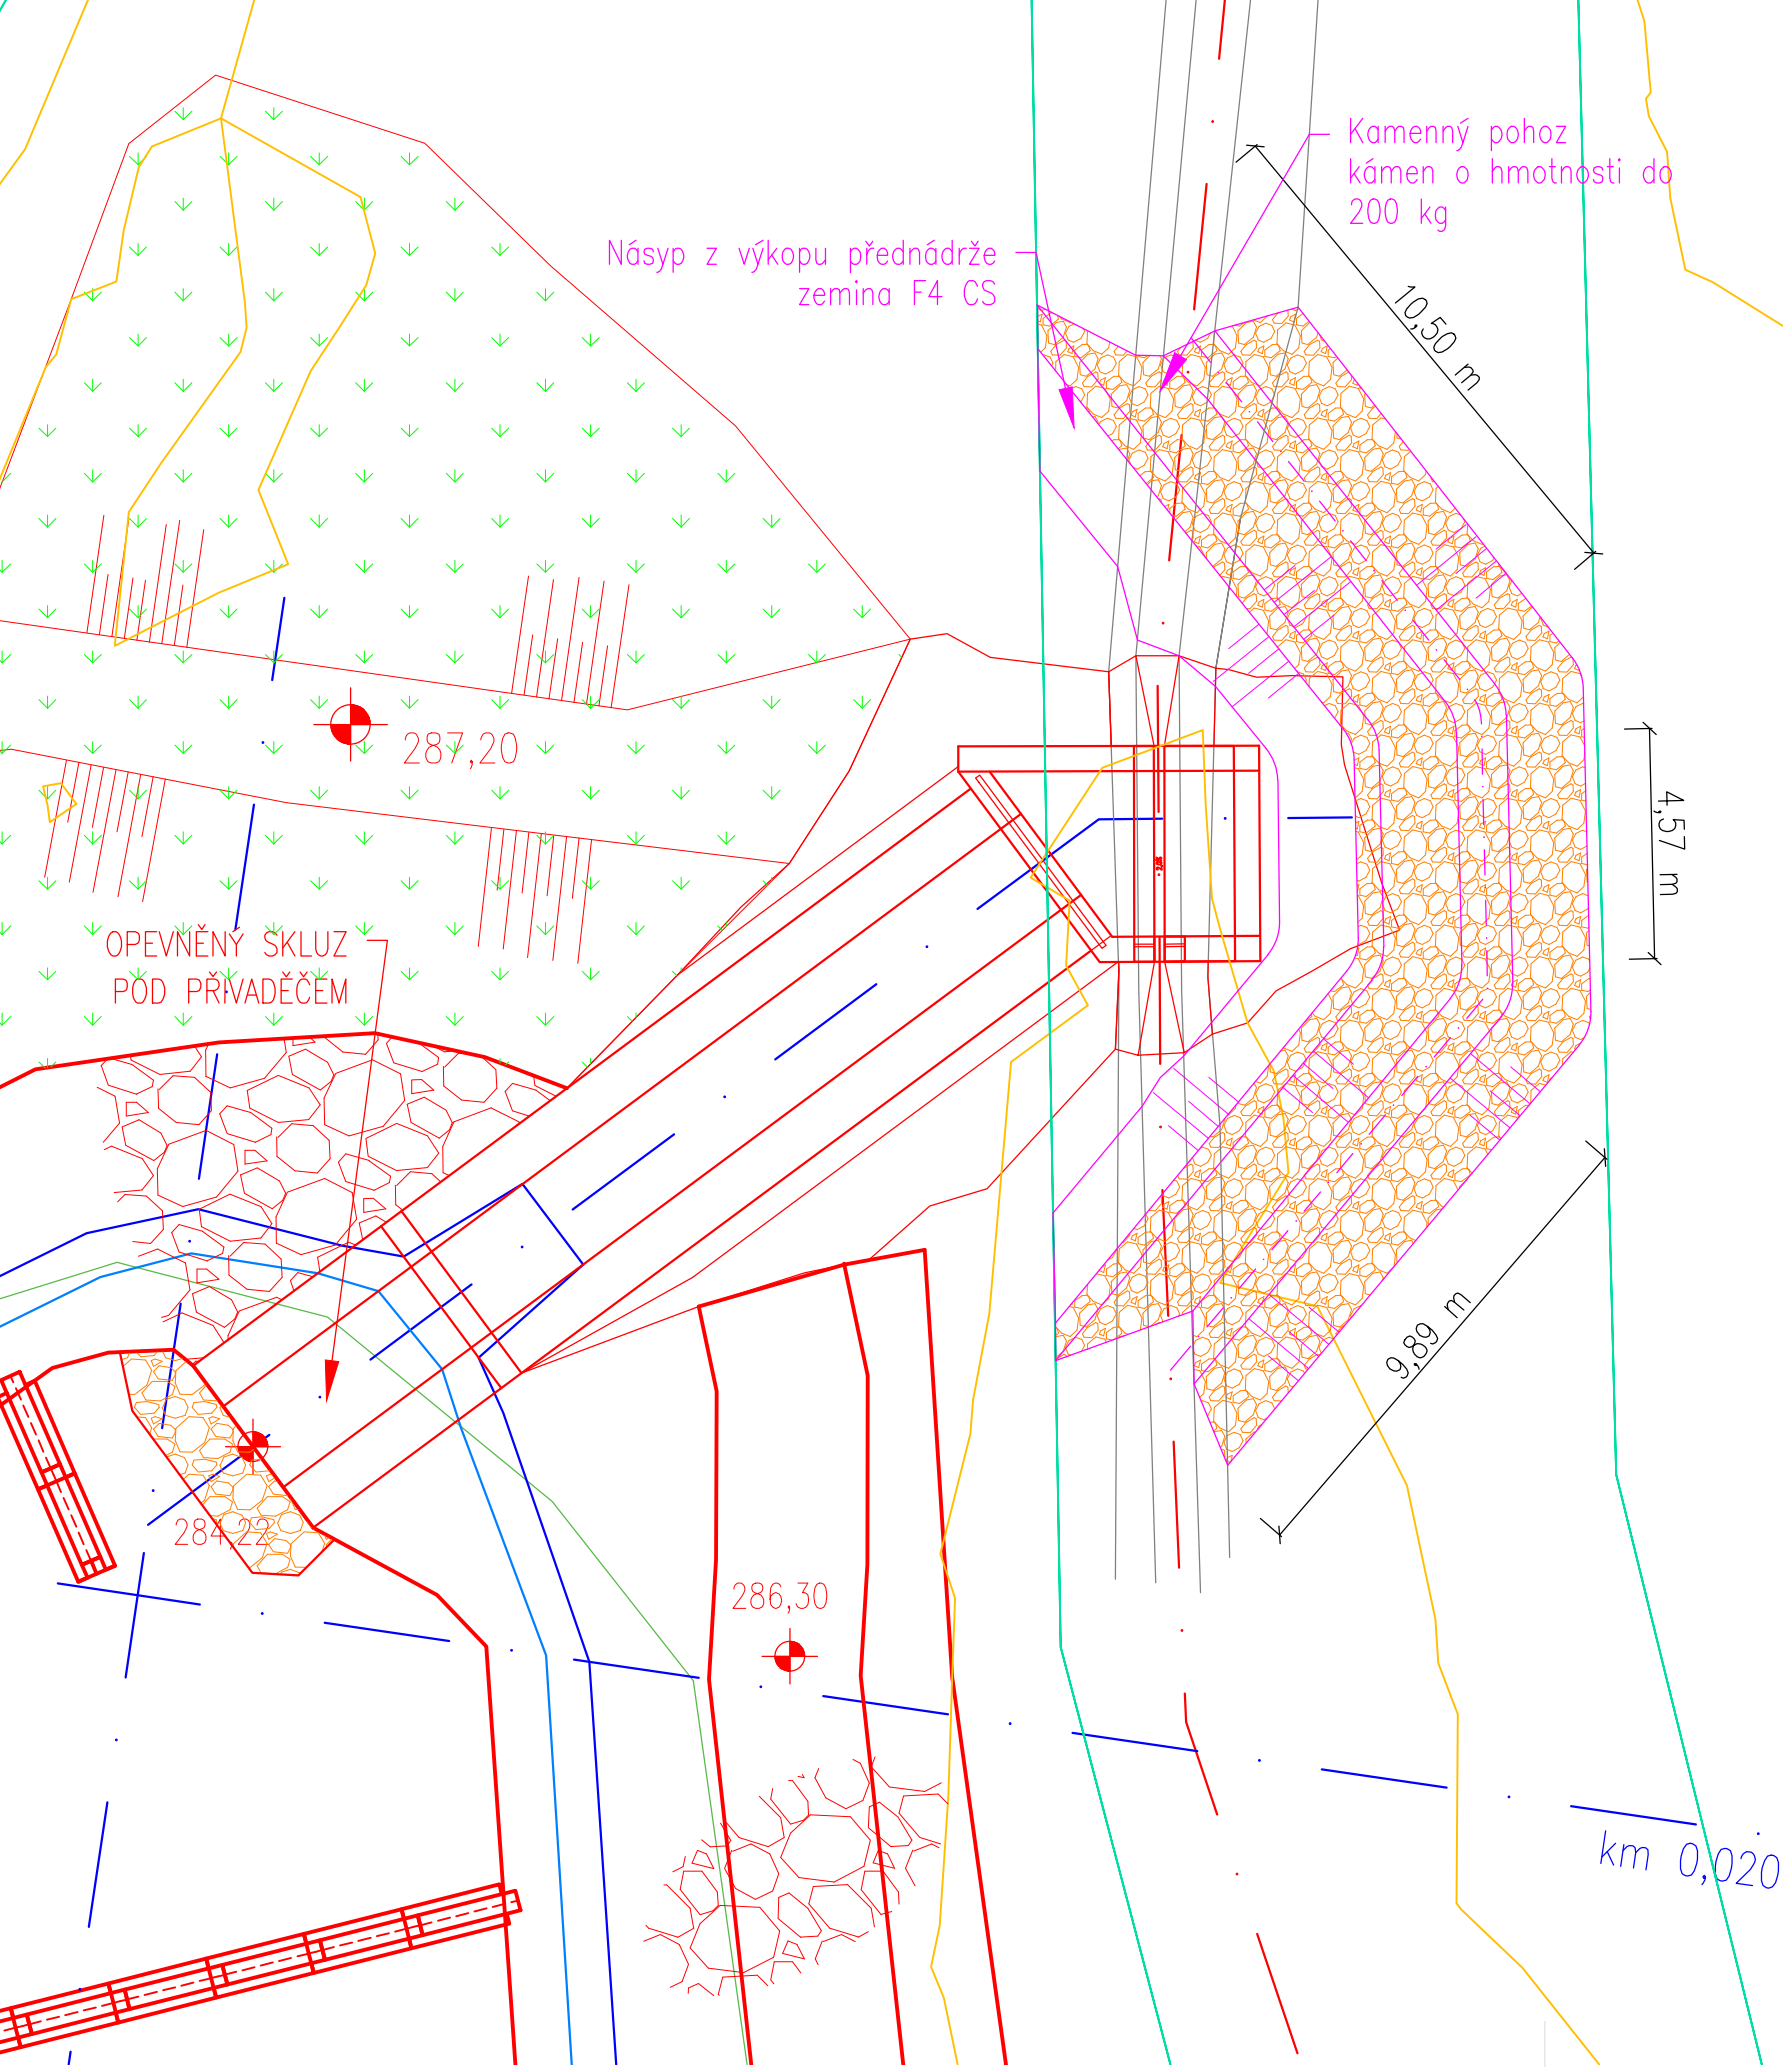

Poznámky:  
Vedení inženýrských sítí je zakresleno pouze orientačně

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a> Telefon: 246 082 015 e-mail: <a href="mailto:hgp@hgpartner.cz">hgp@hgpartner.cz</a>			Paré č.:	
Investor: Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	09/2020
Vypracoval:	Ing. Martin Hladík		Změna:	-
Akce: VD Ludkovice – odstranění sedimentů a přednádrž			Stupeň:	DPS
			Č. zakázky:	H-20/022
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	<b>D</b>
Příloha: PŘEVÁDĚNÍ VODY			Měřítko: 1:150	Č. přílohy: <b>D.9</b>