


VYTÁPĚNÍ PŘÍZEMÍ

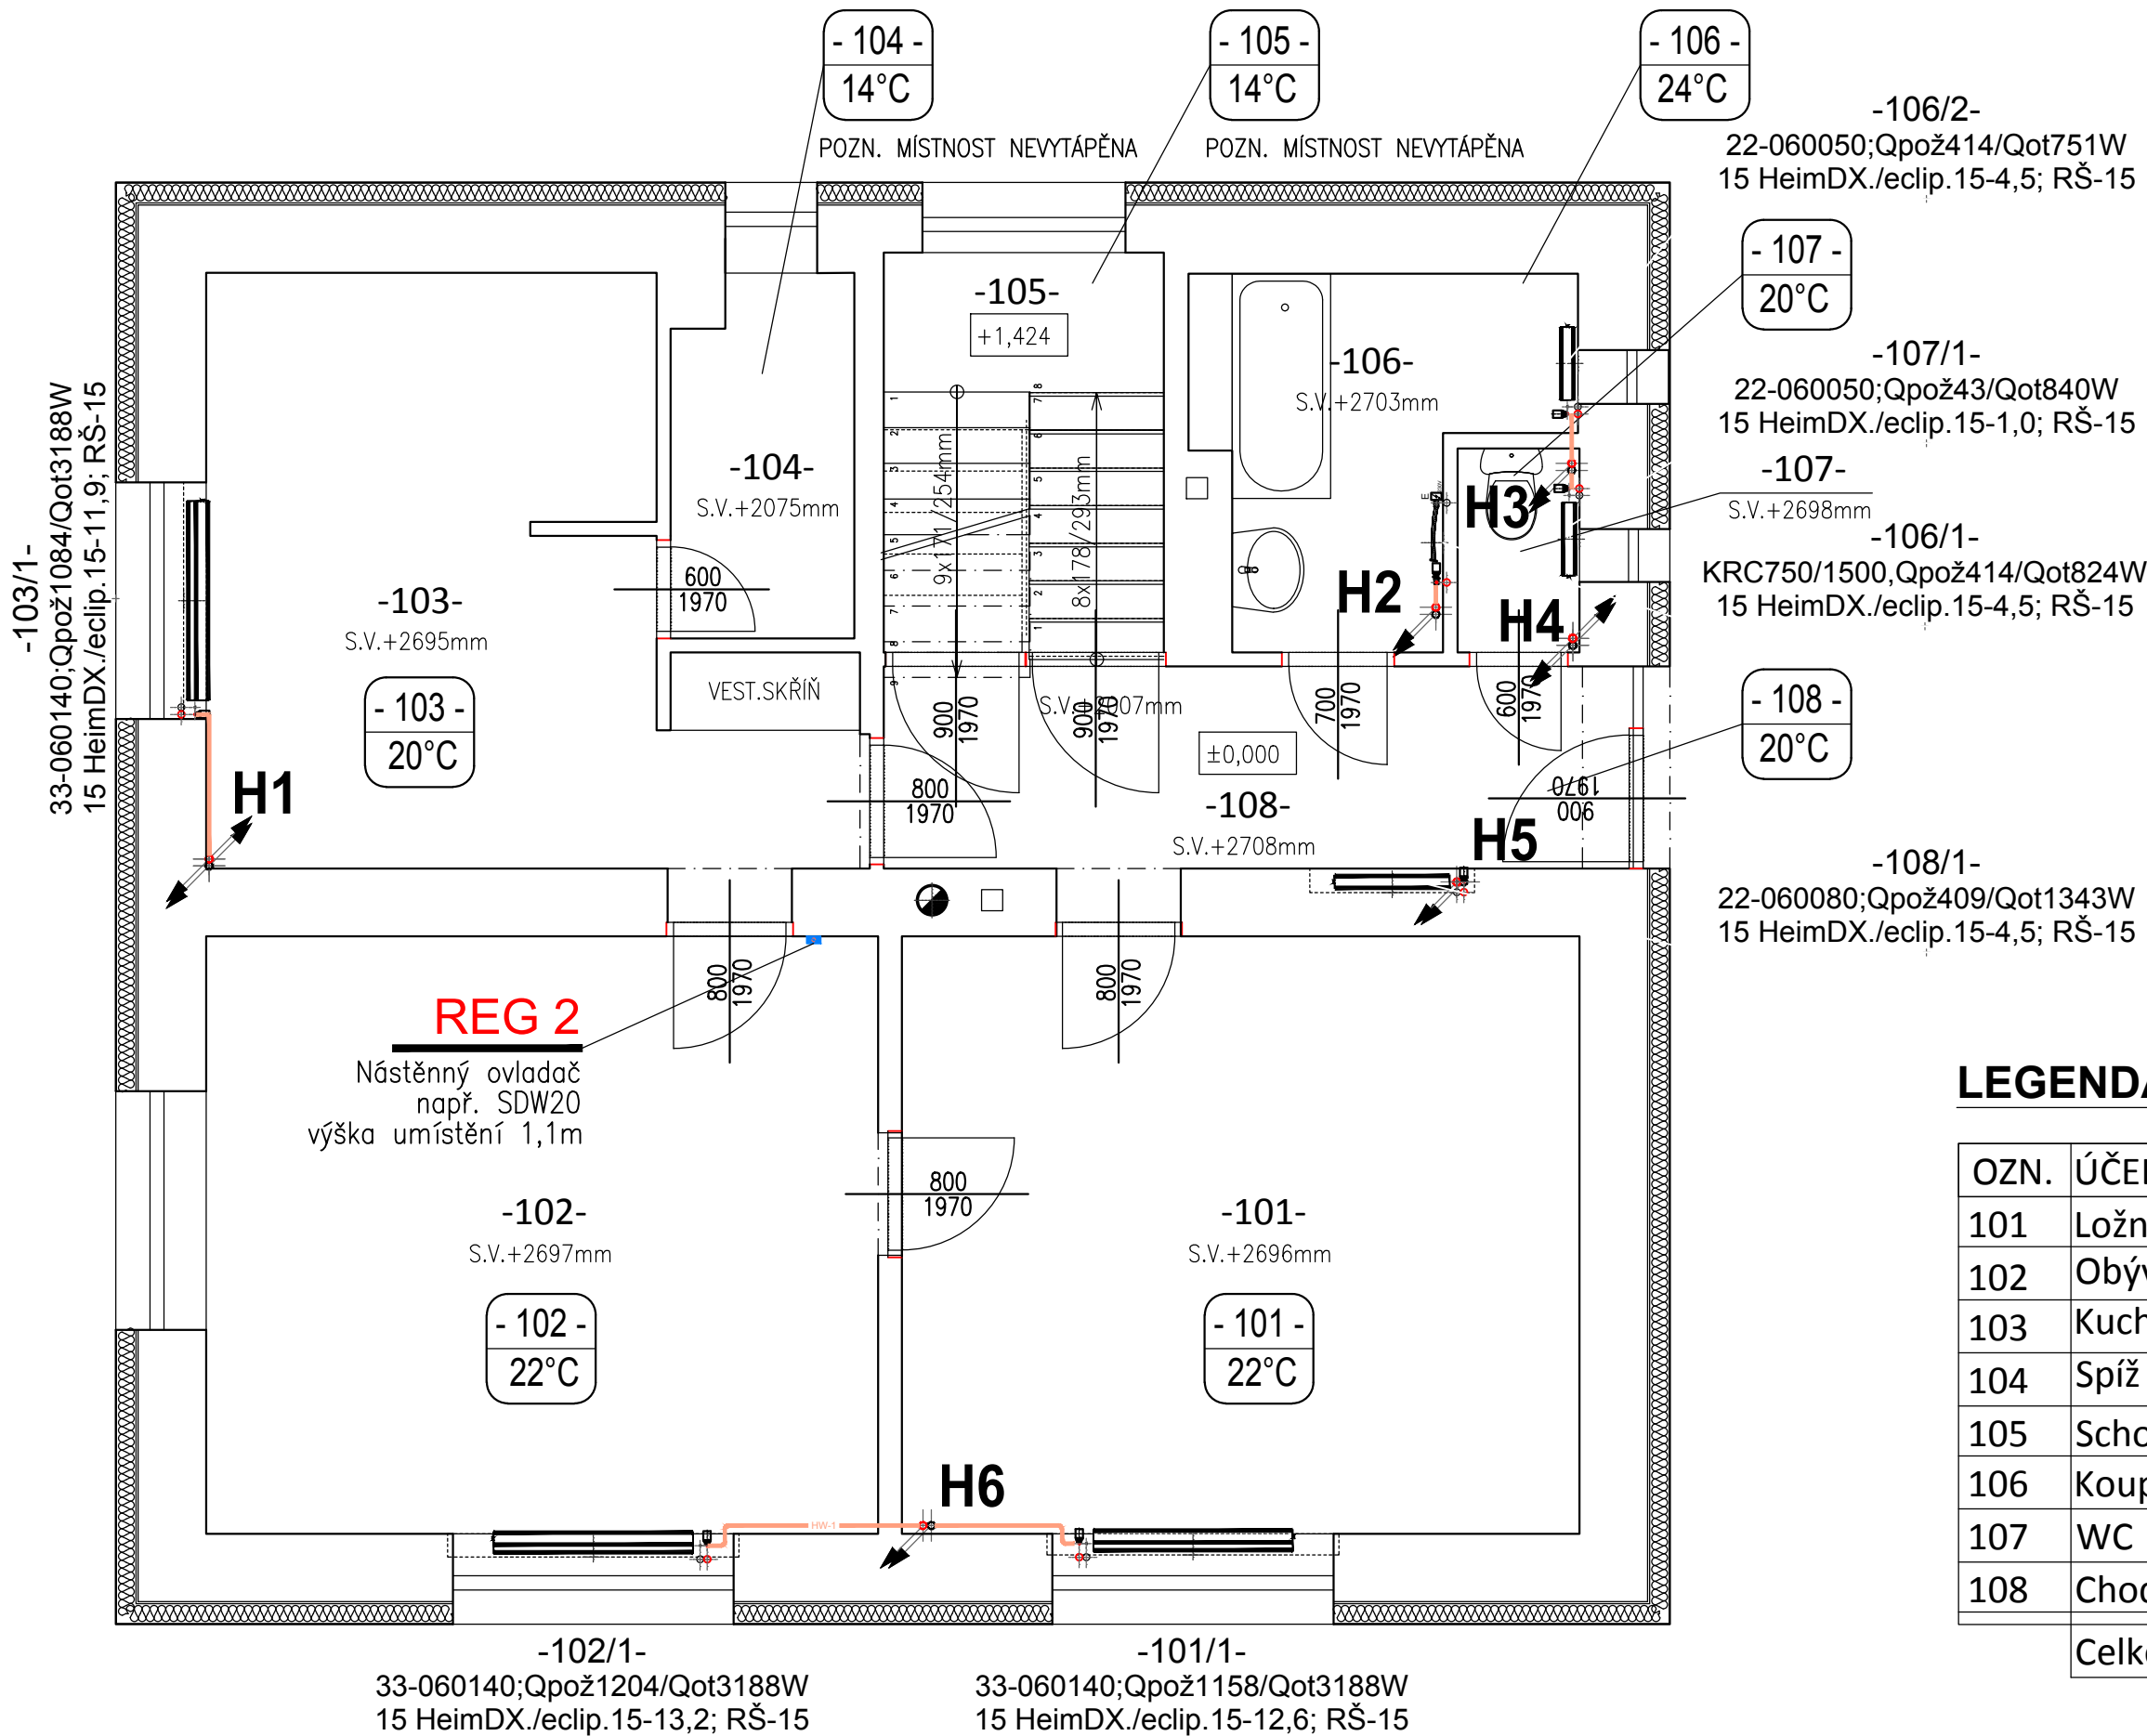

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
101	Ložnice	20,52
102	Obývací pokoj	20,35
103	Kuchyně	16,09
104	Spíž	3,25
105	Schodiště	5,68
106	Koupelna	5,13
107	WC	1,26
108	Chodba	8,02
Celkem:		80,3

LEGENDA POTRUBÍ / PIPE LIST:

GRAFICKÉ ZNAČENÍ	TYP POTRUBÍ	MATERIÁL	IZOLACE
	TOPNÁ VODA – PRIMÁRNÍ KOTLOVÝ OKRUH PŘÍVOD 75–95°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – PRIMÁRNÍ KOTLOVÝ OKRUH ZPÁTEČKA 65–80°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – SEKUNDÁRNÍ OKRUH STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD 75°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – SEKUNDÁRNÍ OKRUH STÁVAJÍCÍ ZPÁTEČKA 65°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – SEKUNDÁRNÍ OKRUH PŘÍVOD 75°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – SEKUNDÁRNÍ OKRUH ZPÁTEČKA 65°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – OKRUH OHŘEVU TeV PŘÍVOD 80°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	TOPNÁ VODA – OKRUH OHŘEVU TeV ZPÁTEČKA 65°C	MĚĎ	ROCKWOOL ALS
	EXPANZNÍ POTRUBÍ	MĚĎ	–

Tloušťka tepelné izolace potrubí UT dle dimenze:  
Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Tloušťka izolace [mm]	20	20	30	40	40	40	50	50	60

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů / podpěr)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Vzdálenost závěsů v m	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	3,2	3,2

ZÁZNAM REVIZÍ:			
03	—	—	(podpis)
02	—	—	(podpis)
01	—	—	(podpis)
číslo revize:	stručný popis revize výkresu:	datum revize:	revizi provedl:
PROJEKTANT ČÁSTI:			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. LADISLAV MAŘÁK	(podpis)	(AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO)
VYPRACOVAL:	Ing. LADISLAV MAŘÁK	(podpis)	
KONTOLOVAL:	MARTIN BARÁK, Ing. MIROSLAV JAHODA	(podpis) (logo PROFESE)	

INVESTOR:		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veverí		<div></div> <div>(číslo paré)</div>
MÍSTO STAVBY:		OBEC: Nedakonice 350, 687 38 Nedakonice	KRAJ: ZLÍNSKÝ	
NÁZEV STAVBY:		VD Nedakonice rekonstrukce vytápění		
NÁZEV ČÁSTI:		D.1.4.d - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP		stupeň: DSP+DVD
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ:		ČÍSLO PROJEKTU:	ČÍSLO VÝKRESU:	měřítka: 1:50 číslo revize: 00
±0,000 =181,000 m.n.m B.p.v		PD 1841	D.1.4.d - 102	datum: červen 2018
				formát: 3 x A4