BLOK 1/17
ŘEZ 2-2
M 1:100

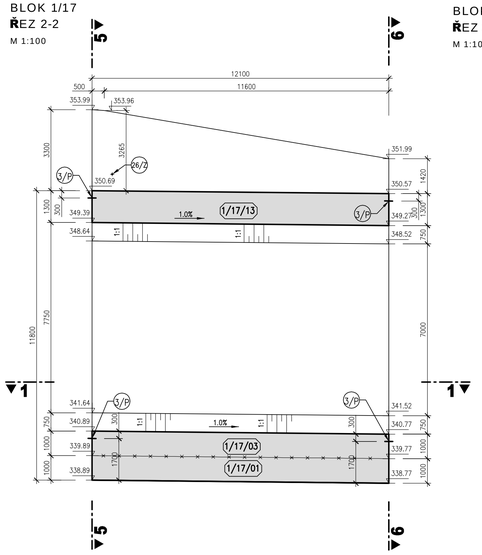

BLOK 1/17
ŘEZ 3-3
M 1:100

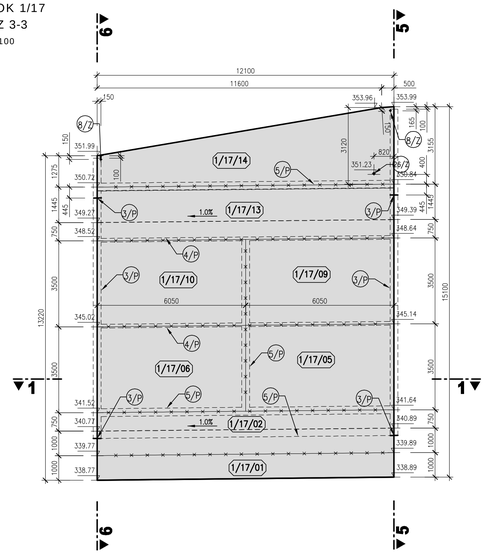

BLOK 1/17
ŘEZ 4-4
M 1:100

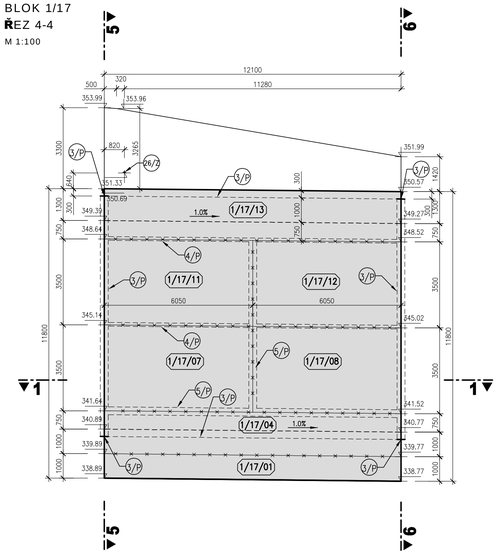

BLOK 1/17
ŘEZ 5-5
M 1:100

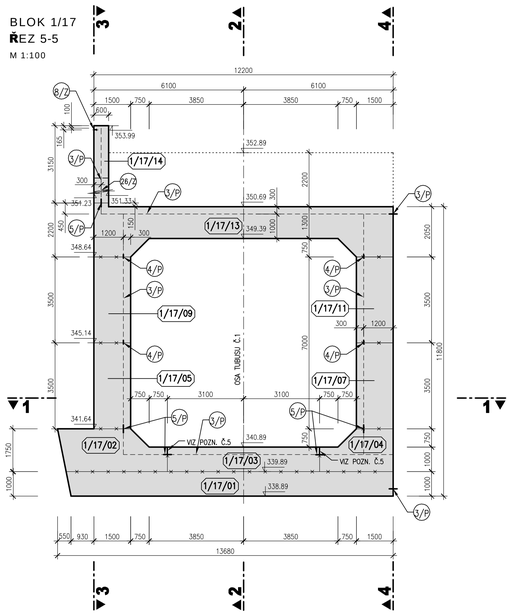

BLOK 1/17
ŘEZ 6-6
M 1:100

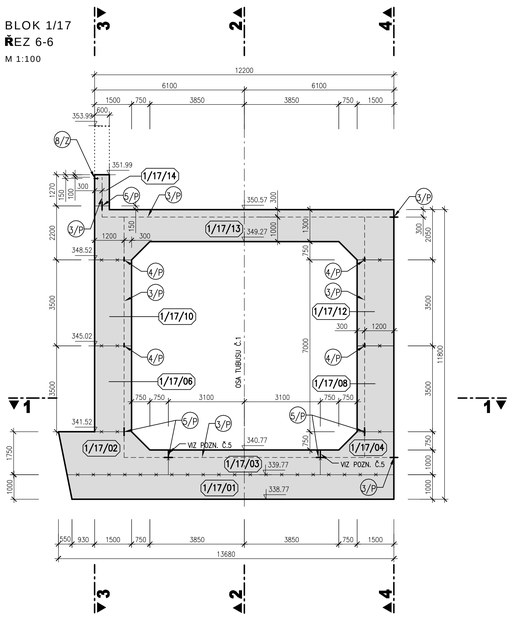

BLOK 1/17
PŮDORYS V 355,00 m n.m.
M 1:100

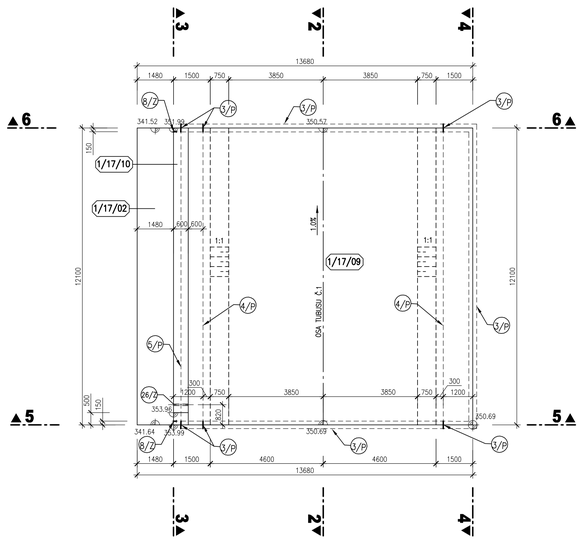

BLOK 1/17
PŮDORYSNÝ ŘEZ 1-1
M 1:100

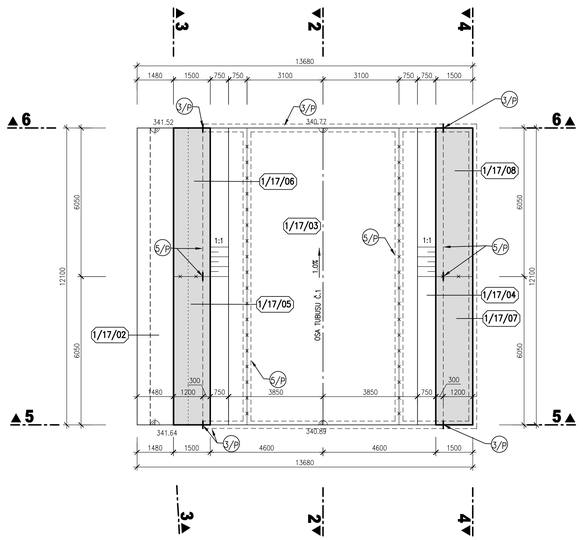

LEGENDA

5/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY š. 320 mm

4/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm

5/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 320 mm

6/Z TYPIZOVANÁ UZEMŇOVACÍ DESTIČKA – VÝVOD ZEMNĚNÍ

26/2 OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN150

POZNÁMKA

1) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ.
2) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
3) ZEMNÍCÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍCÍCH DESTIČEK) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝZTUŽ V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍLOŽEK A SVARŮ DÉLKY MIN. 50mm V RASTU 5,0 x 5,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.
4) TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KÓTOVÁNY DO OSY DILATACE).
5) SANOVANÁ (DOTĚSNĚNÁ) SVISLÁ PRACOVNÍ SPÁRA VE DNĚ SKLUZU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

SCHÉMA BLOKŮ

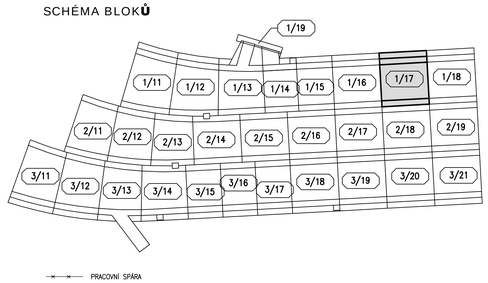

KVB - KONSTRUKČNÍ VODOSTAVEBNÍ BETON

AKTUALIZACE 1 – 09/2020

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 225
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vedoucí oddělení
ING. PETR TUPÝ	ING. JIŘÍ ŠVANCARA	ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval	Kontroloval	Zakázkové číslo
ING. LUCIE FOLTÝNOVÁ	ING. JAN SEMINAL	171263.31
Datum	Stupeň dokumentace	Název souboru
ČERVEN, 2019	DPS	7_výkres_tvaru_blok_1-17_AKT_1dwg

Akce

VD ORLÍK
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 02 SKLUZ - KRYTÁ ČÁST

Příloha

VÝKRES TVARU - BLOK 1/17

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 100	02_4.1.7

Objednatel
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK