


INPREMA		INPREMA s.r.o., Vlíčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 10129/9/19/R-EZ-E2A	Datum 12/2019
Název zakázky:		ČS ŠTINKAVA – NOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	Stupeň:
Část:		MĚŘENÍ A REGULACE	PD pro real. stavby
Investor:		Povodí Moravy, s.p.	Číslo zakázky:
		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	191115–1
Místo stavby:		Šakvice, Vodní dílo Nové Mlýny	Archivní číslo:
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	191115–1/D4
Ing. Jiří Moštek	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/2A4
			Měřítko: –
Název výkresu:		D4. OVLÁDACÍ PRVKY DT1	Pořadové č. výkresu 10

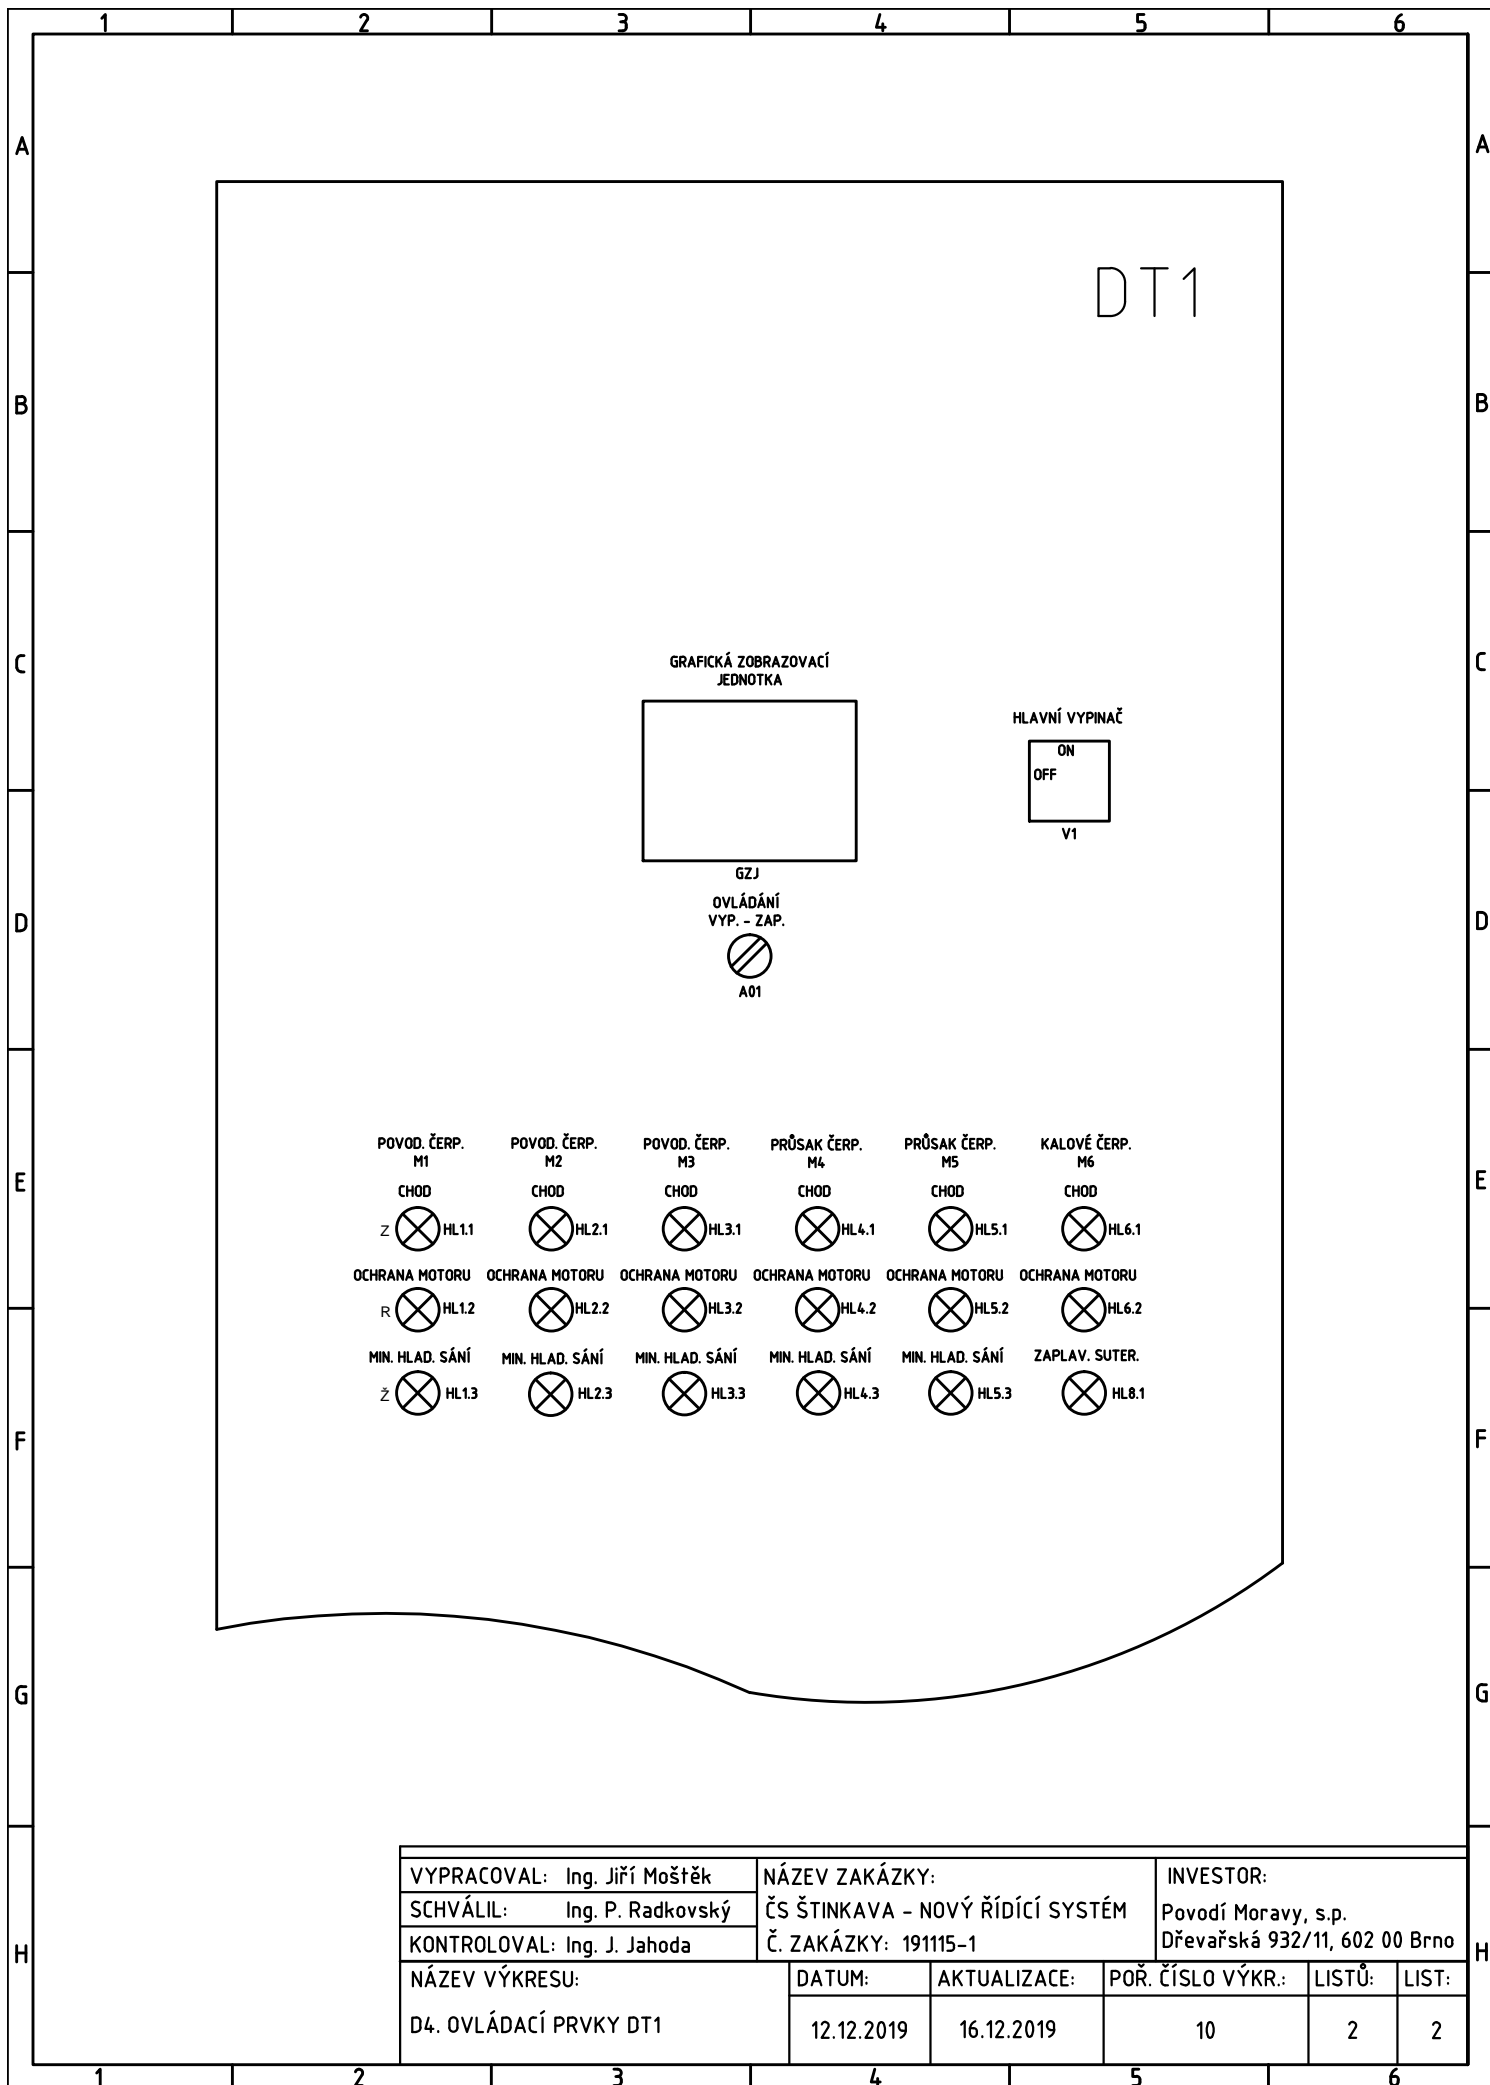

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Moštěk	NÁZEV ZAKÁZKY:			INVESTOR:	
SCHVÁLIL: Ing. P. Radkovský	ČS ŠTINKAVA – NOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM			Povodí Moravy, s.p.	
KONTROLOVAL: Ing. J. Jahoda	Č. ZAKÁZKY: 191115–1			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM:	AKTUALIZACE:	POŘ. ČÍSLO VÝKR.:	LISTŮ:	LIST:
D4. OVLÁDACÍ PRVKY DT1	12.12.2019	16.12.2019	10	2	2