



DISPOZICE 1.PP

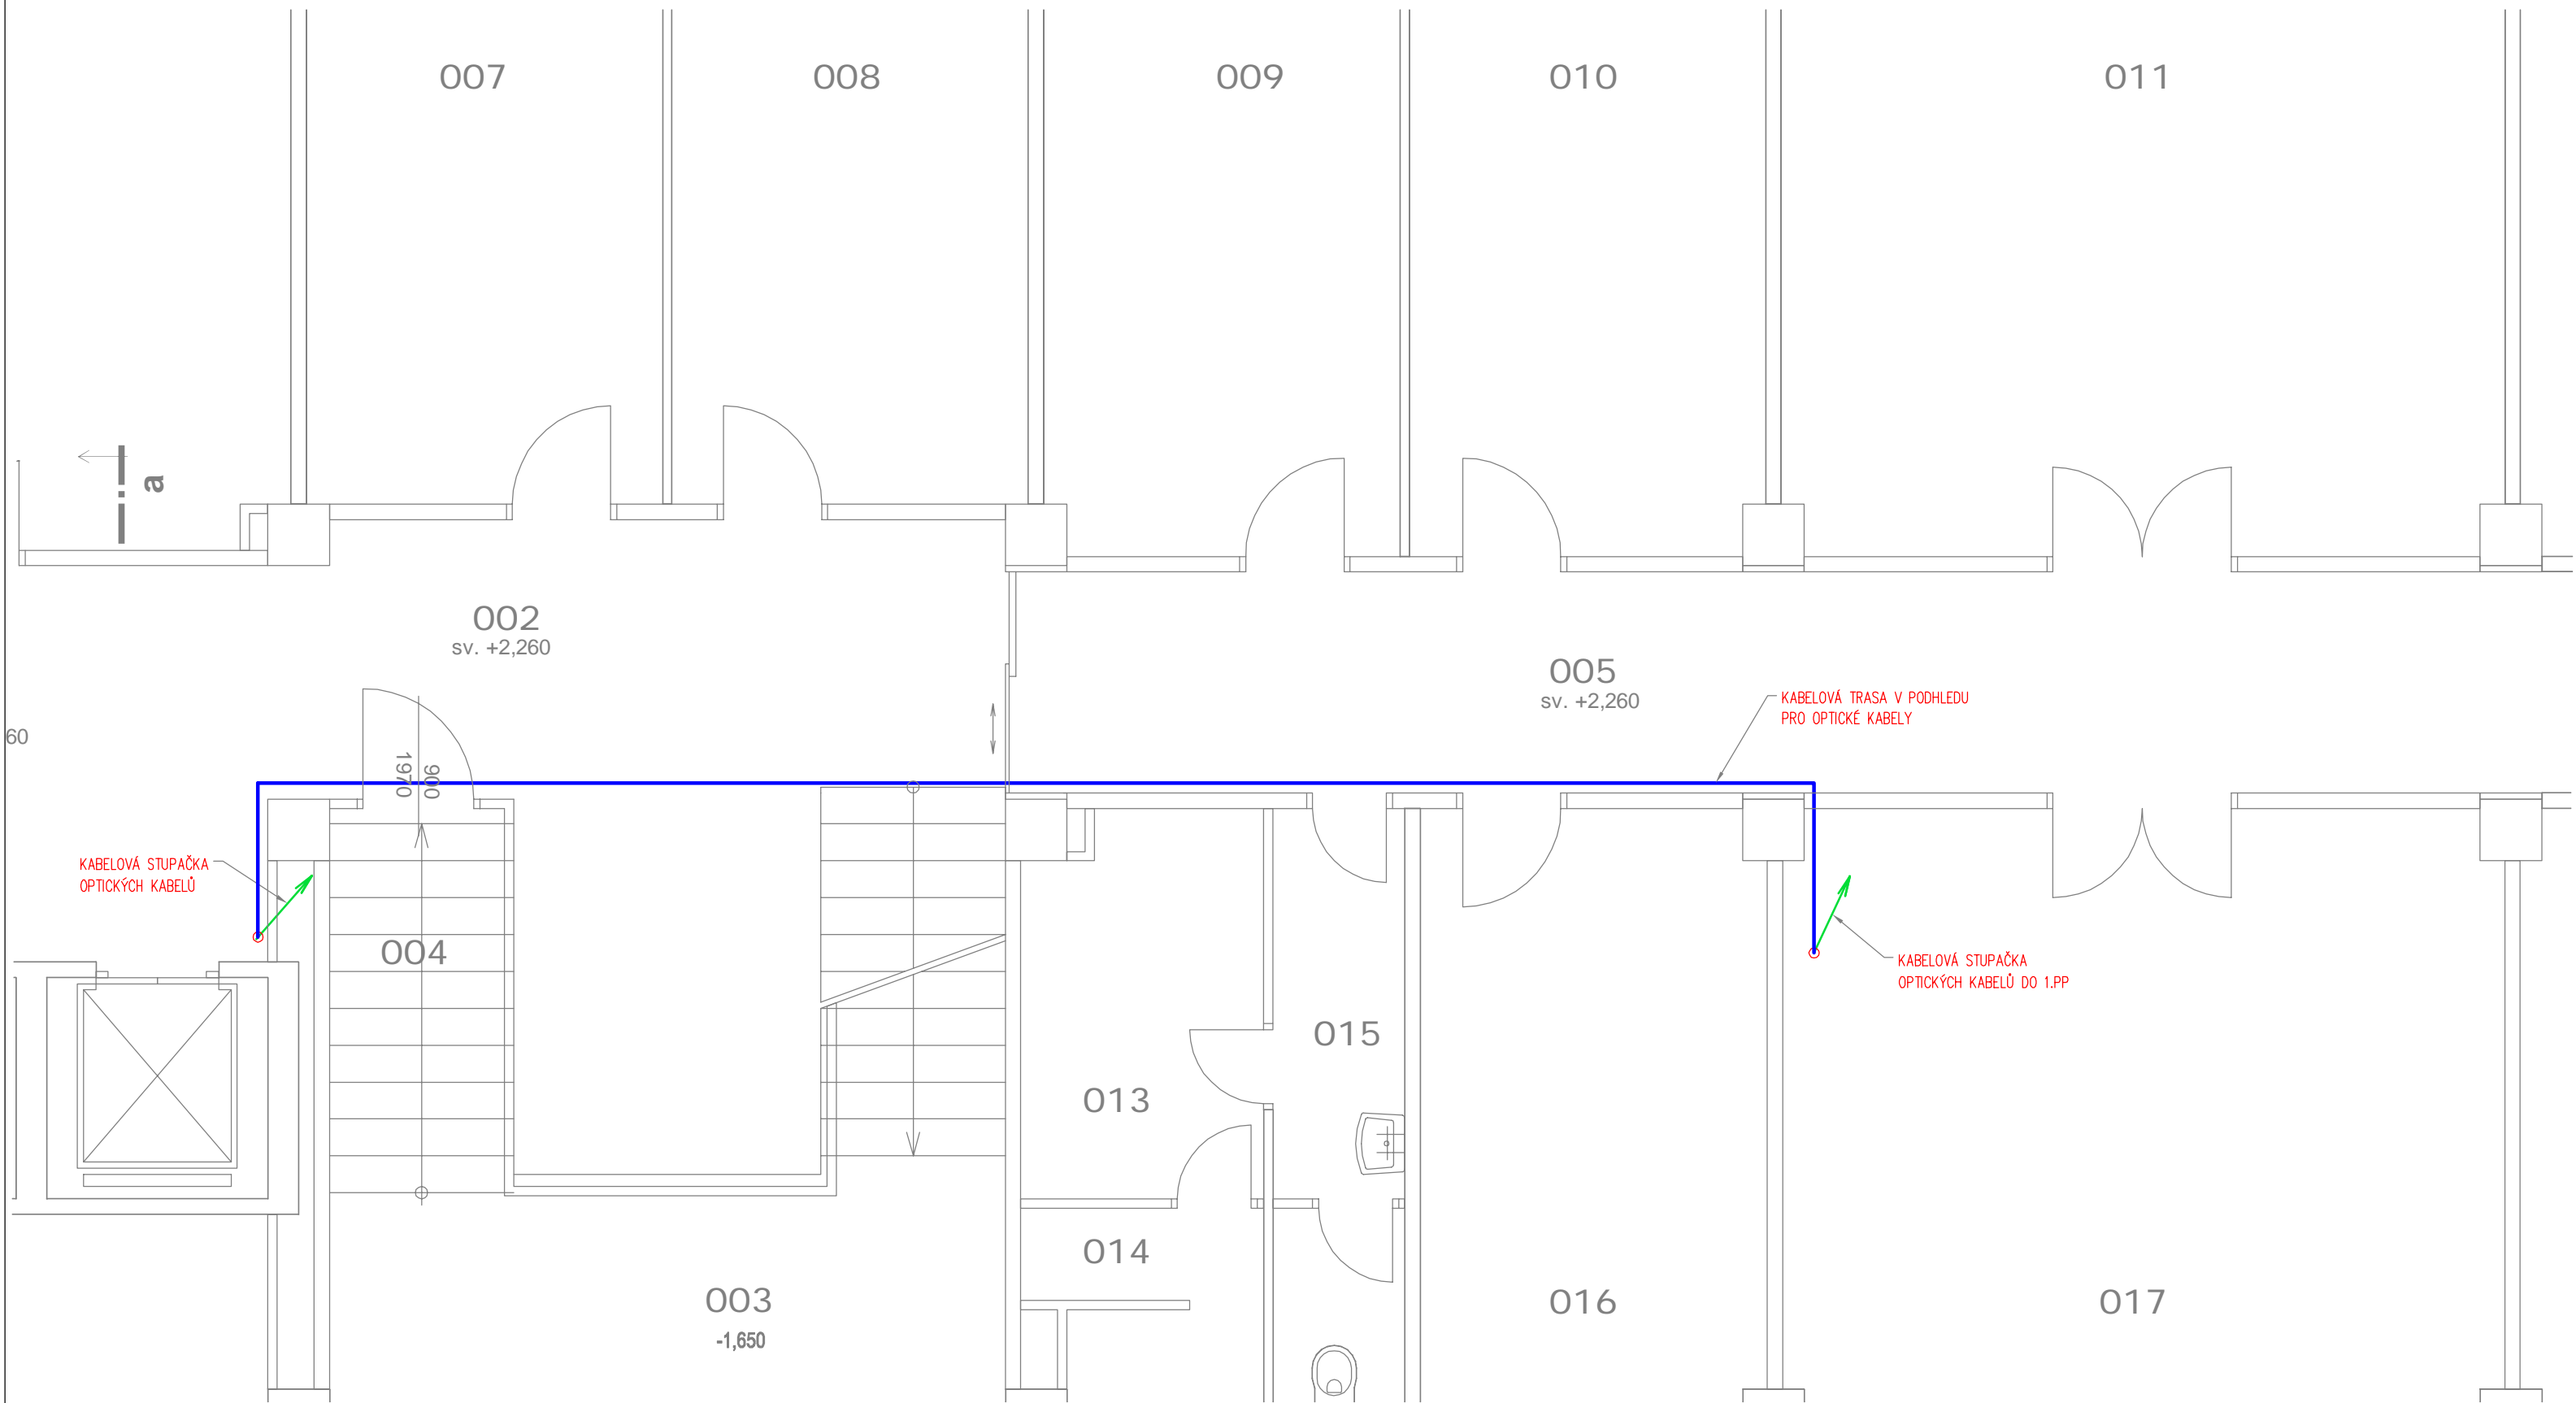

DISPOZICE 1.NP



LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ 2xZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO ŽLABU 2x1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- 425,426 DATA DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICI PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ
- DATOVÉ ROZVODY

- POZNÁMKA:
- U ZÁSUVEK V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
 - ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RÁMCI SLABOPROUDU
- DODÁVKA SILNOPROUDU:
- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RÁMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J–Y(St)–Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP			
vypracoval		HIP	
ING. P. ŠULC		ING. ARCH. P. MATOUŠEK	
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno			
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ			
POVODÍ MORAVY, S.P. - 3.ETAPA			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
DISPOZICE 1PP a 1NP - DATOVÉ ROZVODY		formát 4A4	měřítka 1:50
		výkr. č. E.2-01	

