
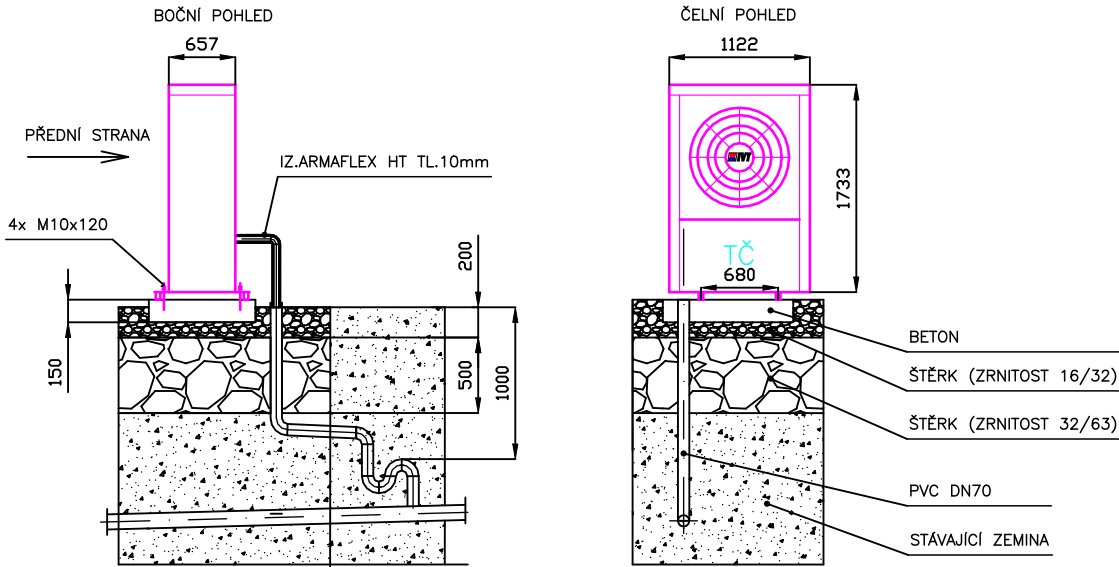


SPECIFIKACE A DETAIL ULOŽENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY


BEZ MĚŘ.

IVT AirModule E15

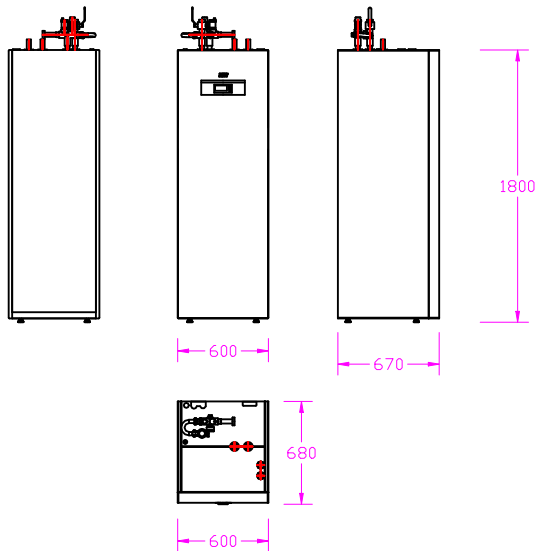

DO KONDENZÁTNÍ TRUBKY INSTALOVAT EL.TOPNÝ KABEL (Lmin=3m),
INSTALOVAT AŽ DO HLOUBKY 1 m POD ZEM (NAPOJIT NA SVORKY TČ)

IVT AIR X130-170

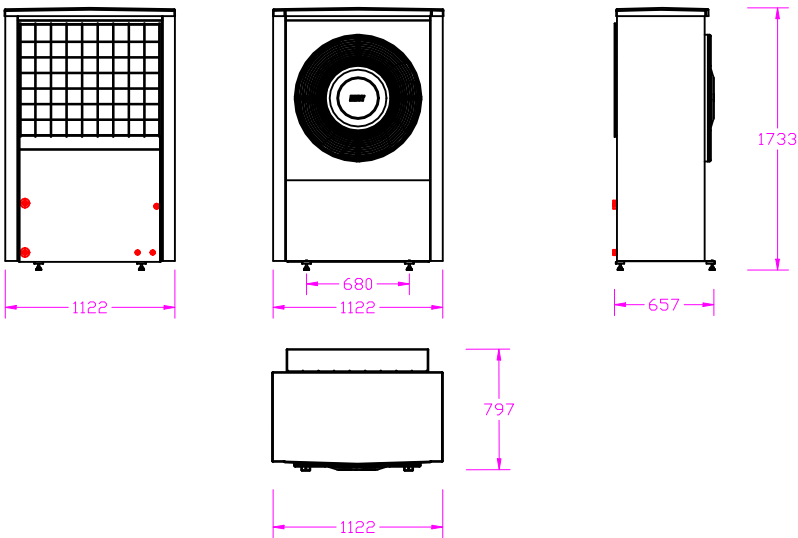

HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. ONDŘEJ BIJA	STAVEBNÍK	POVODÍ VLTAVY, s.p. HOLEČKOVA 3178/8, 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
ZODP. PROJEKTANT	RADIM BARTEK	OBJEDNATEL			
VYPRACOVAL	RADIM BARTEK	MÍSTO	ŽELIV		
NÁZEV PROJEKTU				DATUM	LEDEN 2021
VD TRNÁVKA, OKÁL č.p. 265 - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ - DSP + DPS				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ZAK-14-PS01-2020
				STUPEŇ	DSP + DPS
ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO	---
VYTÁPĚNÍ SPECIFIKACE A DETAIL ULOŽENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY				FORMÁT	A3
				Č. VÝTISKU	PŘÍLOHA
DISPOZIA s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno Tel.: +420 722 928 708 E-mail: info@dispozia.cz IČ 06076980 DIČ CZ06076980 Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C99830				D.1.4.1.6	