




Schéma zařízení č. 1

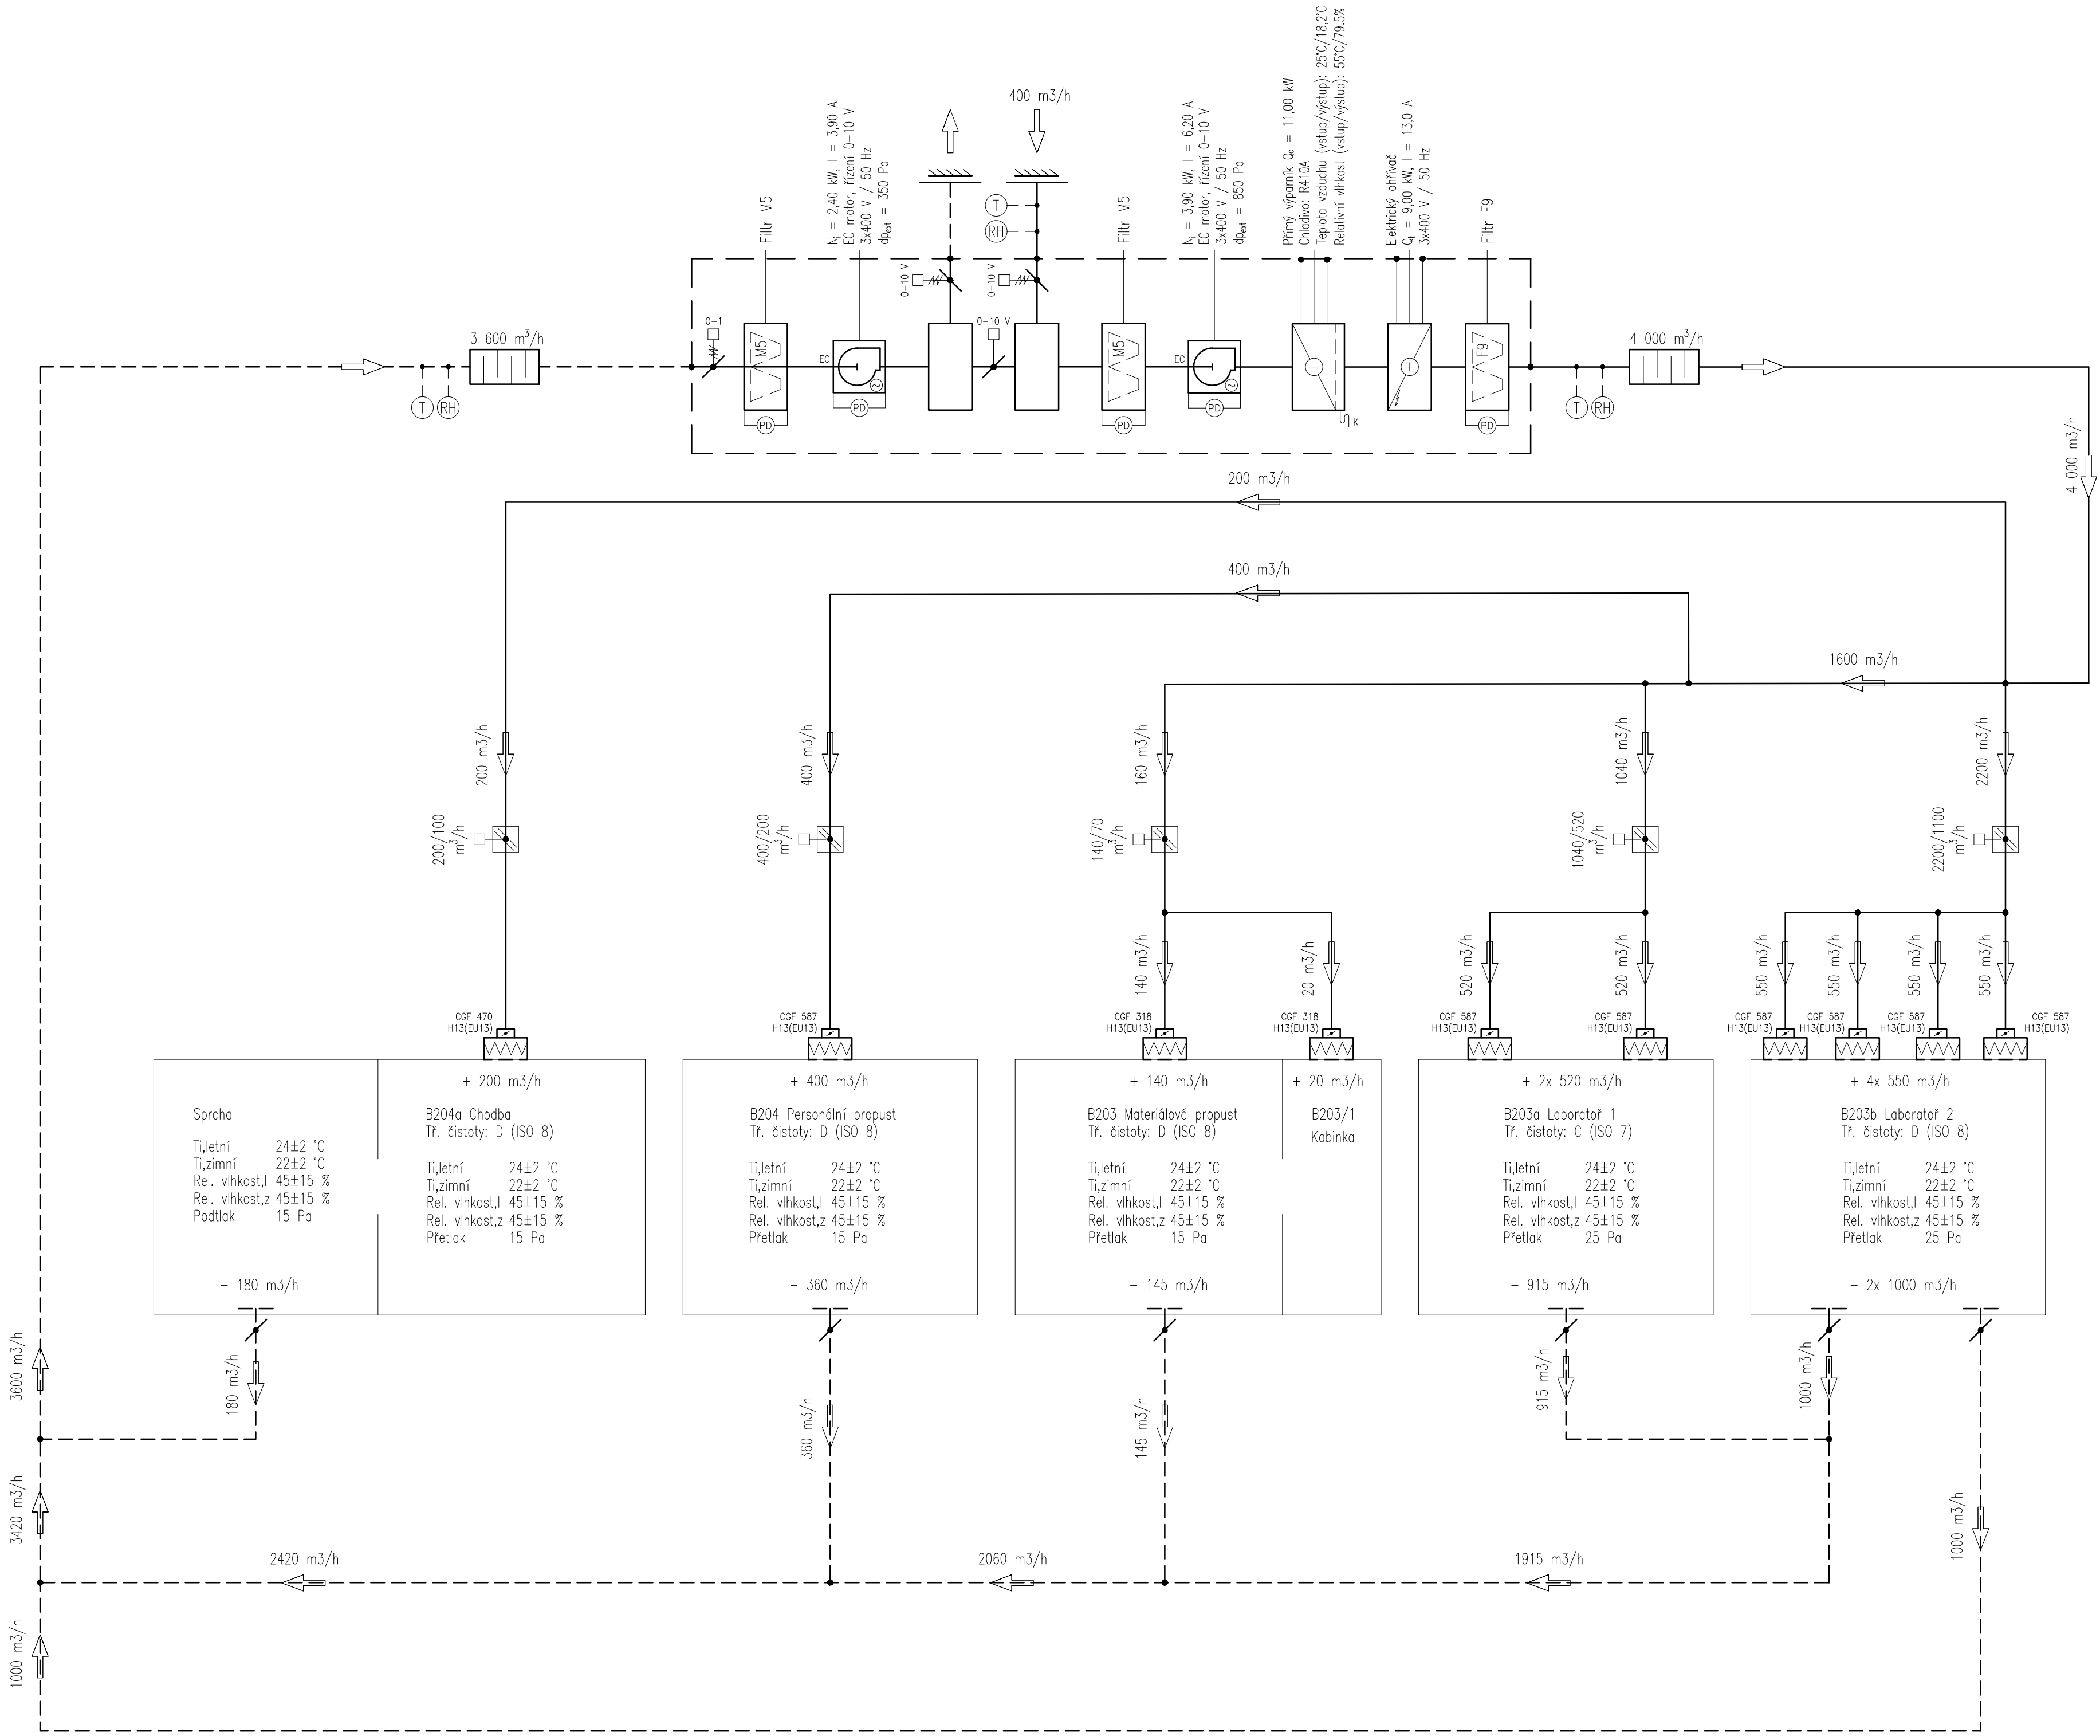

Legenda zařízení

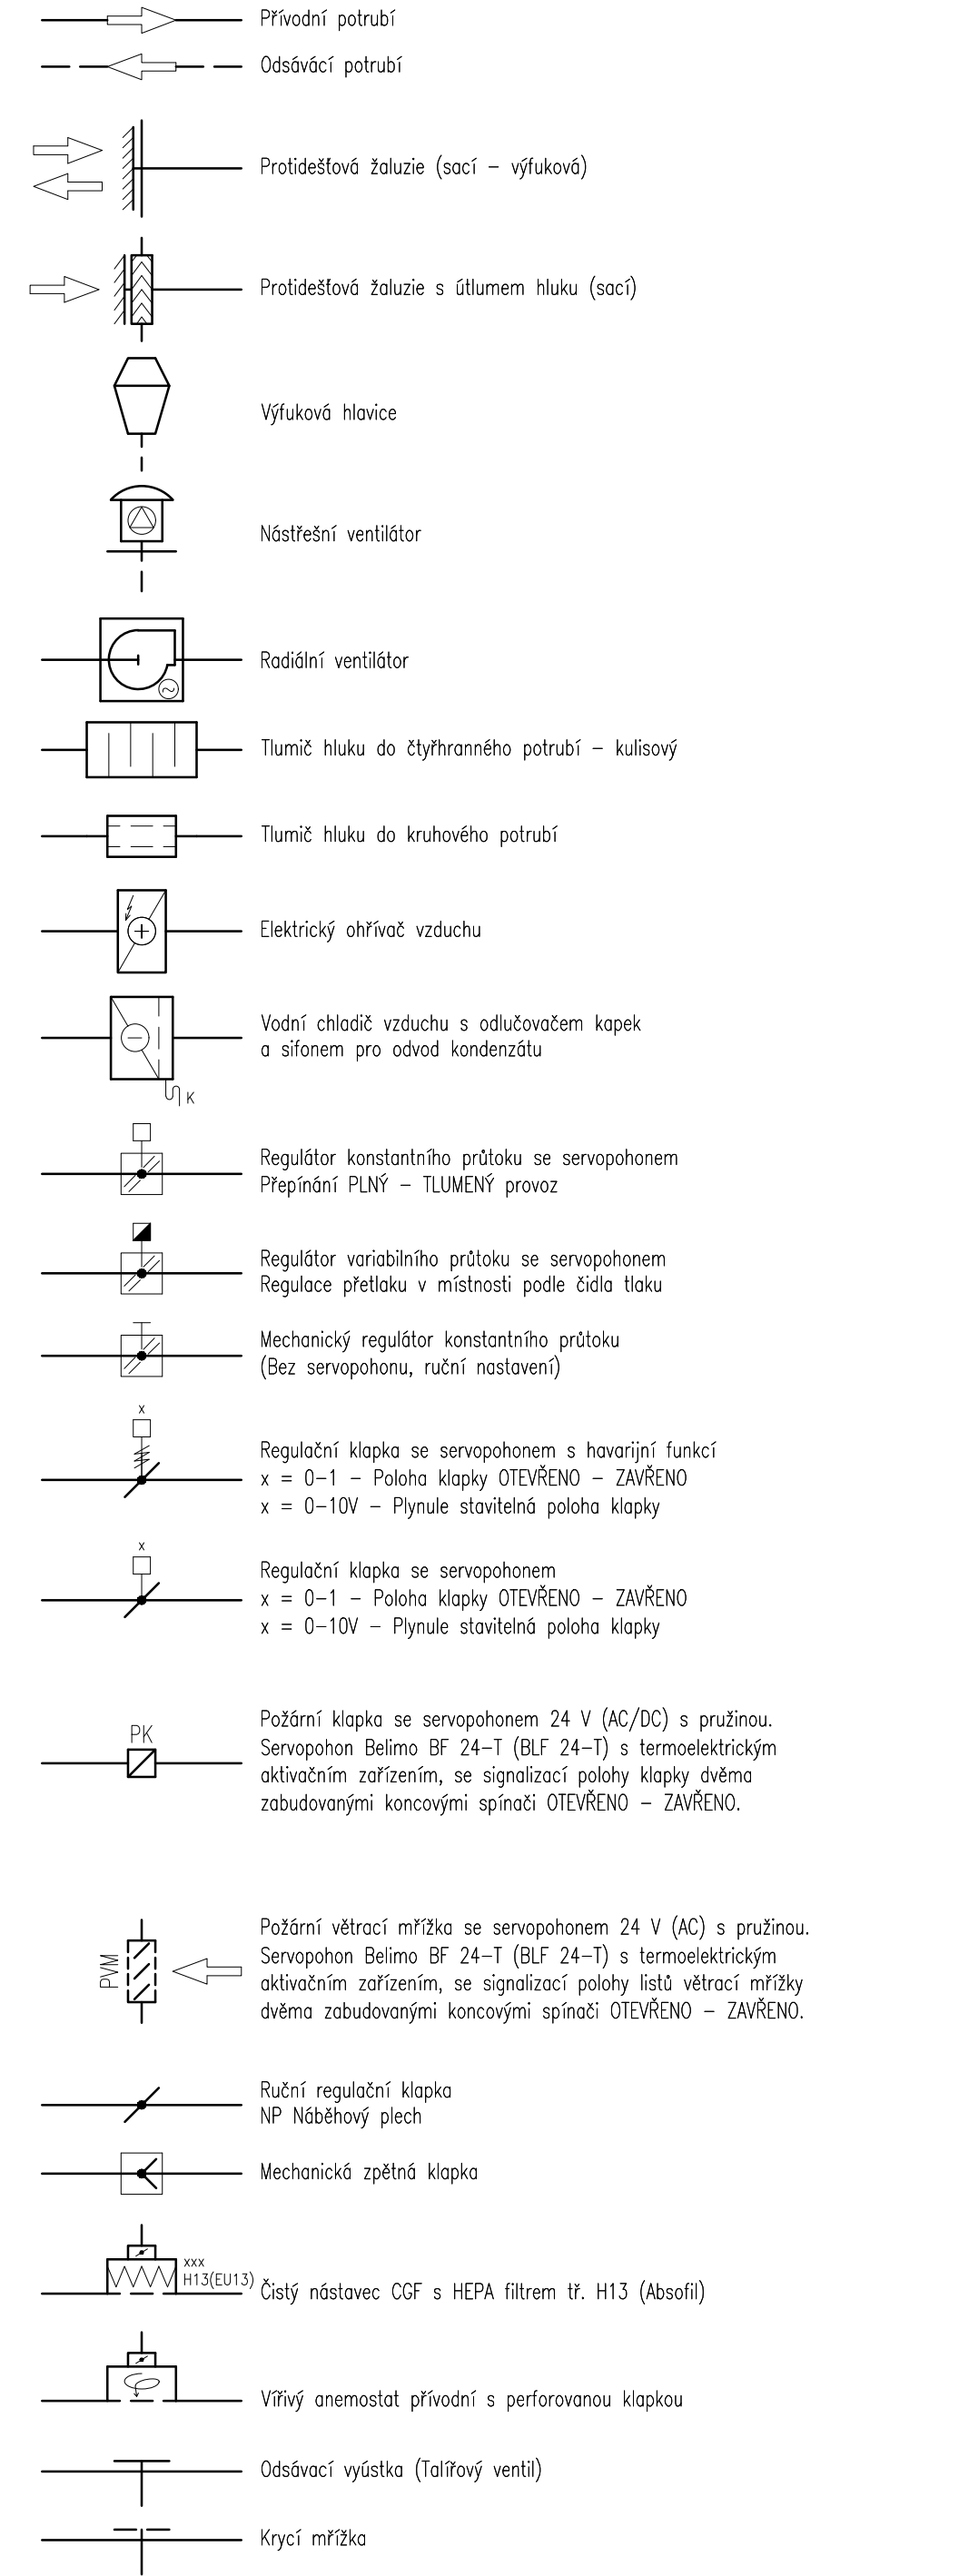

Parametry venkovního vzduchu - ČSN 12 7010/Z1			
Olomouc	Teplota	Entalpie	RH
	°C	kJ/kg s.v.	%
Zima	-15	-	99
Léto	32	58	-

VYPRACOVAL:		KRESLIL:	KOORDINACE		
ING. R. HORÁK		ING. A. Stratilíková	ING. J. KRÍŽ		
INVESTOR:		Státní veterinární ústav, Jakoubka ze Střebra 1, 779 00 Olomouc			
ČÁST:				DATUM	07/2021
STAVBA				FORMÁT	8 x A4
OPRAVA MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE - ČP				STUPEŇ	DVD
SO/PS				ARCHIV. ČÍSLO	0310/18
SO 101 - Mikrobiologická laboratoř - čisté prostory				ZAKÁZKOVÉ Č.	812
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
Schéma				.	VZ 106