


# R2

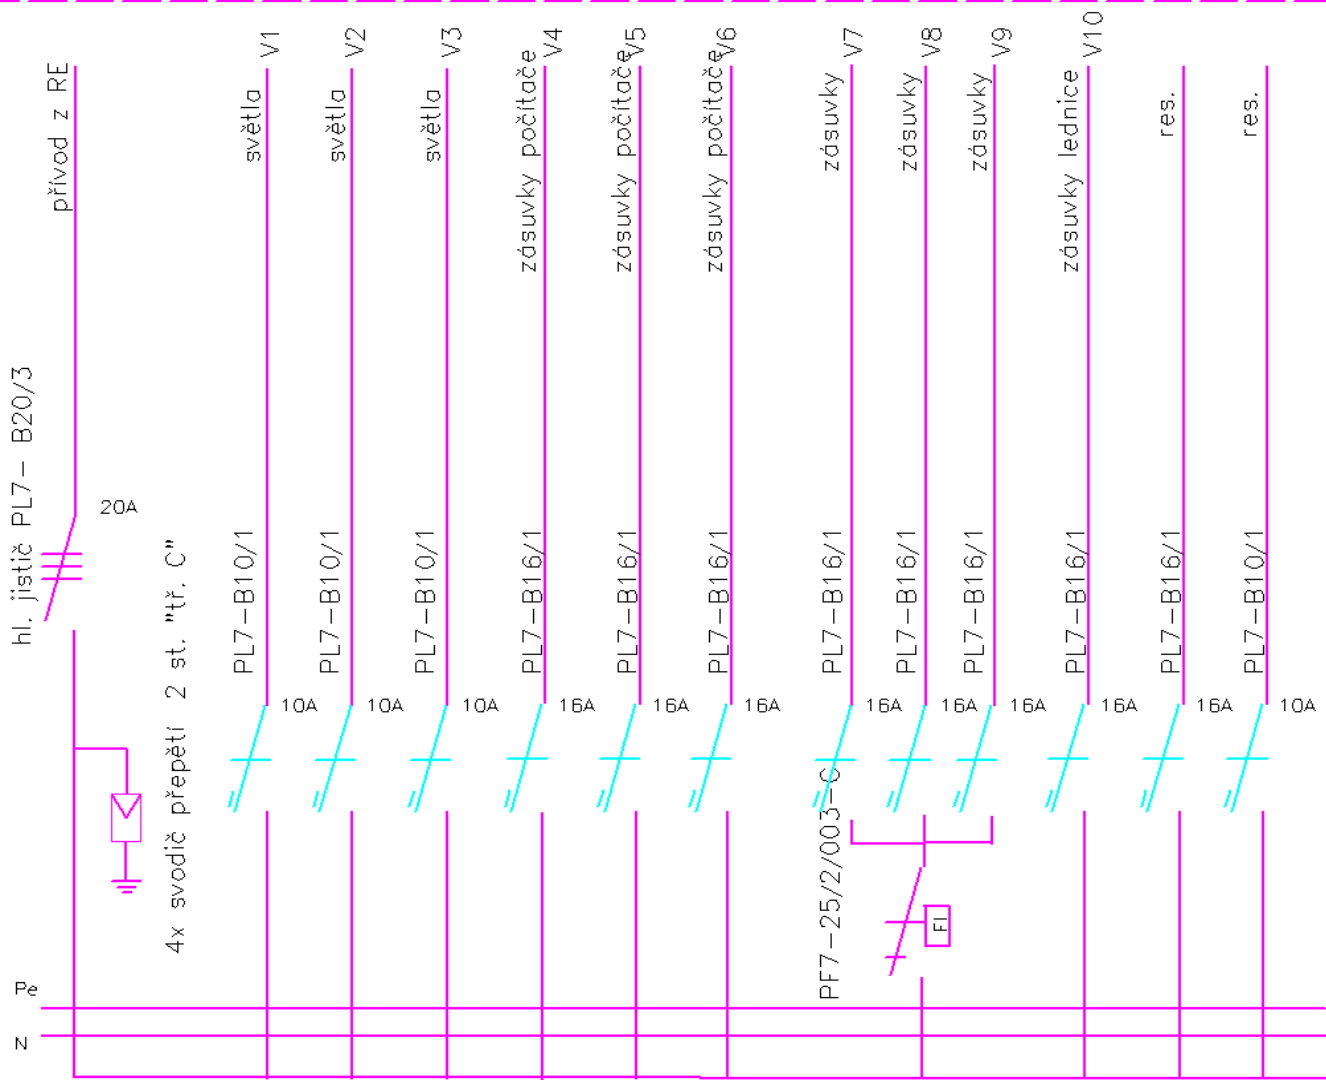

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 3x230/400V, 50Hz, TN-S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41  
 SKŘÍŇ t. BC-A-3/39-TW (250/475/125mm-P)  
 ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNÍ PROJEKTANT			
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek		Jaroslav Doubek projekce elektro
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek		Písecká 829 Strakonice
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství-AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice			386 01 Strakonice
ST. ÚŘAD:		OBEC:	
AKCE :	Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonících		FORMÁT
			DATA
			STUPEŇ
			MÉR.
ČÁST :	Silnoproudá elektroinstalace		Č.VYKR.
OBSAH :	rozvaděč R2		ČÁST
			E 15
			EI