


RV

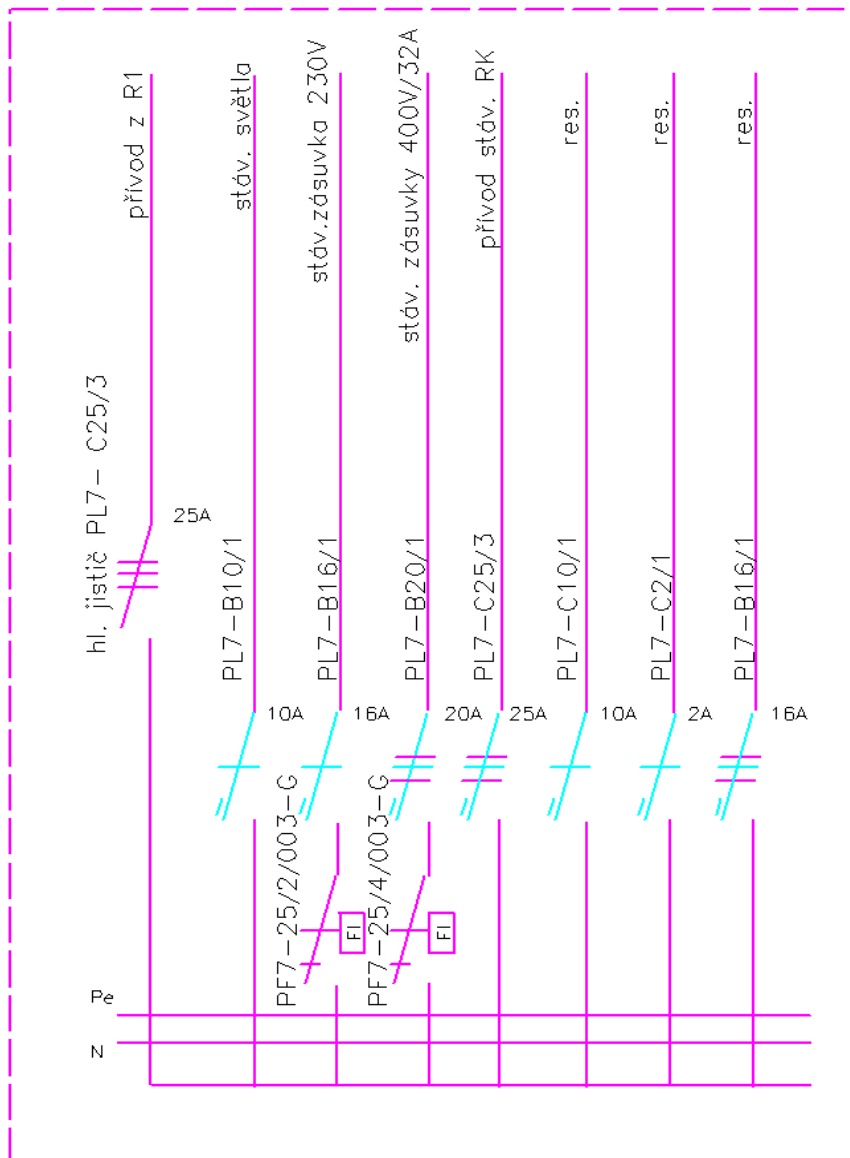

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 3x230/400V, 50Hz, TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
 SKŘÍŇ t. FKV-07-FR55-H-2/36 (372/409/138mm-P)
 ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNÍ PROJEKTANT			Jaroslav Doubek projeke elektro Pisecká 829 Strakonice	
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek		386 01 Strakonice	
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek			
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství-AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27				
ST. ÚRAD:		OBEC:		
AKCE :			FORMAT	KOPIE
Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonících			DATUM	12 / 2011
			STUPEŇ	SP
			MÉR.	
ČAST :	Silnoproudá elektroinstalace		Č.VÝKR.	ČAST
OBSAH :	rozvaděč RV		E 20	EI