


R1.1

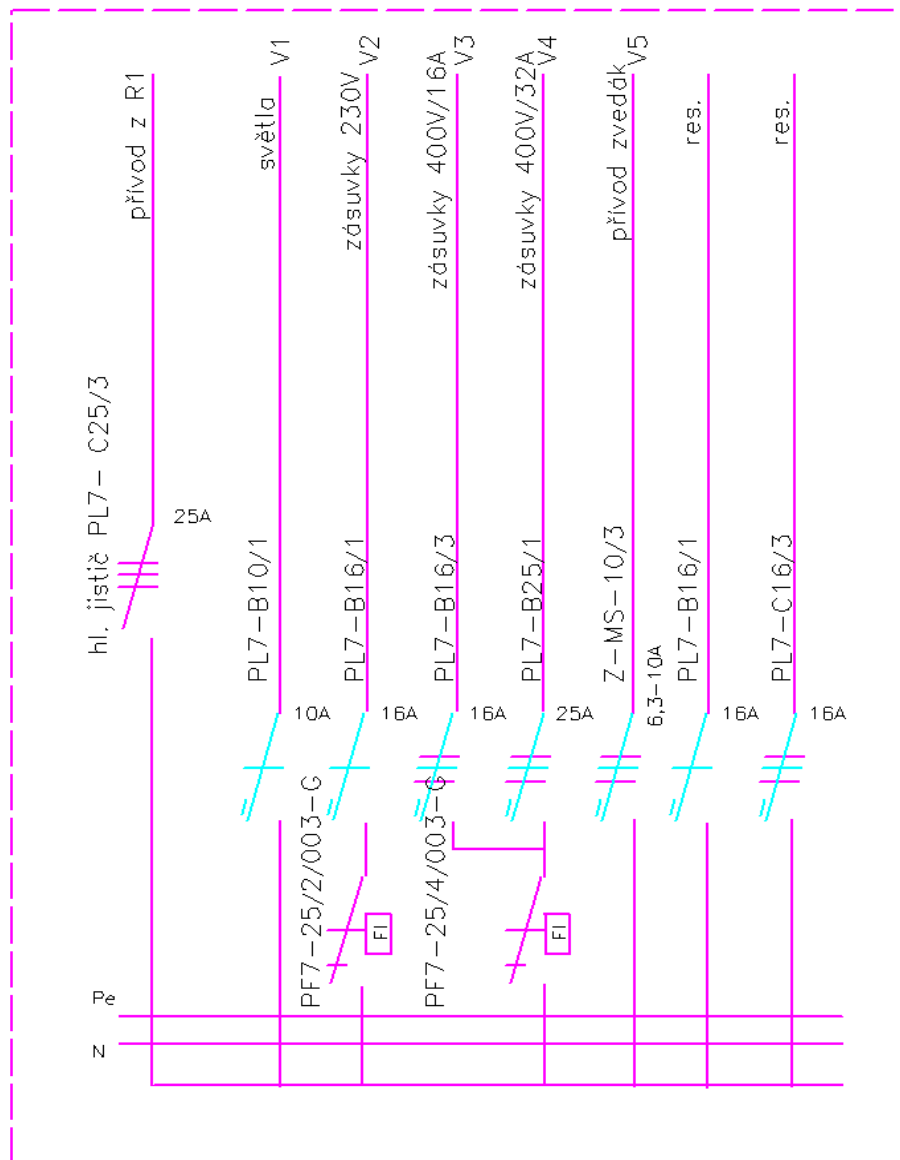

SOUSTAVA NAPĚTÍ : 3x230/400V, 50Hz, TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
 SKŘÍŇ t. FKV-07-FR55-H-2/36 (372/409/138mm-P)
 ZNAČENÍ DLE KATALOGU MOELLER

HLAVNÍ PROJEKTANT			Jaroslav Doubek projekce elektro Písecká 829 Strakonice 386 01 Strakonice		
ZODP. PROJEKTANT	Jaroslav Doubek				
VYPRACOVAL	Jaroslav Doubek				
INVESTOR: Ministerstvo zemědělství-AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice					
ST. ÚRAD:		OBEC:			
AKCE :	Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonících		FORMÁT		KOPIE
			DATUM	12 / 2011	
			STUPĚŇ	SP	
			MĚR.		
ČÁST :	Silnoproudá elektroinstalace		Č.VYKR.	E 11	ČÁST
OBSAH :	rozdávěč R1.1				EI