


4.NP

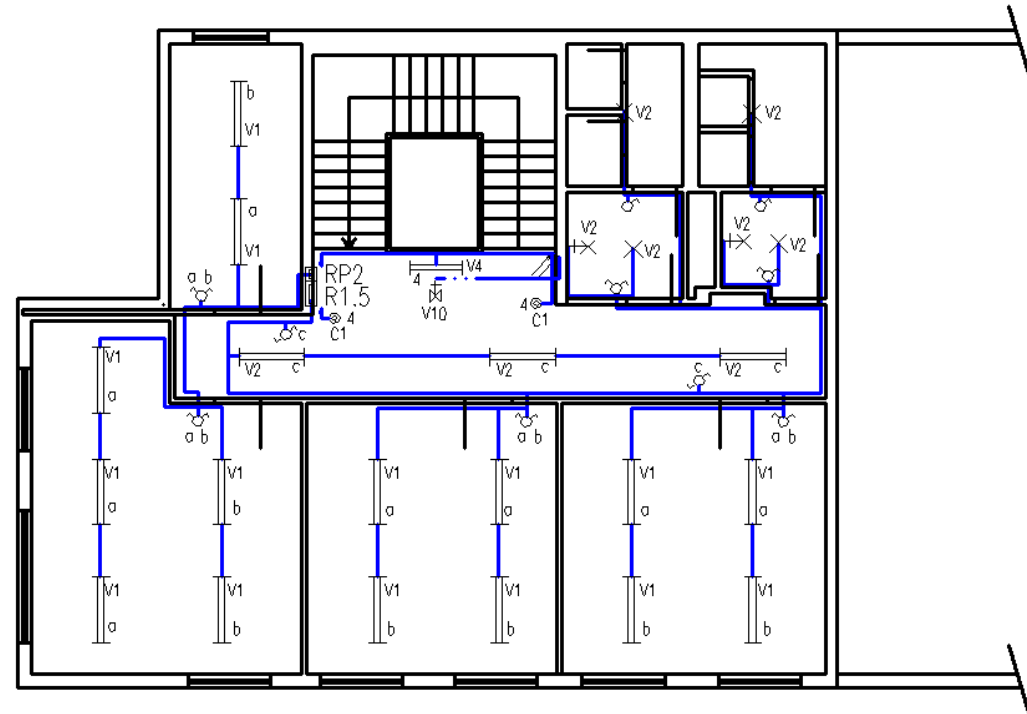

VÝVODY Z R1 :

- V4 - CYKY 3Cx1,5 mm² - světl. okruh 4 (schodiště)
- V10 - CYKY 3Cx1,5 mm² - přív. nouzové svítidlo
- C1 - CYKY 3Dx1,5 mm² - ovlád osvětlení schodiště

VÝVODY Z R1.5 :

- V1 - CYKY 3Cx1,5 mm² - světl. okruh 1
- V2 - CYKY 3Cx1,5 mm² - světl. okruh 2

VÝVODY Z RP2 :

- V1 - CYKY 3Cx1,5 mm² - světl. okruh

ved. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil		
	Jaroslav Doubek				
investor:	Ministerstvo zemědělství ČR - AZV Strakonice Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice	č. zakázky			
stavba:	Návrh řešení celkové opravy elektroinstalace budovy MZe ve Strakonici	datum	12/2011		
		formát			
		měřítko	1: 100		
		č. výkresu	E9		
část:	Silnoproudá elektroinstalace	obsah	půdorys 4.NP - světelná instalace		