


LEGENDA ROZVODŮ:

NOVÉ VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU (NTL)  
NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY PLYNU V ZEMI - OCEL-IZ (BRALEN)  
VNITŘNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ PODÉL STĚN, KOTVENO TYP. TŘMENY VE VZDÁLENOSTECH:  
DN 1/2" - 2,0 m  
DN 1" - 2,3 m

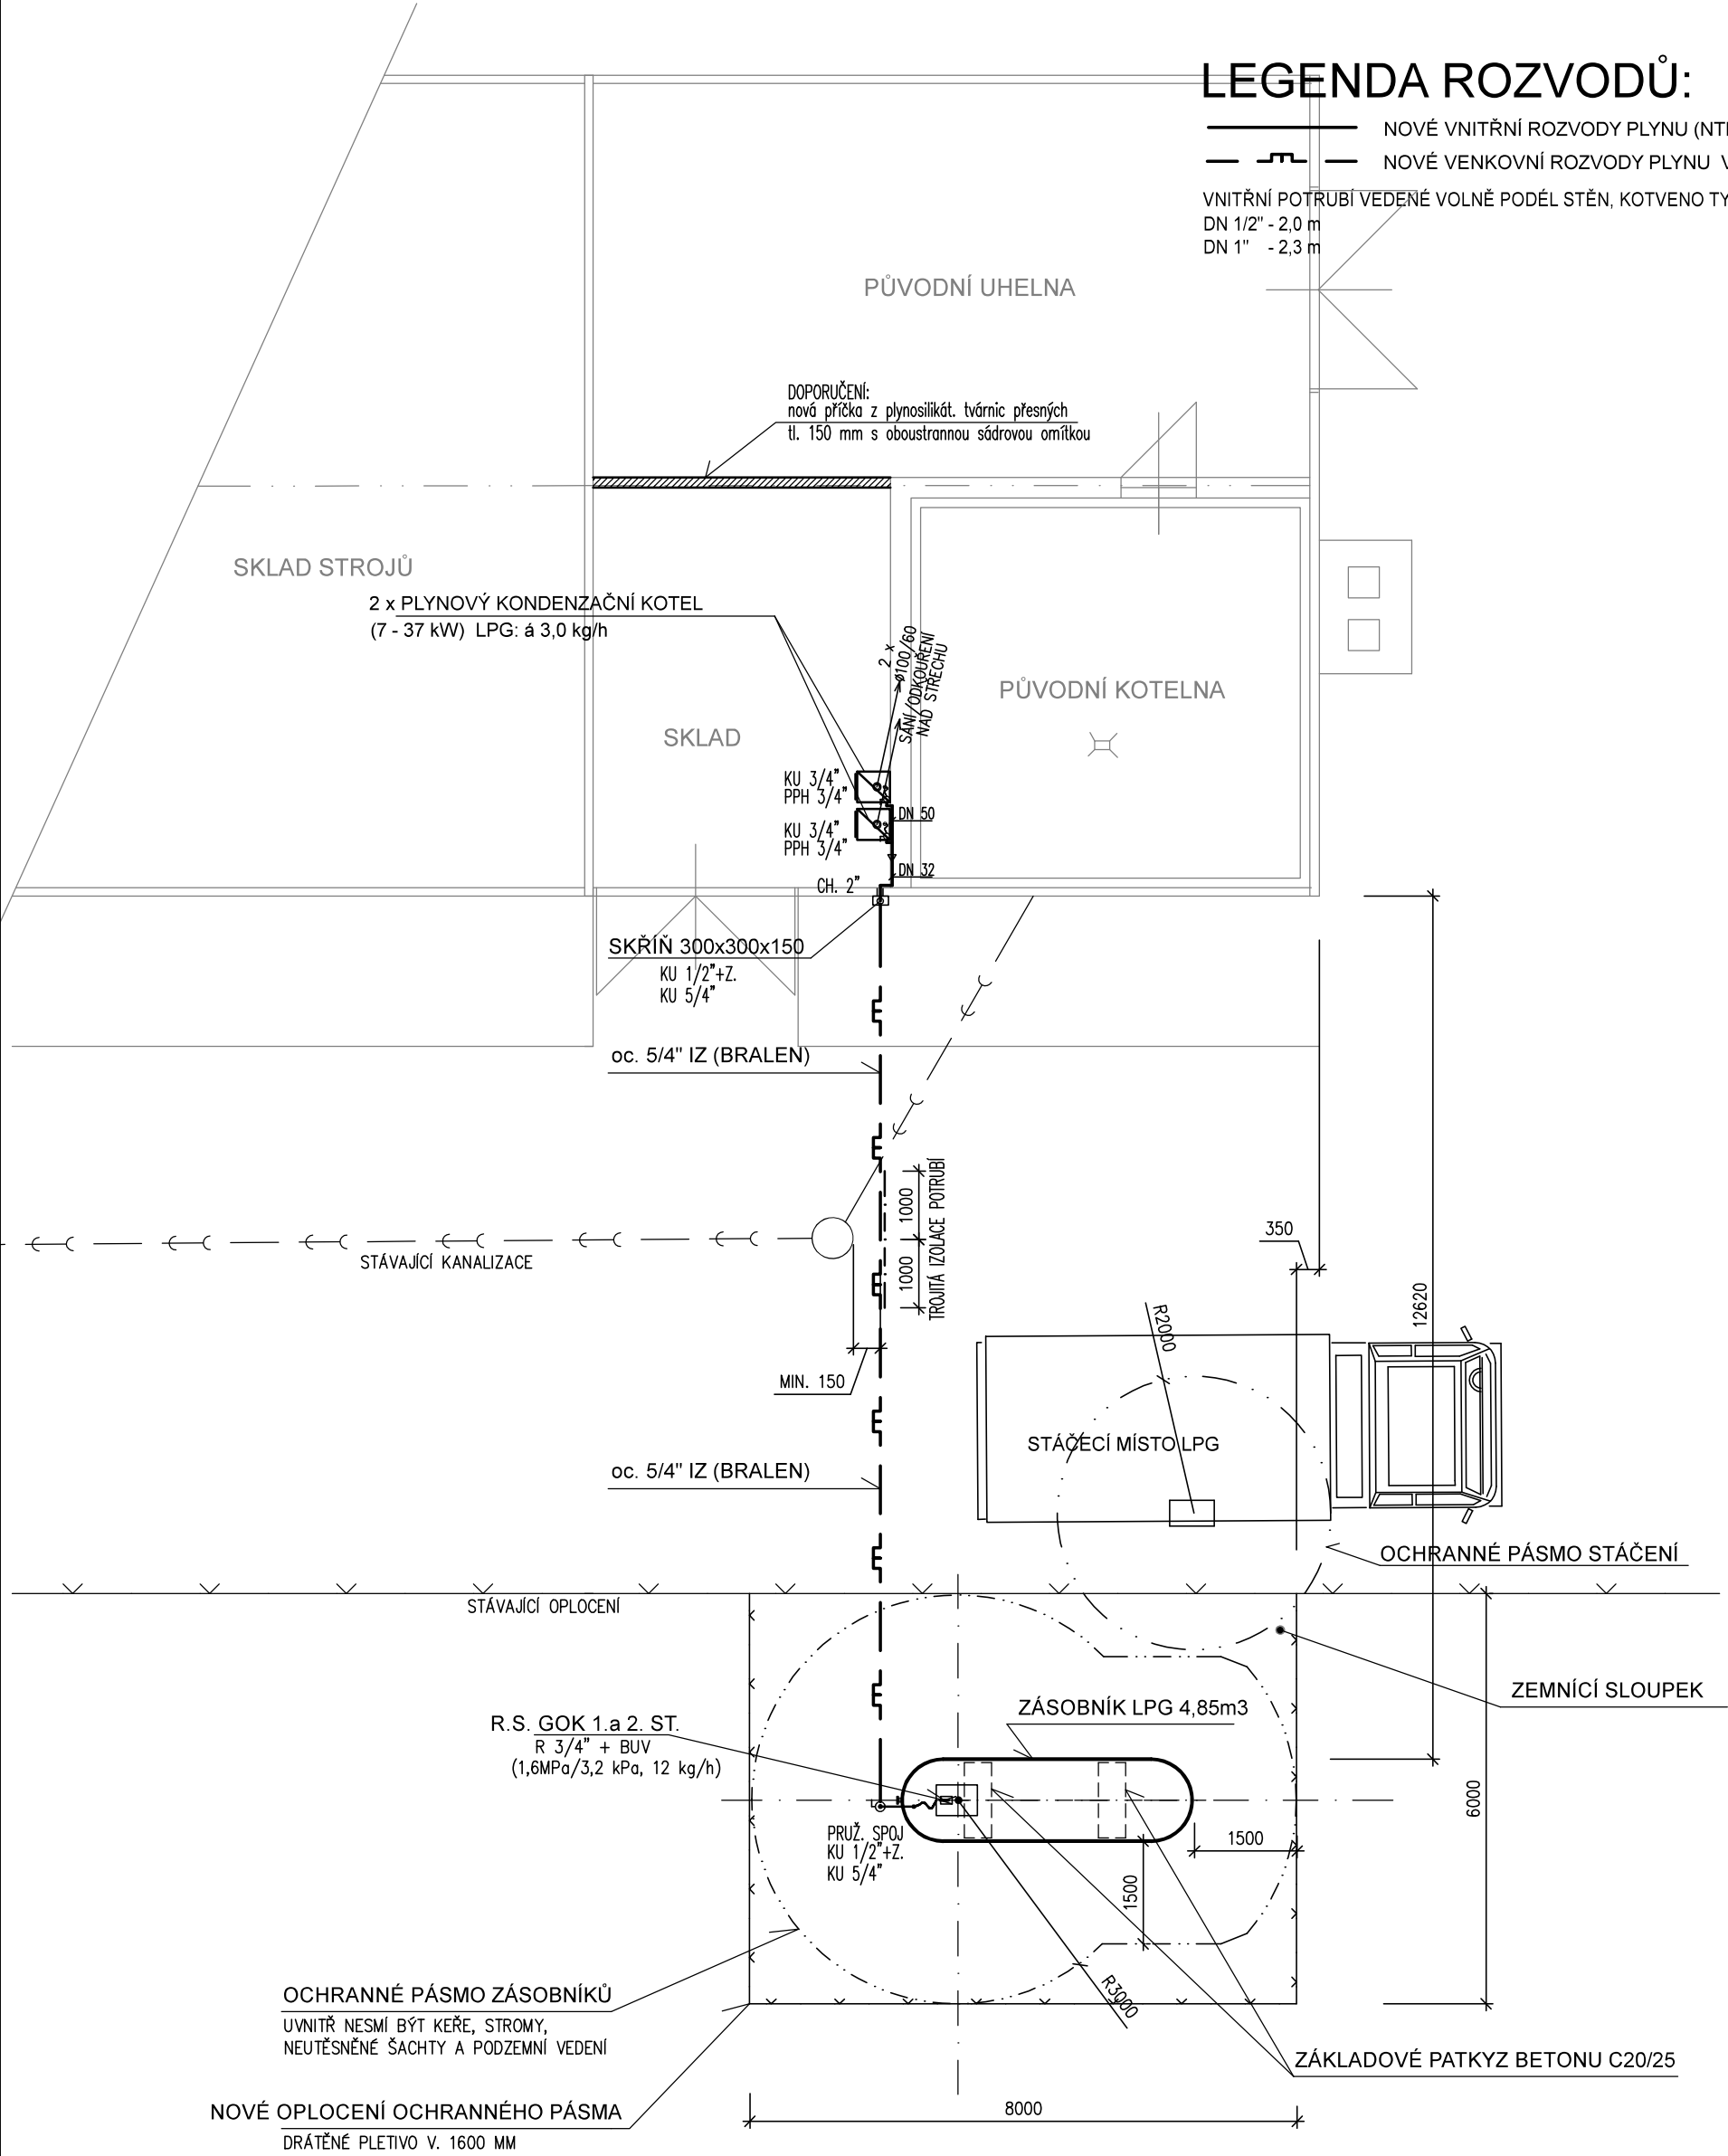

**POZN.:** PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT V TERÉNU VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ  
A V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZAJIŠTĚNY PROTI POŠKOZENÍ  
KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola		IČO: 458 66 236	<div><b>APLAN</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 Tel., Fax : 318 620 111</div>	
KRESLIL	Bc. Radek Čížek, DiS.				
INVESTOR	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu Hroznová 2, 656 06 Brno				
OBCENÍ ÚŘAD	Vysoká u Příbramě	KRAJ	STŘEDOČESKÝ		
STAVBA	PLYNOFIKACE OBJEKTU SKLADU PROPANEM A ZMĚNA TOPNÉHO ZDROJE V AREÁLU Vysoká u Příbramě 129, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem			DATUM	10/2021
ROZVOD PLYNU PŮDORYS 1.NP				STUPEŇ	DSP, DPS
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	32-2021
	FORMÁT	2 A4			
			MĚŘITKO	1:100	
			ČÍSLO VÝKRESU	D.02	