


DETAIL SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA

M 1:5

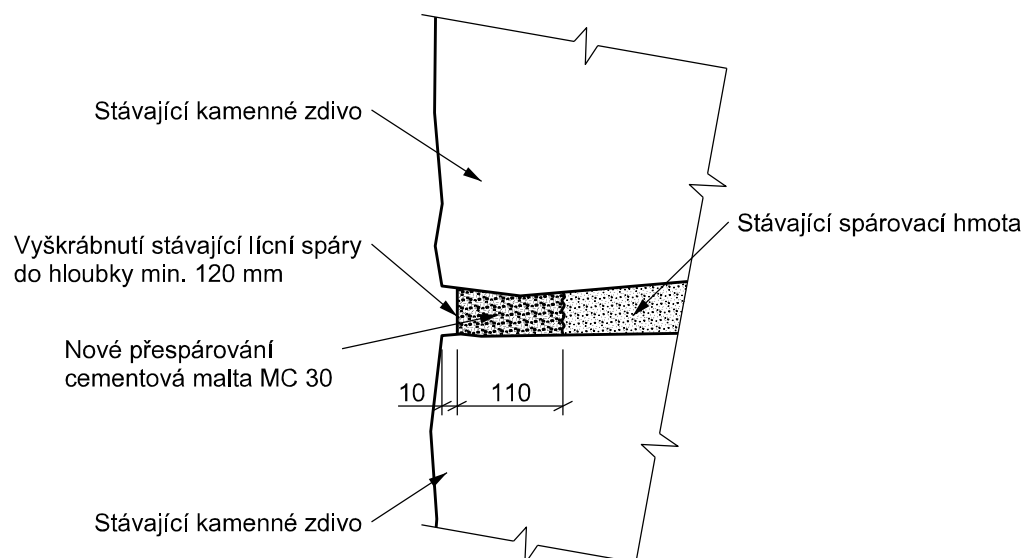

POZNÁMKA:

Stávající spára bude vyškrábnuta a vyčištěna tlakovou vodou (200 bar ze vzdálenosti 100 mm), náhrada očištění tlakovým vzduchem případně drátěným kartáčem apod. je nepřipustná. Malta pro nové přespárování bude splňovat požadavky ČSN EN 998-2 "Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění". Bude použita malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm. Vlastnosti spárovací směsi budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín	 	AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001				
Vypracoval:	Ing. P. Vít						
Kontroloval:	Ing. J. Šíma						
Kraj:	Ústecký kraj	Místo:		Jezeří			
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov						
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa			Zn. souboru:	...		
Objekt:	SO 01 - Vzdušný líc			Stupeň:	DPS	Formát:	1 x A4
Výkres:	Detail spárování kamenného zdiva			Č. zak.:	261/14	Č. paré :	
				Datum:	I/2019		
				Měřítko:	1 : 5	Č. přílohy:	D.1.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.							