


M 1:50

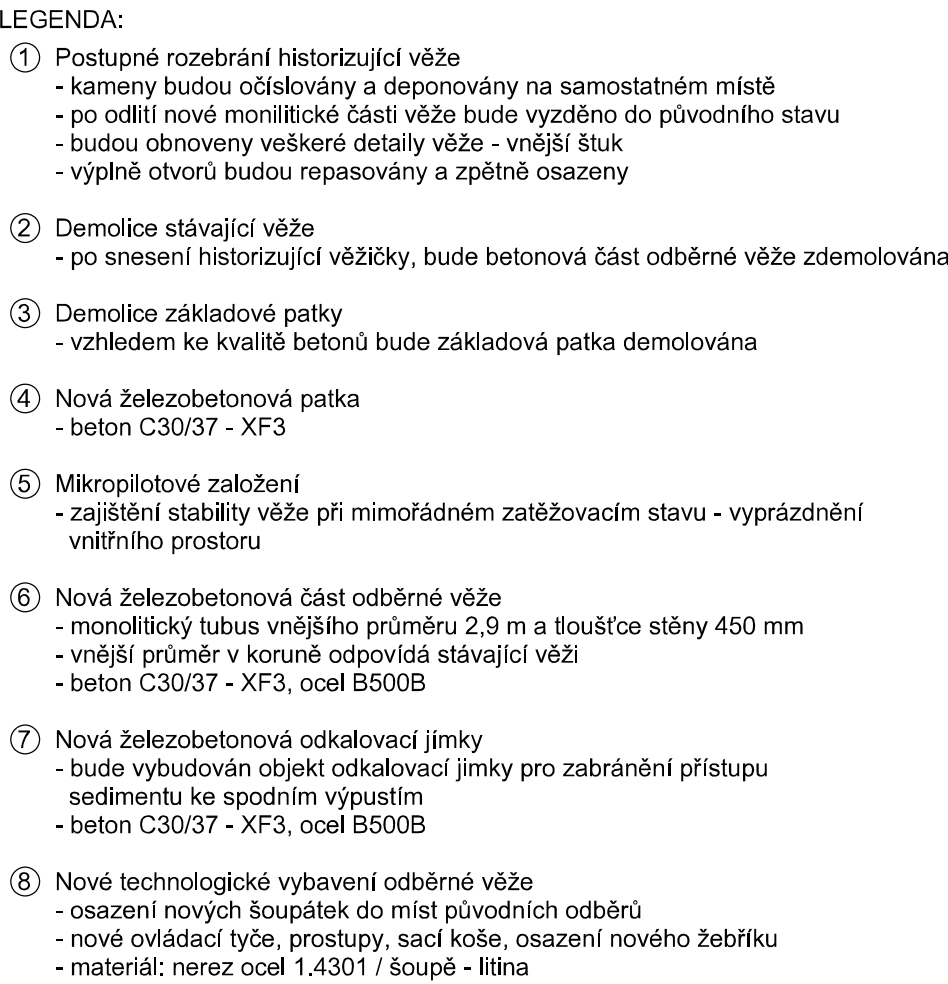

Poznámka: VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Všechny pracovní spáry odběrě věže budou těsně vložením
těsnícího pásu (např. SİKA Tricoat 300 Elastomer) a doplněná dvojicí
bobtnacích pásků na bázi akrylátu (např. Sikaswell A - profil 2010)

AZ CONSULT, spol. s r.o.
14/26
Číslo zakázky.....
Výrobek uvolněn k použití.....
Datum..... ③

Odpov. proj.: Ing. M. Komin Vypracoval: Bc. M. Mudra Kontroloval: Ing. P. Vit Kraj: Ústecký Město: Jezeří Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		A ZCONSULT® spol. s r. o. Křišská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: + 425 240 888 Telefax: + 425 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Akce: VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa Objekt: SO 04 - Odběrná věž Výkres: Vzorový řez		Zn. soubor: ... Stupeň: DPS Formát: 6 x A4 Č. zak.: 14/261 Č. paré: ... Datum: 1/2019 Měřítko: Č. přílohy: D.43	
DOKUMENTACI JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSÍ A ZCONSULT spol. s r. o.			