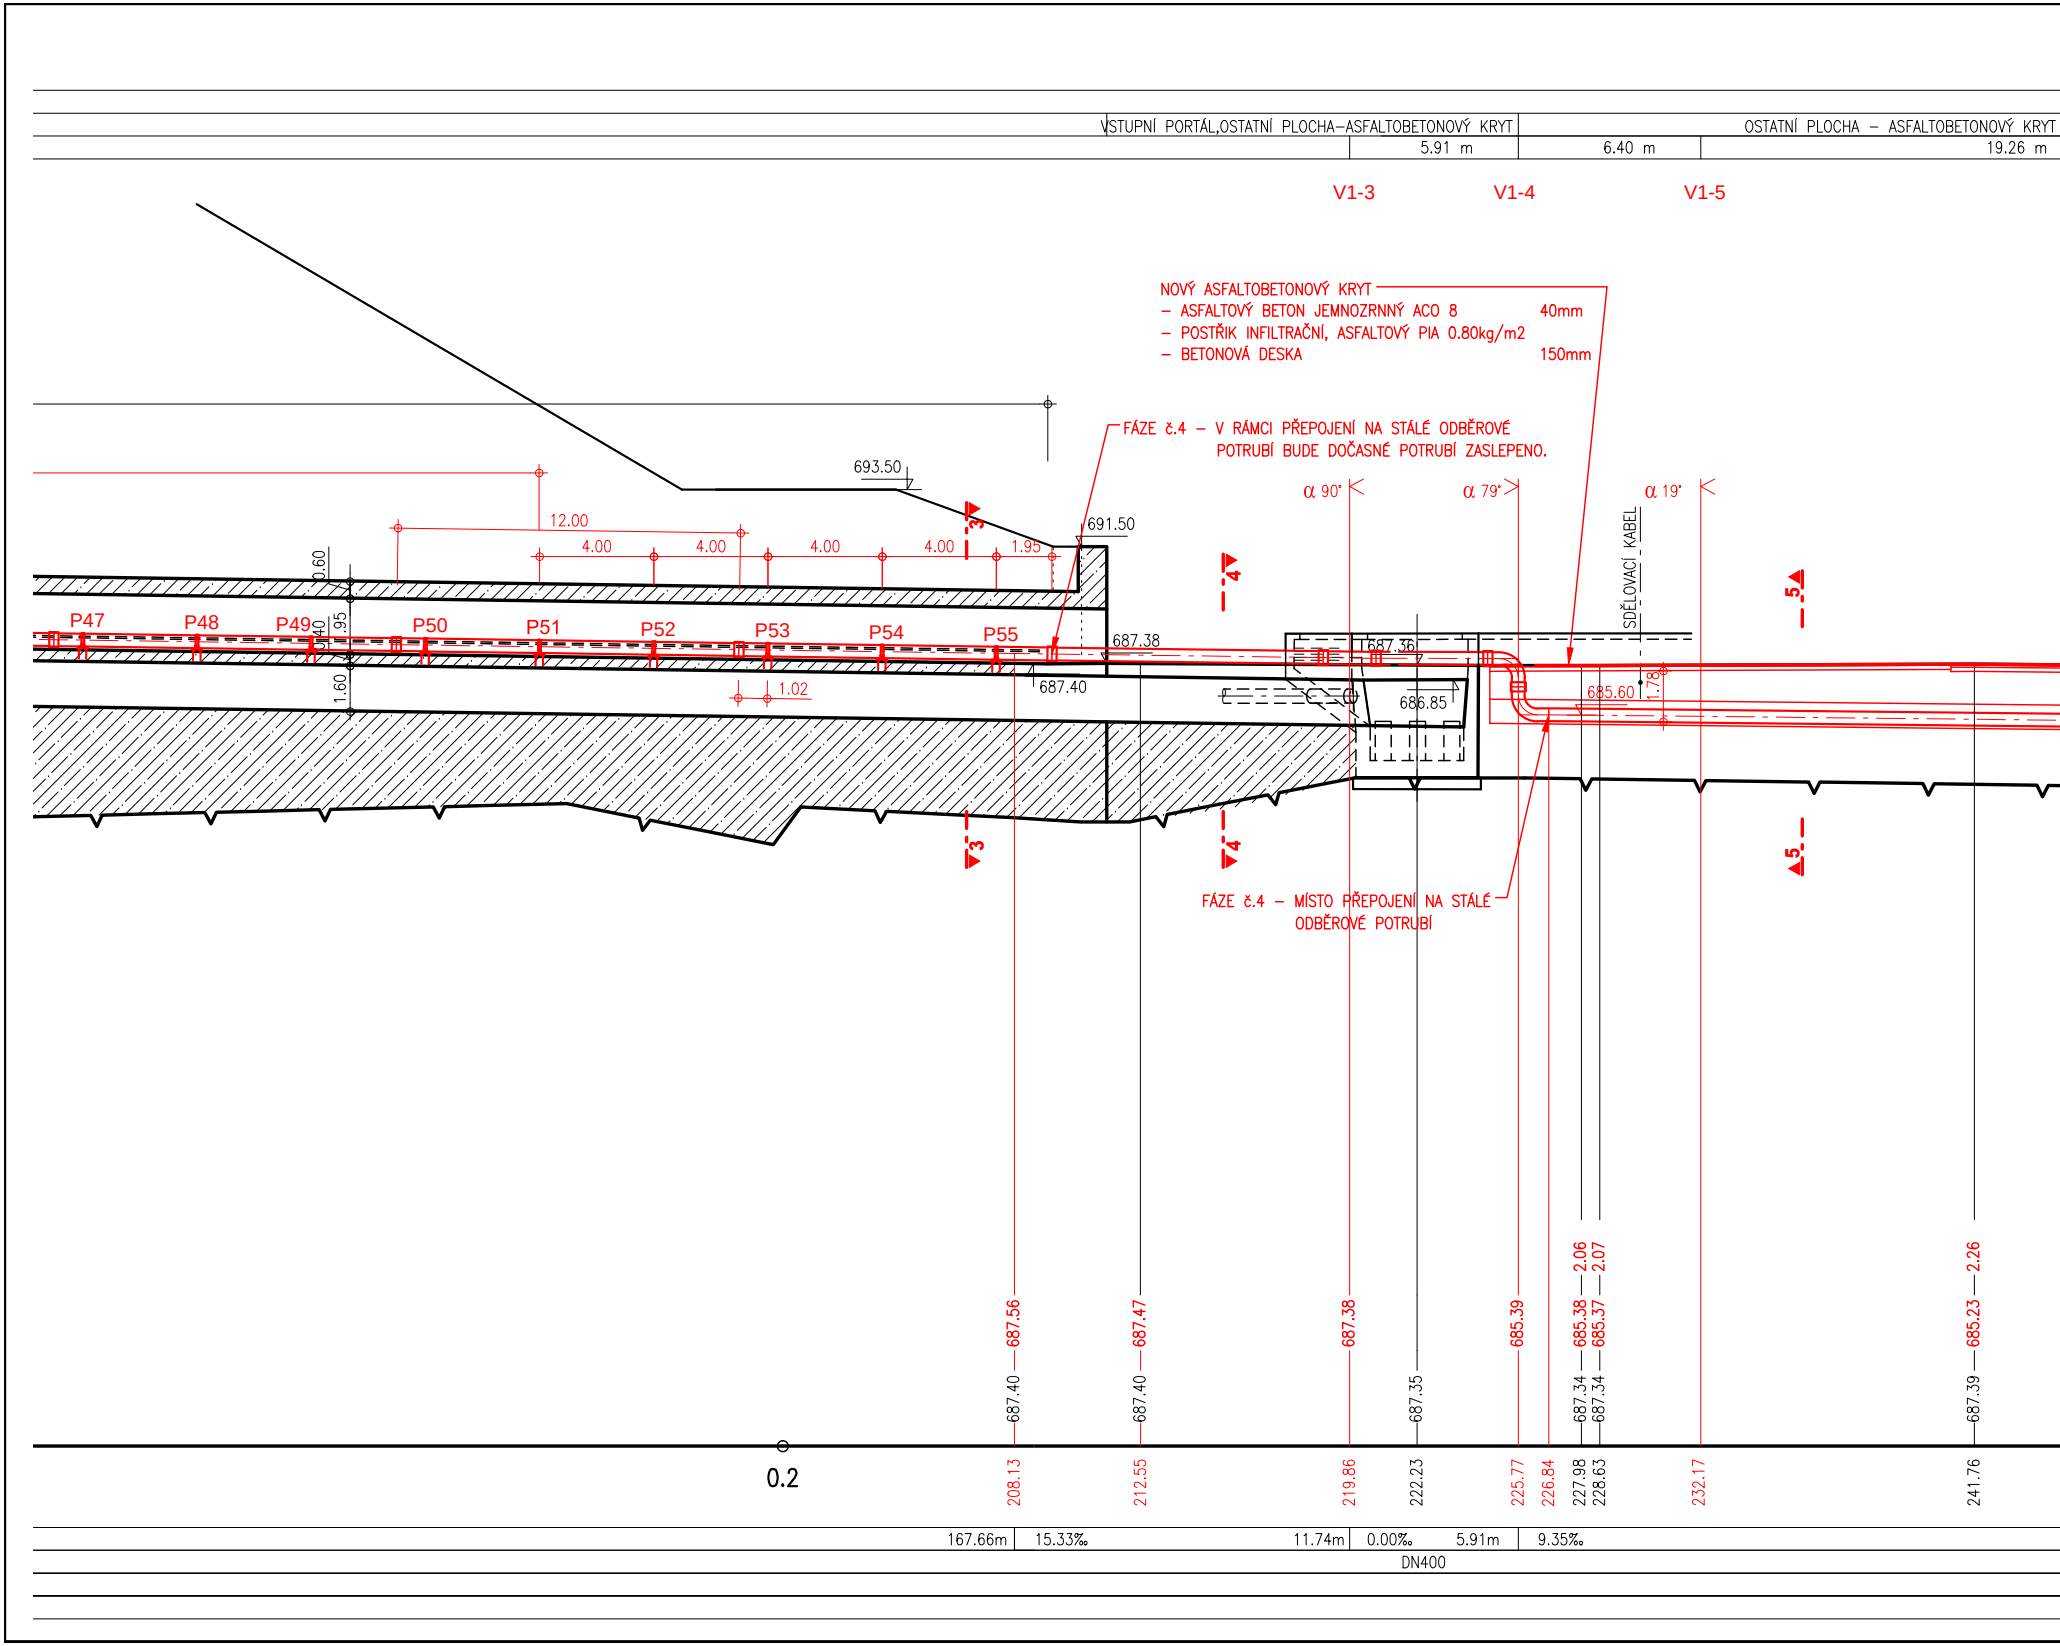
VSTUPNÍ PORTÁL,OSTATNÍ PLOCHA–ASFALTOBETONOVÝ KRYT
OSTATNÍ PLOCHA – ASFALTOBETONOVÝ KRYT
5.91 m
6.40 m
19.26 m
V1-3
V1-4
V1-5
NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ KRYT
– ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ ACO 8 40mm
– POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PIA 0.80kg/m2
– BETONOVÁ DESKA 150mm
FÁZE č.4 – V RÁMCI PŘEPOJENÍ NA STÁLÉ ODBĚROVÉ POTRUBÍ BUDE DOČASNÉ POTRUBÍ ZASLEPENO.
α 90°
α 79°
α 19°
SDĚLOVACÍ KABEL
693.50
691.50
12.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.95
0.60
.95
.40
1.60
1.02
1.78
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
687.38
687.36
687.40
686.85
685.60
3
3
4
4
5
5
FÁZE č.4 – MÍSTO PŘEPOJENÍ NA STÁLÉ ODBĚROVÉ POTRUBÍ
687.56
687.40
687.47
687.40
687.38
687.35
685.39
685.38
687.34
2.06
685.37
687.34
2.07
685.23
687.39
2.26
0.2
208.13
212.55
219.86
222.23
225.77
226.84
227.98
228.63
232.17
241.76
167.66m
15.33‰
11.74m
0.00‰
5.91m
9.35‰
DN400

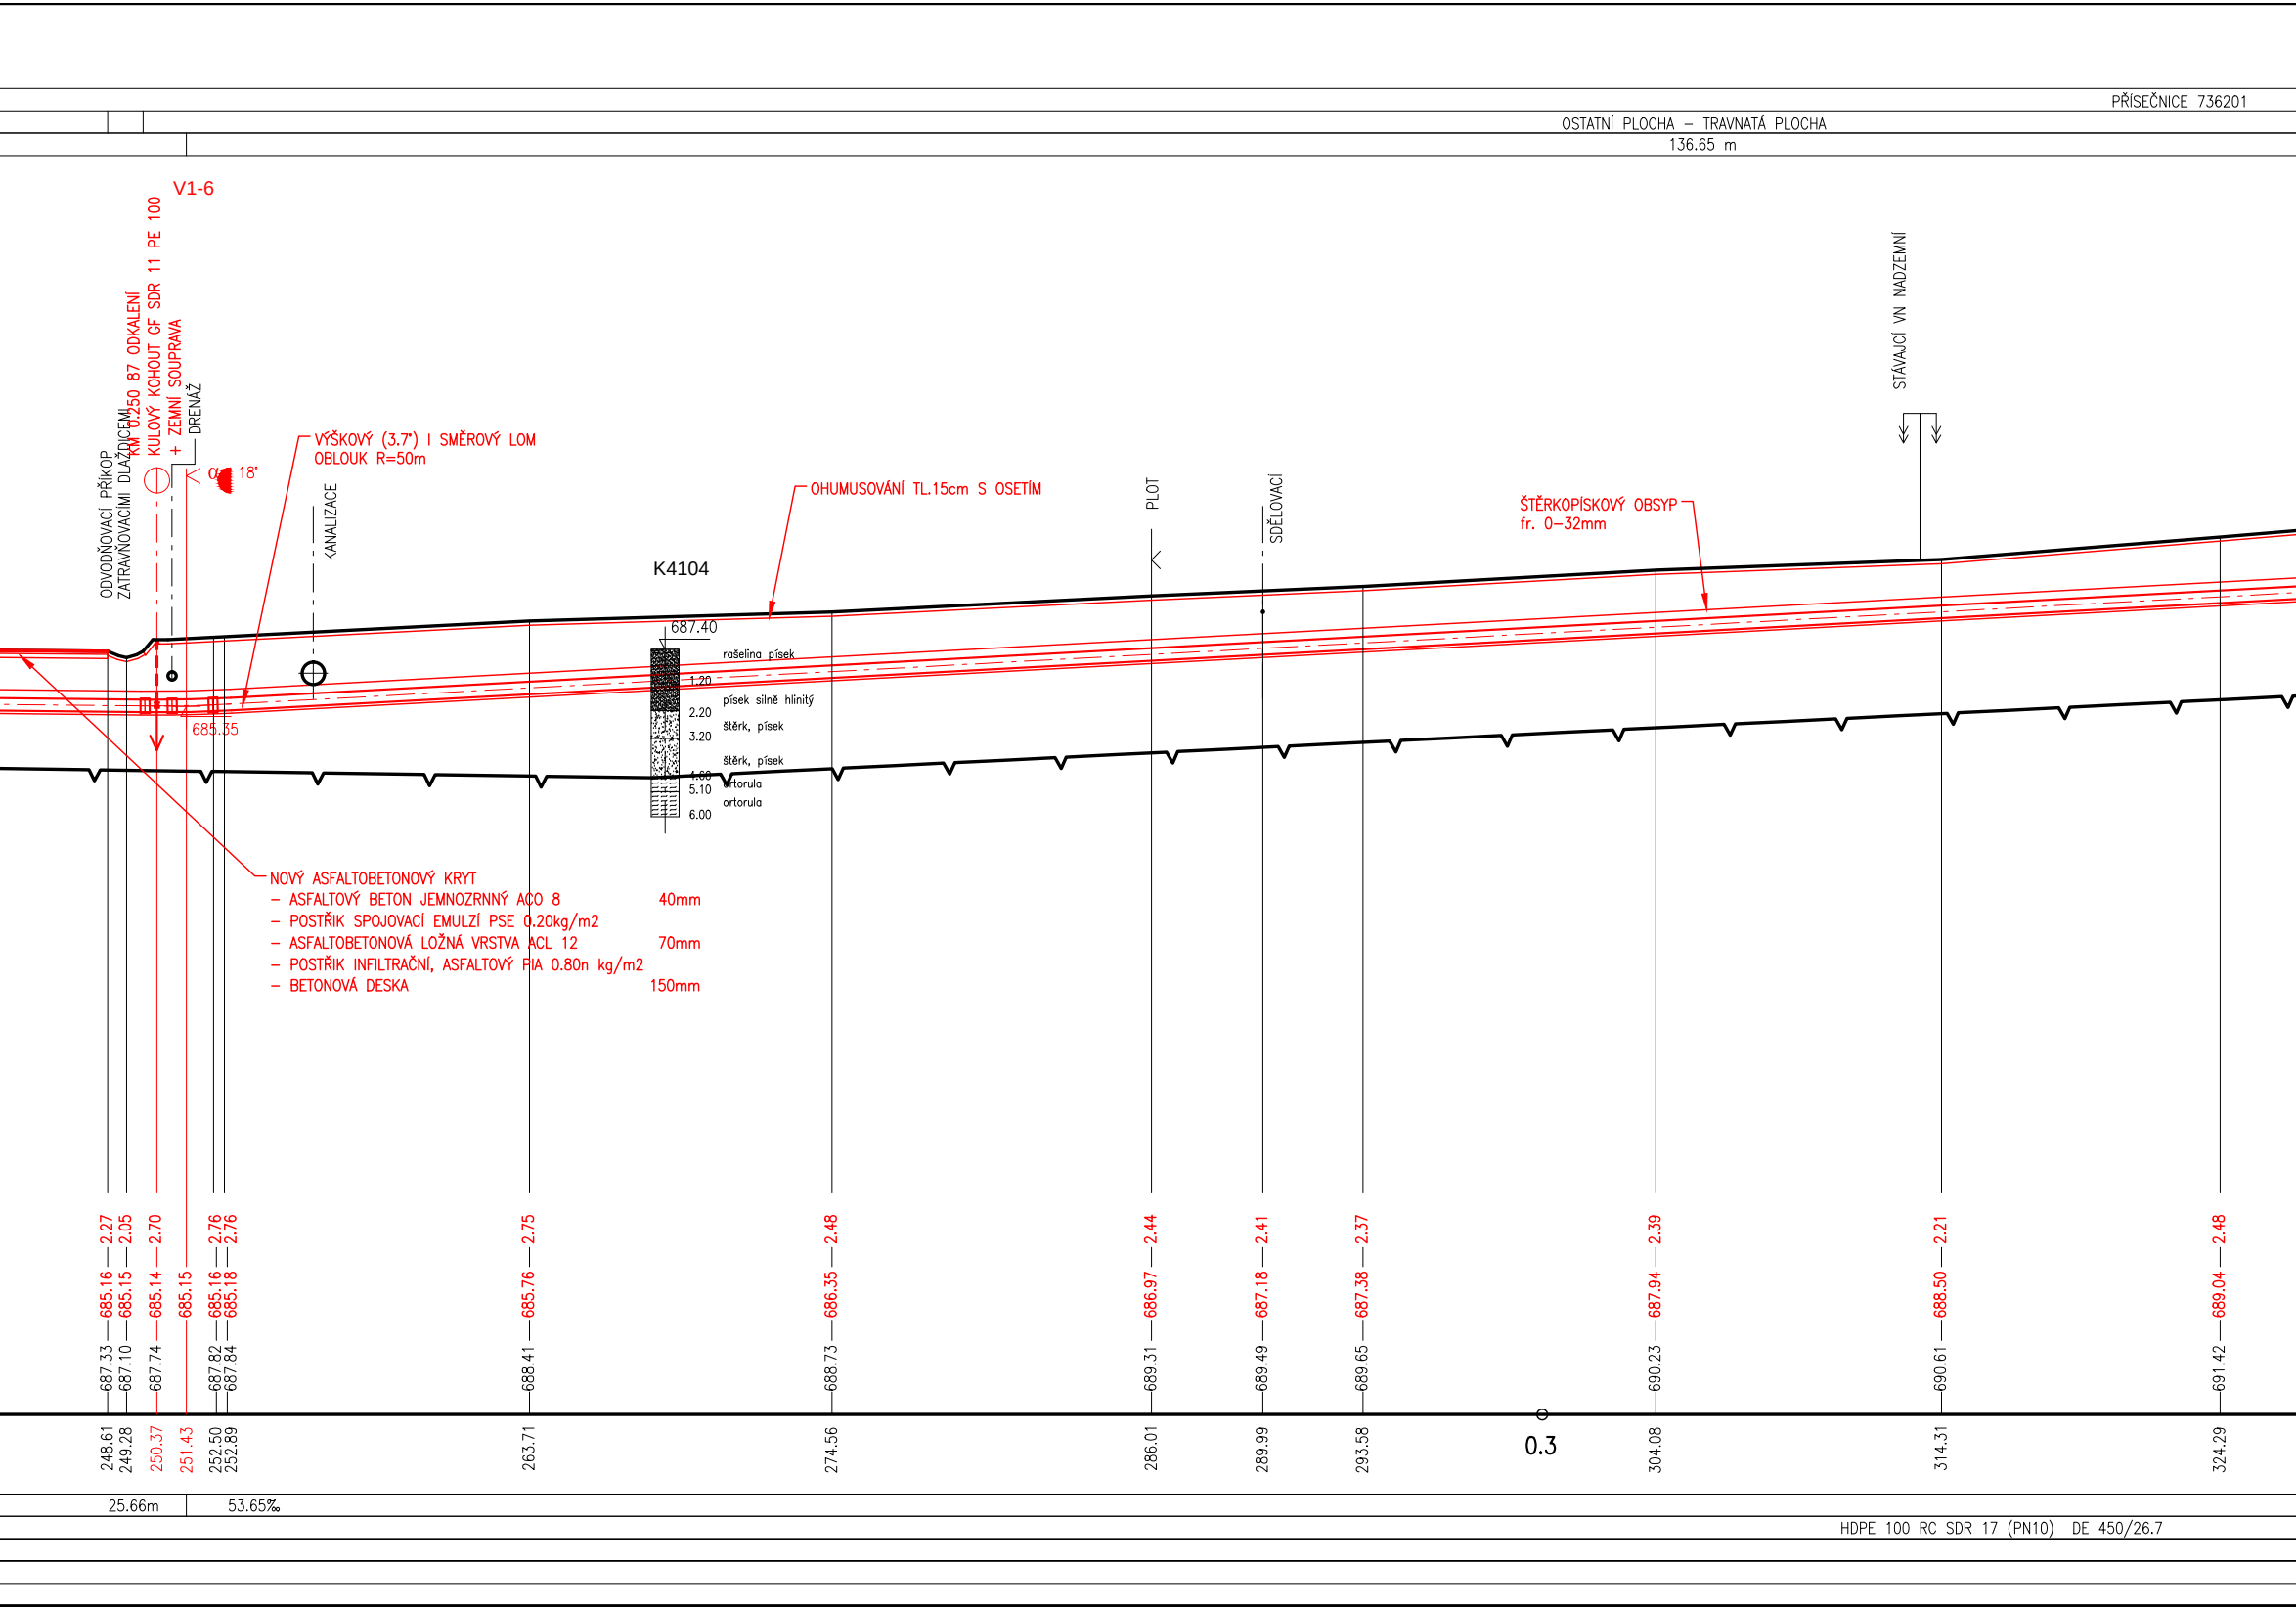
PŘÍSEČNICE 736201
OSTATNÍ PLOCHA – TRAVNATÁ PLOCHA
136.65 m
V1-6
ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
ZATRAVŇOVACÍMI DLAŽDICEMI
KM 0.250 87 ODKALENÍ
KULOVÝ KOHOUT GF SDR 11 PE 100
+ ZEMNÍ SOUPRAVA
DRENÁŽ
α 18°
VÝŠKOVÝ (3.7°) I SMĚROVÝ LOM
OBLOUK R=50m
KANALIZACE
K4104
687.40
rašelina písek
1.20
písek silně hlinitý
2.20
štěrk, písek
3.20
štěrk, písek
4.60
ortorula
5.10
ortorula
6.00
OHUMUSOVÁNÍ TL.15cm S OSETÍM
PLOT
SDĚLOVACÍ
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP
fr. 0–32mm
STÁVAJÍCÍ VN NADZEMNÍ
685.35
NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ KRYT
– ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ ACO 8 40mm
– POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZÍ PSE 0.20kg/m2
– ASFALTOBETONOVÁ LOŽNÁ VRSTVA ACL 12 70mm
– POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PIA 0.80n kg/m2
– BETONOVÁ DESKA 150mm
687.33 — 685.16 — 2.27
687.10 — 685.15 — 2.05
687.74 — 685.14 — 2.70
685.15
687.82 — 685.16 — 2.76
687.84 — 685.18 — 2.76
688.41 — 685.76 — 2.75
688.73 — 686.35 — 2.48
689.31 — 686.97 — 2.44
689.49 — 687.18 — 2.41
689.65 — 687.38 — 2.37
690.23 — 687.94 — 2.39
690.61 — 688.50 — 2.21
691.42 — 689.04 — 2.48
248.61
249.28
250.37
251.43
252.50
252.89
263.71
274.56
286.01
289.99
293.58
0.3
304.08
314.31
324.29
25.66m
53.65‰
HDPE 100 RC SDR 17 (PN10) DE 450/26.7

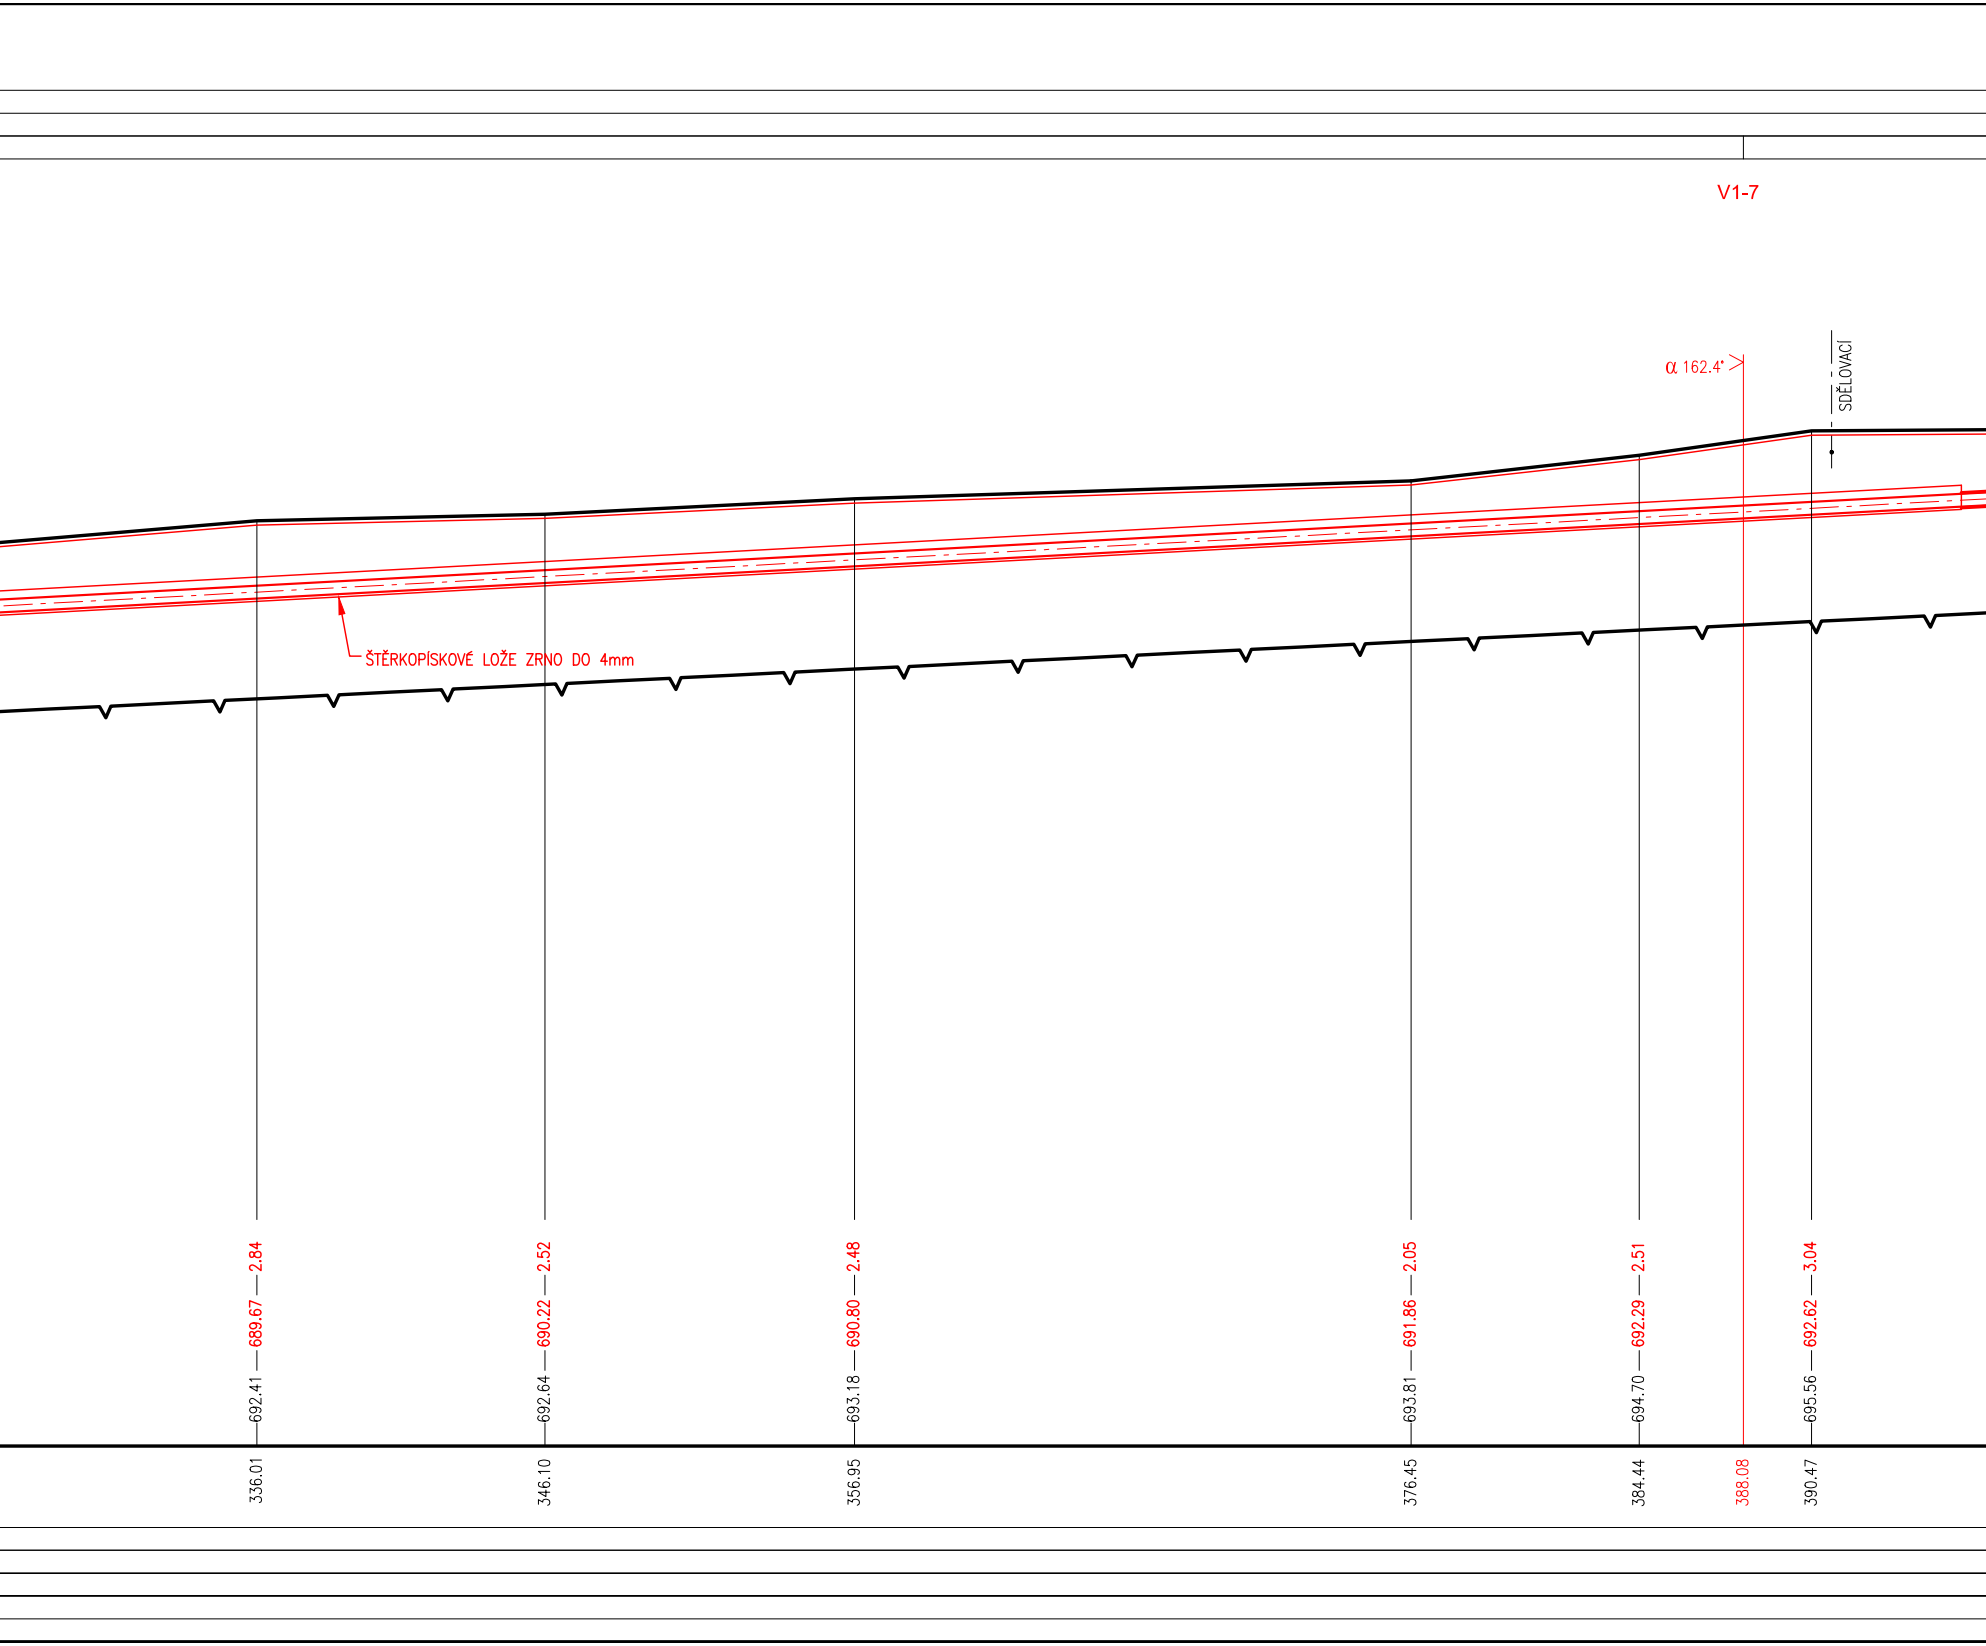
V1-7
α 162.4°
SDĚLOVACÍ
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ZRNO DO 4mm
2.84
689.67
692.41
336.01
2.52
690.22
692.64
346.10
2.48
690.80
693.18
356.95
2.05
691.86
693.81
376.45
2.51
692.29
694.70
384.44
388.08
3.04
692.62
695.56
390.47

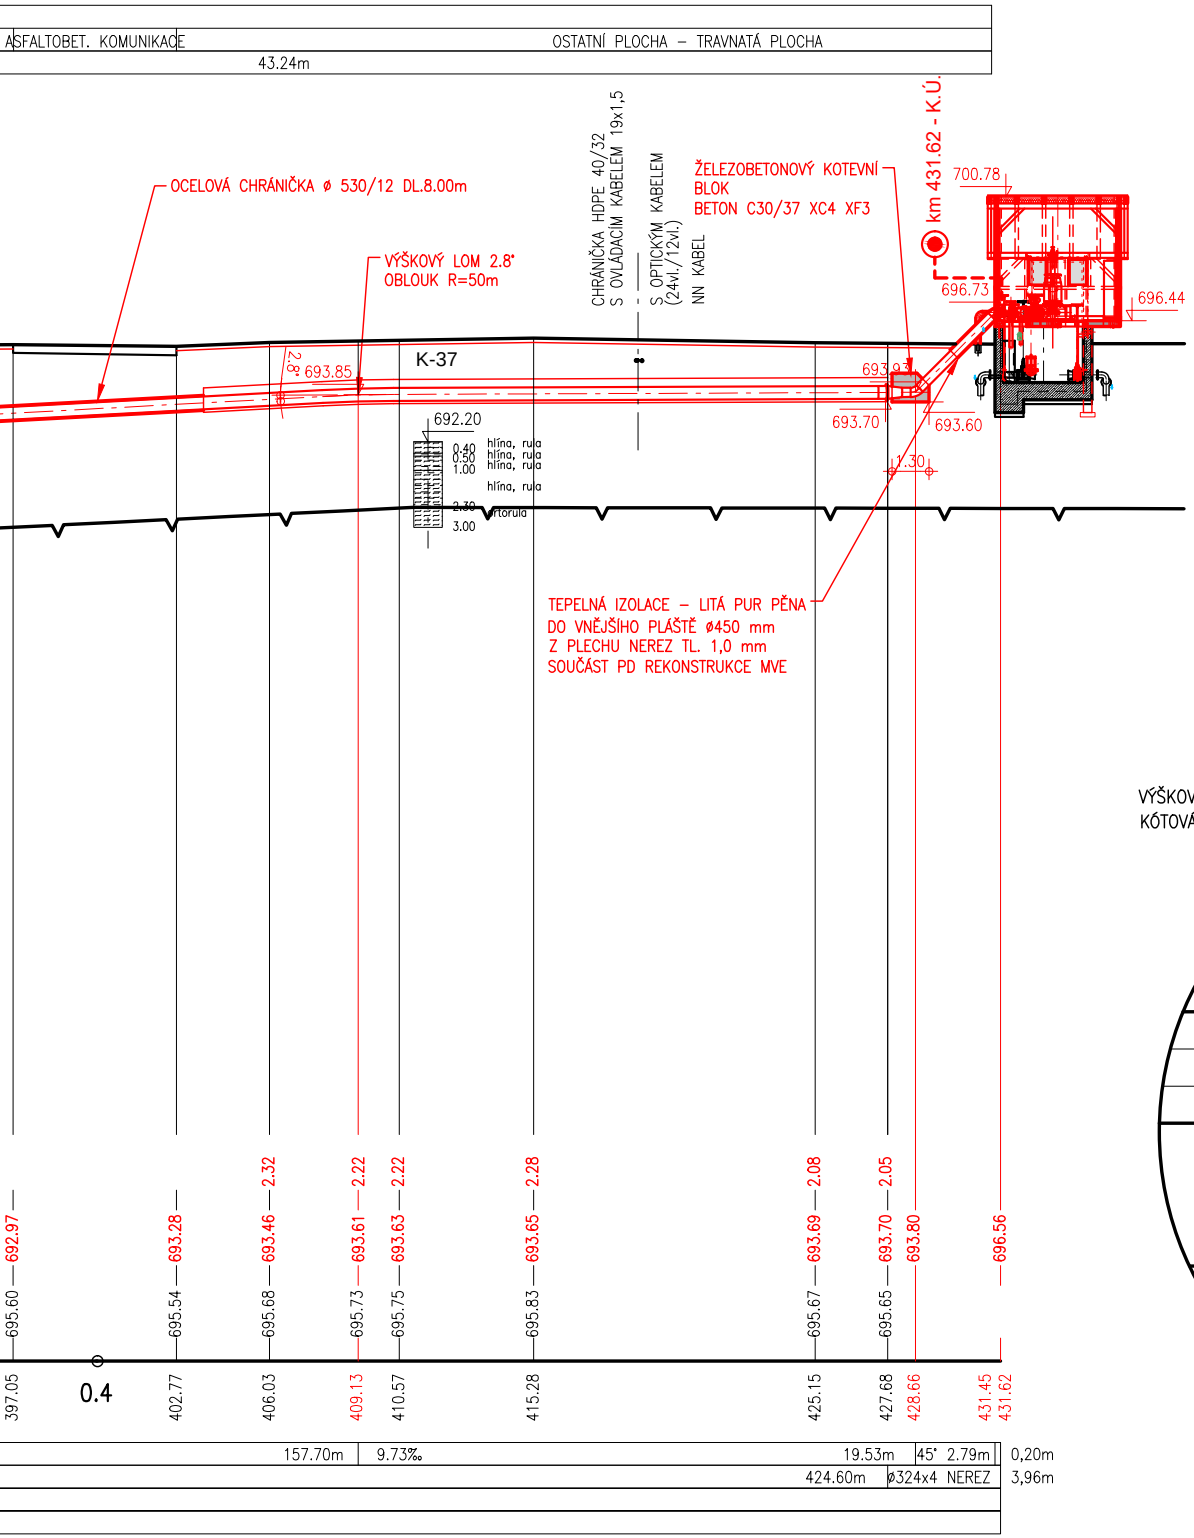
ASFALTOBET. KOMUNIKACE
OSTATNÍ PLOCHA – TRAVNATÁ PLOCHA
43.24m
OCELOVÁ CHRÁNIČKA ø 530/12 DL.8.00m
VÝŠKOVÝ LOM 2.8°
OBLOUK R=50m
CHRÁNIČKA HDPE 40/32
S OVLÁDACÍM KABELEM 19x1,5
S OPTICKÝM KABELEM
(24vl./12vl.)
NN KABEL
ŽELEZOBETONOVÝ KOTEVNÍ
BLOK
BETON C30/37 XC4 XF3
km 431.62 - K.Ú.
700.78
696.73
696.44
2.8°
693.85
K-37
693.93
693.70
693.60
692.20
0.40 hlína, rula
0.50 hlína, rula
1.00 hlína, rula
hlína, rula
2.30 rula
3.00
1.30
TEPELNÁ IZOLACE – LITÁ PUR PĚNA
DO VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ ø450 mm
Z PLECHU NEREZ TL. 1,0 mm
SOUČÁST PD REKONSTRUKCE MVE
2.32
2.22
2.22
2.28
2.08
2.05
692.97
693.28
693.46
693.61
693.63
693.65
693.69
693.70
693.80
696.56
695.60
695.54
695.68
695.73
695.75
695.83
695.67
695.65
397.05
0.4
402.77
406.03
409.13
410.57
415.28
425.15
427.68
428.66
431.45
431.62
157.70m
9.73‰
19.53m
45° 2.79m
0,20m
424.60m
ø324x4 NEREZ
3,96m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.
KÓTOVÁNO V km,m

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Hlavní inženýr projektu: ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.
Vedoucí střediska: ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.
Vypracoval: HANA KRIŽKOVÁ, MILOŠ LOJDA
Kontroloval: ING. TOMÁŠ ROTH
Zakázkové číslo: 181048.32.A01
Datum: LISTOPAD 2021
Stupeň dokumentace: DSJ
Název souboru: D1251_3_Podelny_rez.dwg

Akce

RH PŘÍSEČNICE – REKONSTRUKCE ZÁSOBENÍ VODOU
D.1. SO 01 TRUBNÍ PŘIVADĚČ
D.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.2.5. VENKOVNÍ ČÁST

Příloha

DOČASNÉ POTRUBÍ, PODÉLNÝ ŘEZ -2. ČÁST

Měřítko: **1 : 200**
Číslo přílohy: **D.1.2.5.2.**

Objednatel: POVODÍ OHŘE, státní podnik