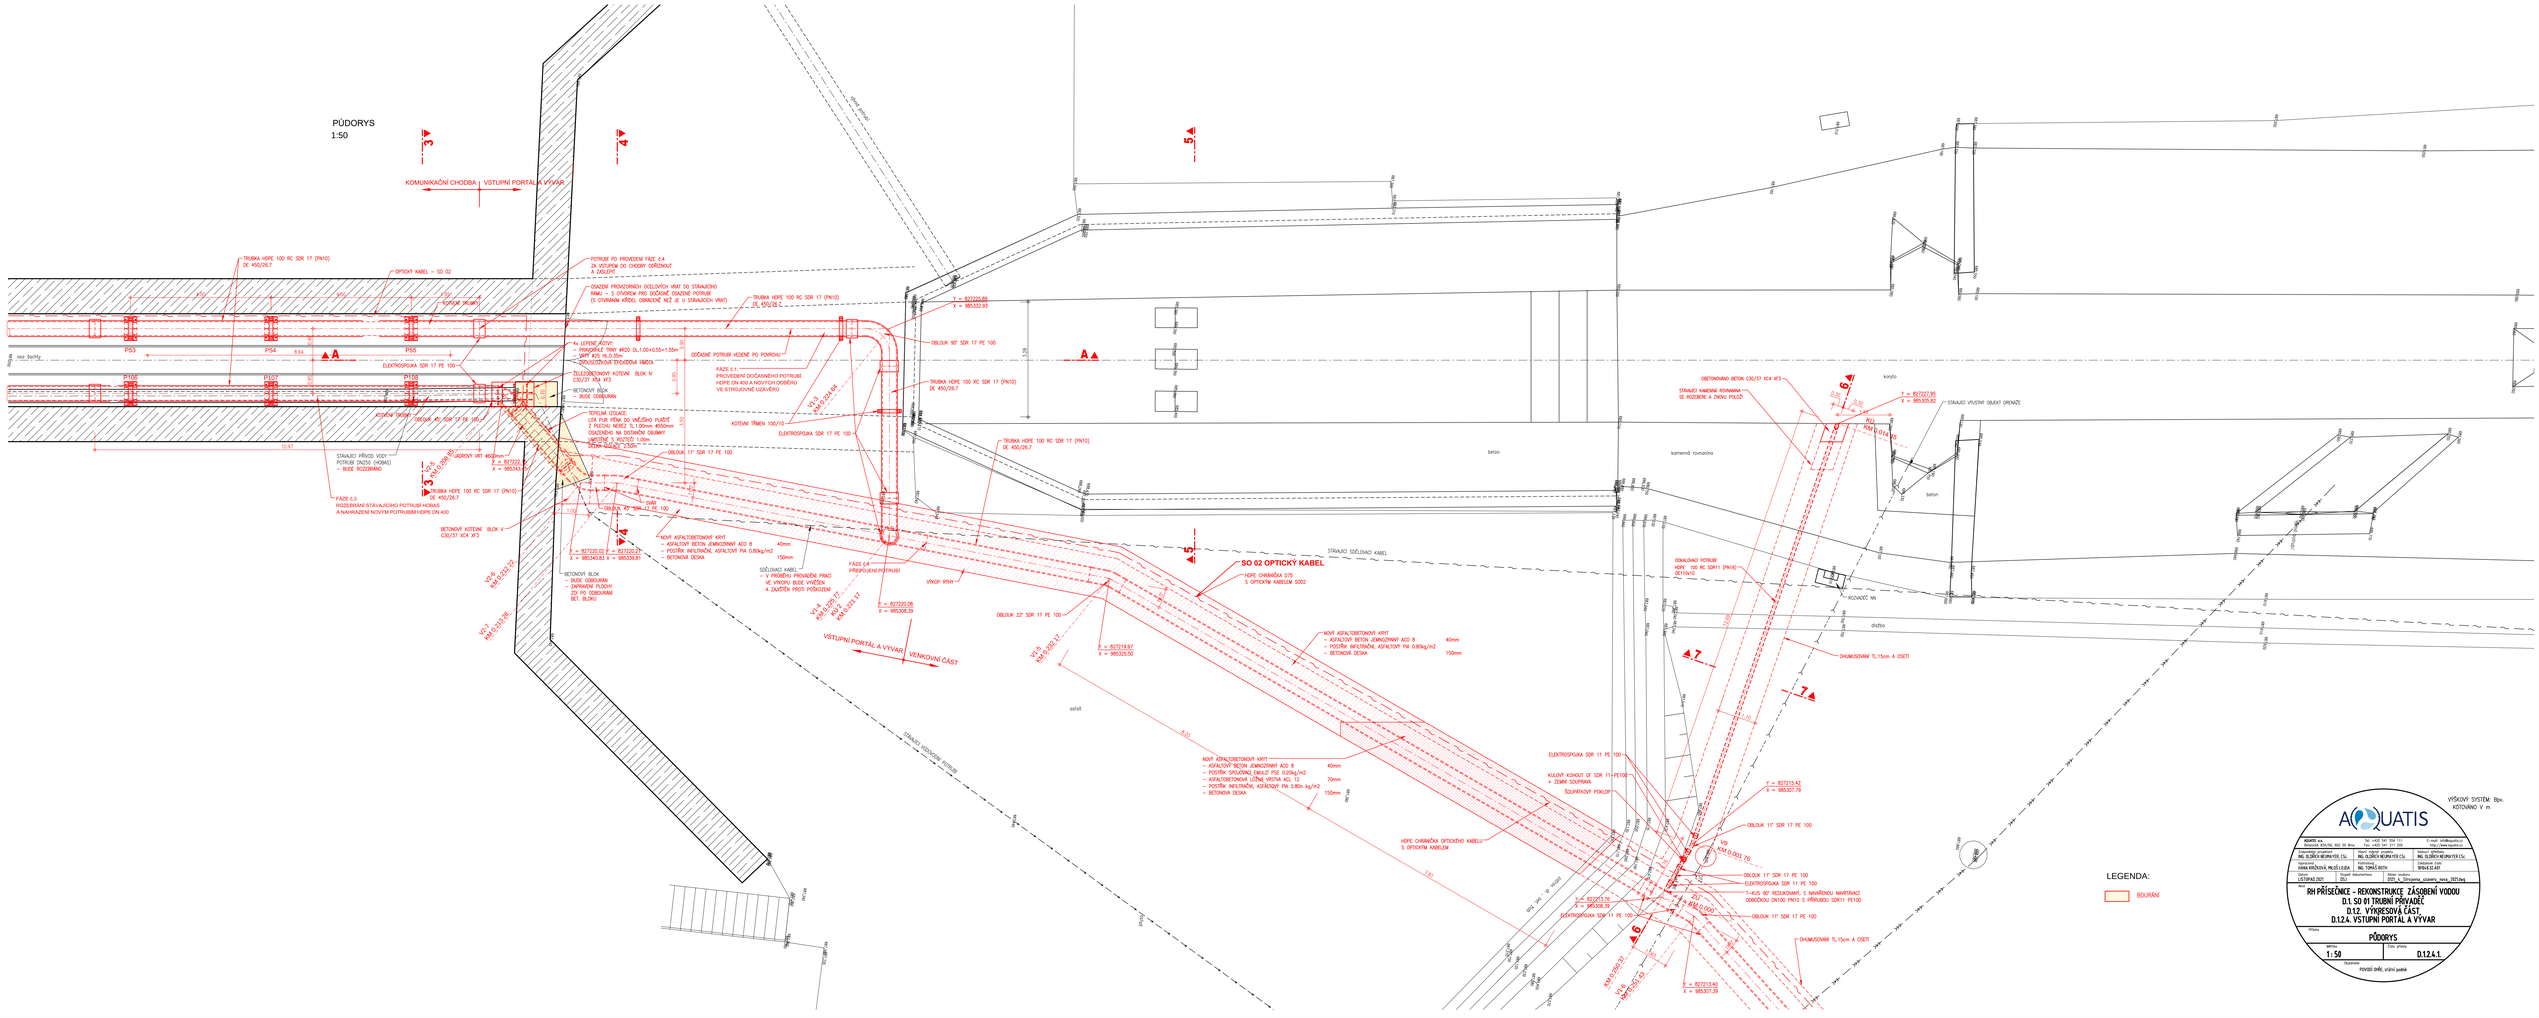
PŮDORYS
1:50
KOMUNIKAČNÍ CHODBA I. VSTUPNÍ PORTÁL A VÝVAR
TRUBKA HDPE 100 RC SDR 17 (PN10) DE 450/26,7
OPTICKÝ KABEL – SO 02
POTRUBÍ PO PROVEDENÍ FÁZE 2.4 ZA VSTUPEM DO CHODBY OŘÍZNOUT A ZASLEPIT
DOČASNÉ PROVIZORNÍCH OCELOVÝCH VRAT DO STRAUSOVA KMENE – S OTVOREM PRO DOČASNÉ ODAČNÉ POTRUBÍ (S OTVÍRAVÝM KŘÍDLEM, OBRACENÉ NEŽ JE U STRAUSOVÝCH VRAT)
TRUBKA HDPE 100 RC SDR 17 (PN10) DE 450/26,7
4x LEPENÉ ÚCHYTY: – PRAVOÚHLÉ TRNY Ø120 ŠL.1.00×0.50×1.50m – VRUT Ø25 HL.0.35m – ZAOVLÁČNÉ TYVOROVÁ PÁSKA
DOČASNÉ POTRUBÍ VEDENÉ PO POVRCHU
FÁZE č.1: PROVEDENÍ DOČASNÉHO POTRUBÍ HDPE DN 400 A NOVÝCH ODBĚRŮ VE STROUHANÉ UZAVŘENÉ
ELEKTROSPOJKA SDR 17 PE 100
TELESKOPICKÝ KOTEVNÍ BLOK IV C30/37 XC4 XF3
BETONOVÝ BLOK – BUDE ODBOURÁN
TĚSNÍCÍ UZÁVĚR: LITÁ PUR PĚNA DO OMĚZENÉHO PLÁSTĚ 2 PLECHU NEREZ TL.1.00mm Ø550mm OSAZOVANÉHO NA OCELOVÝCH OBLOUKY VARCENÉ S ROZTEČÍ 1.00m BETON C25/30 – TL.250mm
KOTEVNÍ TĚSNĚNÍ 100/10
KOTEVNÍ TĚSNĚNÍ Ø1.450 SDR 17 DE 1450
STRAUSŮV PŘÍVOD VODY POTRUBÍ DN250 (HDPE) – BUDE ROZEBRÁNO
JÁDROVÝ VRT Ø400mm
TRUBKA HDPE 100 RC SDR 17 (PN10) DE 450/26,7
FÁZE č.3: ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ HDPE A NAVÁZÁNÍ NOVÝM POTRUBÍM HDPE DN 400
BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK V C30/37 XC4 XF3
OBLOUK 11° SDR 17 PE 100
OBLOUK 45° SDR 17 PE 100
NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ KRYT – ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ ACO 8 – POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PIA 0.80kg/m2 – BETONOVÁ DESKA
SDĚLOVACÍ KABEL – V PRŮBĚHU PROVEDENÍ PRACÍ VE VNITŘNÍ BLOK VYVĚŠEN A ZAJIŠTĚN PROTI POŠKOZENÍ
FÁZE 2.4 PŘEPOJOVÁNÍ POTRUBÍ
VNOŘ BRÝH
VSTUPNÍ PORTÁL A VÝVAR
VENKOVNÍ ČÁST
OBLOUK 22° SDR 17 PE 100
STRAUSŮV ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ
STRAUSŮV SDĚLOVACÍ KABEL
SO 02 OPTICKÝ KABEL
HDPE CHRÁNIČKA DN
S OPTICKÝM KABELEM 5002
NOVÝ ASFALTOBETONOVÝ KRYT – ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ ACO 8 – POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZÍ PSE, 0.20kg/m2 – ASFALTOBETONOVÁ LOŽNÁ VRSTVA ACL 12 – POSTŘIK INFILTRAČNÍ, ASFALTOVÝ PIA 0.80k kg/m2 – BETONOVÁ DESKA
HDPE CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU S OPTICKÝM KABELEM
ELEKTROSPOJKA SDR 11 PE 100
KULOVÝ KOHOUT GF SDR 11-PE100 + ZEMNÍ SOUPRAVA
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
OBLOUK 11° SDR 17 PE 100
1-KUS 90° REDUKOVANÉ S NAVÁŘENOU NAVÍTÁRACÍ ODBOČKOU DN100 PN10 S PŘÍRUBOU SDR11 PE100
DHUMSOVÁNÍ TL.15cm A OSETÍ
STRAUSŮV KMENOVÝ ROVNAMNÍK SE ROZDĚLENÍ A ZNOVU POLOŽE
OBETONOVÁNÍ BETON C30/37 XC4 XF3
STRAUSŮV VÝUSTNÍ OBJEKT DRENÁŽE
ODKALOVACÍ POTRUBÍ HDPE 100 RC SDR11 (PN16) DE110x10
ROZVAŘEČ 1/4
koryto
beton
kamenná rovnanina
dlažba
asfalt
LEGENDA:
BOURÁNÍ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv. KÓTOVÁNO V m
AQUATIS
RICHTER s.r.o. Botanická 334/56, 602 00 Brno
Tel: (+420) 541 234 111 Fax: (+420) 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Vypracoval: projektant ING. OLDŘICH HEJRA/STEB, CSc.
Hlavní inženýr projektu ING. OLDŘICH HEJRA/STEB CSc.
Číslo zakázky 1456A
Číslo archivní 1456A-D.1.2.4.1
Název stupně DSP
Datum 12/2021
Zpracoval dokumentaci JKU
Název souboru 2021_1_Strojarna_vezeny_hora_2021.dwg
RH PŘÍSEČNICE – REKONSTRUKCE ZÁSOBENÍ VODOU
D.1. SO 01 TRUBNÍ PŘIVADĚČ
D.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.2.4. VSTUPNÍ PORTÁL A VÝVAR
Název výkresu
PŮDORYS
Měřítko 1:50
Číslo výkresu D.1.2.4.1.
Stupeň PDPS, stavební publik