



stávající stav

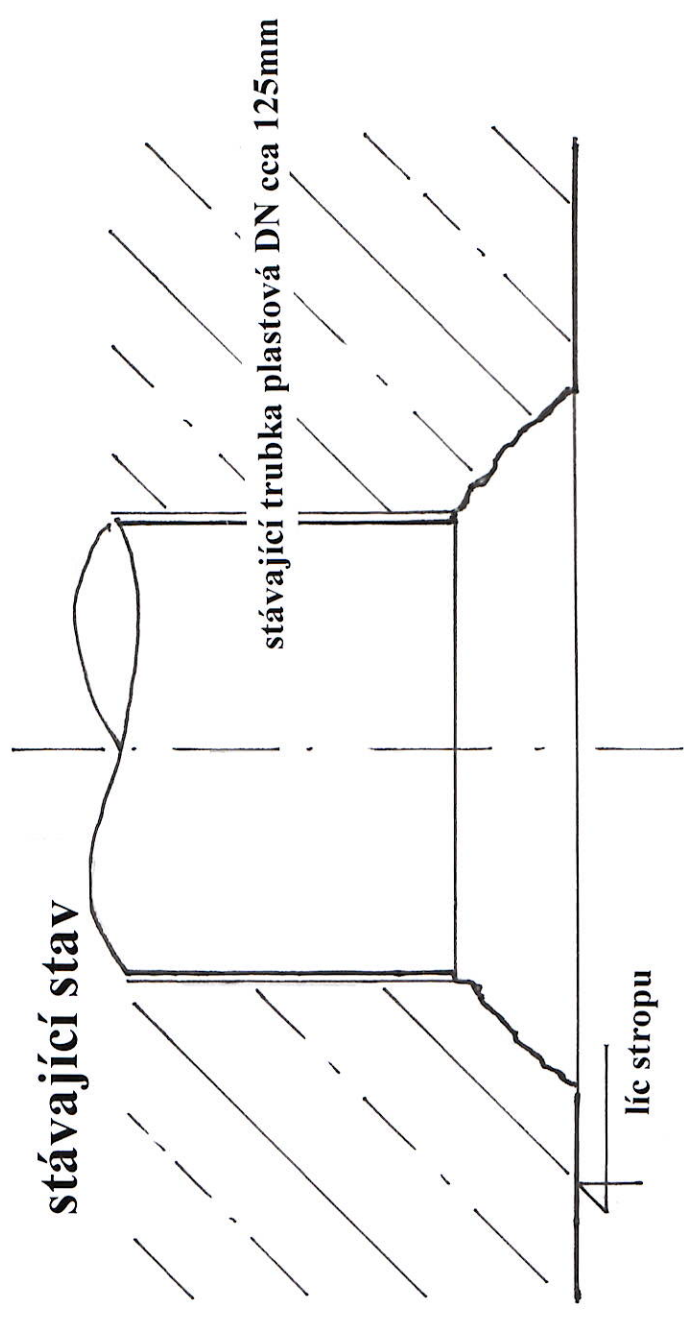


opravený stav

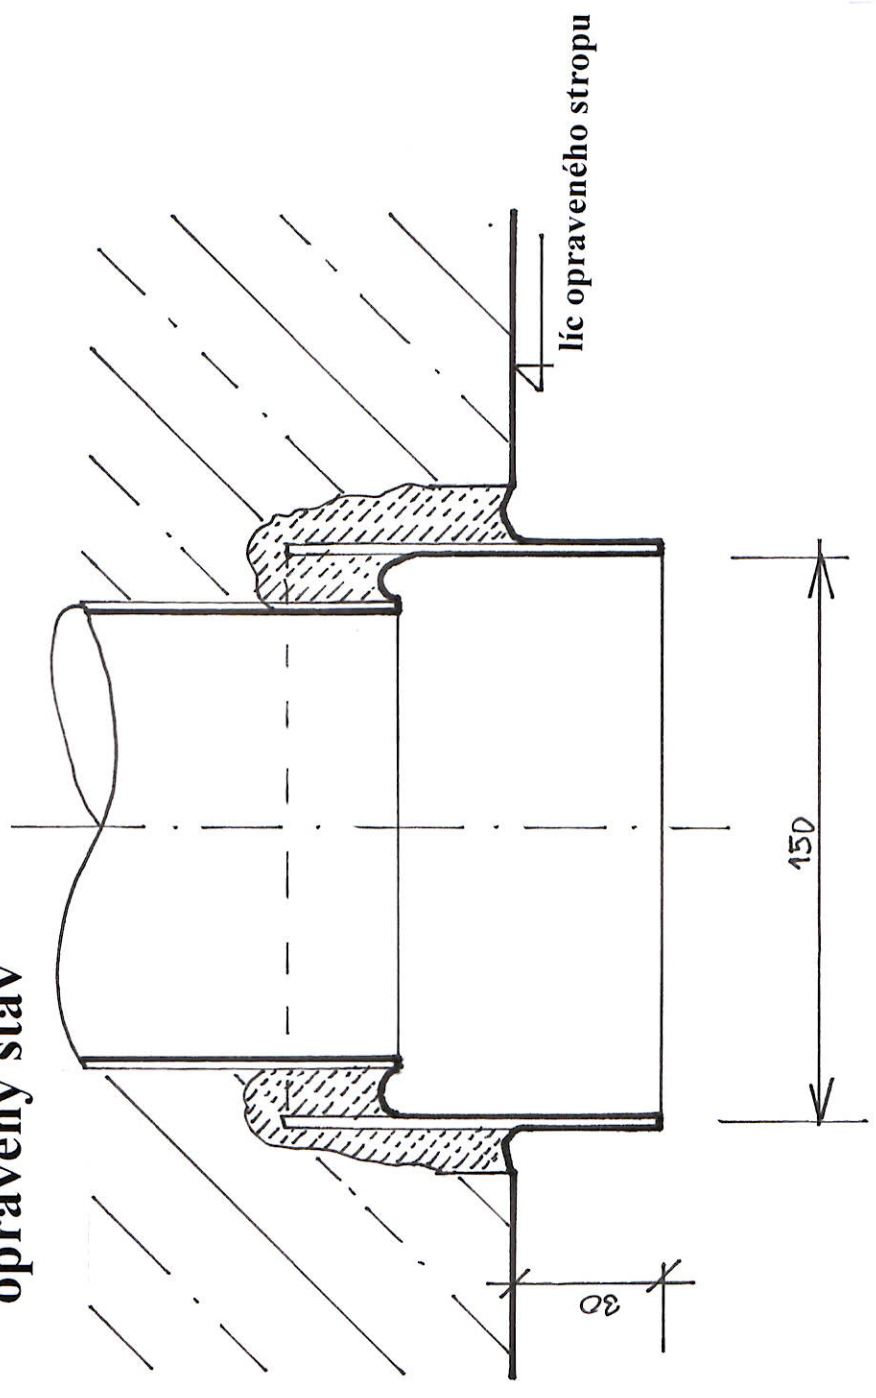

vyústění ve stropě ve st.259

- oříznutí obvodu vyústění do hloubky cca 20mm
- odseknutí betonu po obvodě
- aplikace kontaktního můstku
- kanalizační plastová trubka DN 150, dl.cca 100mm
- sanační malta

půdorysný řez

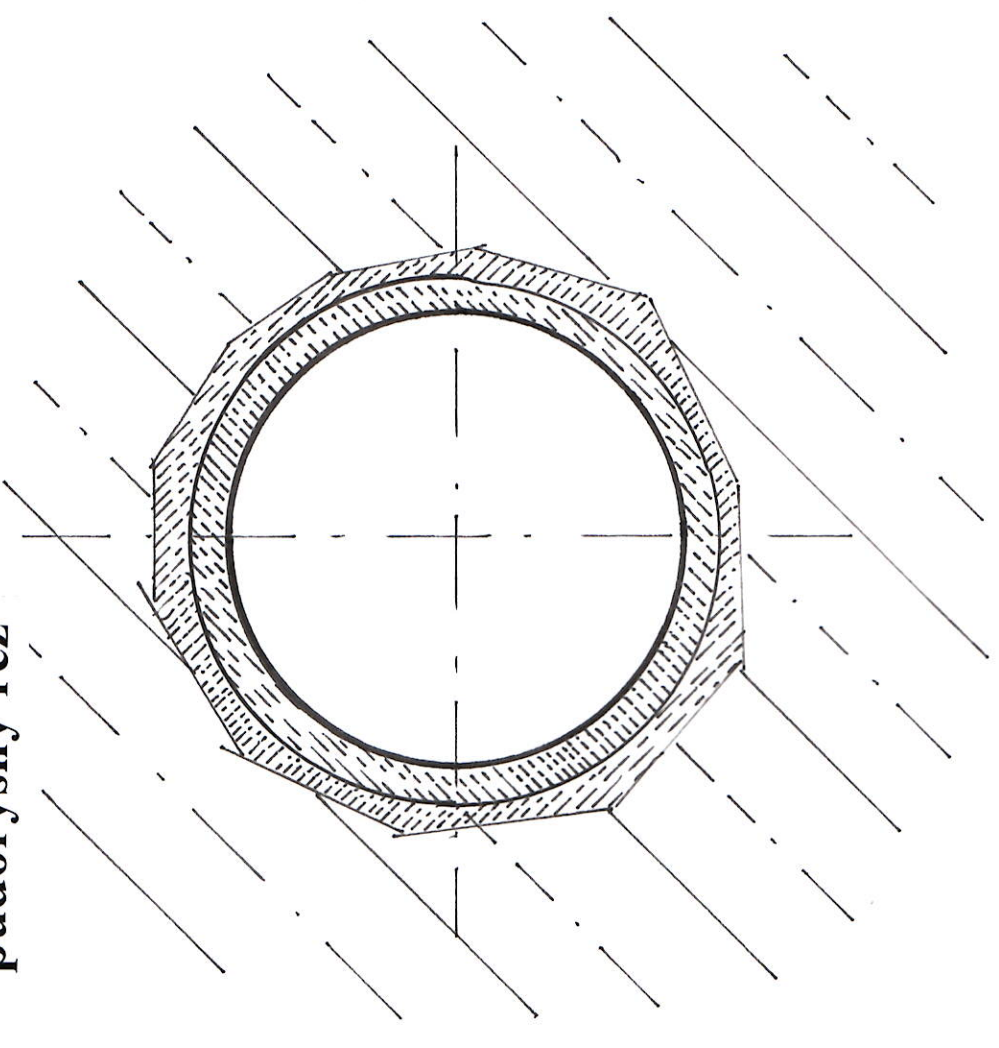

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa  
so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

Oprava vyústění ve st.259