


ROZVADĚČ RB

SCHRACK BK003124--

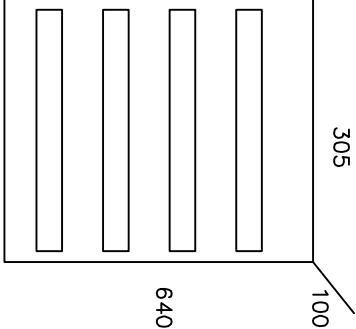

TYP PROVEDENÍ:
MODULŮ:
KRYTÍ:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD (Y):
VÝVODY:

OCELO-
PLECH
ROZVODNICE
NÁSTĚNNÁ
4x12+2
modulů
IP30/20
305x640x95mm

TYPOVÝ
PRAC. SEZNÁMENÝMI
HOREM
DOLEM, HOREM


POZNÁMKA

DODAVATEL ROZVADĚČŮ ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ, ČÍSLOVÁNÍ SVORKOVNIC.
TUTU DOKUMENTACI PŘED VÝROBU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI.


SOUSTAVA NAPĚTÍ
3NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN









		Akce:		Obsah:	
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	VD MÍŘEJOVICE REKONSTRUKCE BYTU		Rozvaděč RB	
Zodp. projekt.	ing. Ondřej Pipal	ZAGAROLSKÁ 59, 277 51 NELAHOZEVES			
HIP	-	KÚ, NELAHOZEVES - 702/90, Č. PARC. 97			
		Měřitko	-	Číslo výkresu:	
		Část	ELEKTRO	D.1.4D.201	
		Datum	11/2020	Počet listů:	4
					List číslo:
					1

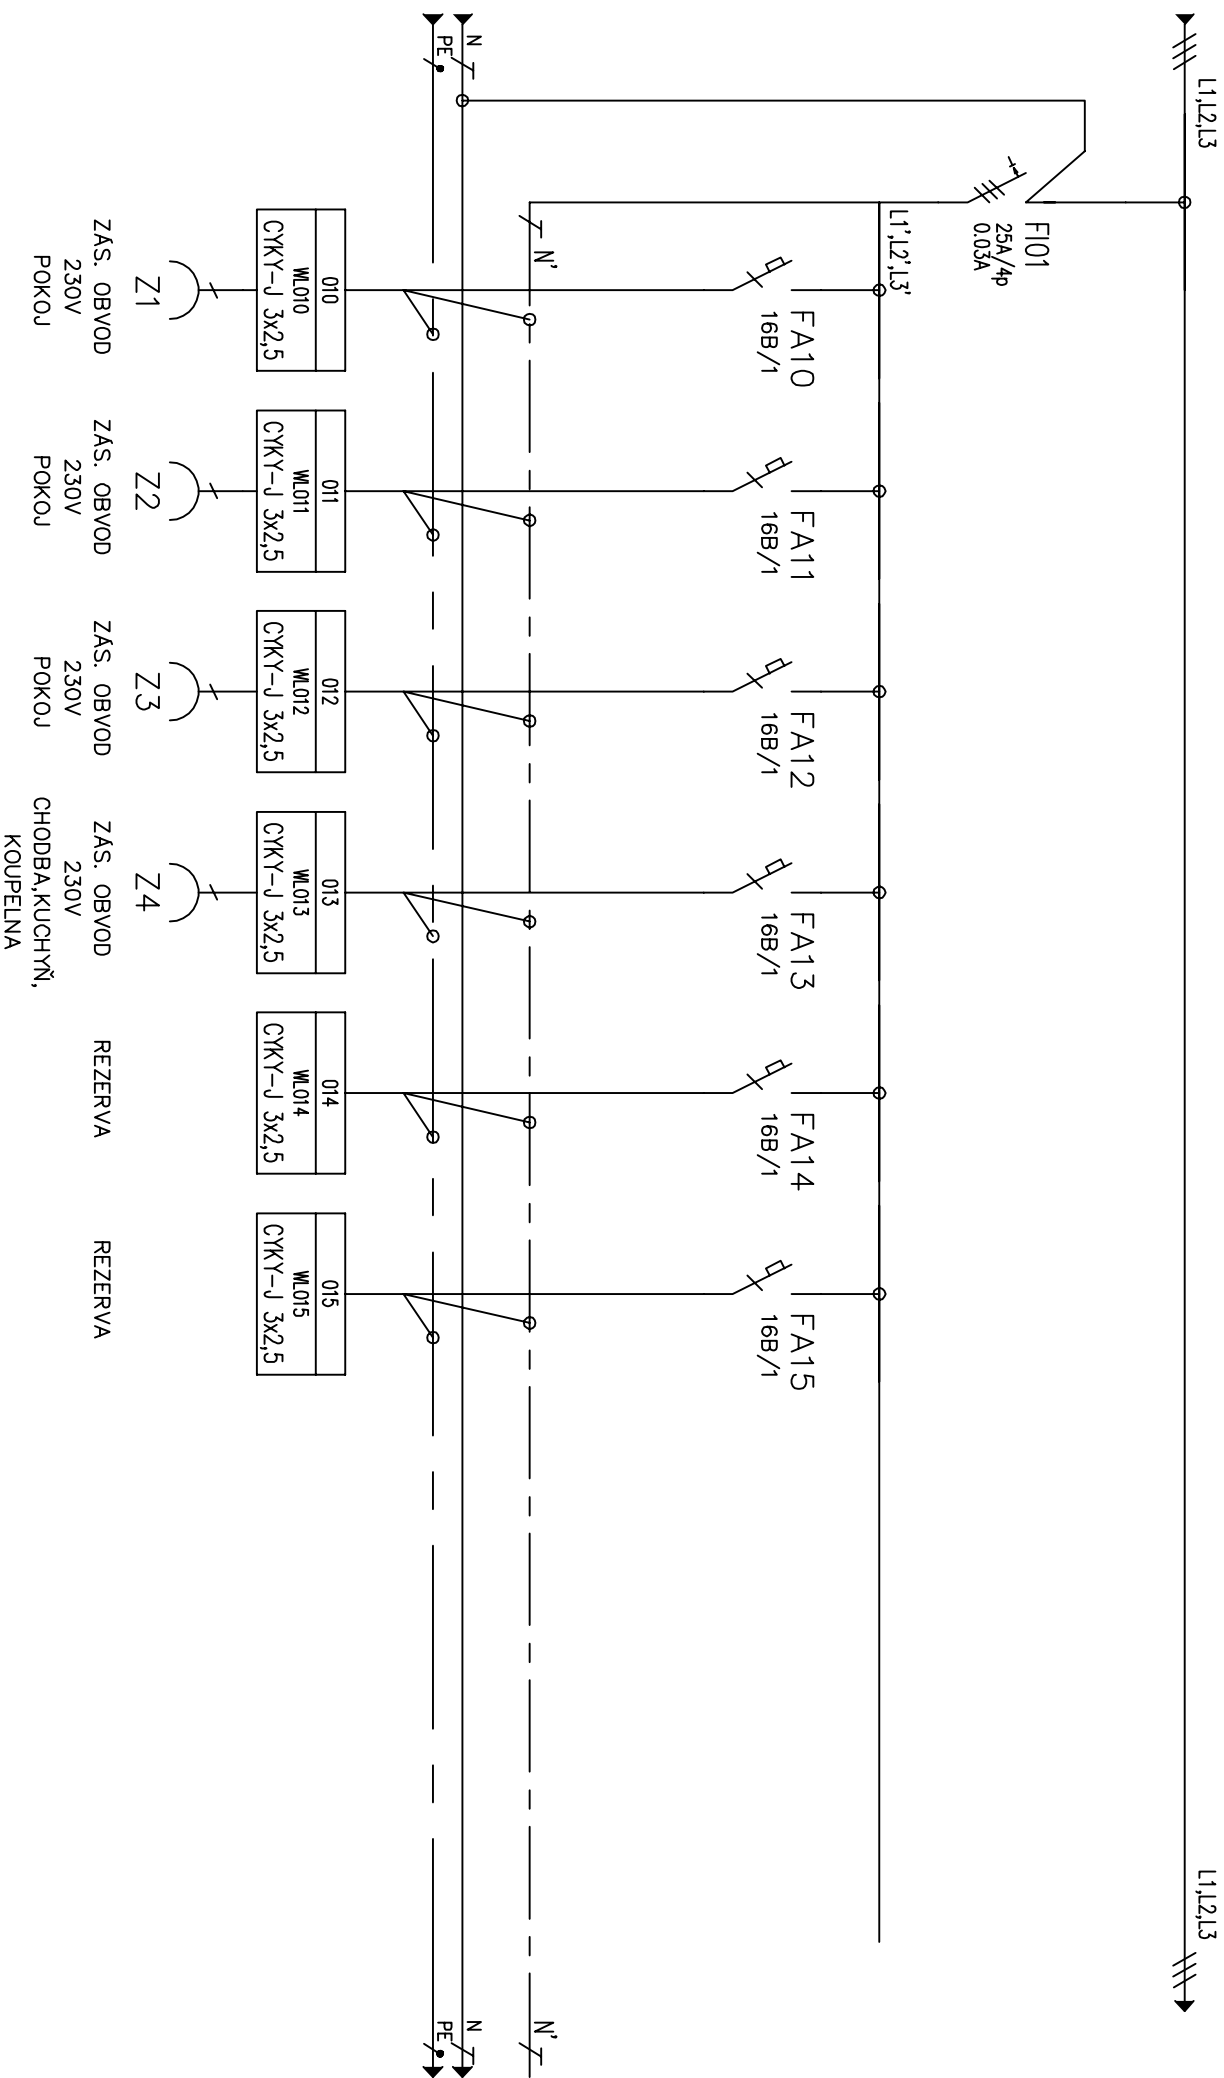









		Akce:		Obsah:		Číslo výkresu:	
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	VD MĚŘEJOVICE REKONSTRUKCE BYTU		Rozvaděč RB	Měřitko	-	D.1.4D.201
Zodp. projekt.	ing. Ondřej Pipal	ZAGAROLSKÁ 59, 277 51 NELAHOZEVES			Část	ELEKTRO	
HIP	-	KÚ, NELAHOZEVES - 702/90, Č. PARC. 97			Datum	11/2020	
				Počet listů: 4		List číslo: 3	



L1', L2', L3'



N'



ZAS. OBVOD
230V
MYČKA

ZAS. OBVOD
230V
MW TROUBA

ZAS. OBVOD
230V
TROUBA

ZAS. OBVOD
230V
KUCH. LINKA

ZAS. OBVOD
230V
DIGESTOR

ZAS. OBVOD
230V
TOPNÝ ŽEBŘÍK

ZAS. OBVOD
230V
PRAČKA

ZAS. OBVOD
230V
SUŠIČKA

Akce:		Obsah:	
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	Rozvaděč RB	
Zodp.projekt.	ing. Ondřej Pipal		
HIP	-		
VD MIREJOVICE REKONSTRUKCE BYTU		Měřitko	-
ZAGAROLSKÁ 69, 277 51 NELAHOZEVES		Část	ELEKTRO
KÚ, NELAHOZEVES - 702/90, Č. PARC. 97		Datum	11/2020
		Číslo výkresu:	D.1.4D.201
		Počet listů:	4
		List číslo:	4