D.3.04 - SO 03 - Požerák a spodní výpusť

Požerák - výkres tvaru

POHLED SHORA

(bez spádových betonů)

M 1:25

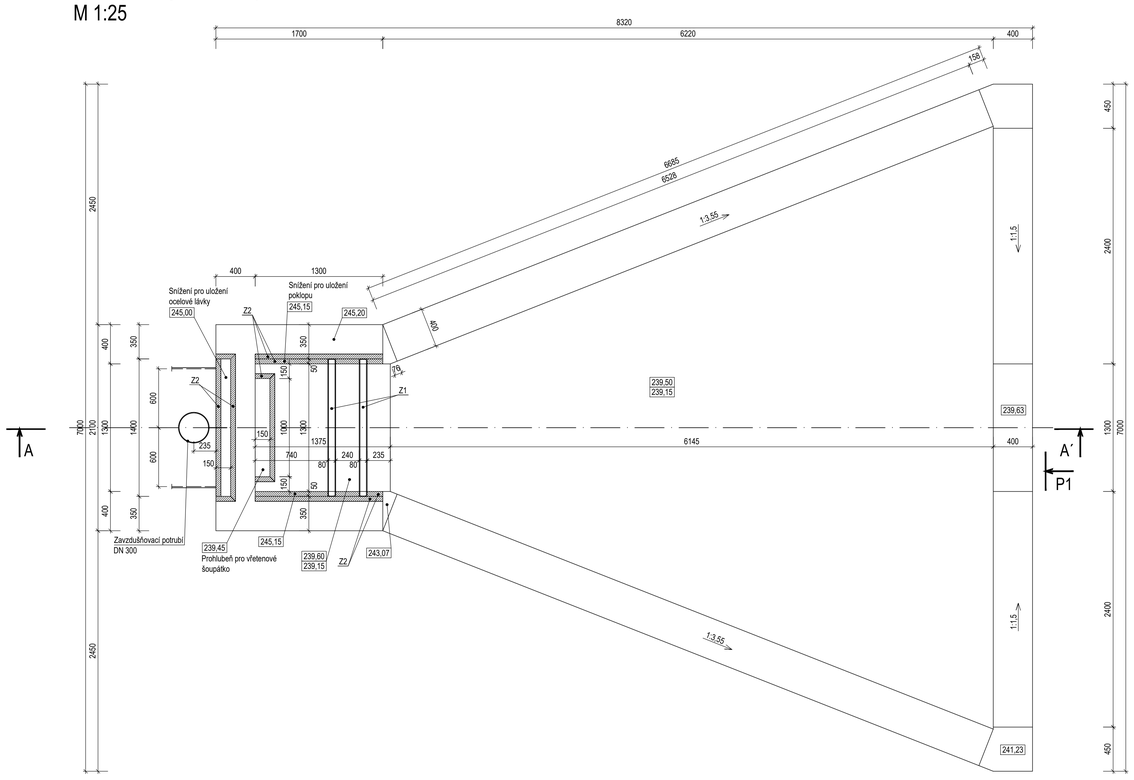

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Z1 - drážky pro hrazení

hmotnost 1 bm: 8,3 kg
množství: 25 bm
celk. hmotnost: 207,5 kg
ocel žárově zinkovaná



Z2 - lemování hran

hmotnost 1 bm: 4 kg
množství: 9,6 bm
celk. hmotnost: 38,4 kg
ocel žárově zinkovaná



Z3 - koncová úprava ocelové trouby - vložit do bednění

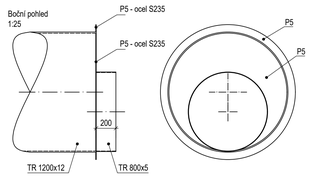

SPÁDOVÉ BETONY - POHLED SHORA

M 1:50

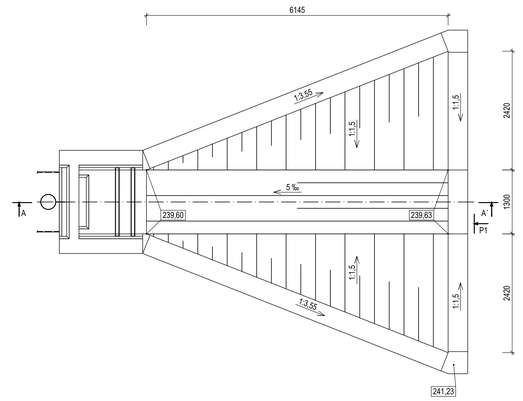

ŘEZ A-A´

M 1:25

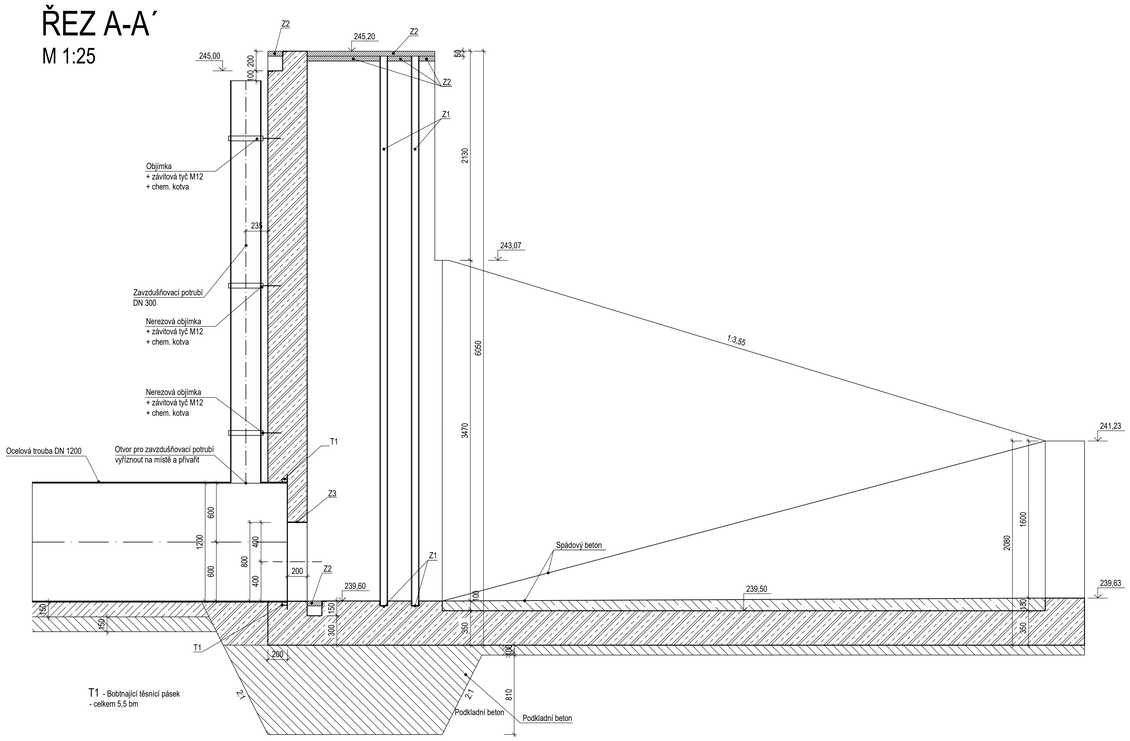

POHLED P1

M 1:25

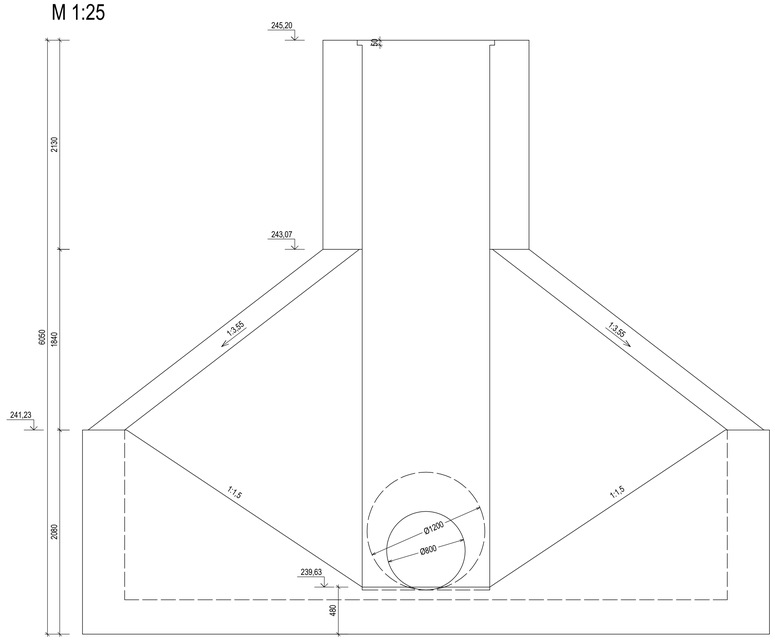

Poznámky:

Viditelné hrany budou zkoseny vložením trojúhelníkové lišty 10/10 do bednění.

BETON

Konstrukční:
C30/37 - XC4, XF3, XA1, XM1 (CZ, F.1) - Cl 0,4 - D_{max}22 - S3
Podkladní: C12/15 - X0 (CZ, F.1)
dle normy ČSN EN 206

VÝZTUŽ B500B

dle norem ČSN EN 10080 a ČSN 420139

KRYTÍ 50 mm

dle normy ČSN EN 1992-1-1

Umístění stavby v rámci ČR:
Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Obec: Černilov
Katastrální území: Bukovina u Hradce Králové - 616044

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

SO 03 - POŽERÁK A SPODNÍ VÝPUSŤ

Objednatel:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
HIP:
Ing. Lucie Krupičková

Vypracoval	Ing. Pavel Semlský		Zak. číslo	15UL31027
Zodp. projektant	Ing. Martin Egermaier		Datum	10/2021
Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková		Stupeň	PDPS
Akce	Librantický potok, Bukovina, výstavba retenční suché nádrže		Počet formátů	15 x A4
			Měřítko	1: 50; 1:25; 1:10
			Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Varšavská 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha: POŽERÁK - VÝKRES TVARU		D.3.04	