

Legenda - silnoproud:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
 - Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44
 - Stropní svítidlo
 - Nástěnné svítidlo
 - Vypínač jednofázový pod omítku, IP20, fáz. 1
 - Stmívač pod omítku, IP20
 - Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, fáz. 6
 - Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, fáz. 6+6
 - Spínač tlačítko, IP20, fáz. 1/0
 - Vypínač jednofázový pod omítku, IP44, fáz. 1
 - Vývod třířázkový
 - Vývod jednofázový
 - Pohybové dílo (ovládání osvětlení)
 - Rozváděč silnoproudů
 - Ochranné pospojování kabelem CY 4mm²
 - Dvojbídná 16A pod omítku, 230V, IP20
 - Ventilátor
- Legenda - slaboproud:
- OK Opticko-kouřový detektor
 - ZT Zvonkové tlačítko
 - BZ Bytový zvonek

Poznámka:


Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou. Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou. V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch. linky. U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m. Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy), avšak mimo zónu 2 koupelny. Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu. Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora. Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místností, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.

Pozn. 1:

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2:
V zóně 1 musí mít svítidla krytí: IPX4
V zóně 2 musí mít svítidla krytí: IPX4
Ostatní prostory: IP20

Legenda - tlačívkové volání:

- Sx Kontrolní modul s alarmem umístěný v recepci + transformátor ve dvojčíslovaném rámečku (spolu s kontrolním modulem nebo s resetovacím tlačítkem)
- Vx Signální tahové tlačítko přístroj v dosahu sedící osoby, výška 60 - 120 cm od podlahy - šňůru ugravit, aby její konec byl max. 15 cm nad podlahou - tlačítko je označeno červeným štítkem
- VPx Resetovací tlačítko, tlačítko označeno zeleným štítkem
- Px Zařízení pro potvrzení volání

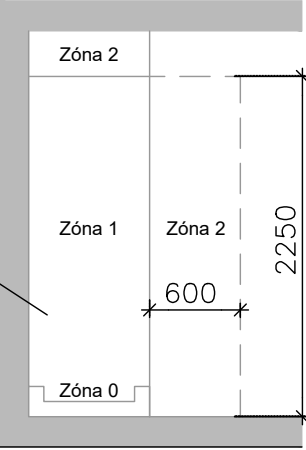

REVIZE	POPIS	DATUM
R.1.		..-.-2021
R.2.		
R.3.		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROSLAV JANEČEK		
PROJEKTANT: MATEJ PROCHÁZKA		
ÚČEL:	DPS	DATUM: 9/2021 Č. ZAKÁZKY: 5521 022
		FORMÁT: 3xA3 MĚŘITKO: 1:50
STAVEBNÍK:	Národní Hřebčín Kladruby nad Labem státní příspěvková organizace Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem IČO: 72048972	
STAVBA:	REKONSTRUKCE OBJEKTŮ VRÁTNICE V KLADRUBECH NAD LABEM Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem parcelní č. 164, kat. území Kladruby nad Labem [665410]	
OBSAH:	PŮDORYS IC	Č. VÝKRESU: Č. PARÉ: 03



GEFOS a.s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8
IČO: 256 84 213