


LEGENDA:

- 5. Provzdušňovací systém reakční nádrže
- 6. Dávkovací čerpadlo roztoku NaClO
- 7. Zásobní nádrž roztoku NaClO
- 8. Záchytná vana
- 9. Dmychadla
- 10. Vřetenová čerpadla dezinfikovaných vod

LEGENDA NÁDRŽÍ:

III. Reakční nádrž

ŘEZ C-C

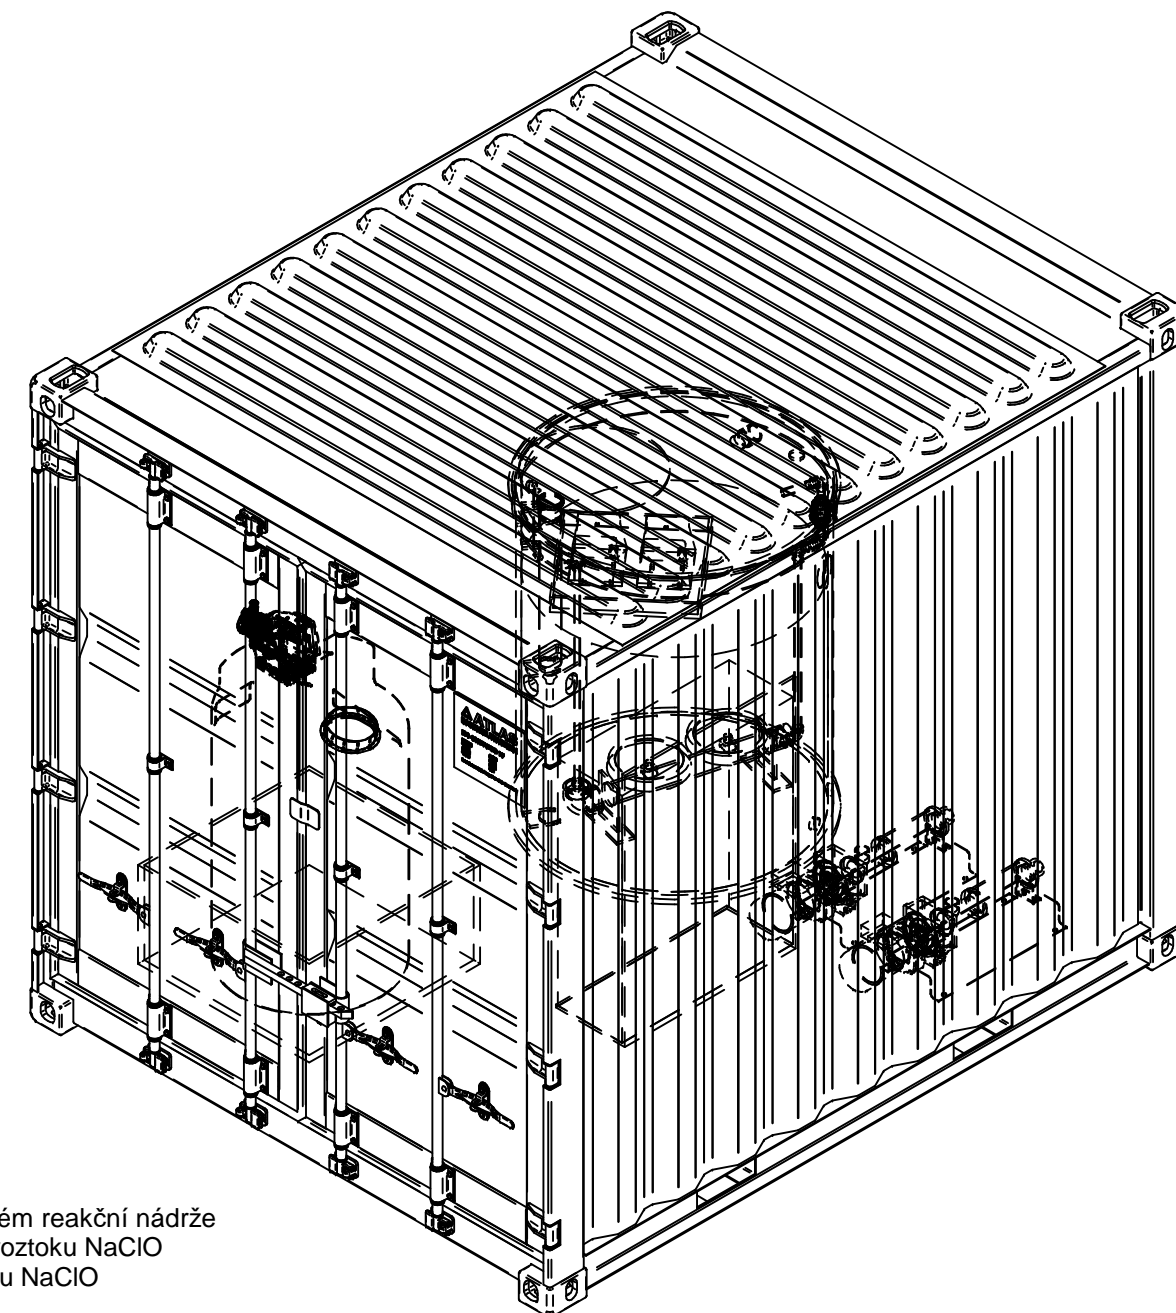

REVIZE Č.	DATUM	PODPIS	REVIZE Č.	DATUM	PODPIS

 čistění a úprava vod		ASIO TECH, spol. s r.o. Kširova 552/45 619 00 Brno Tel.: +420 548 428 111 email: asio@asio.cz	VYPRACOVAL TECHNOLOG ZODPOV. PROJEKTANT	Ing. Michaela Benešová Ing. Julius Telek
INVESTOR: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 296/70. 621 00 Brno			DATUM	10/2021
MÍSTO: Brno - Medlánky		KRAJ: Jihomoravský	STUPEŇ	DPS
STAVBA: Dezinfekční stanice			FORMÁT	A3
			ZAK.Č.	272/2021
			STRANA	7 / 7
PS/SO:		KRAJ: Jihomoravský	MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
NÁZEV: Provozní budova - kontejner			1:25	D 2.9