





Oprava venkovní kanalizace objektů dozorství

SO 01 – oprava žlabu (opravná část)


číslo stavby: 119190003

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Liberecký	Obec: Josefův Důl			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství			Stupeň	DPS
			Datum	říjen 2020
			Zakázkové číslo	M20/050
			Formát	4xA4
Příčné řezy, vzorový příčný řez, šachta ŠČ			Měřítko: 1:50/50, 1:25	Číslo přílohy: D.1.3
			Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové	

PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50/50


ŘEZ 1-1

km 0.005 10

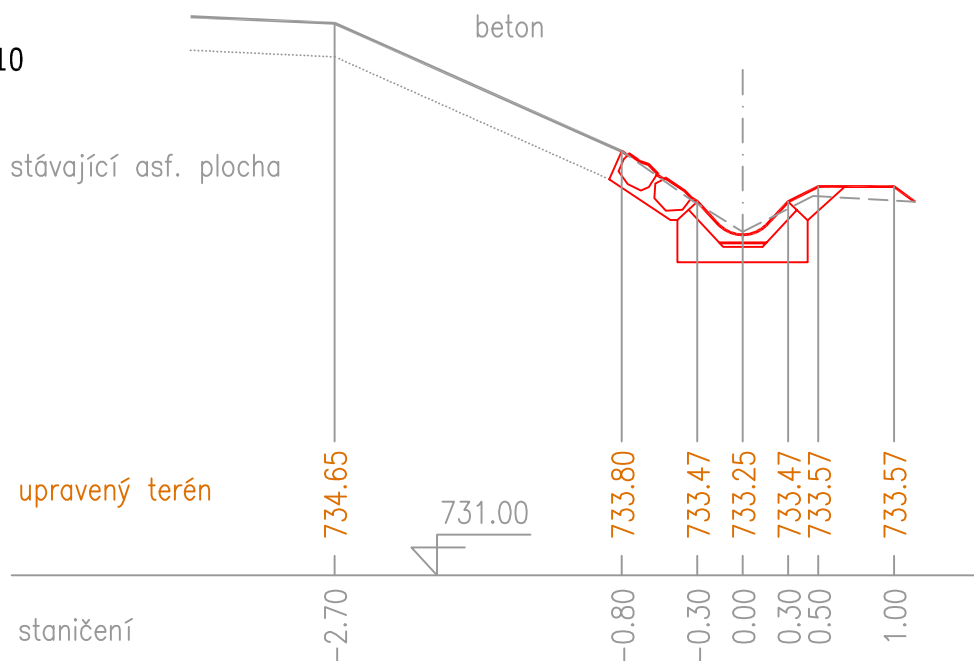


ŘEZ 1-2

km 0.016 55

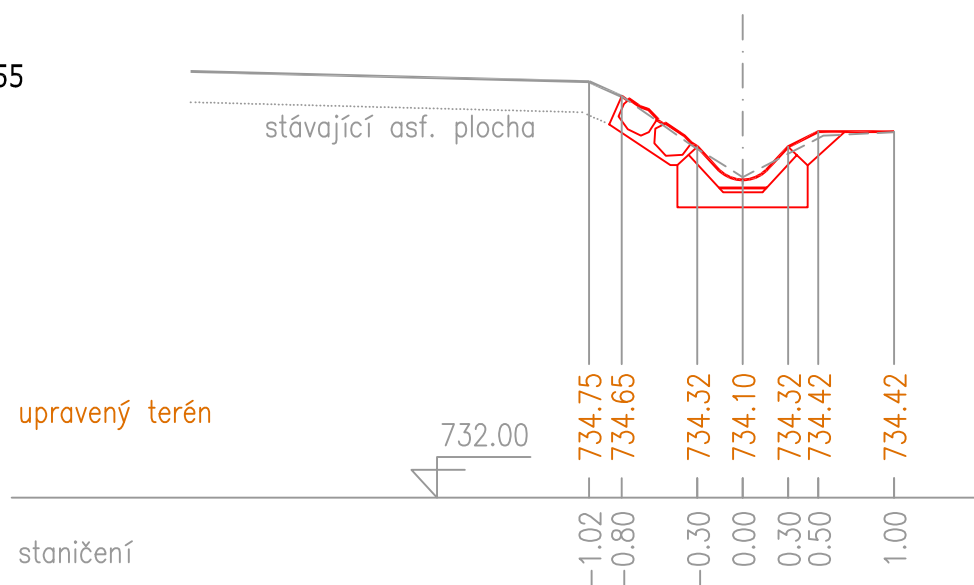


ŘEZ 1-3

km 0.028 69

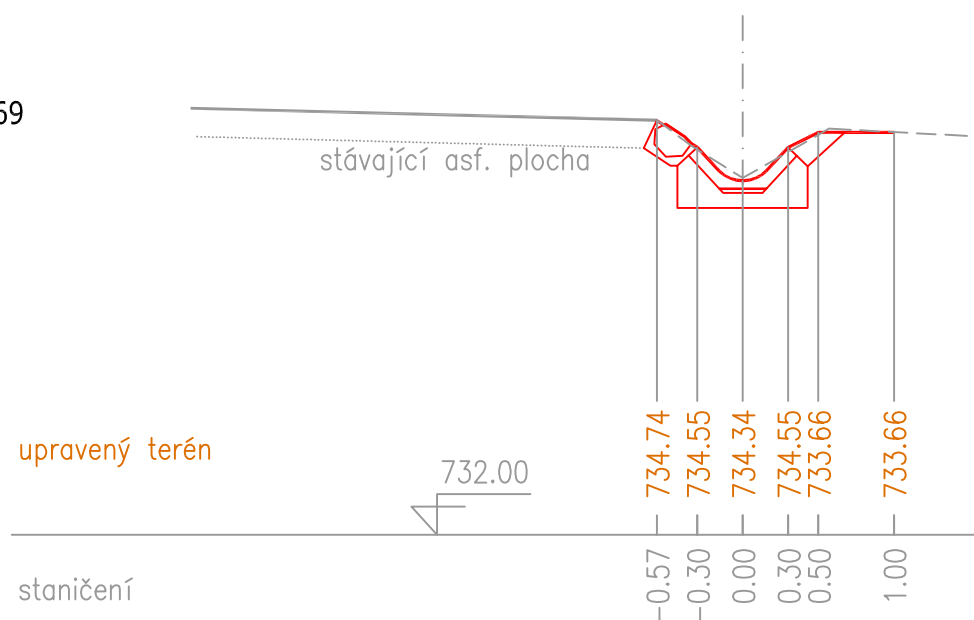

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

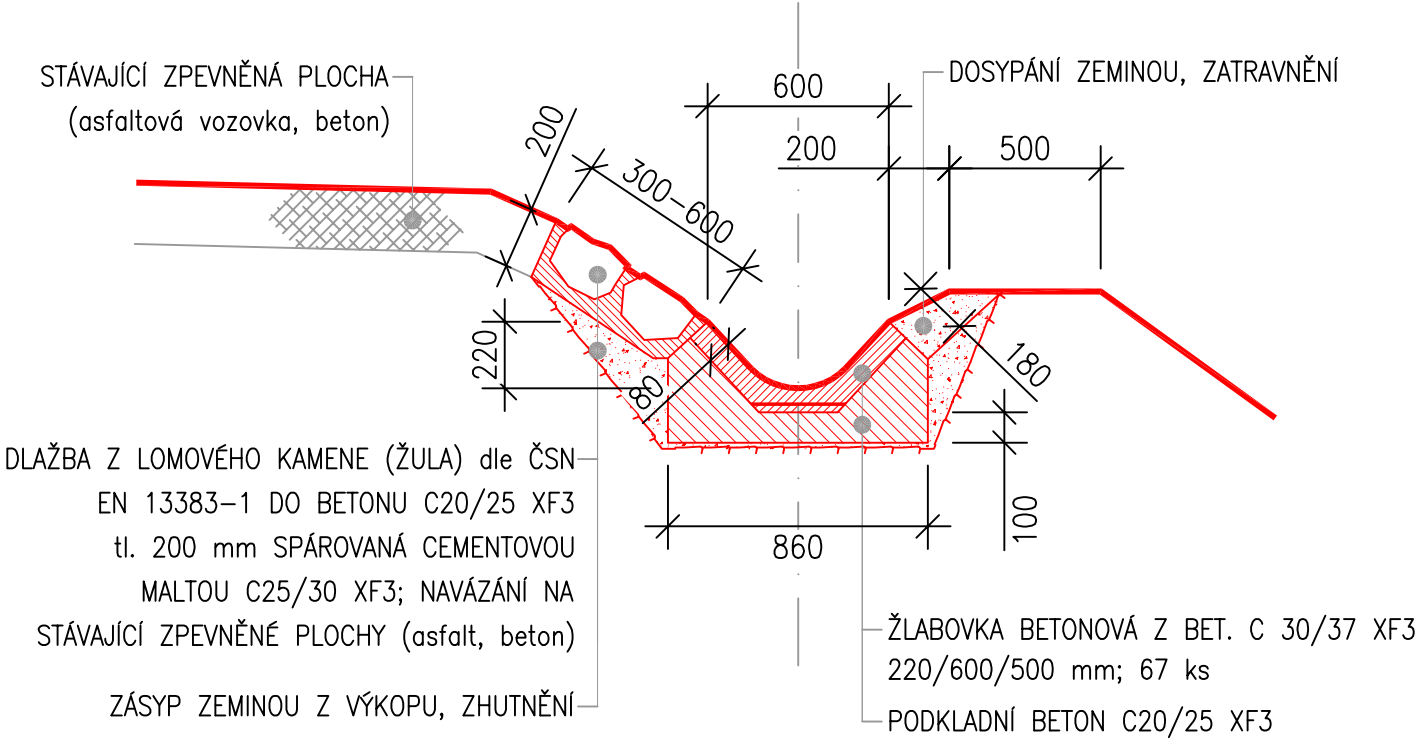

TABULKA KUBATUR

Stanič. [km]	Řez	Platnost [m]	Bourání [m³]	Výkop [m³]	C20/25 XF3 [m³]	Zásyp [m³]	Násyp [m³]	Dlažba [m²]
0.00	ZÚ							
5.10	1-1	10.83	3.46	1.73	1.84	0.87	0.87	6.50
16.55	1-2	11.80	3.54	2.24	2.01	1.06	0.47	7.08
28.69	1-3	11.58	2.32	2.43	1.97	0.69	0.46	3.47
34.20	KÚ							
Celkem [m²,m³]:			9.32	6.40	5.81	2.62	1.80	17.05

SO 01; ŠACHTA ŠČ


TABULKA ŠACHET														Šachtové dílce			
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění		
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks	
1*	ŠČ	733.60		733.49	731.20	731.20	2.29			TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	stávající dno		
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	2	
	Celkem									TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1		těsnění pro DN 1000	2	
												TBS-Q.1 100/100	1				

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠČ

skruž TBS-Q.1 100/25	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
poklop uzamykatelný B125 2	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	731.20 m
kóta terénu	733.60 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.29 m
bez podkladové vrstvy	
vzd. od okr.skruže	110 mm

ČESLE

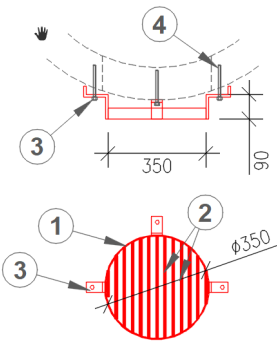

1

OC 10x40mm Ø350 mm

2

OC 13ks Ø10 mm, celk. dl.=3,80m

3

OC PÁSOVINA 3ks 10x40x160–200 mm

4

3x ŠROUB M10x120; CHEMICKÁ KOTVA

POZN.: PROTIKOR. OCHRANA – Zn 80µm

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠČ	B	uzamykatelný B125 2	kompozitní v.40mm, rám nerez, loga, zámek, poklop B125, zámek	ohumusování a osetí	45	1
	Celkem	B	uzamykatelný B125 2	kompozitní v.40mm, rám nerez, loga, zámek, poklop B125, zámek		45	1