

Váš dopis/ze dne
15. 8. 2022

naše značka
127/Ko/22

vyřizuje/tel
Kocourek/380 420 415

dne
18. 8. 2022

Strakonice – Kání Vrch – novostavba provozního objektu a garáží pro Povodí Vltavy

V přiložené situaci jsou informativně zakresleny sítě veřejného vodovodu a kanalizace v naší správě, které se nachází v dotčeném území. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr, tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora.

Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle §23 Zákona č. 274 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno.

Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.


Toto vyjádření platí 1 rok od data jeho vystavení.

**TECHNICKÉ SLUŽBY
STRAKONICE s.r.o. ®**
Vodohospodářské středisko
Raisova 274, 386 01 Strakonice
Tel.: 380 420 413, IČ: 251 56 888

Ing. Ludvík Němejc

Ředitel TS Strakonice s.r.o.

příloha: potvrzená situace
přípojovací podmínky

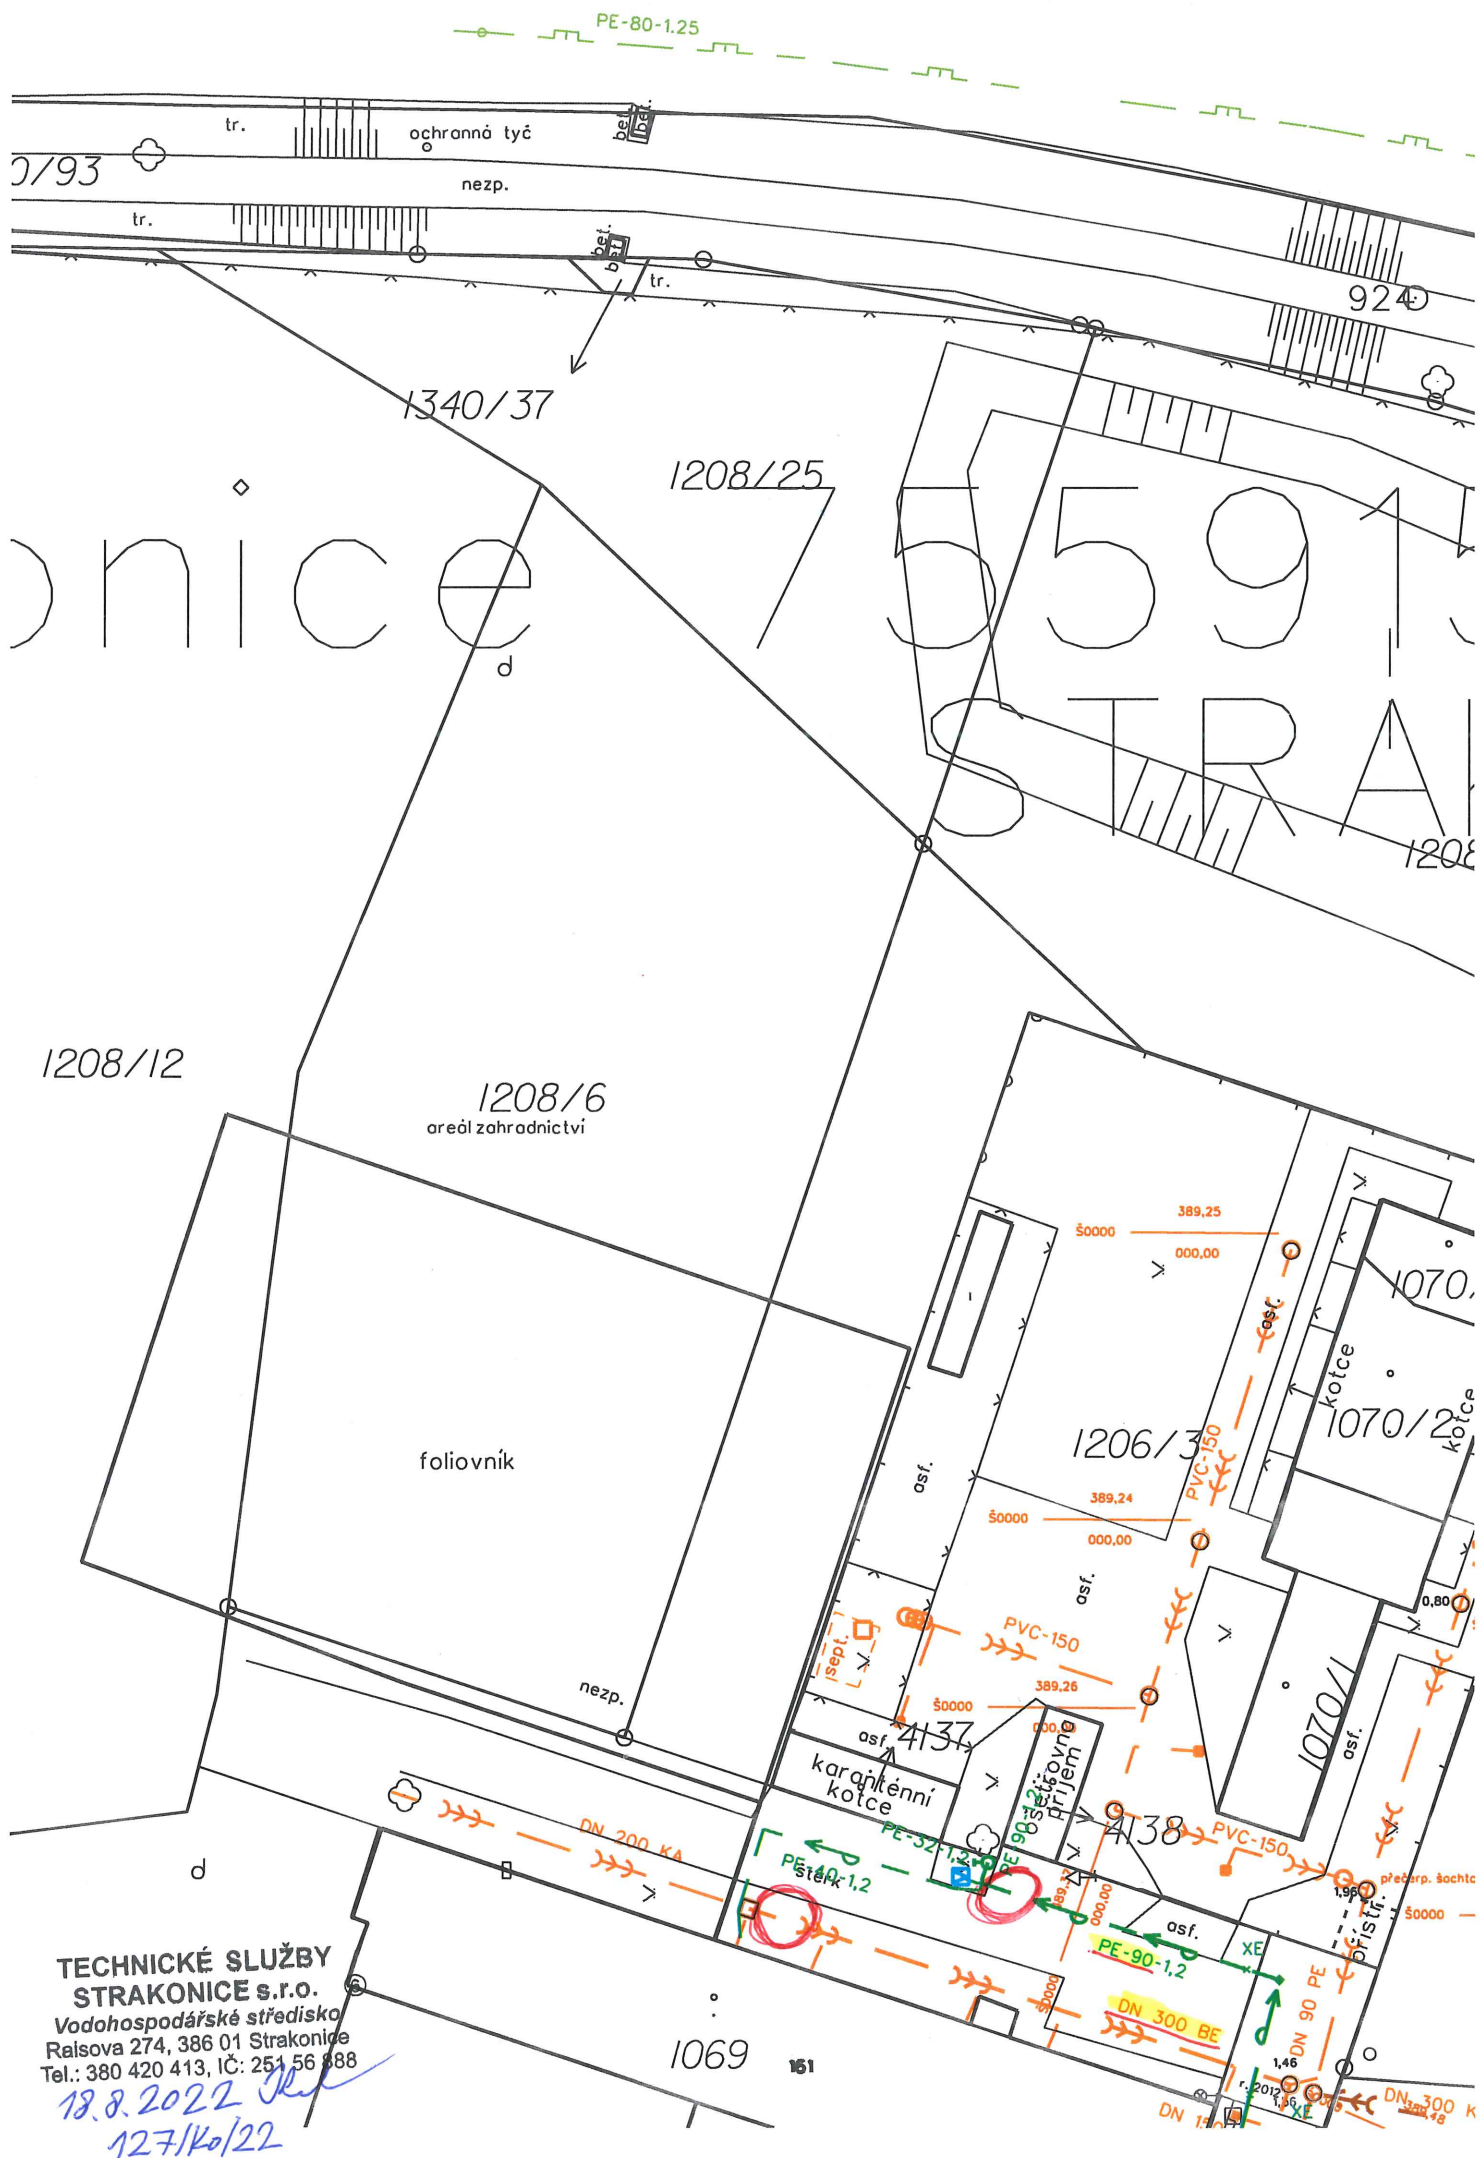



Připojovací podmínky

V zájmovém území stavby provozujeme vodovodní a kanalizační řad. S připojením novostavby na veřejný vodovod a kanalizaci souhlasíme za těchto podmínek:

- napojení bude provedeno ze stávajících sítí, které jsou informativně zakresleny v přiložené situaci
- před zahájením zemních prací je nutno vytýčit stávající vodovodní a kanalizační potrubí (provede, p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr, tel. 606 761 376 – kanalizace)
- místo napojení vodovodní a kanalizační přípojky bude projednáno před zahájením zemních prací přímo na místě s výše uvedenými pracovníky našeho střediska (přibližně vyznačeno v přiložené situaci)
- o zřízení vodovodní přípojky je nutno požádat vodohospodářské středisko Technických služeb Strakonice s.r.o., nad potrubím bude uložen identifikační vodič (náklady na přípojku včetně zemních prací hradí investor)
- trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů, přípojka musí být co nejkratší
- vodoměr po dokončení stavby může být umístěn v technické místnosti objektu (pokud přípojka nebude delší než 20 m a bude přímá bez ohybů a lomů) na přístupném místě a bude zajištěn proti poškození
- pokud bude přípojka delší než 20 m nebo bude lomená, bude vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě
- vodoměrná šachta bude vybudována ve vzdálenosti max. 20 m od hlavního vodovodního řadu
- situování vodoměrné šachty projedná investor předem se zástupcem TSST s.r.o. (p. Jindřichem Vondříčkou)
- k vodoměrné šachtě musí být provozovateli vodovodu umožněn přístup
- vodoměrná šachta musí být vodotěsná nebo odvodněná
- vnitřní rozměry šachty budou min. 80 x 120 x 160 cm, vstup do šachty min. 60 x 60 cm, poklop bude čtvercový
- pro vstup do šachty musí být nainstalován žebřík nebo stupadla
- vodoměr musí být zajištěn proti poškození
- potrubí z vodovodní přípojky nesmí být propojeno s rozvodem zásobovaným z jiného zdroje (dle §11 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu)
- kanalizační přípojky neprovádíme, zaústění přípojky do stávající stoky nebo šachty musí odpovídat ustanovením normy ČSN 75 6101 a ČSN EN 1610
- přípojka musí být zaústěna do horní poloviny profilu kanalizačního řadu
- při souběhu a křížení vodovodní a kanalizační přípojky s ostatním podzemním vedením požadujeme dodržet podmínky stanovené normou ČSN 73 6005
- při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor
- před zasypáním výkopu požadujeme přizvat ke kontrole provedené kanalizační přípojky
- na kanalizační přípojku doporučujeme osadit revizní šachtu na pozemku vlastníka přípojky
- při kolaudačním řízení stavby vlastník nemovitosti předloží geodetické zaměření stavby a přípojek provedené před zásypem potrubí
- odběratel uzavře s TS Strakonice s.r.o. smlouvu o dodávce pitné vody a vypouštění odpadních vod