

Investor:
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/21/3244**

Vyřizuje: **Tomáš Konečný**

Telefon: **+420 491 512 721**

E-mail: **tomas.konecny@vakhk.cz**

Žadatel:
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Ondřej Pavlíček
Rokycanova 114
56601 Vysoké Mýto

Název akce: **„Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB
nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330 - DSJ“**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **realizační dokumentace**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **26.07.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Projektová dokumentace řeší opravu nábřežní zdi na pravém břehu vodního toku Cidlina v ř. km 29,280 – 29,330 v Chlumu nad Cidlinou na p. p. č. 1474/2 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou. Opravou nebudou zásadně měněny současné poměry. Účelem navrhované opravy je obnovení stability pravého břehu v zájmovém úseku a zamezení další degradace a v krajním případě i poškození chráněného objektu hudební školy, jenž se nachází v těsné blízkosti toku.

Na p. p. č. 1474/2 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou na mostě v Ulici Zámostecká se nachází vodovodní řad DN 100 T LT v chrániče CHR NEREZ DN220 v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Je nutné jeho stávající polohu respektovat.

Na p. p. č. 1474/2 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou se nachází odlehčovací kanalizační stoka DN 1200 B včetně vyústění do toku Cidlina v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Je nutné její stávající polohu respektovat.

Dále se v blízkosti navržené stavby na p. p. č. 1366/33 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou nachází kanalizační stoka DN 200 KA v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Je nutné její stávající polohu respektovat.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí také stávající vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků připojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich stávající polohu respektovat.

V korytě toku Cidlina na p. p. č. 1474/2 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou je plánováno vybudování pracovní rampy z lomového kamene pro potřebu opravy opěrné zdi. Tato manipulační plocha musí být umístěna mimo stávající kanalizační vyústění DN 1200 B (pod její úroveň) v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Navrženou stavbou nesmí dojít k omezení její funkčnosti a ke zhoršení jejího technického stavu.

Všechny stávající výústě budou zachovány.

Pokud by bylo nutná jakákoliv změna na stávající stoce v provozování Královéhradecké provozní, a. s., vzhledem k plánovaným pracím, tuto provedou na základě objednávky pouze pracovníci Královéhradecké provozní, a. s. – středisko Západ, číslo telefonu: 495 490 320.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- stavba bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a.s.
- je nutné dodržet ČSN 73 60 05.
- před realizací stavby bude zástupce Královéhradecké provozní a.s. v předstihu min. 10 dnů vyzván k vytyčení zařízení vodovodu a kanalizace v jejich provozování – tel. 495 490 320.
- při vytyčení vodovodu a kanalizací budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a.s.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizací (včetně výustí) v provozování Královéhradecké provozní, a.s. požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a.s., bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. náklady investora stavby.

- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a.s.


Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod
Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace
Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

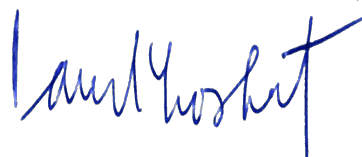


Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a. s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a. s.

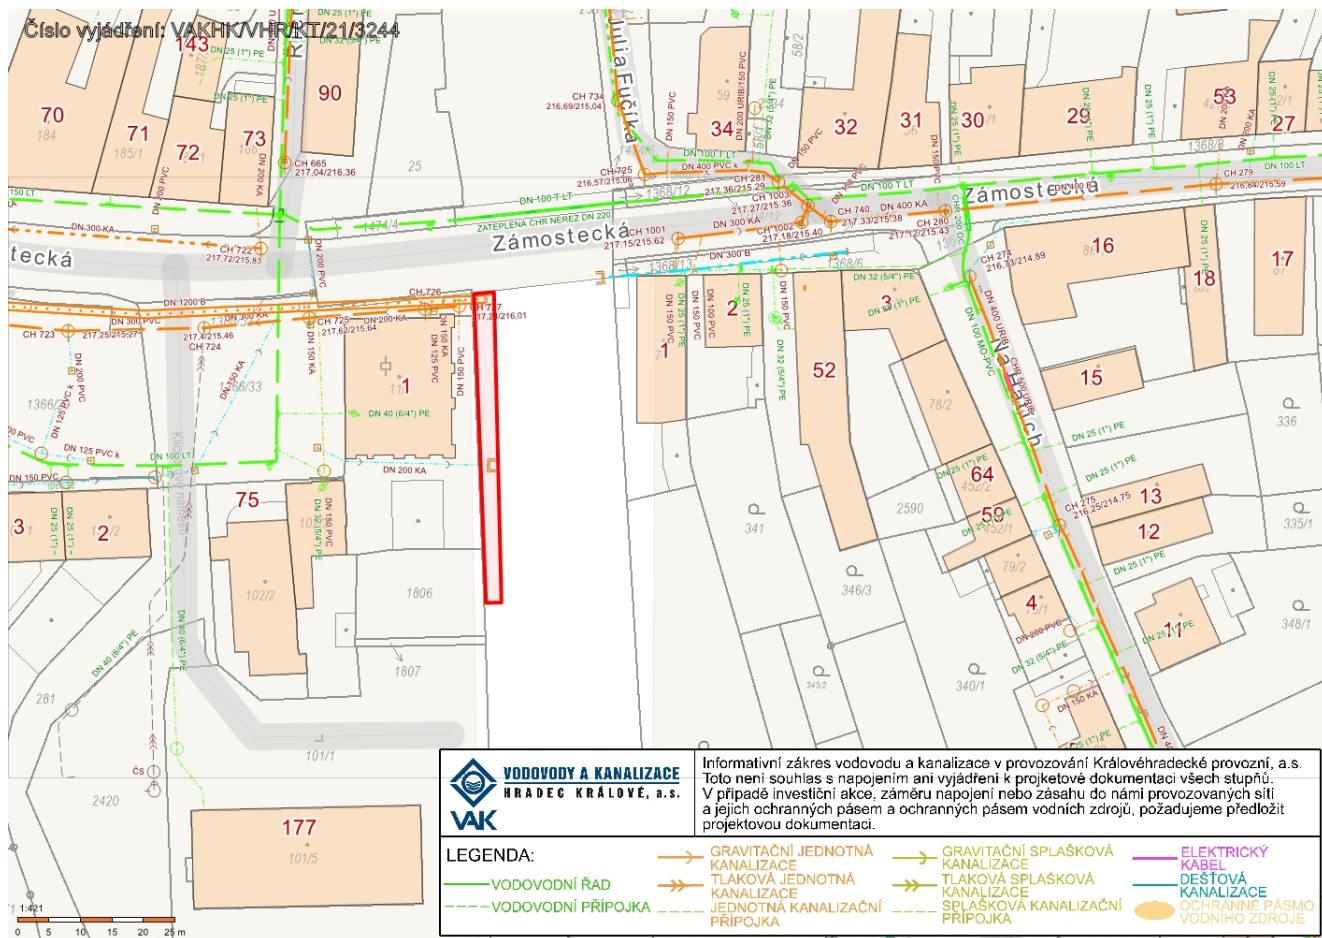

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784

Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898

DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz

www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Koordinační situace

