


R2
ROZDĚLOVAČ HKV-D4
+ SKŘIŇ UP 550
+ MĚŘIC TEPLOTA Qn=0.6m³/h
+ VYV. VENTIL 4-36 LT./MIN.
NASTAVIT 5.5 LT./MIN.

RT100
Ls=66m
1.3lt./min.
DLAŽBA
Ø17x2

RT100
Ls=44m
1.0lt./min.
DLAŽBA
Ø17x2

R1
ROZDĚLOVAČ HKV-D4
+ SKŘIŇ UP 550
+ MĚŘIC TEPLOTA Qn=0.6m³/h
+ VYV. VENTIL 4-36 LT./MIN.
NASTAVIT 4 LT./MIN.

ŘEZ PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

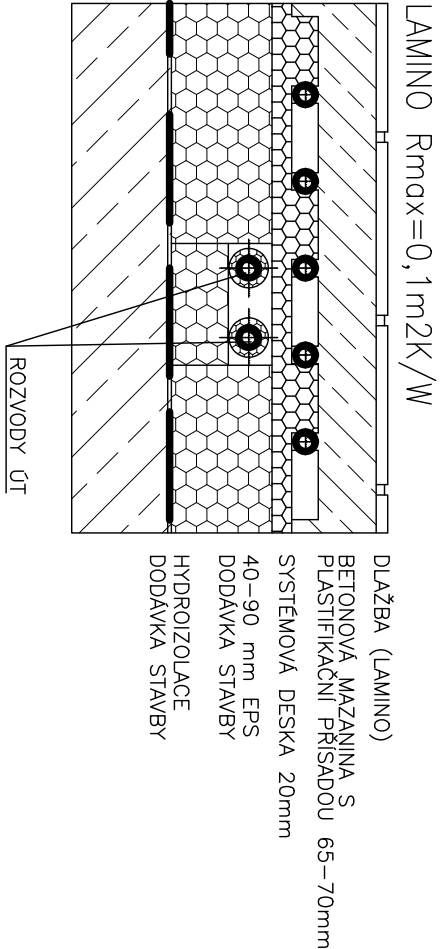


LEGENDA :

22xK-6060	DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP VENTIL KOMPAKT
KLC1200.600	OTOPNÝ REGISTR KORALUX LINEAR CLASSIC
EZ	RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ - JEDNORYTOKOVÝ
---	ZPĚTĚČKA "PODLAHOVÁ" 35°C
---	PŘÍVOD "PODLAHOVÁ" 45°C
---	DILAČNÍ SPÁRA
RT250	ROZTEČ TOPNÝCH SMYČEK V PODLAŽE
Ls=72m	CELKOVÁ DELKA TOPNÉ SMYČKY, VČ. PŘÍPOJKY
1.2lt./min.	NASTAVENÝ PRŮTOK TOPNÉ VODY
DLAŽBA	NÁSLAPNÁ VRSŤVA (DLAŽBA)
Ø17x2	DN POTRUBÍ

LEGENDA POZIC VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.2.1

Te=-13°C



Vypracoval	ING. JIŘÍ SUKOL	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Investor	POVOJ VLTAVY s.p.	ING. JIŘÍ SUKOL
Místo dílce	ŠTĚCHOVICE	HÚRY 26
Stupeň P.D.	DPS	RÚDOULFOV 373 71
Název dílce	PŘ. ŠTĚCHOVICE - REKONSTRUKCE SLUŽ. BUDOVY PŘÍSTAVBA A PŮDNÍ VESTAVBA, STAV. ÚPRAVY HOSP. OBČ. ŠTĚCHOVICE HLAVNÍ Š. 252 07 PRAMA ZAPAD D.1.4.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	IC : 638 83 554
Název výkresu	PŮDORYS 1.N.P.	TEL.: 603 854 094
		Datum
		ŘÍJEN 2021
		Č.zakázky
		25/2021
		Arch. č. zok.
		Měřítka
		1:50
		Číslo výkresu
		D.1.4.2.3