

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 16.3.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Projekty / 23_02

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: Dostatečná vzdálenost vzduch

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Dům hrázného

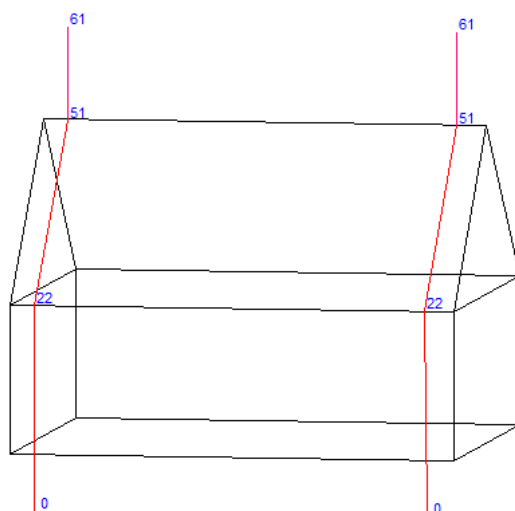

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Projekty

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 23_02

Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU HRÁZNÉHO na
pozemku parc. č. 2347/1, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

Ulice:

PSČ: CZ--