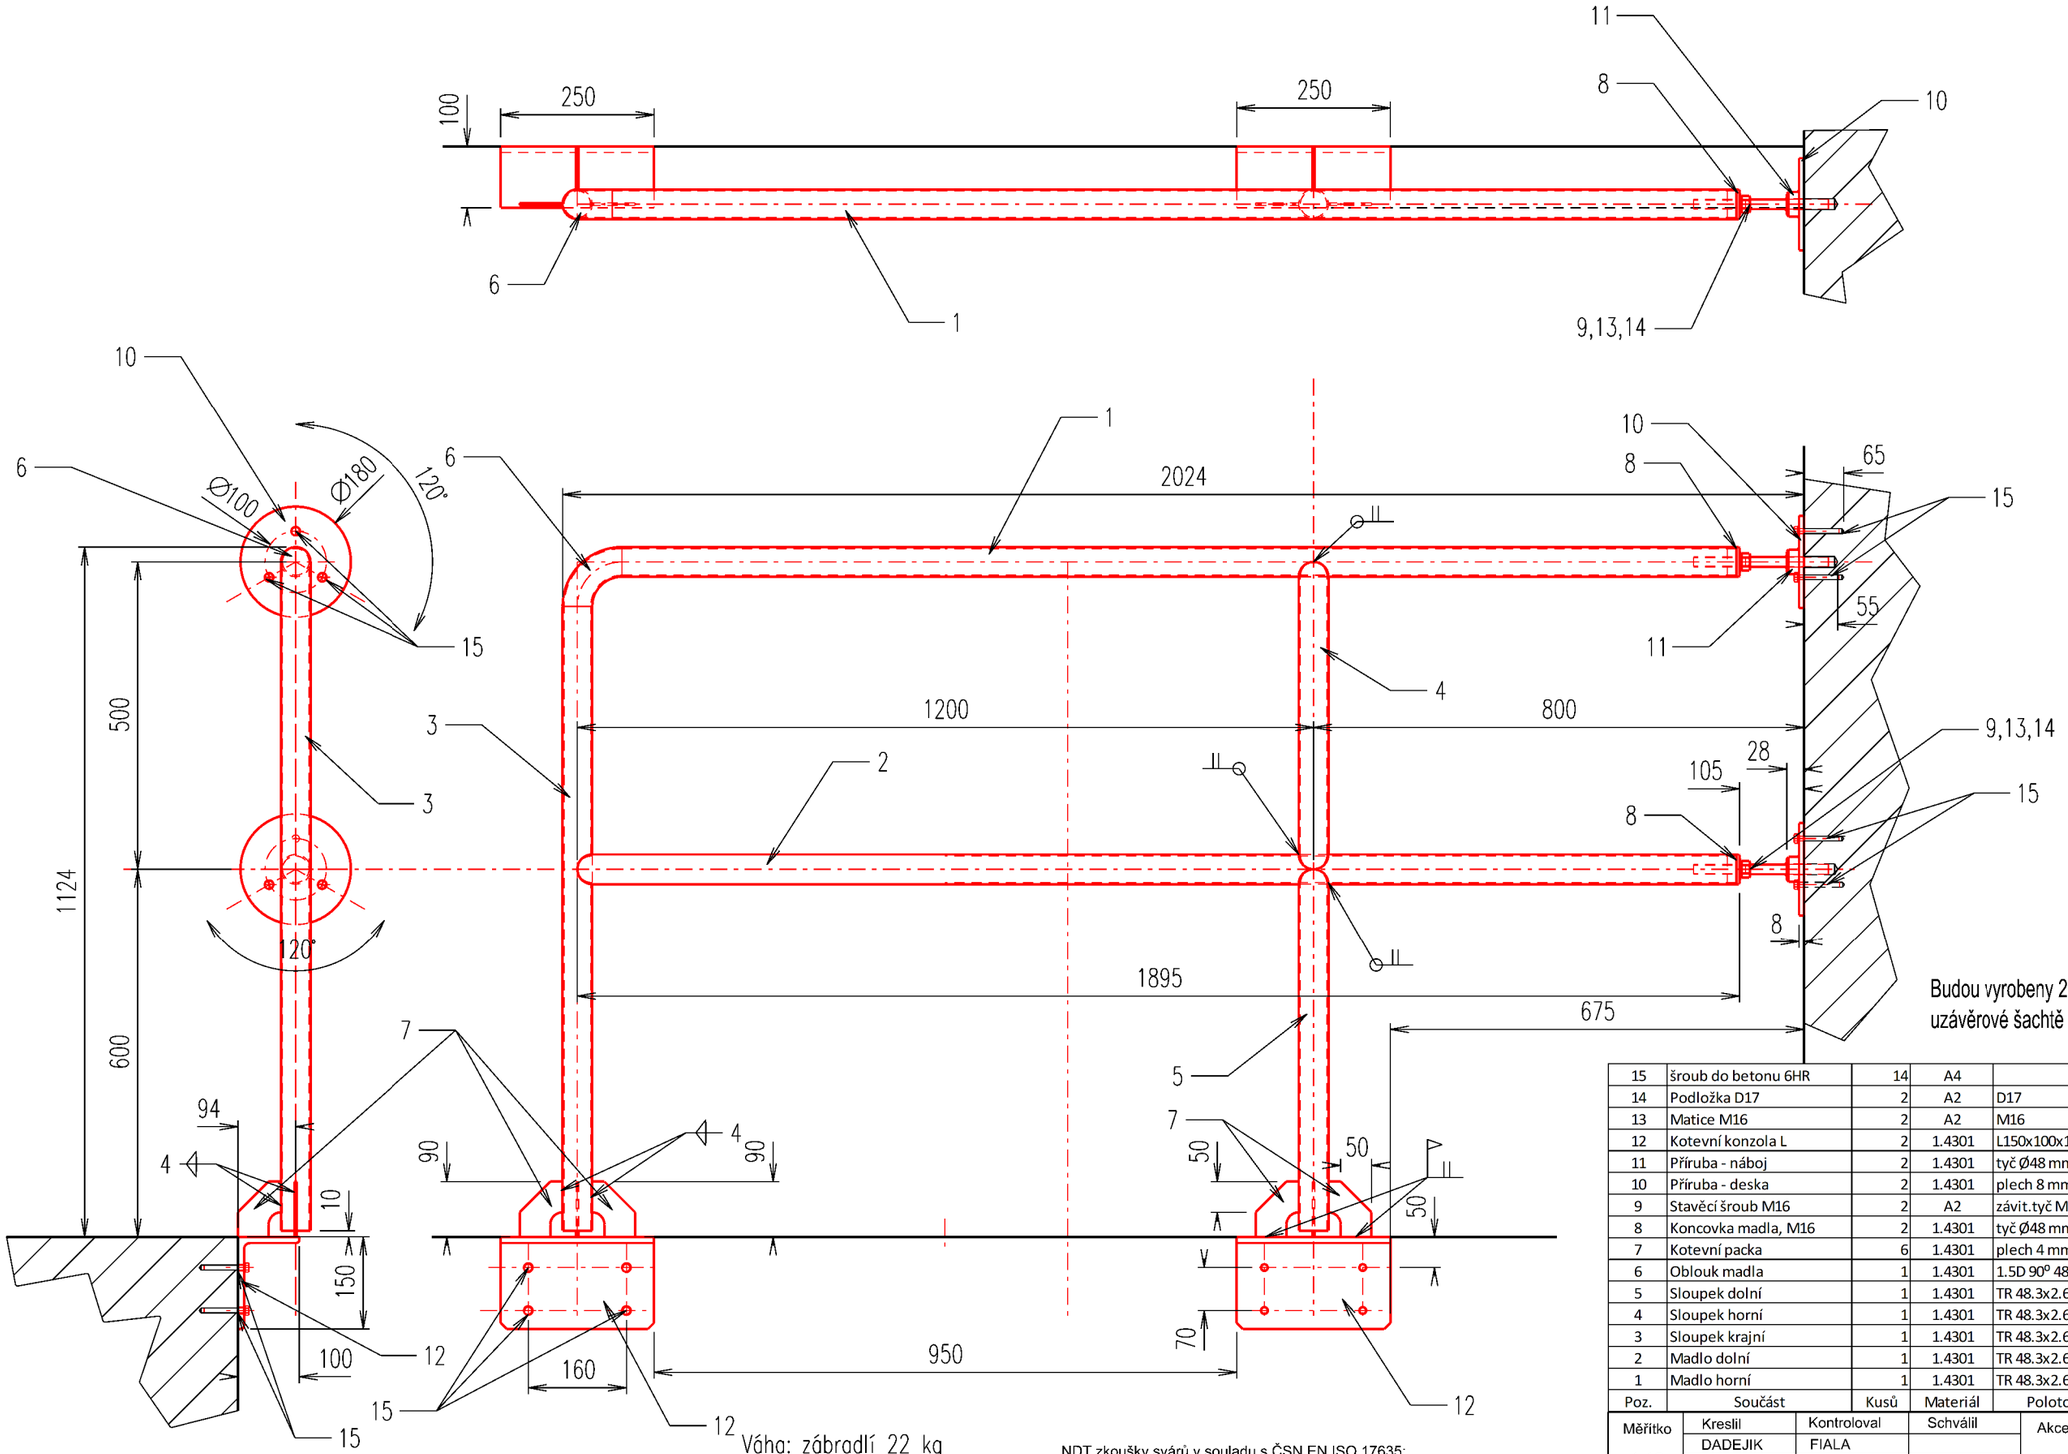

Budou vyrobeny 2 sady pro montáž v levé a pravé uzávěrové šachtě

Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Polotovar	rozměr	Poznámka	Hmot. 1ks
15	šroub do betonu 6HR	14	A4				
14	Podložka D17	2	A2	D17			
13	Matice M16	2	A2	M16			
12	Kotevní konzola L	2	1.4301	L150x100x10	250		4.75
11	Příruba - náboj	2	1.4301	tyč Ø48 mm	15		0.22
10	Příruba - deska	2	1.4301	plech 8 mm,Ø150	150x150		1.13
9	Stavěcí šroub M16	2	A2	závit.tyč M16	180		
8	Koncovka madla, M16	2	1.4301	tyč Ø48 mm	20		0.29
7	Kotevní packa	6	1.4301	plech 4 mm	70x90		0.20
6	Oblouk madla	1	1.4301	1.5D 90° 48.3x2.6			0.26
5	Sloupek dolní	1	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	590		1.76
4	Sloupek horní	1	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	500		1.49
3	Sloupek krajní	1	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	1018		3.03
2	Madlo dolní	1	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	1890		5.63
1	Madlo horní	1	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	1818		5.42

Váha: zábradlí 22 kg
konzoly 9,5 kg

NDT zkoušky svárů v souladu s ČSN EN ISO 17635:
VT (vizuální kontrola) dle ČSN EN ISO 17637 (EN 970)

Kategorie OK dle ČSN EN 1090-2: EXC1, CC1, SC1, PC1
Svařeno obloukem v souladu s ČSN EN 1011-1, 1011-3 a 1090-2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-4
Stupeň jakosti svarů (kritéria přípustnosti) dle ČSN EN ISO 5817 úroveň kvality C
Svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance přesnosti dle ČSN EN ISO 13920 toleranční třída B

Měřítko	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce
1:10	DADEJIK	FIALA		VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrových tabulí
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor
	10/2020		DSJ-DPS	Povodí Labe, státní podnik

PS PROFI s.r.o.

Název: **Zábradlí na úrovni 699,32 m n.m.**

Číslo výkresu: **A3 - D.2.10. - 09**