



Půdorys

M 1:25

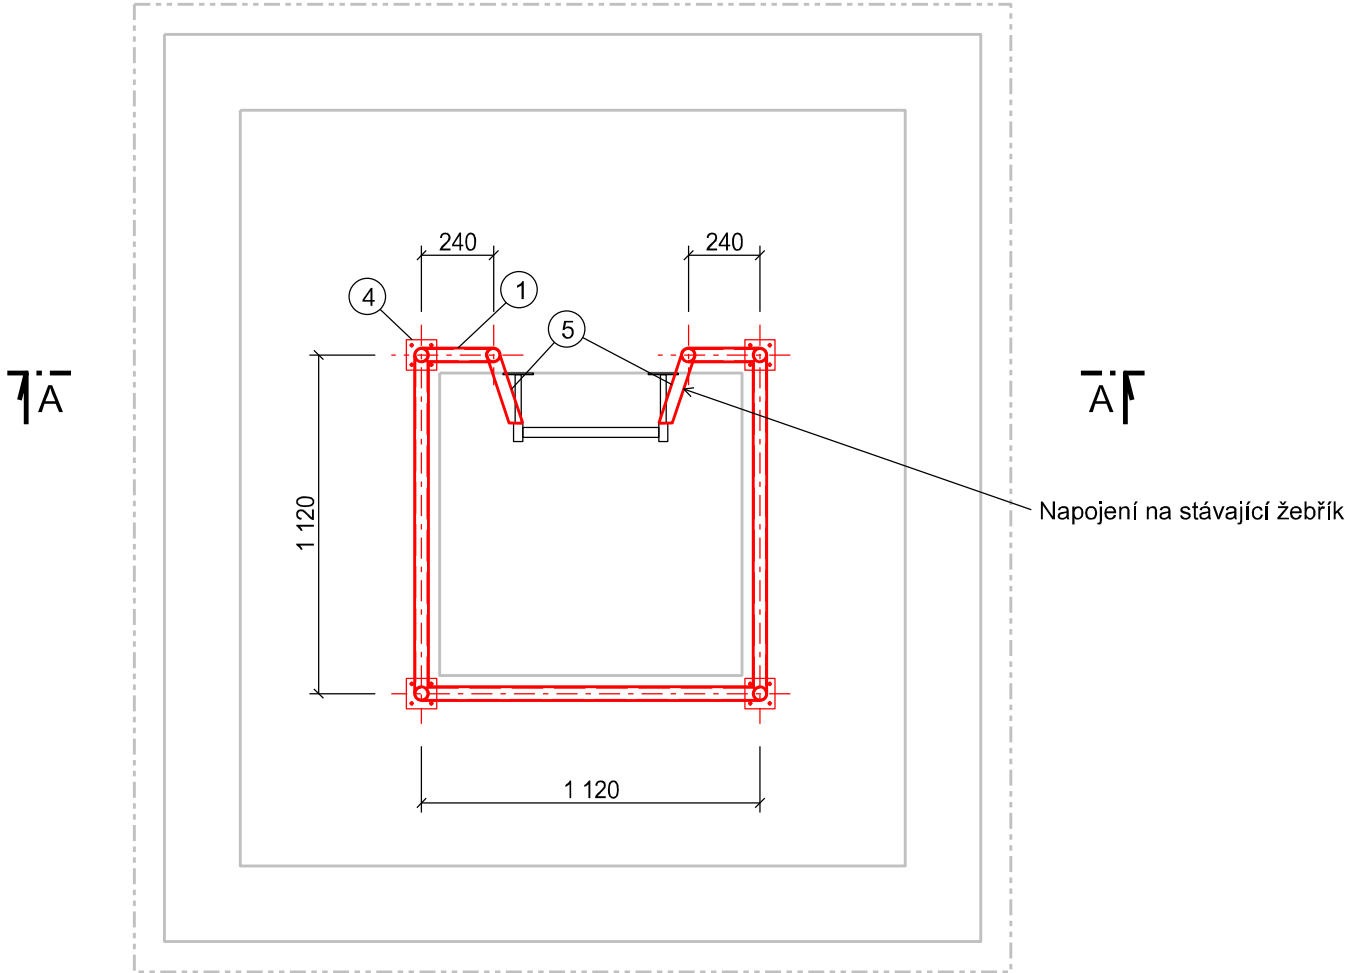

ŘEZ A-A

M 1:25

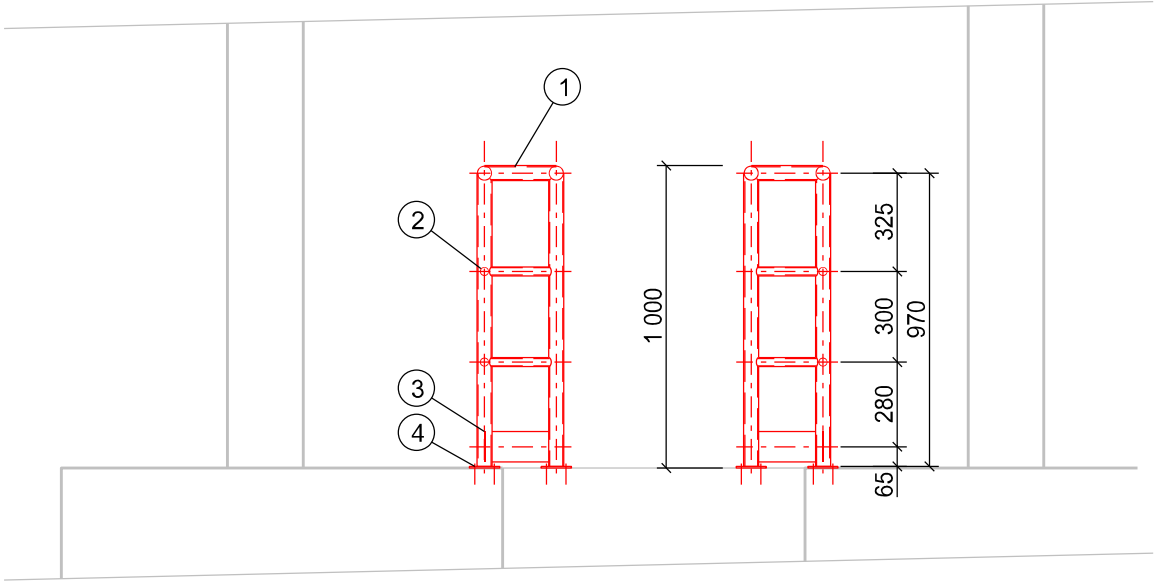

Výkaz materiálu

Ozn.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Hmotnost 1 ks [kg/ks] [kg/bm]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál	Poznámka
1a	Madlo TR 57x3,5	0,240	2	4,69	2,25	DIN 1.4301	
1b	Madlo TR 57x3,5	1,120	3	4,69	15,76	DIN 1.4301	
1c	Sloupek TR 57x3,5	0,970	6	4,69	27,29	DIN 1.4301	
2a	Příče 30x3	0,240	4	2,03	1,95	DIN 1.4301	
2b	Příče 30x3	1,120	6	2,03	13,63	DIN 1.4301	
3a	Okopový plech tl. 5 - 100x240	-	2	0,94	1,88	DIN 1.4301	
3b	Okopový plech tl. 5 - 100x1120	-	3	4,40	13,19	DIN 1.4301	
4	Patní plech tl. 5 - 100 x 100	-	4	0,39	1,57	DIN 1.4301	
5	Napojení - TR 57x3,5	0,300	2	4,69	2,81	DIN 1.4301	
				Hmotnost celkem [kg]	80,33		

LEGENDA:

- 1 TR 57x3,5
- 2 TR 30x3
- 3 Okopový plech tl. 5 mm
- 4 Kotevní plech 100x100mm, tl. 5 mm
- kotveno 4x M8 na lepenou kotvu

OCEL - nerez: DIN 1.4301 (AISI 304)
SPOJ. MAT.: A2 (DIN 1.4301, AISI 304)

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....377/14
Výrobek uvolněn k použití

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: místní
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: místní

Datum.....3

A	20.4.2018	Ing. P. Vít		Ing. M. Komín		Změna rozsahu sanace
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín	
Vypracoval:	Ing. P. Vít	
Kontroloval:	Ing. J. Šíma	
Kraj:	Ústecký	Místo: VD Přísečnice
Objednatel:	Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	
Akce:	VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi	
Výkres:	Výstupní domek - nové zábradlí	

Zn. souboru: ...	
Stupeň: DSP/DPS	Formát: 12 x A4
Č. zak.: 377/14	Č. paré :
Datum: X. 2015	
Měřítko: 1 : 25	Č. přílohy: D.7.6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.