


- Legenda:**
- Pracovní spára
 - Výztuž přes spáru
 - Těsnící pás vnitřní do pracovní spáry podélné KAB 150
 - Těsnící pás vnitřní do pracovní spáry svíslé A320
 - Těsnící pás rohový DA320K / D320K
 - Těsnící pás vnitřní do dilatační spáry D320
 - Těsnící pás vnější do dilatační spáry AA320/30
- BETON: C30/37/XC4/XF3

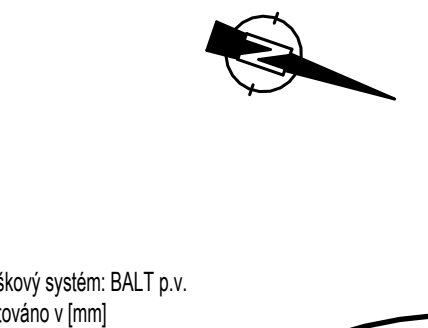

Výškový systém: BALT p.v.
Kótováno v [mm]

AQUATIS s.r.o. Bromské 834/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Jiří Hradský	Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Tomáš Roth
Datum: 05/2023 Akce:	Stupeň dokumentace: DVZ Název stavby: 120138A v1.0rte
MVE Klecany II D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1.1. Stavební objekty - část 1 D.1.1.2.3. Výkresy stavebních konstrukcí	
Vtakový objekt - Půdorys II-II	
Měřítko: 1 : 100	Číslo přílohy: D.1.1.2.3.12.
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik	