



Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha

NAŠE ZNAČKA

ES_2021_80113

VYŘIZUJE

technicka.dokumentace@ppdistribuce.cz

DATUM

29.09.2021

Stanovisko k existenci plynárenských zařízení pro akci:

MVE Klecany II - DSP

Stavebník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha, Holečkova 3178/8, 15000

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy vydává toto stanovisko:

V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se **nacházejí** plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Přesnou polohu plynárenských zařízení je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení ve výstavbě a zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Toto stanovisko nelze použít pro účely jednání s orgány státní správy dle zákona 183/2006 Sb. v platném znění, taktéž nelze použít pro realizaci stavby a nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Stanovisko bylo vygenerováno automaticky na základě Vaší žádosti.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08

(19)

Mgr. Jindřich Zenger

vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Přílohy:

Situační výkres požadovaného zájmového území ke dni 29.09.2021


Souřadnice zakresleného zájmového území:

-742861.5520211885,-1033657.9609543423 -742837.9048007418,-1033733.359617038 -
742814.2905288278,-1033792.1661519405 -742788.7580049773,-1033865.1255187262 -
742777.6521863872,-1033905.2343910495 -742774.5903254811,-1033930.7323009111 -
742851.907475343,-1033944.3790025123 -742885.6318593399,-1033787.7322365089 -
742938.3580399789,-1033665.1171611587 -742887.1572586473,-1033652.8878700007 -
742861.5520211885,-1033657.9609543423

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

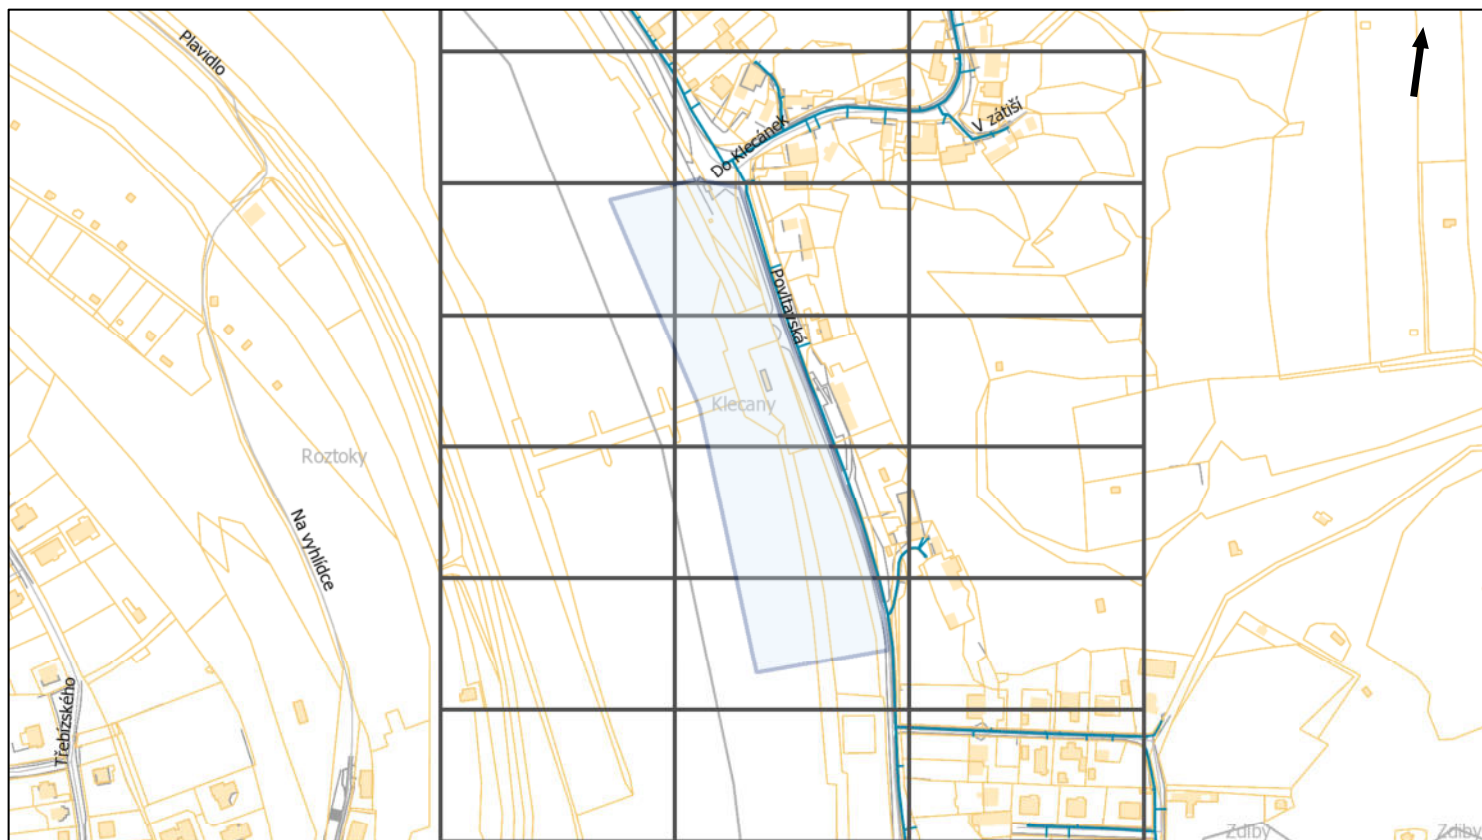

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 70 140 m


NTL STL 1 bar odstavené
VTL STL 3 bar ----- přibližný pr.

Přehledka

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

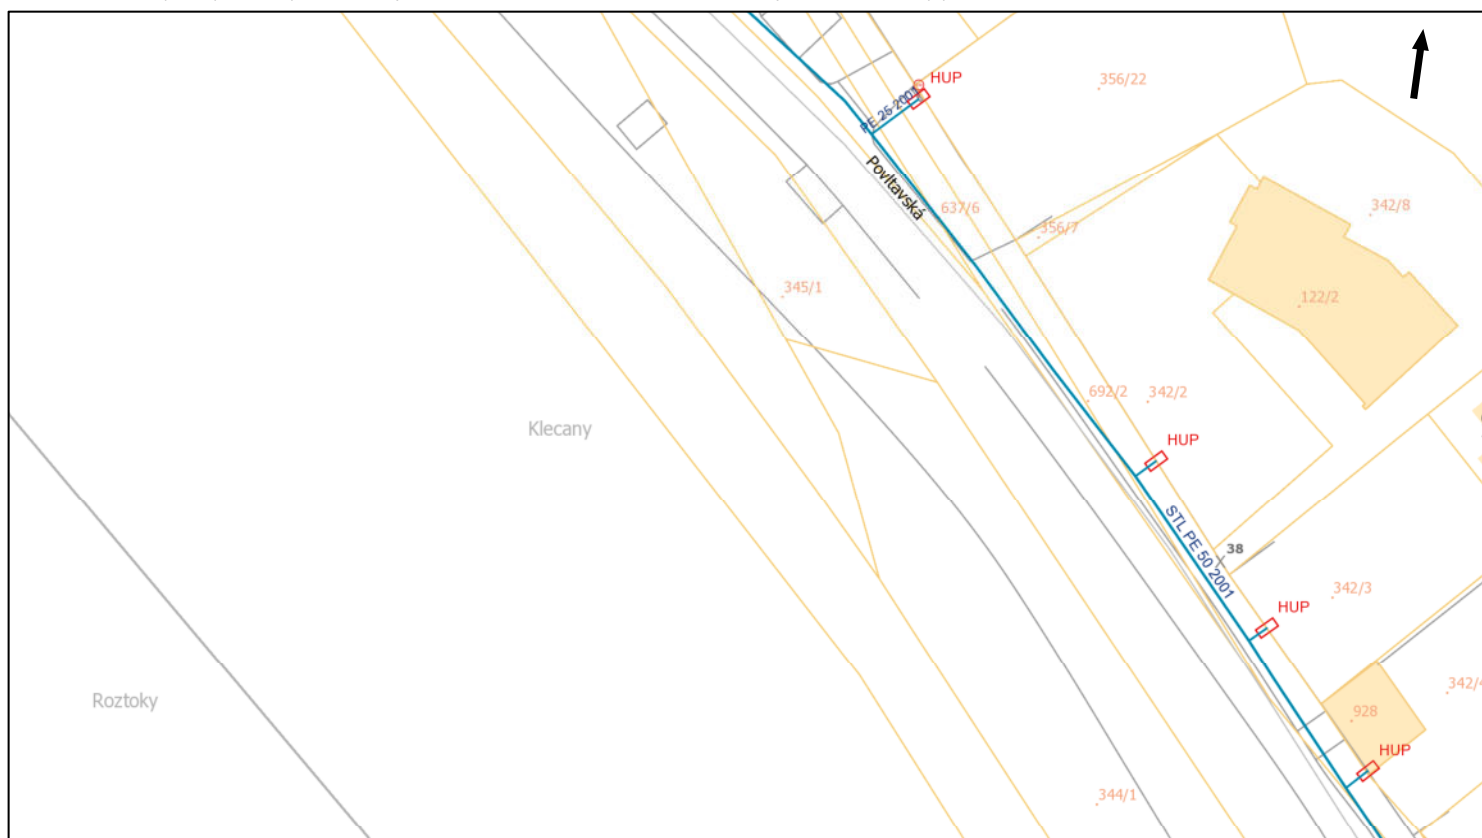

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


— NTL — STL 1 bar ——— odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 1 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

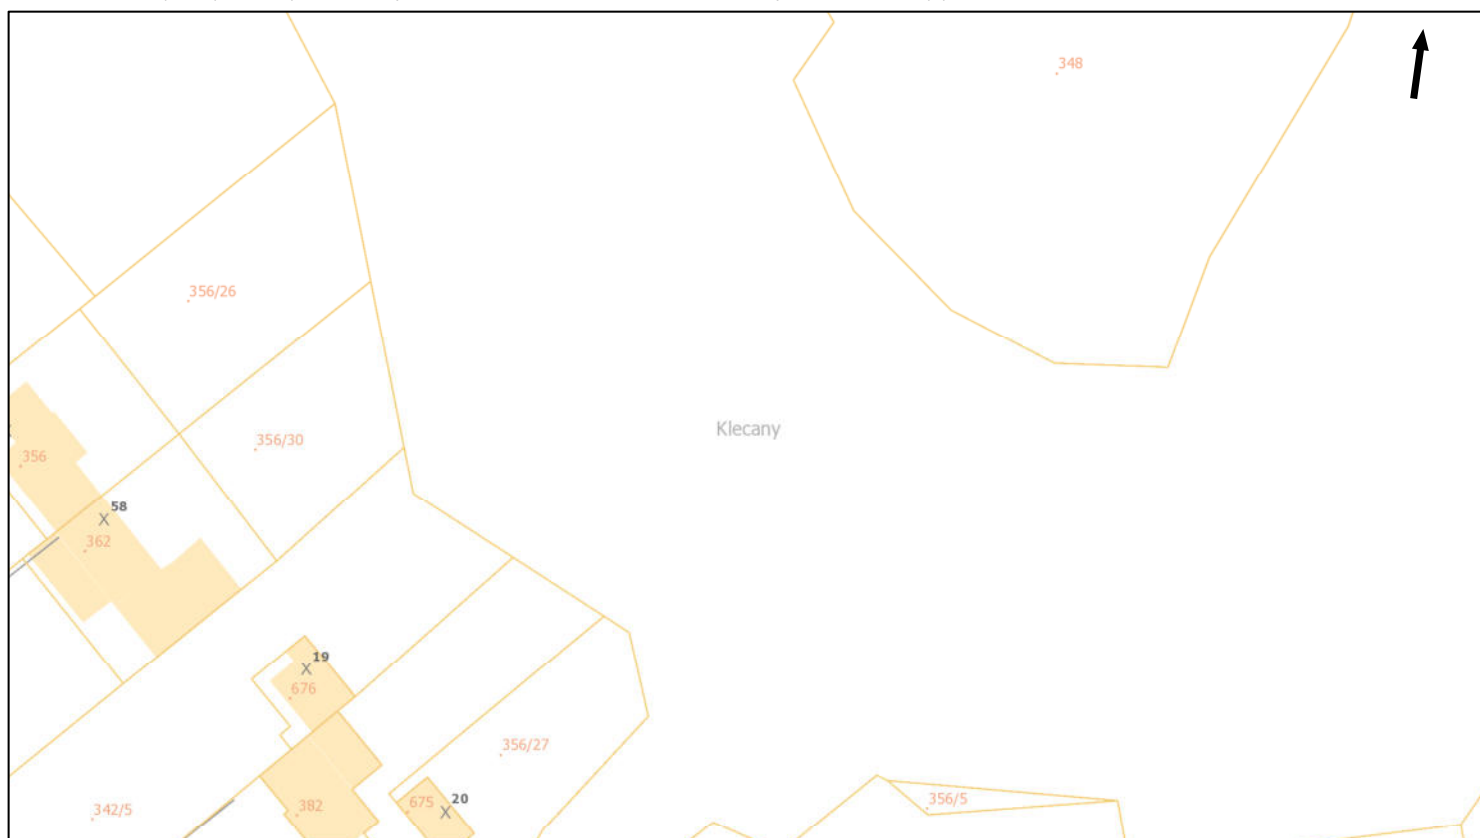

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m

NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
----- odstavené
----- přibližný pr.

str. 2 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01



Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m

— NTL

— VTL

— STL 1 bar

— STL 3 bar

--- odstavené


--- přibližný pr.

str. 3 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

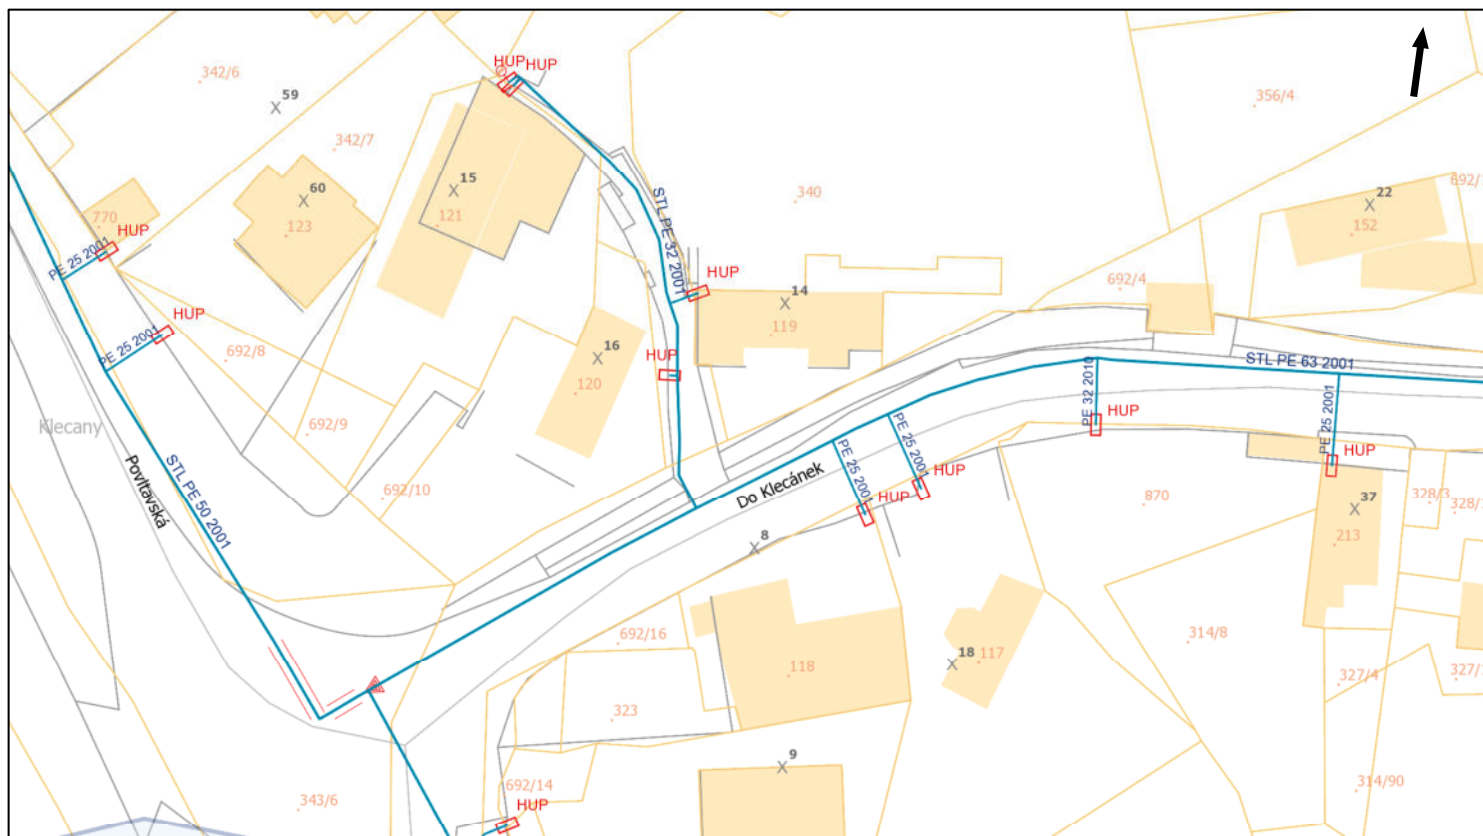

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar - - - - - odstavené
VTL STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 4 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

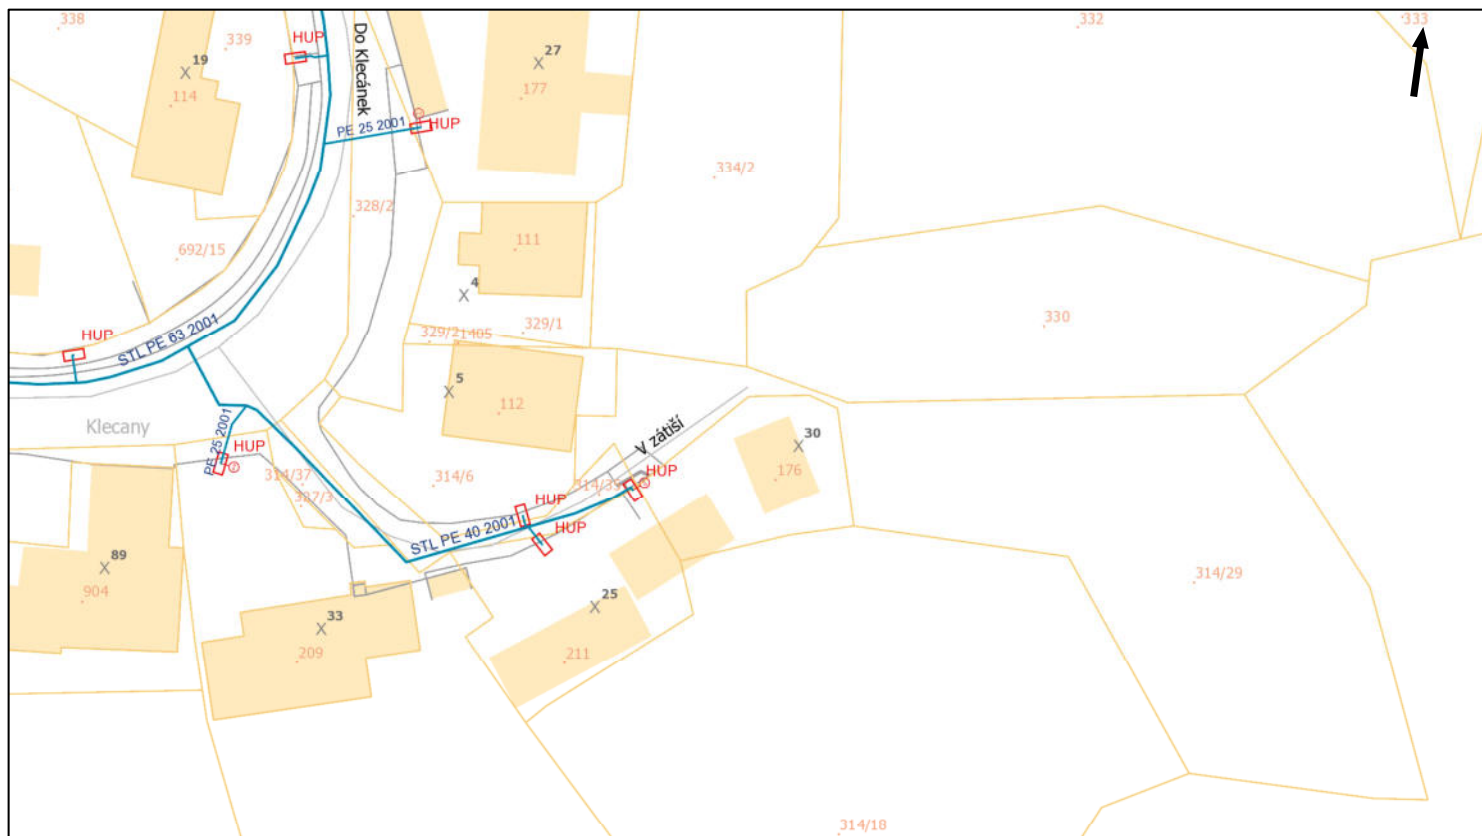

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar odstavené
VTL STL 3 bar ----- přibližný pr.

str. 5 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

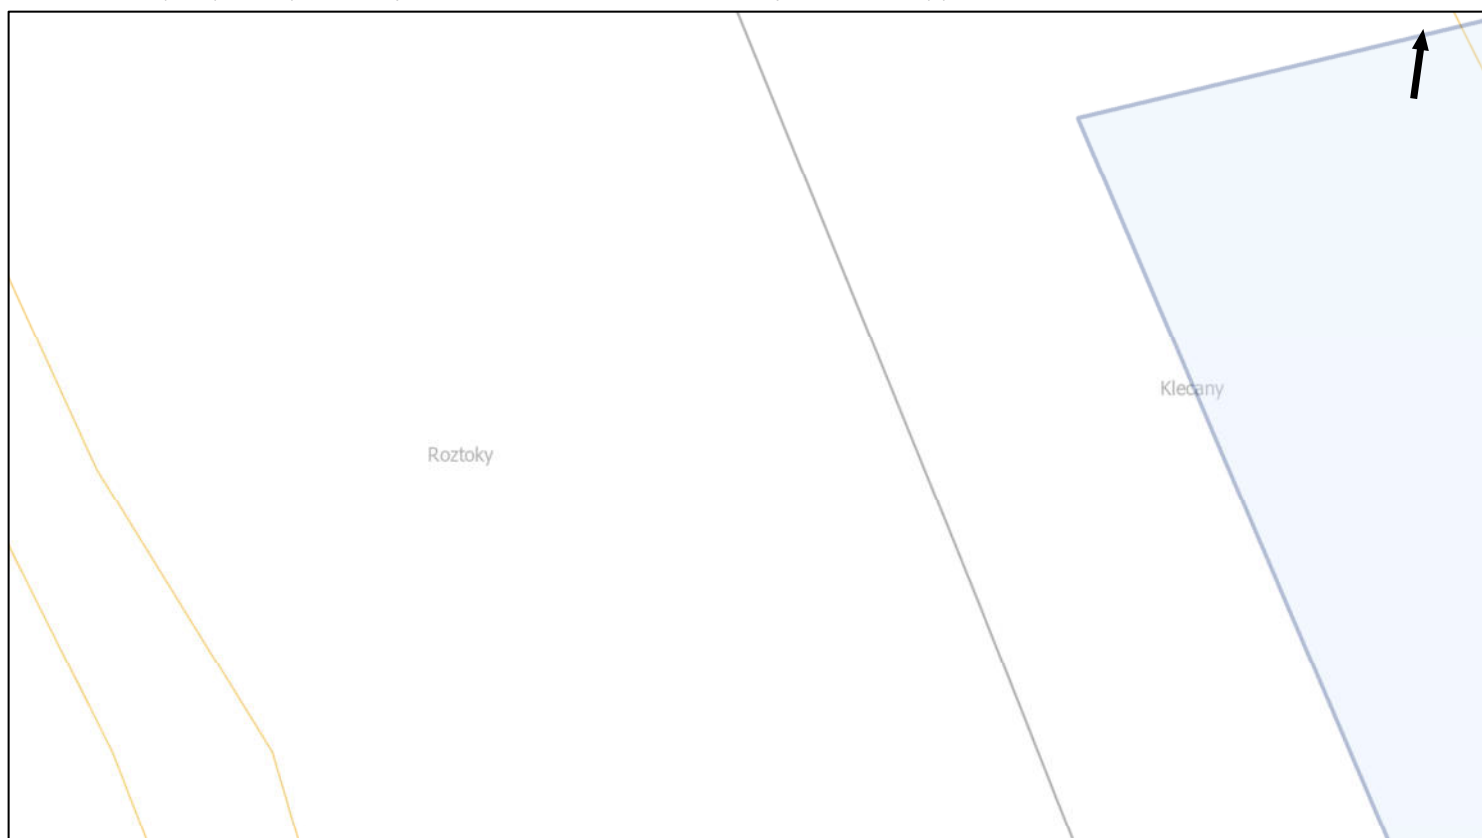

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m

— NTL

— VTL

— STL 1 bar

— STL 3 bar

--- odstavené


--- přibližný pr.

str. 6 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

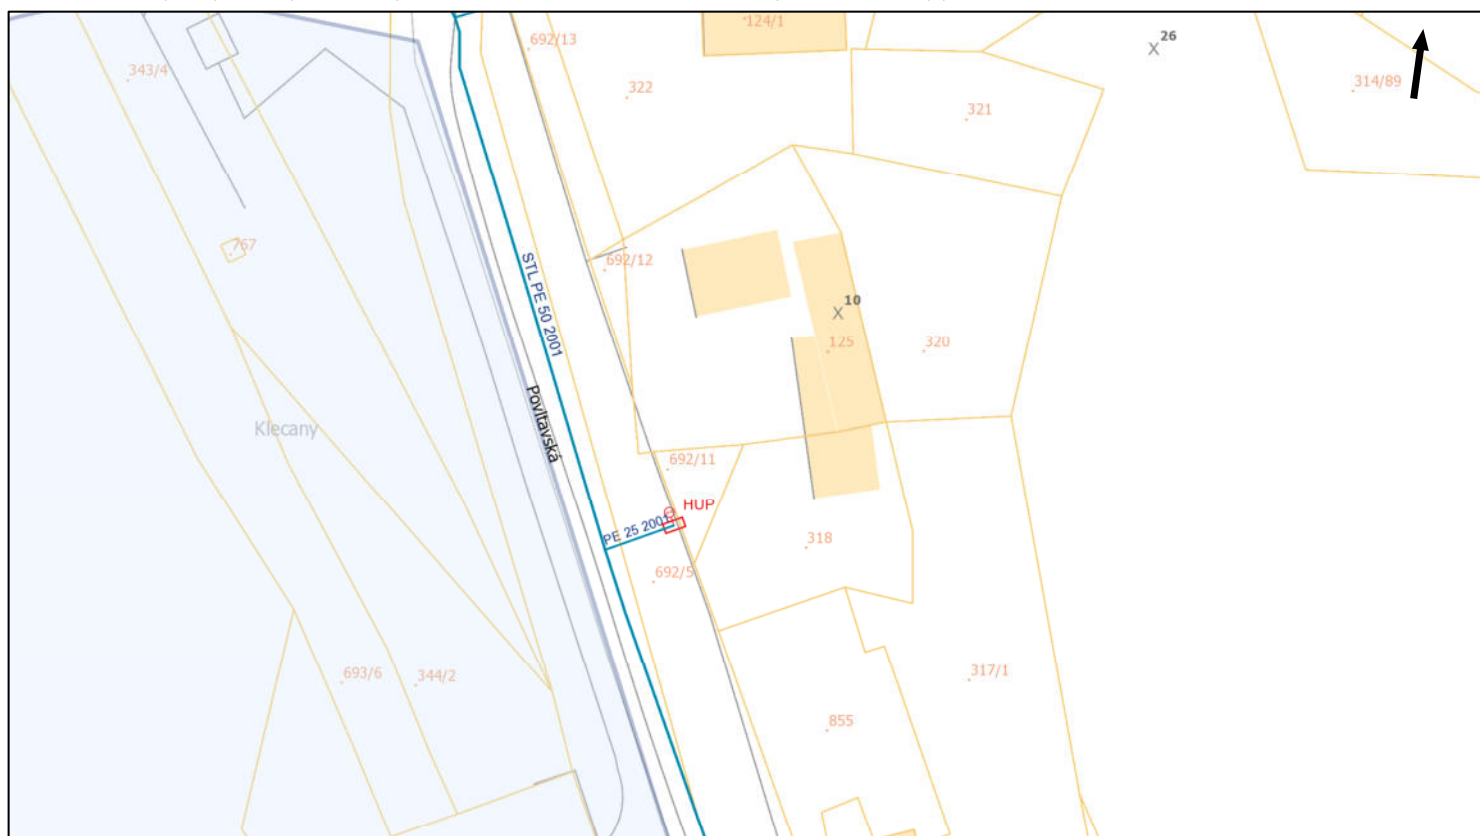

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


— NTL — STL 1 bar ——— odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 7 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

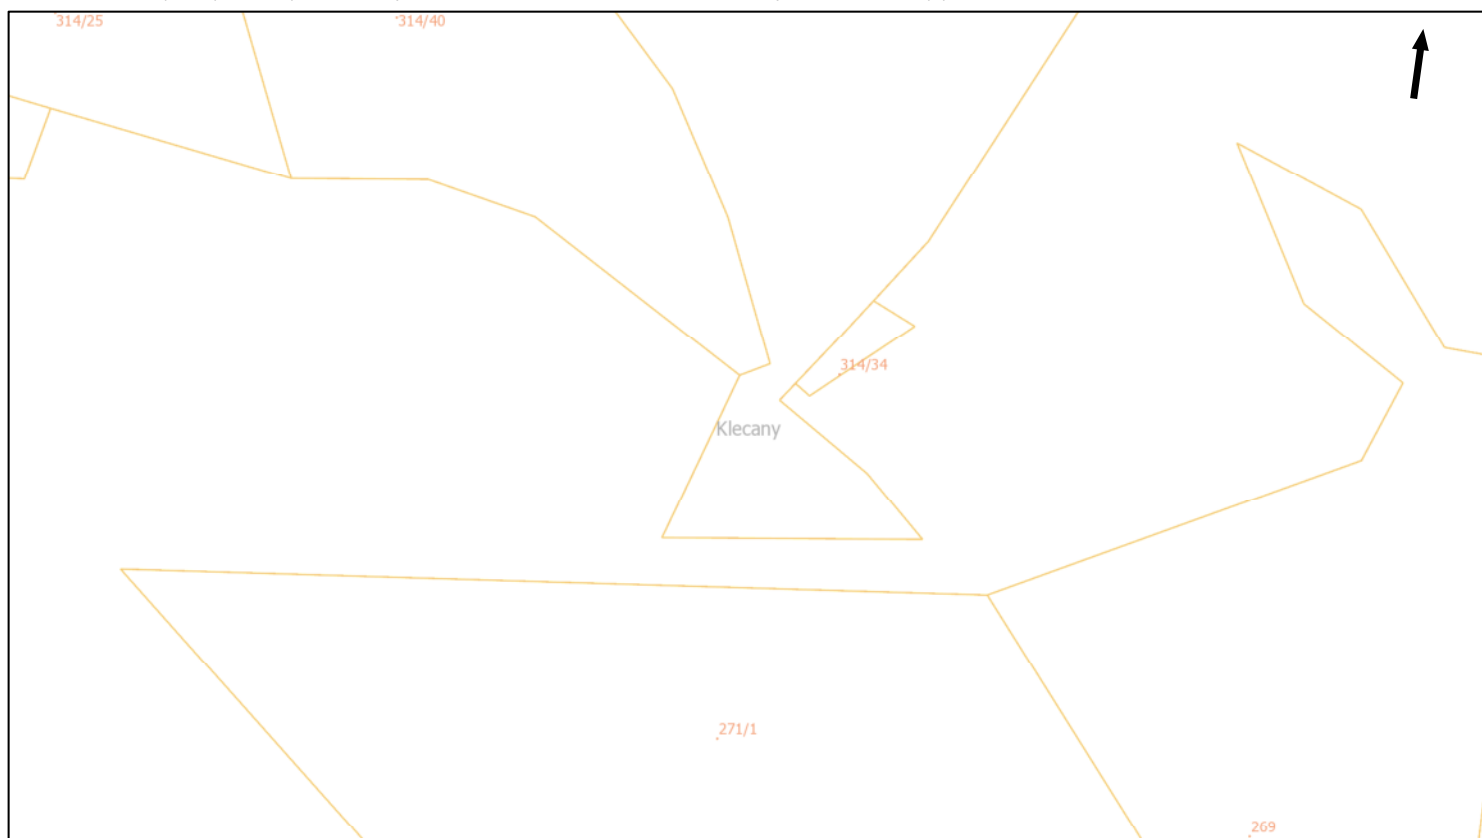

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


— NTL — STL 1 bar ——— odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 8 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

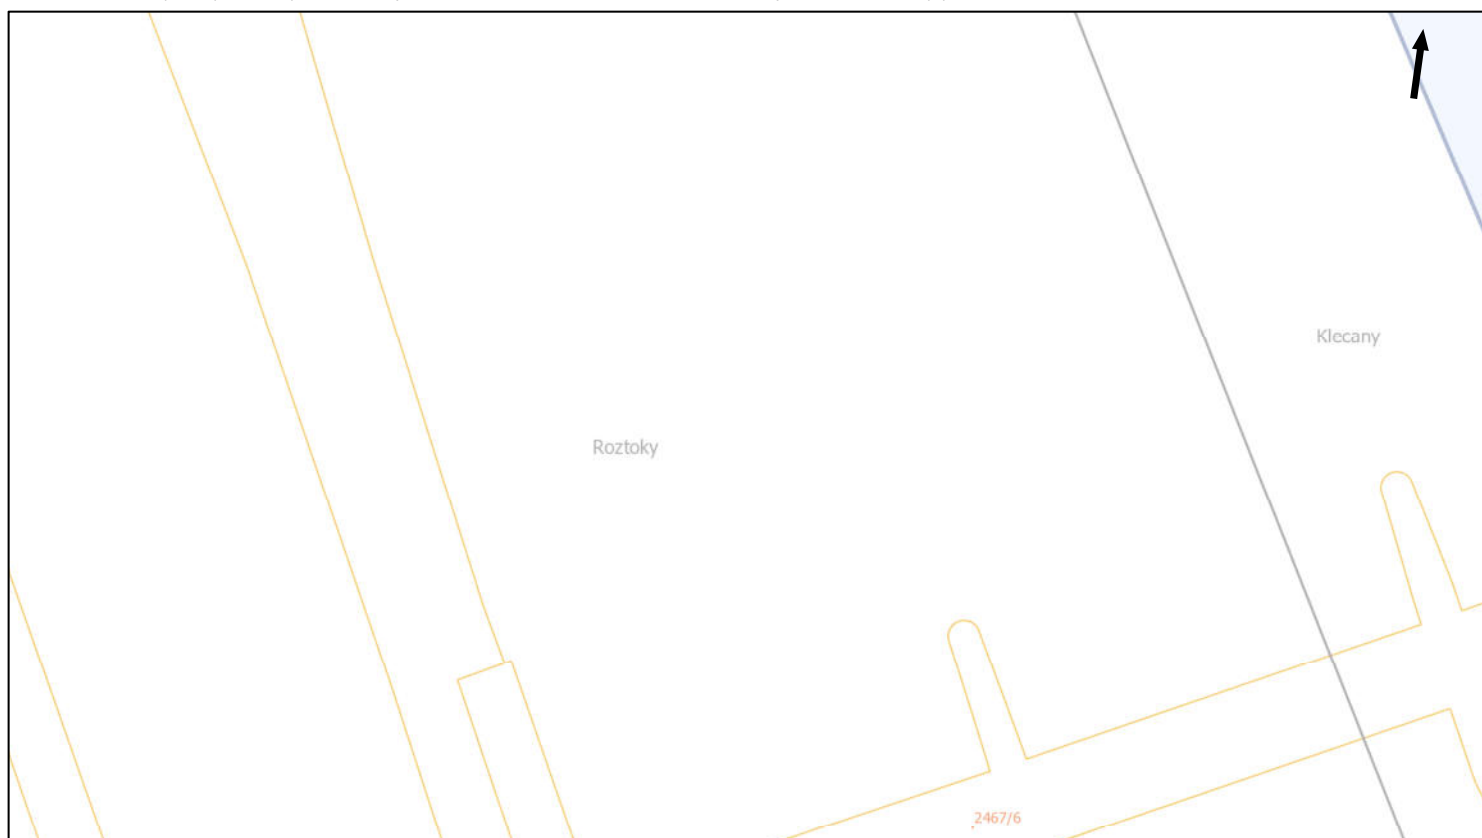

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar odstavené
VTL STL 3 bar ----- přibližný pr.

str. 9 / 20


Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES 2021 80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

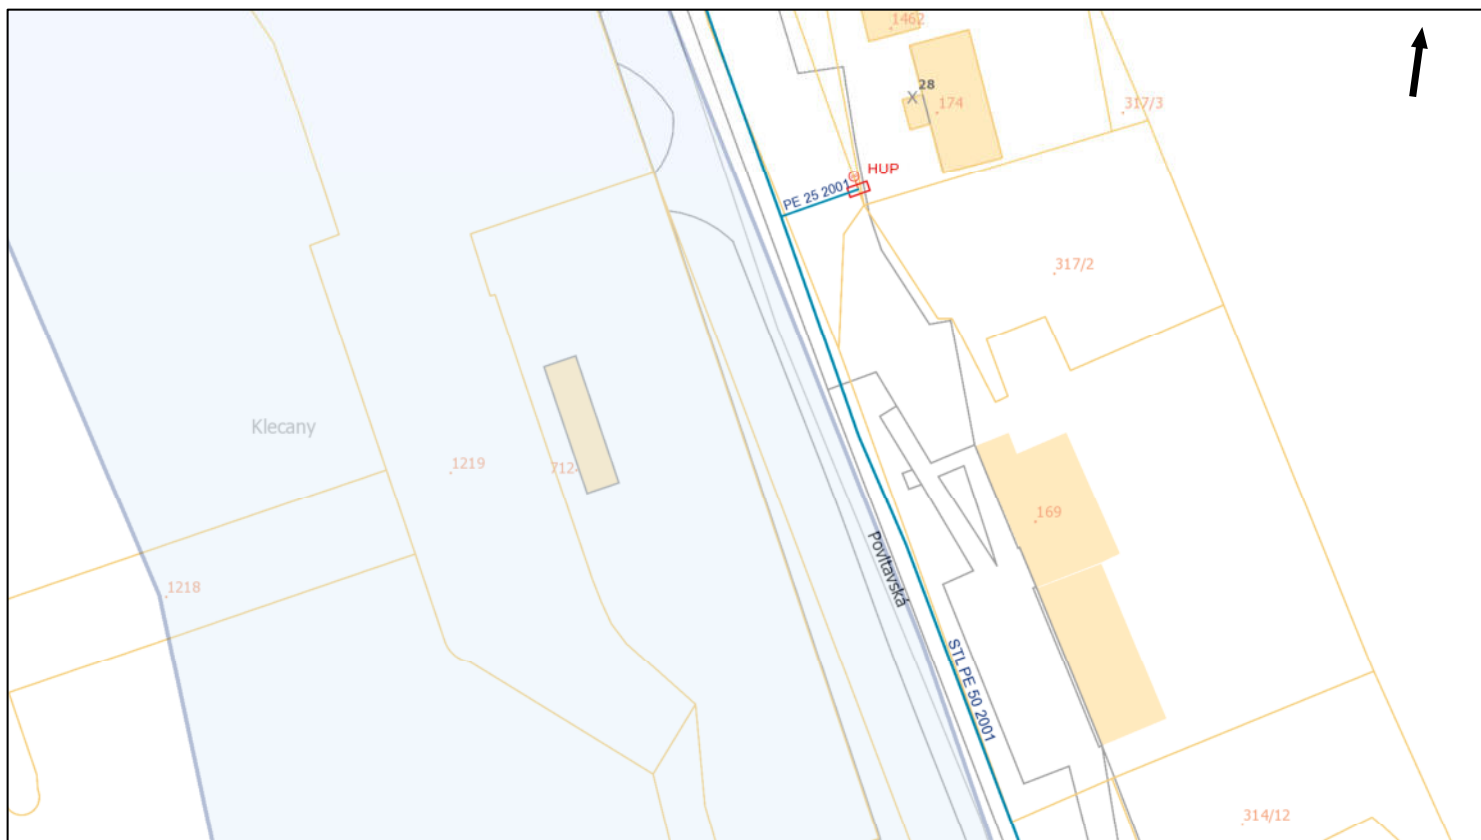

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz




— NTL — STL 1 bar -...- odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 10 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

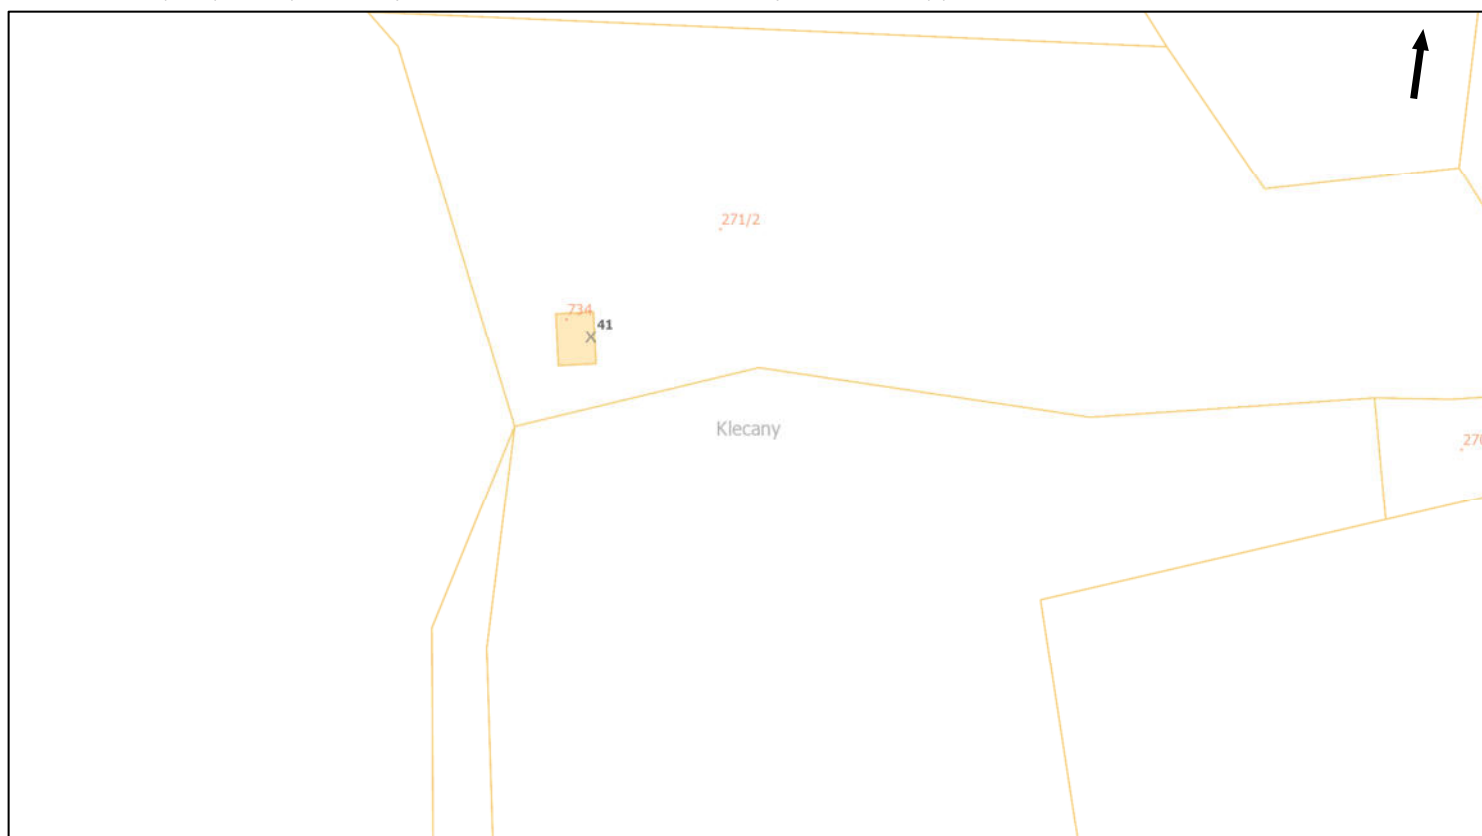

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar odstavené
VTL STL 3 bar ----- přibližný pr.

str. 11 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

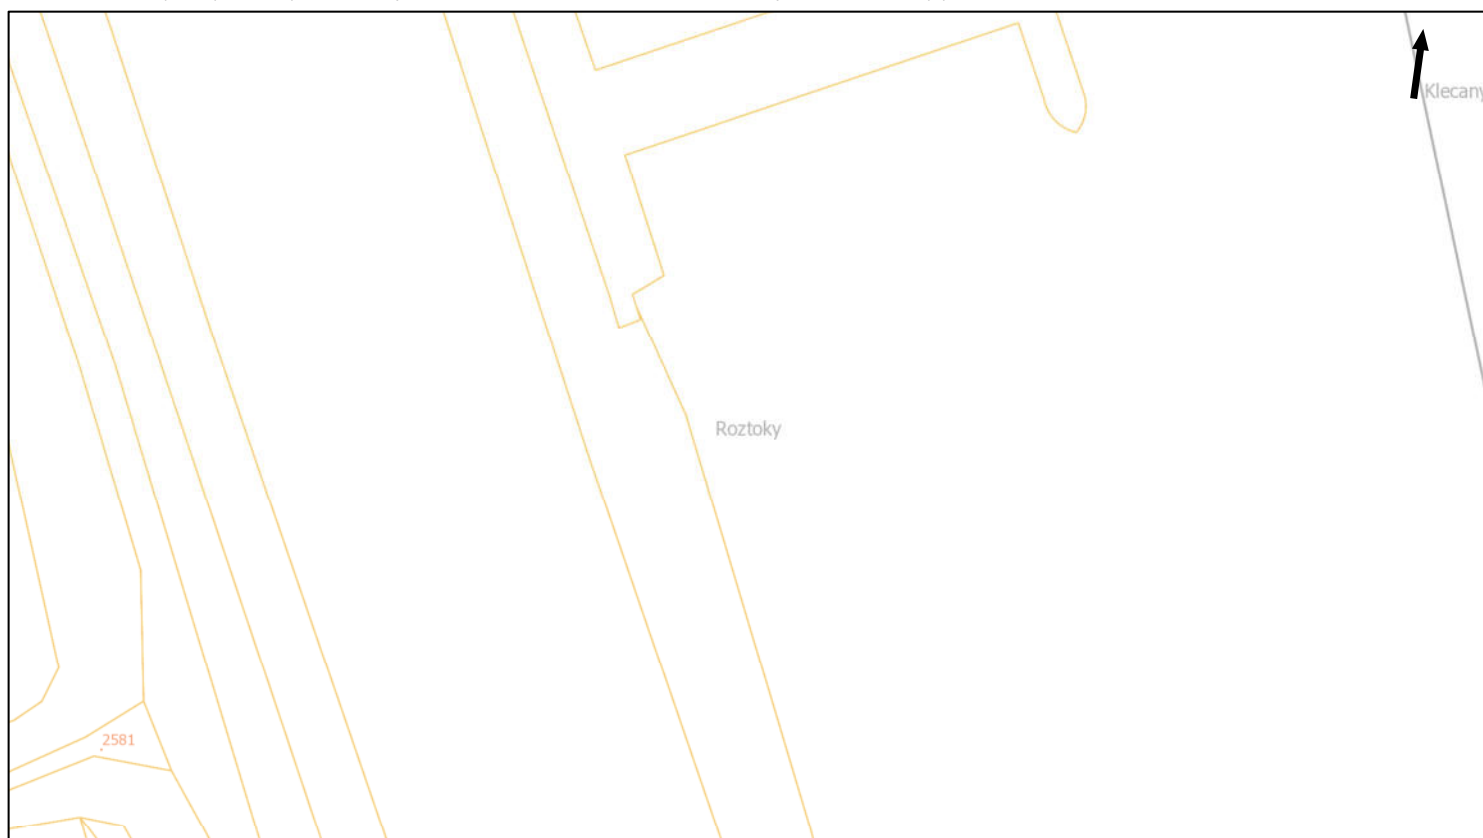

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar ---- odstavené
VTL STL 3 bar ---- přibližný pr.

str. 12 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

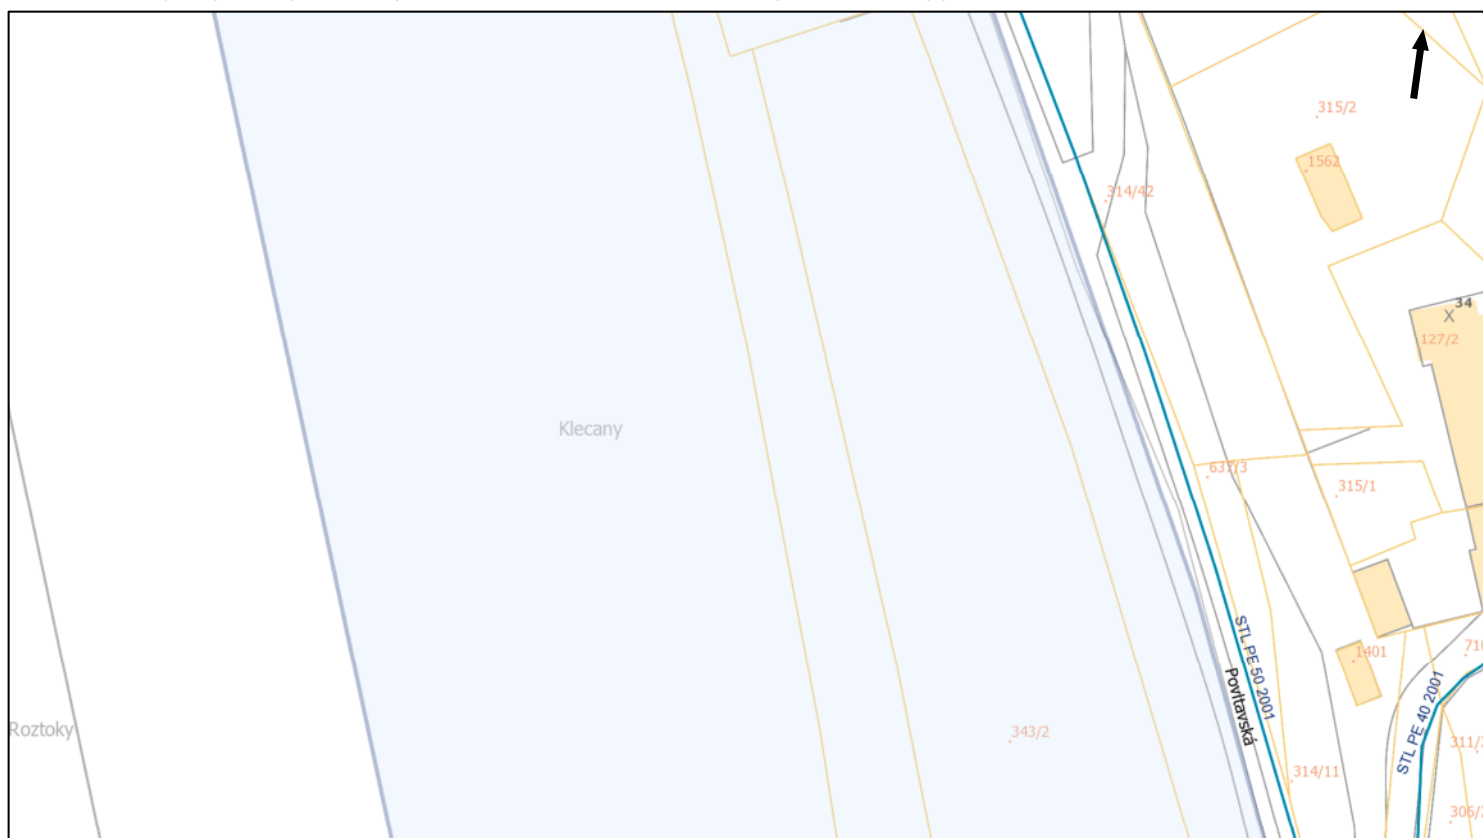

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL STL 1 bar - - - - - odstavené
VTL STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 13 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

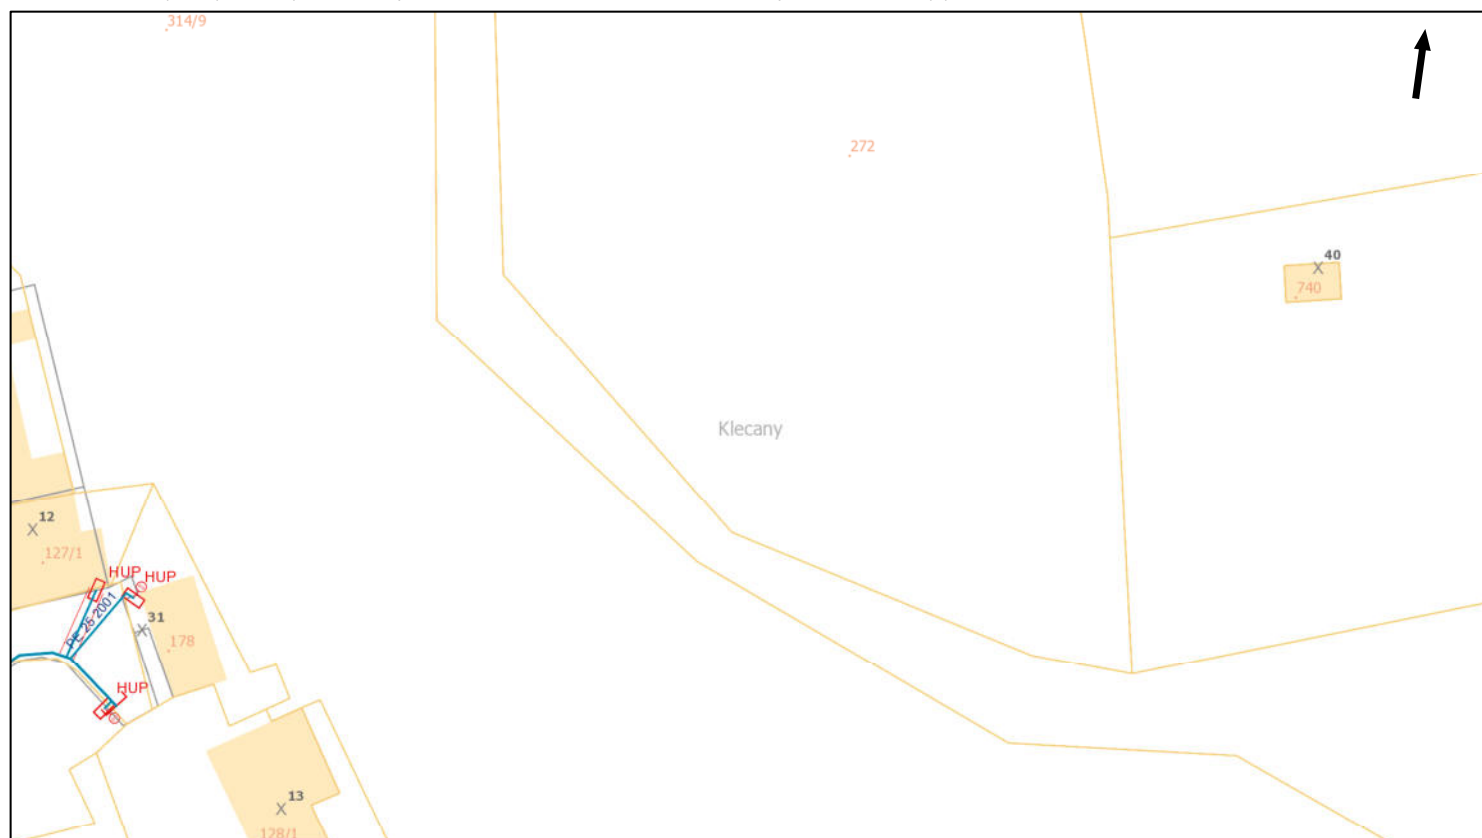

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
----- odstavené
----- přibližný pr.

str. 14 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

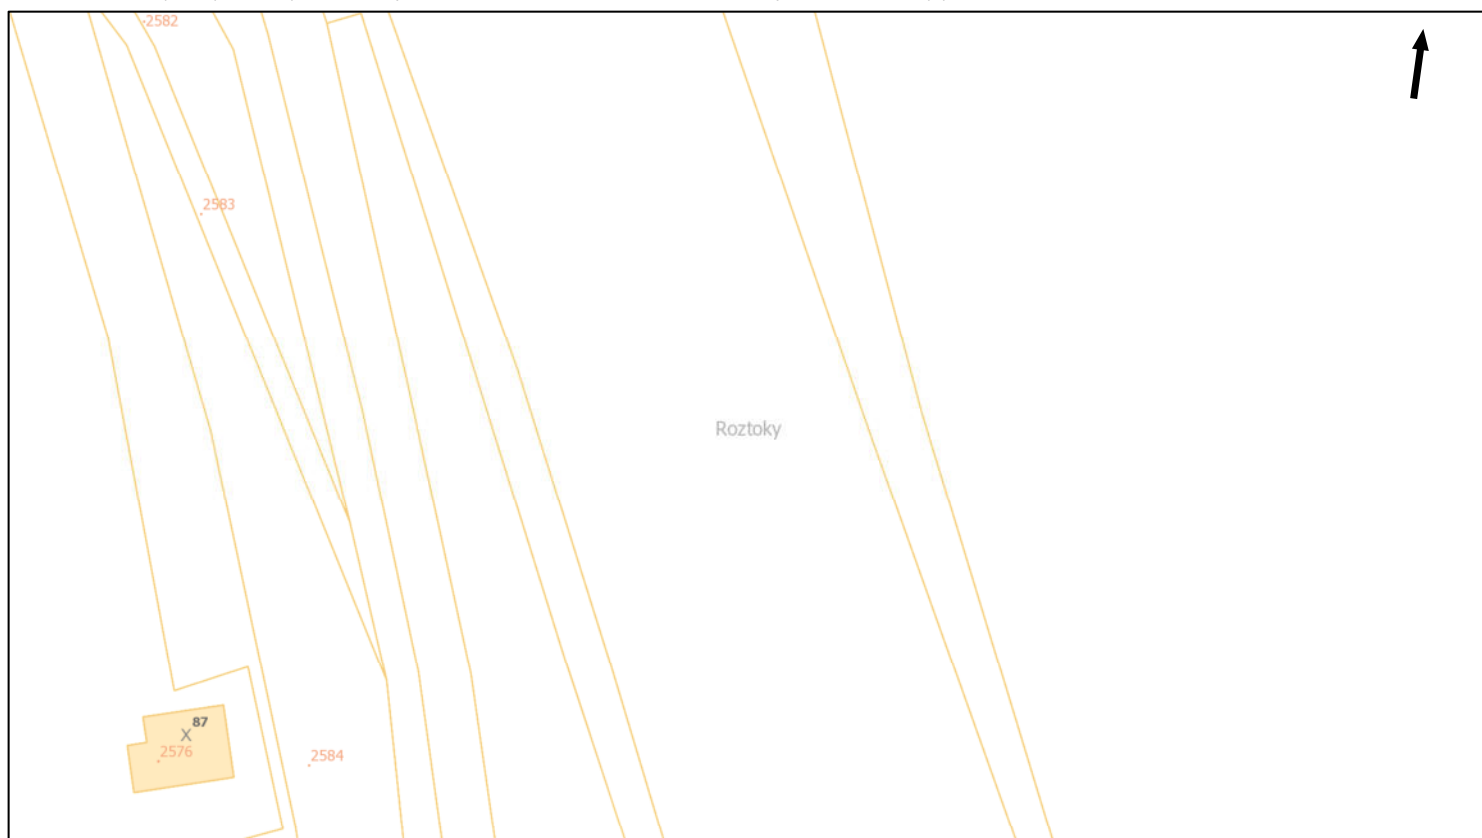

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m

— NTL
— VTL

— STL 1 bar
— STL 3 bar


---- odstavené
---- přibližný pr.

str. 15 / 20


Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

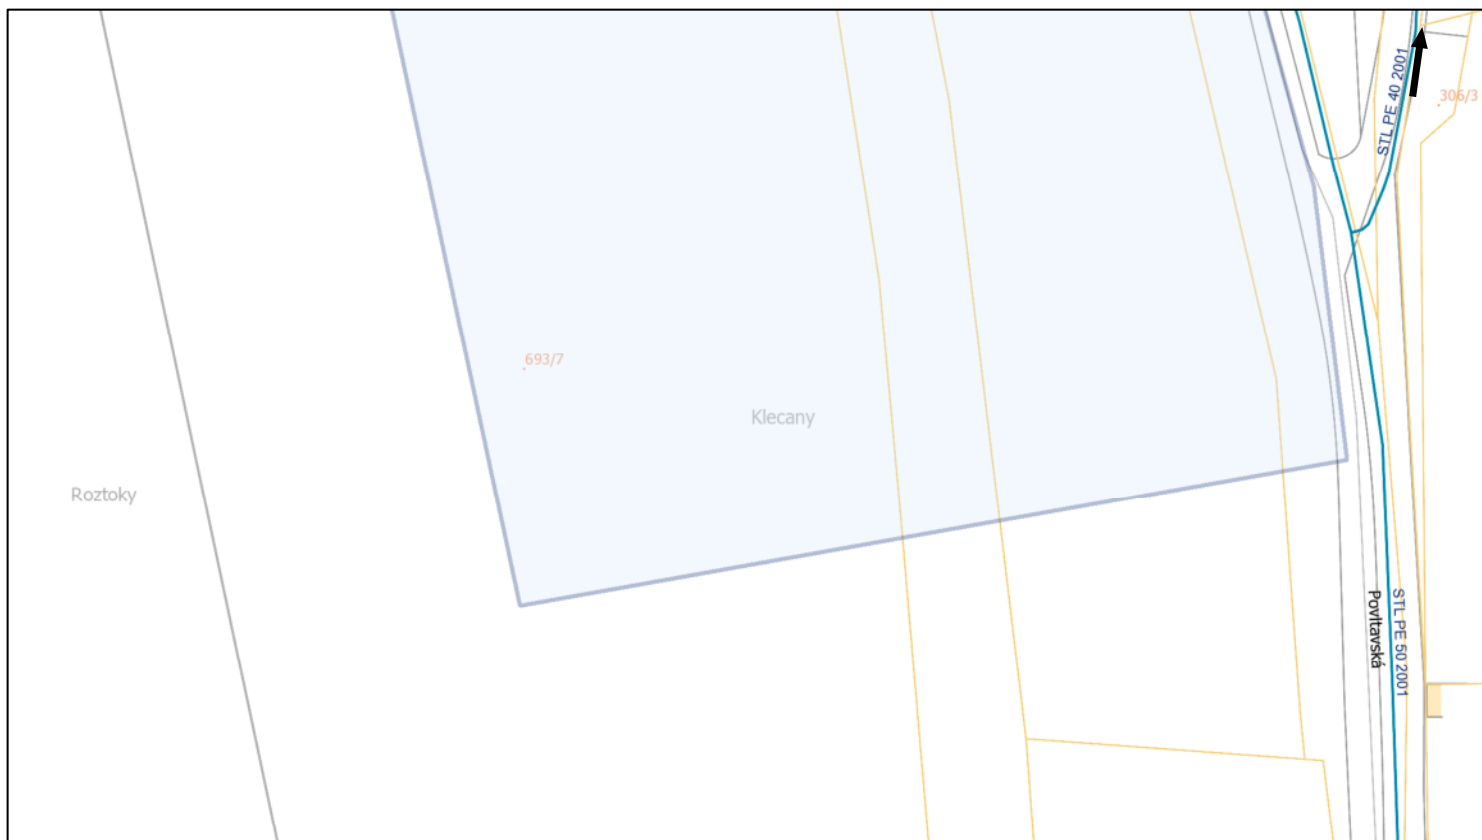

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz



— NTL

— VTL

— STL 1 bar

— STL 3 bar

—...— odstavené


----- přibližný pr.

str. 16 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

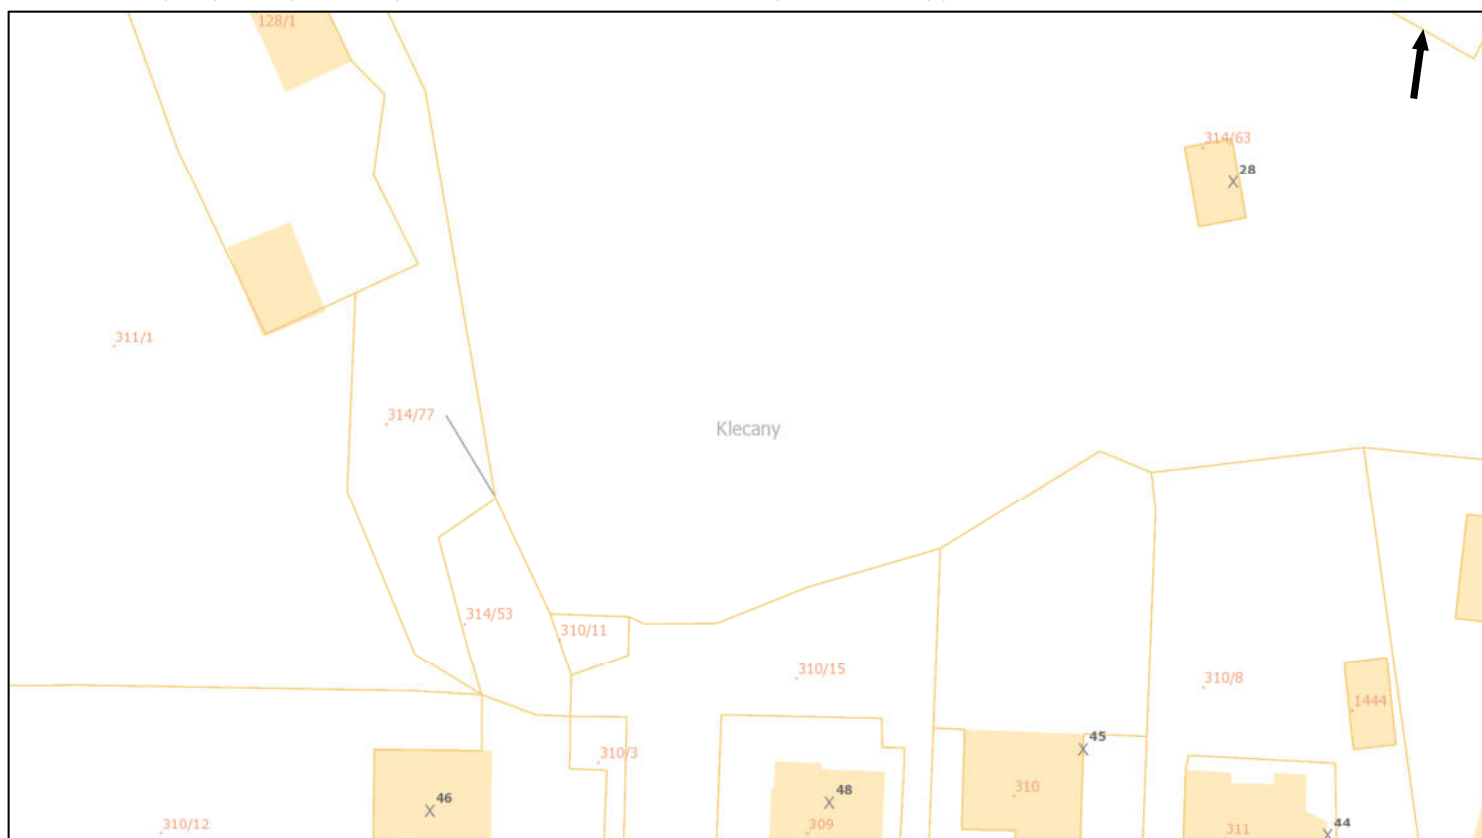

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


— NTL — STL 1 bar ——— odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.

str. 17 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

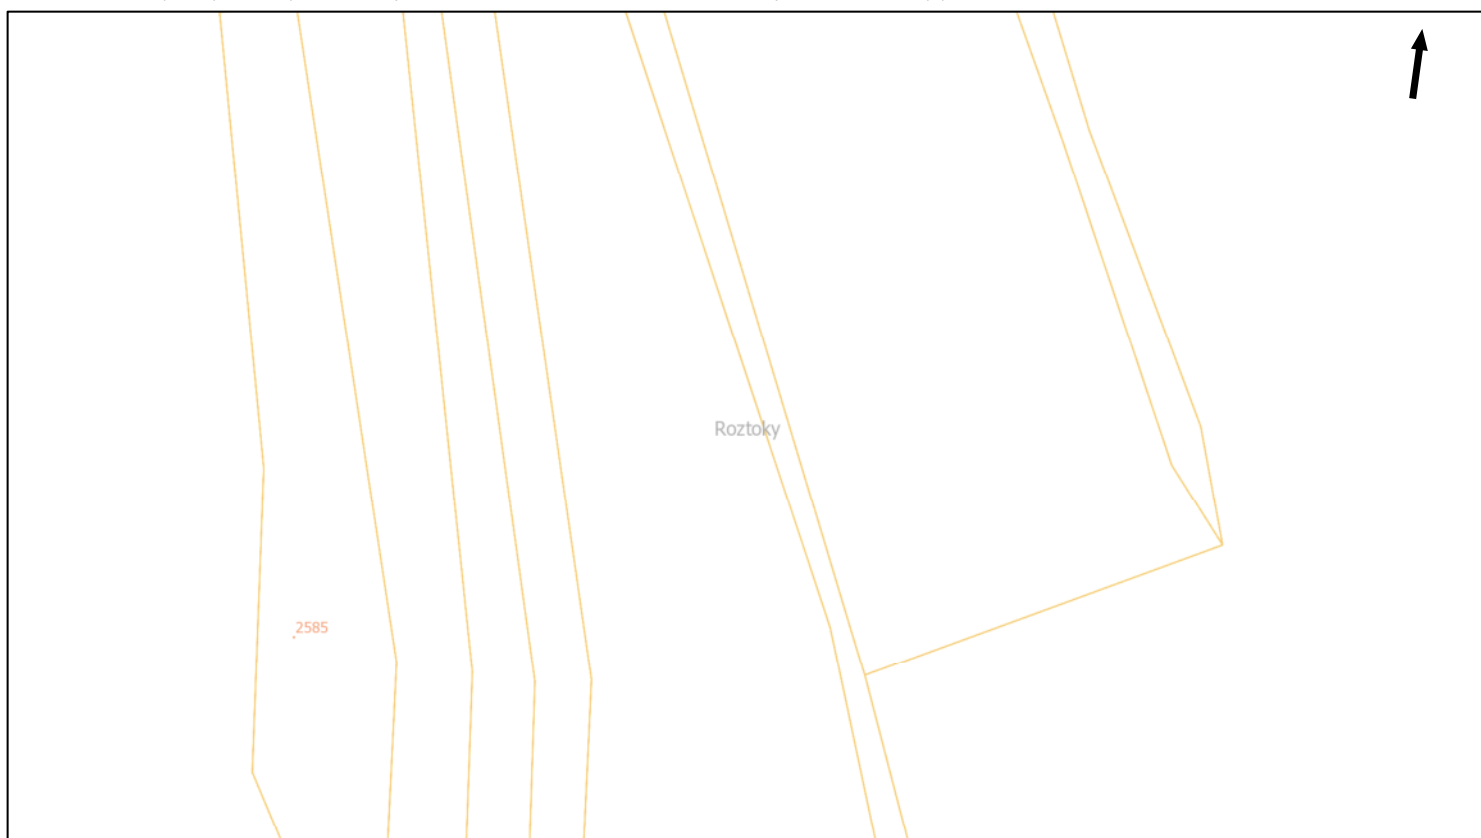

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m

NTL STL 1 bar
VTL STL 3 bar


----- odstavené
----- přibližný pr.

str. 18 / 20

Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES_2021_80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

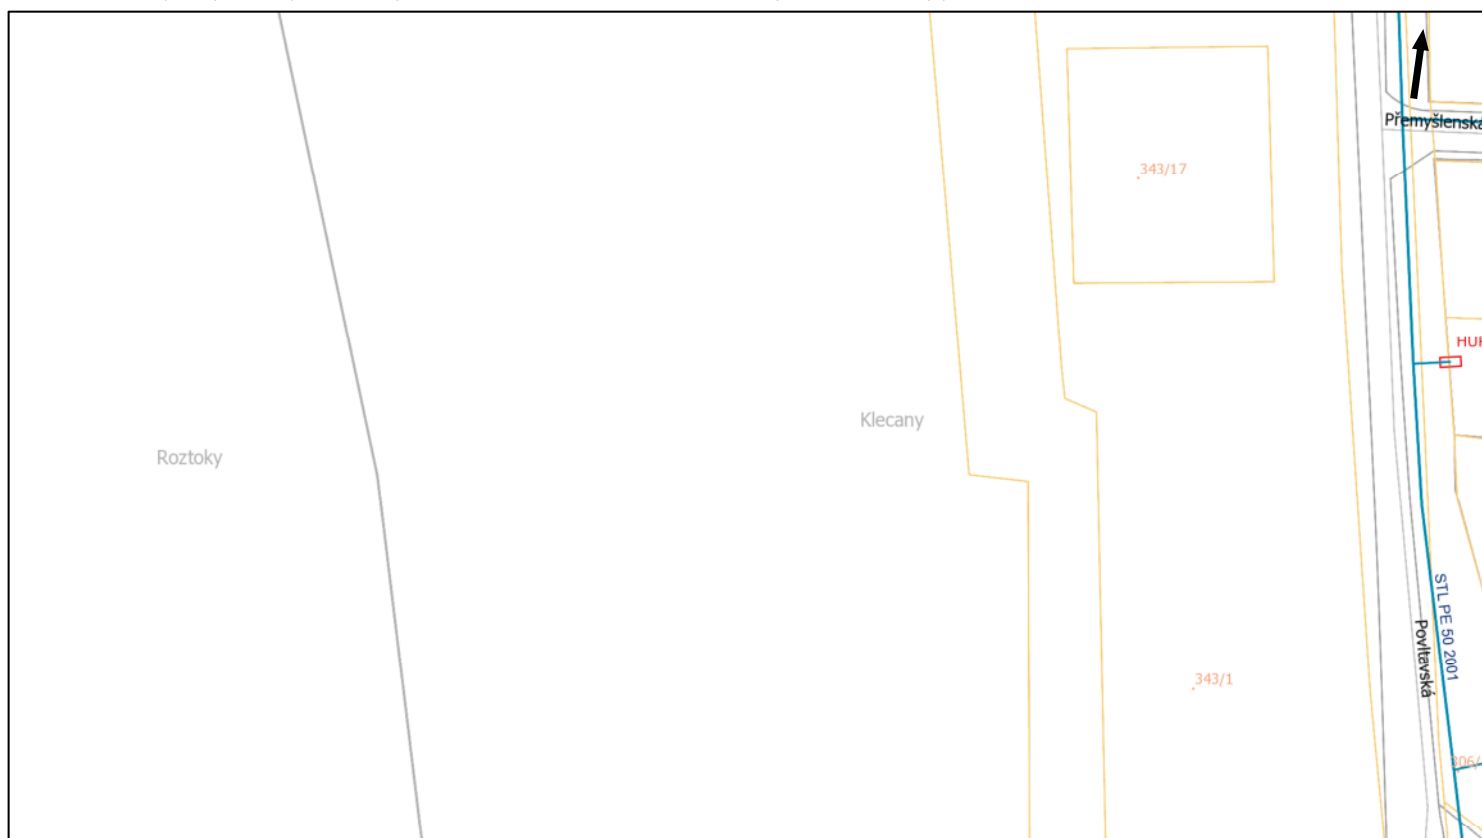

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz

0 10 20 m


NTL
VTL
STL 1 bar
STL 3 bar
odstavené
přibližný pr.

str. 19 / 20


Tento situační výkres je nedílnou součástí stanoviska číslo ES 2021 80113

Poloha zobrazených plynárenských zařízení je pouze schematická, pro přesnou lokalizaci je nutno provést vytyčení v terénu.

Datum vydání:
29.09.2021 17:16:01

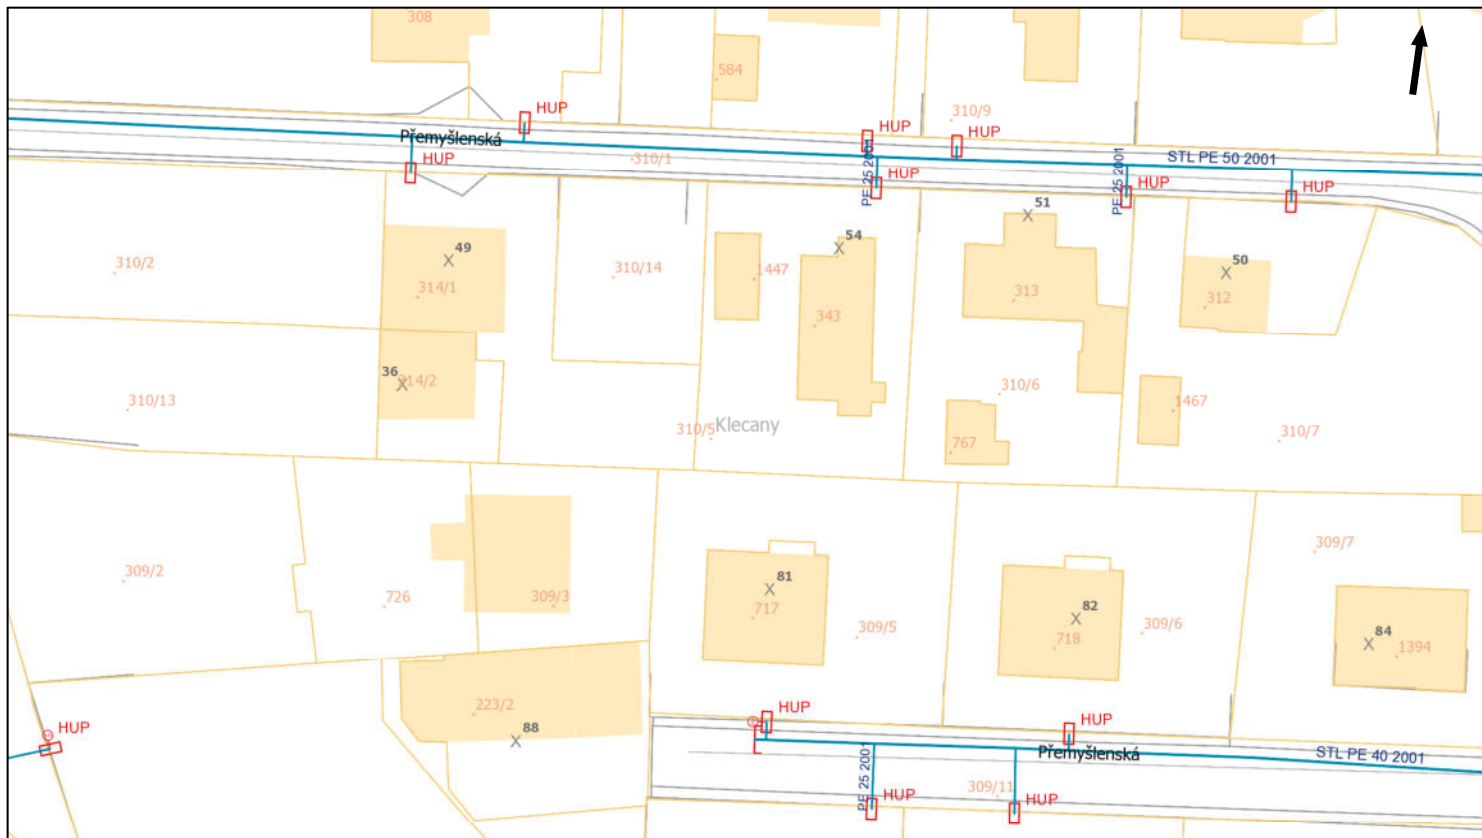

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.,
U plynárny 500, Praha 4, 145 08
www.ppdistribuce.cz







— NTL — STL 1 bar - - - - - odstavené
— VTL — STL 3 bar - - - - - přibližný pr.




str. 20 / 20

Plynárenská zařízení



















BARVY PLYN./PŘÍP.

















-  VTL 25 bar
-  STL 3 bar
-  STL 1 bar
-  NTL 2,1 a 4 kPa









Úsek plynovodu/přípojky






-  odstaveno
-  standardní průběh
-  přibližný zakres



BARVY PRVKŮ

-  VTL 25 bar
-  STL 1 a 3 bar
-  NTL 2,1 a 4 kPa
-  čístačka
-  DR v zemi
-  DR ve skříňce
-  DR ve skříňce s HUP
-  filtr
-  Gibaultova spojka
-  HUP ve skříňce
-  HUP bez skříňky
-  chránička/ochr. trubka
-  izolační spoj
-  kapák
-  kompenzátor
-  odfuk
-  odvzdušnění DR
-  odvzdušnění RS

-  ochoz
-  povrchový znak
-  přechod
-  orientační sloupek
-  vývod sig. vodiče
-  redukce
-  regulátor
-  regulační stanice
-  regulátor blokový
-  regulátor posilovací
-  štěrková stěna
-  tvarovka
-  zátka
-  zaslepení
-  uzávěr/uzávěr provozní
-  změna materiálu

-  plynové lampy
-  sloupek dálkového přenosu
-  chránička PKO
-  zemnicí pás
-  bleskojistka PKO
-  referenční elektroda PKO
-  RIS
-  elektroměr PKO






-  PO; spojovací objekt
-  SKAO
-  EPD
-  kontrolní vývod, kont. měřicí stanice
-  saturáž

-  kabel PKO hlavní
-  ostatní kabely PKO

Anodové uzemnění PKO

-  AU-V (hloubkové) vertikální
-  GAN (galvanická anoda)
-  AU-H (hloubkové)
-  AU-rozpt. (rozptýlená anoda)
-  ostatní anodová uzemnění

Anodové uzemnění - linie

-  AU-FeSi
-  AU-TU; AU-komb. jiné; AU-speciální
-  AU-TU-FeSi (kombinované)
-  AU-flexibilní
-  AU-hřebenové
-  AU-H; AU-rozpt.; GAN; zemn. pás