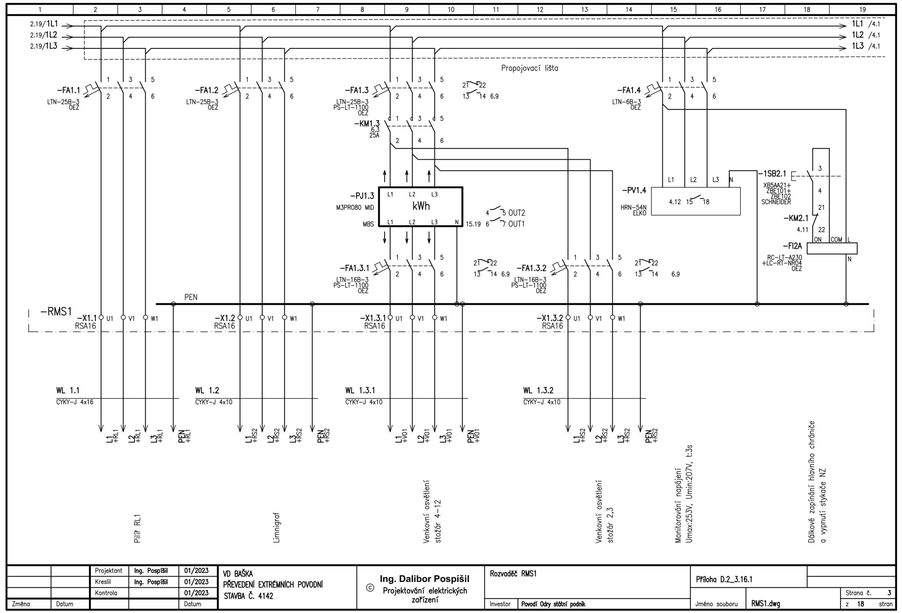

		Projektant	Ing. Pospíšil	01/2023	VD BAŠKA PŘEVEDENÍ EXTRÉMNÍCH POVODNÍ STAVBA Č. 4142	© Ing. Dalibor Pospíšil Projektování elektrických zařízení	Rozvaděč RMS1	Příloha D.2_3.16.1
		Kreslil	Ing. Pospíšil	01/2023				
		Kontrola		01/2023			Investor Povodí Odry státní podnik	Jméno souboru RMS1.dwg
Změna	Datum			Datum				Strana č. 3 z 18 stran

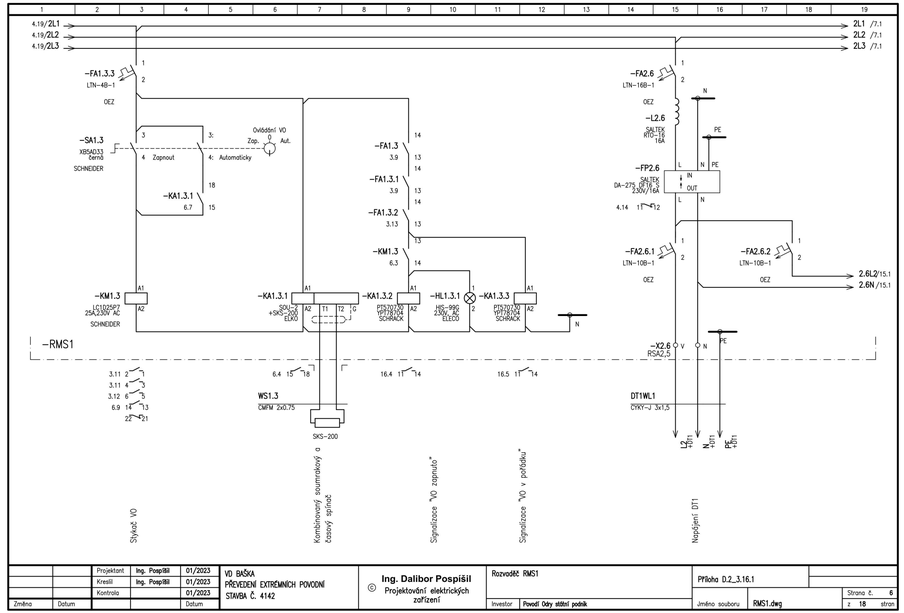

		Projektant	Ing. Pospíšil	01/2023	VD BAŠKA PŘEVEDENÍ EXTRÉMNÍCH POVODNÍ STAVBA Č. 4142	© Ing. Dalibor Pospíšil Projektování elektrických zařízení	Rozvaděč RMS1	Příloha D.2_3.16.1
		Kreslil	Ing. Pospíšil	01/2023				
		Kontrola		01/2023			Investor Povodí Odry státní podnik	Jméno souboru RMS1.dwg
Změna	Datum			Datum				Strana č. 6 z 18 stran

RST - RMS1

ROZVADĚČ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 02 SDRUŽENÝ OBJEKT ČÁST STROJOVNA SPODNÍ VÝPUSTI
VÝKRES OBSAHUJE ČÁST ZAPOJENÍ ROZVADĚČE OBSAHUJÍCÍ OVLÁDÁNÍ PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ
SOUČÁSTÍ PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE ZATAŽENÍ KABELŮ WL1.3.1 CYKY 4x10mm2
WL1.3.2 CYKY 4x10mm2 DO PŘIPRAVENÝCH CHRÁNIČEK V OCELOVÉ LÁVCE VEDOUCÍ
DO STROJOVNY SPODNÍ VÝPUSTI A DÁLE DO CHRÁNIČEK V PODLAZE STROJOVNY,
KTERÉ JSOU VYÚSTĚNY POD SKŘÍŇOVÝM ROZVADĚČEM RST-RMS1.
KABELY BUDOU UKONČENY NA PŘIPRAVENÝCH SVORKÁCH ROZVODNICE VIZ SCHEMA ZAPOJENÍ

DPS — VÝKOVÝ SYSTÉM B.p.v. — GOLIK VH

Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 1/2023 / s21_06
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Milan Černocký	Vypracoval: Ing. Milan Černocký
Akce: **VD BAŠKA – PŘEVEDENÍ EXTRÉMNÍCH POVODNÍ STAVBA Č. 4142** **SO 02 SDRUŽENÝ OBJEKT** **PROVOZNÍ OSVĚTLENÍ KORUNY HRÁZE**		Výkres č.: D.2_3.17.11
Příloha: **SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RST-RMS1**		Měřítko: –