


Příloha č. 1

ESSE001T



ELEKTROPRIM - KOUTNÍK a.s.


Baarova 3/58
140 00 Praha 4 - Michle
tel/fax: 2 414 85 099, 2 414 85 096
www.elektroprim.cz
elektroprim@elektroprim.cz

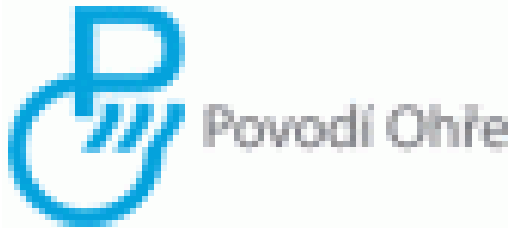


Zákazník : Povodí Ohře státní podnik
Projekt : Oprava trafostanice PŘ
Číslo zakázky : EP 2016-035
Místo instalace : Povodí Ohře s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Stupeň projektu : Projektová dokumentace skutečného stavu
Schválil : ing. Kolář Jaroslav EP-028/E1-C4/MO-34107/2013
Zpracoval : Jindřich Patrovský EP-013/E1-C4/MO-0246/12

Ing. Kolář J.
J. Patrovský

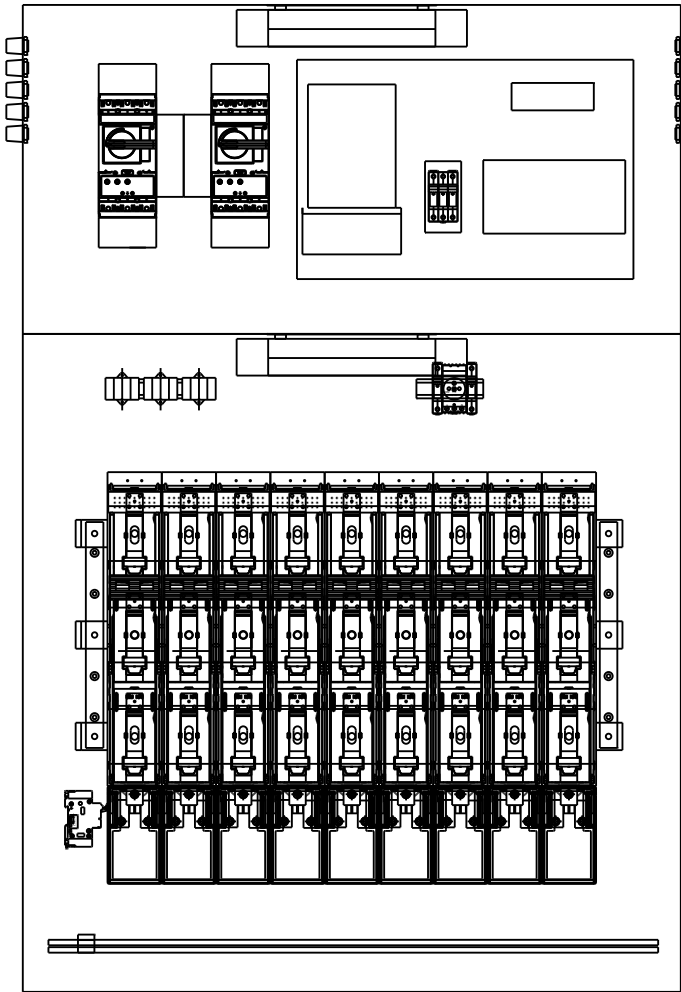

Označení v rámečku se uplatní u značek, kde není příslušný označ. blok uveden

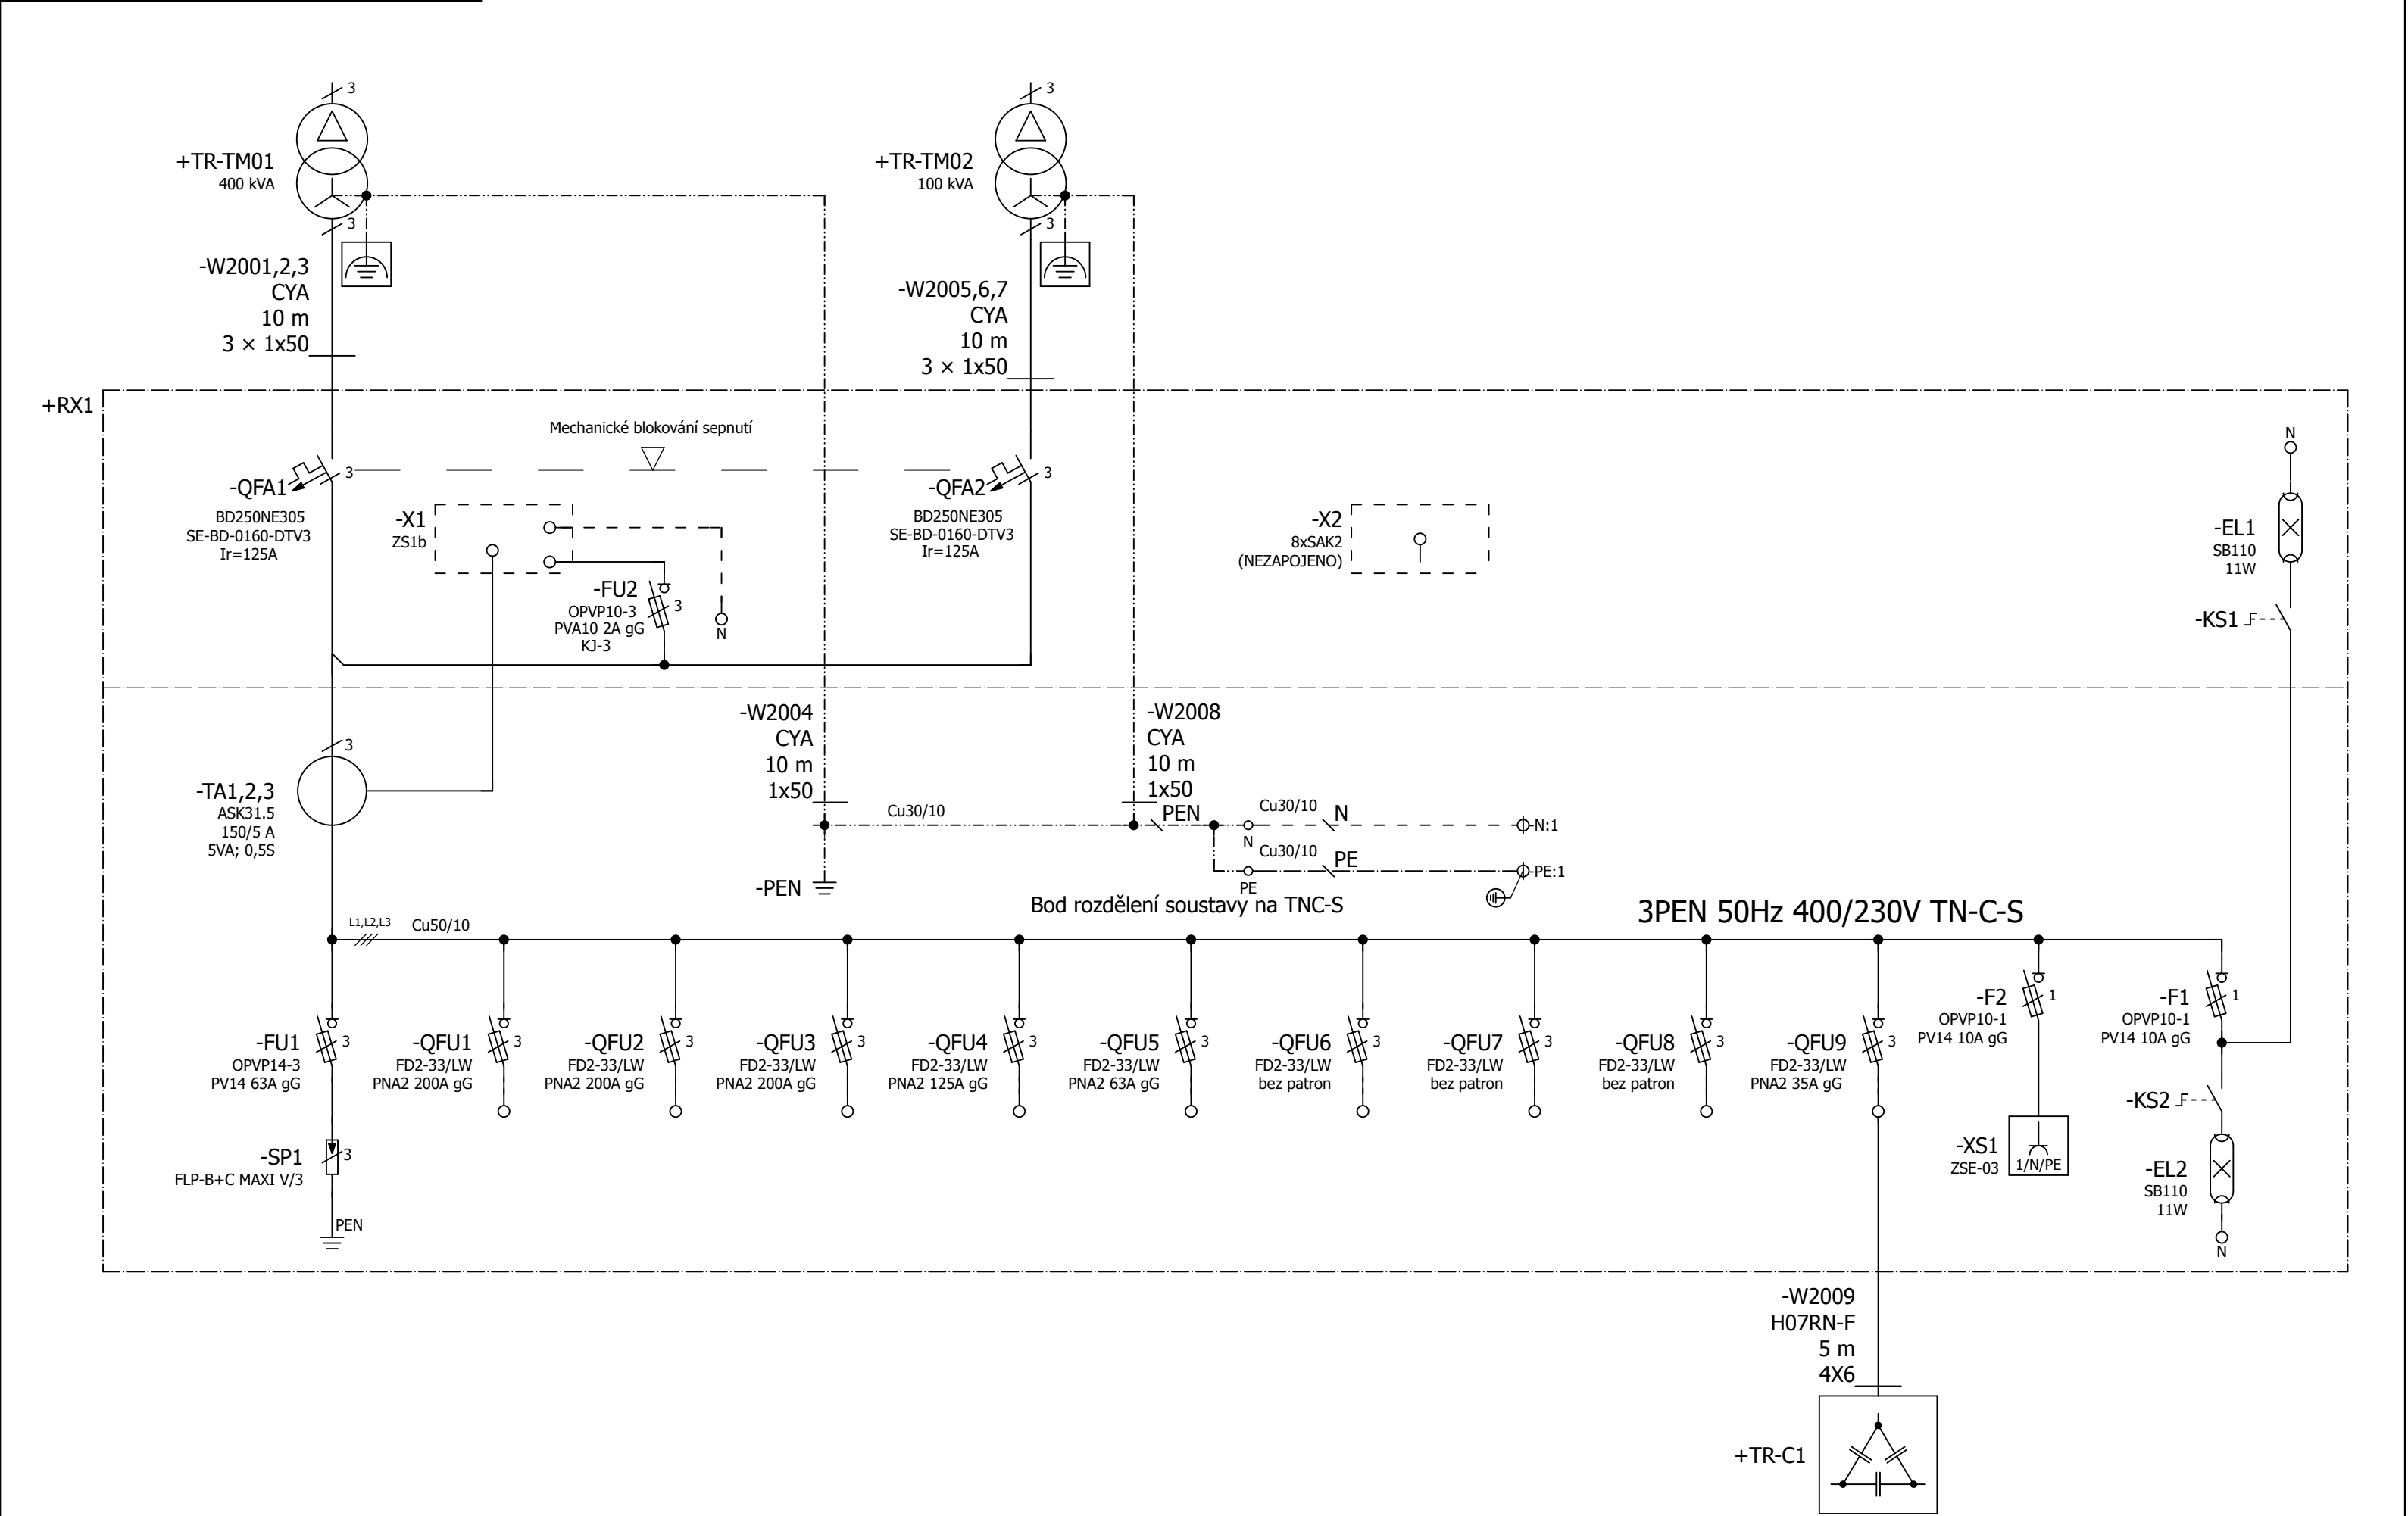

Obsah

F06_002

Skupina	Místo instalace	Stránka	Popis stránek	Doplňkové pole stránky	Datum	Zpracoval
01	RX1	1	Titulní list		14.10.2016	Patrovsky
		2	Obsah : /1 - /2		14.10.2016	Patrovsky
		3	Náhled na otevřený rozváděč		14.10.2016	Patrovsky
		4	Schéma zapojení rozváděče RX1		14.10.2016	Patrovsky