


NÁSTĚNNÝ ROZVADEČ 15U

600x600

PŘEDNÍ STRANA

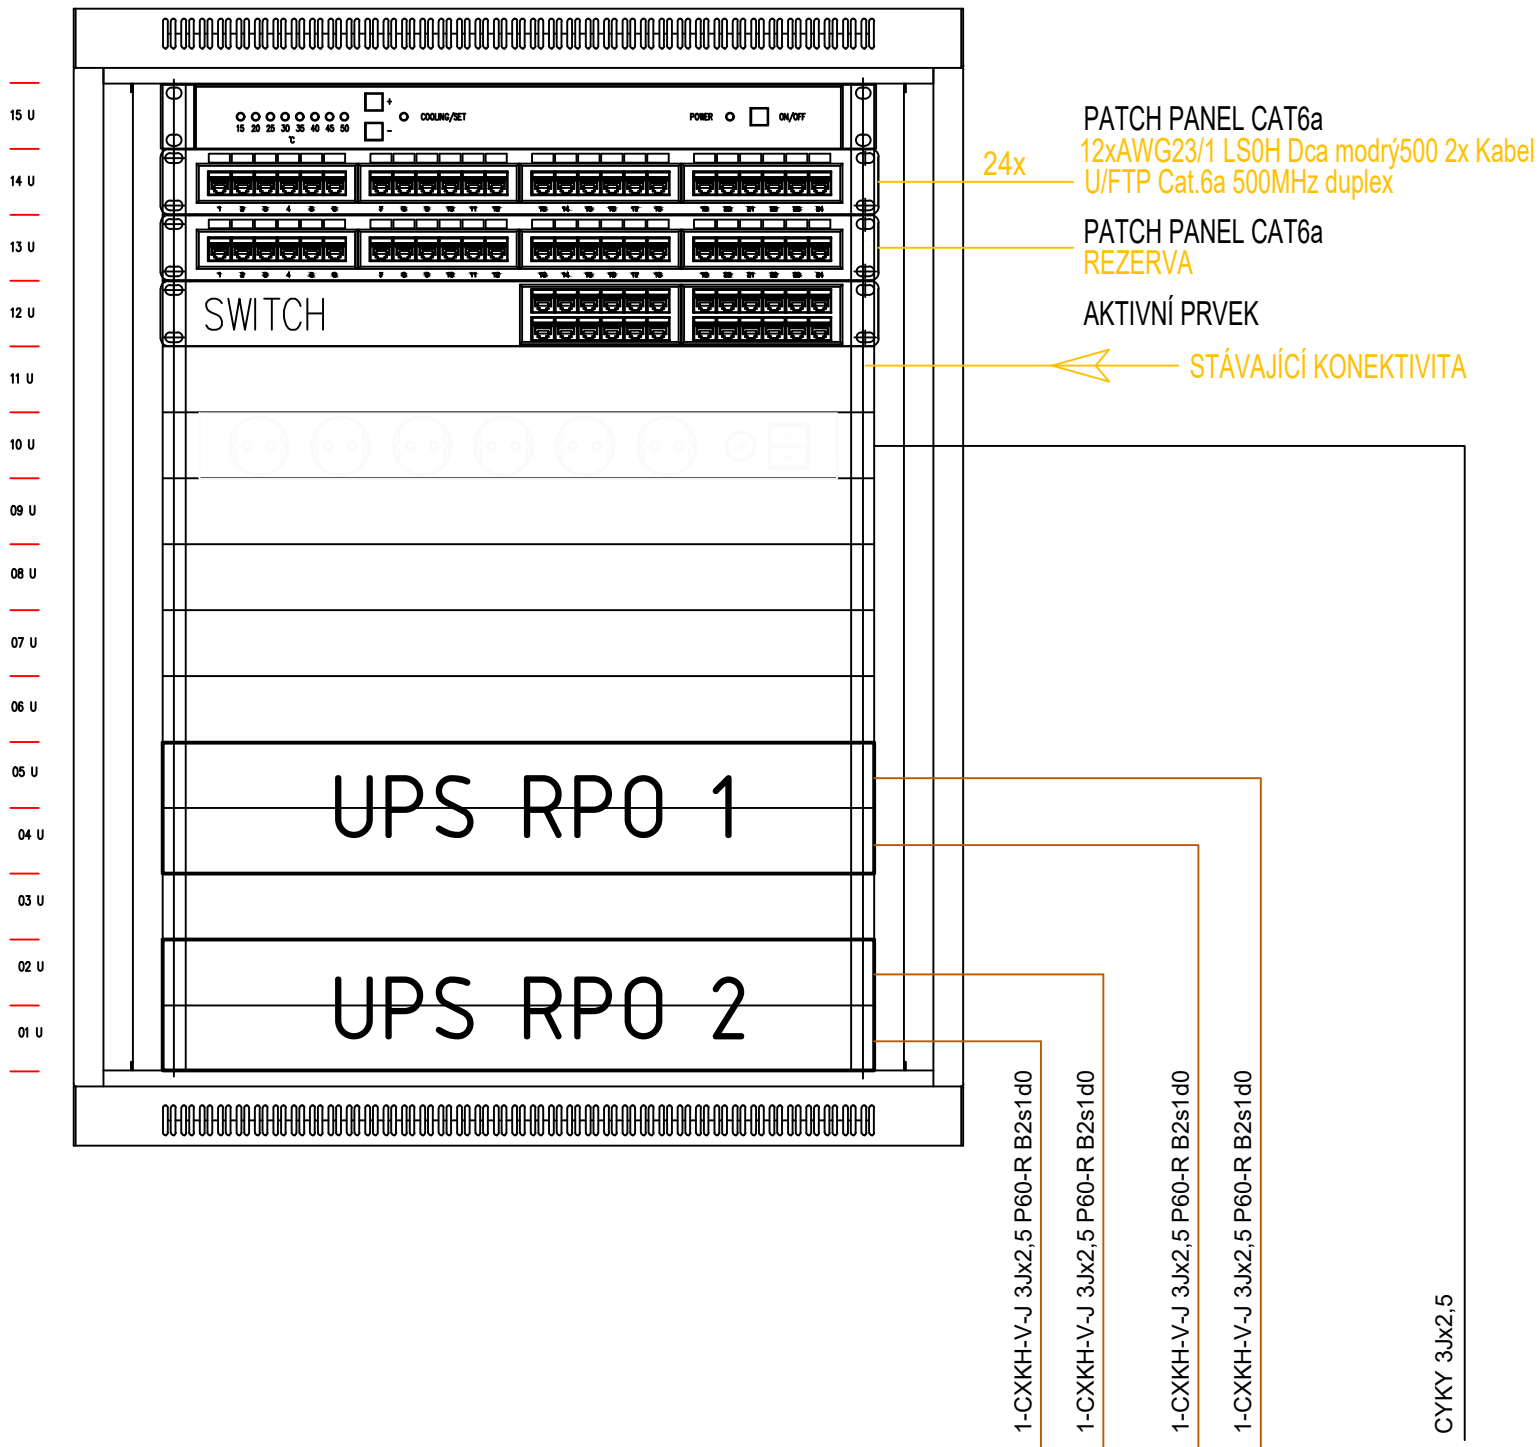

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| VYPRACOVAL: | Ing. Otakar CHRAMOSTA | <div>HAMAL</div> | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Otakar CHRAMOSTA | | |
| INVESTOR: | Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 | | |
| AKCE: | | FORMÁT: | A4 |
| PB Plzeň – oprava elektroinstalace pro VHL | | DATUM: | 10/2023 |
| | | STUPĚŇ: | DPS |
| | | ZAK. ČÍSLO: | 2327 |
| | | PROFESE: | Elektroinstalace |
| OBSAH: | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| SIL – DATOVÝ ROZVADĚČ | | --- | 1-22 |