

ASP2 - KNIHA DETAILŮ

STAVEBNÍ OBJEKT : SO-01 HOTEL

ČÁST : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)

Název akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
HOTELU SKALSKÝ DVŮR

Investor : Ministerstvo zemědělství
Datum : 03/2022
Zak.číslo : 2021/14
Stupeň : DPS
Vypracoval : Martin Kocmánek



verze ze dne 8.3.2022

*Tento projekt je duševním vlastnictvím autora, má povahu duševního tajemství
a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.*

firma Santis a.s. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, vložka 28 35 odd. B

IČO 25546791
DIČ CZ25546791

santis@ateliersantis.cz
www.ateliersantis.cz



Bankovní spojení: KB a.s. Žďár nad Sáz.
číslo účtu: 5364210247/0100

SEZNAM DETAILŮ:

DET.A - STŘECHA


DET.B - OBVODOVÝ PLÁŠŤ

REF. VÝKRES: AS5.01

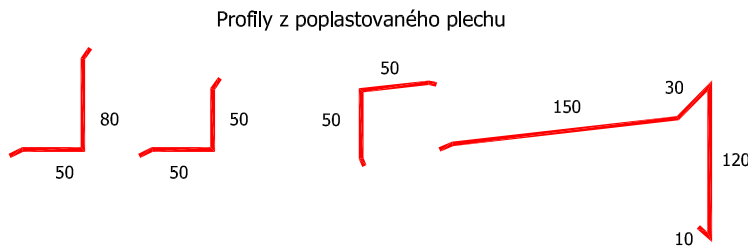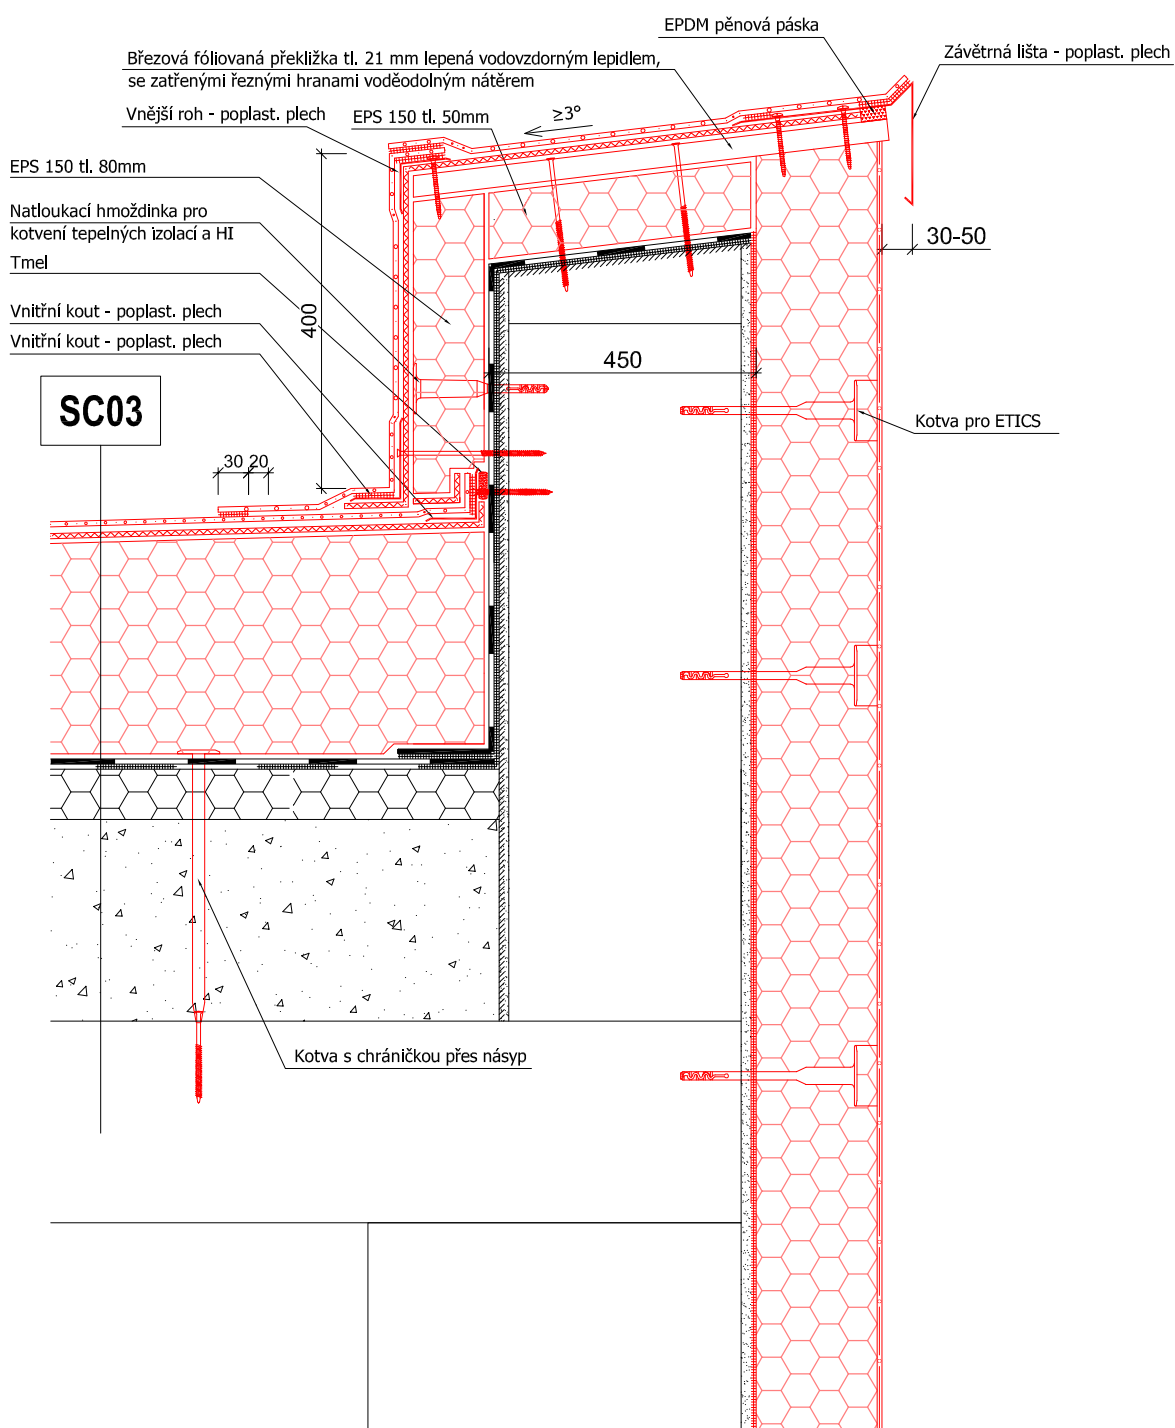

dl. : 79,8bm

REF. VÝKRES: AS5.01


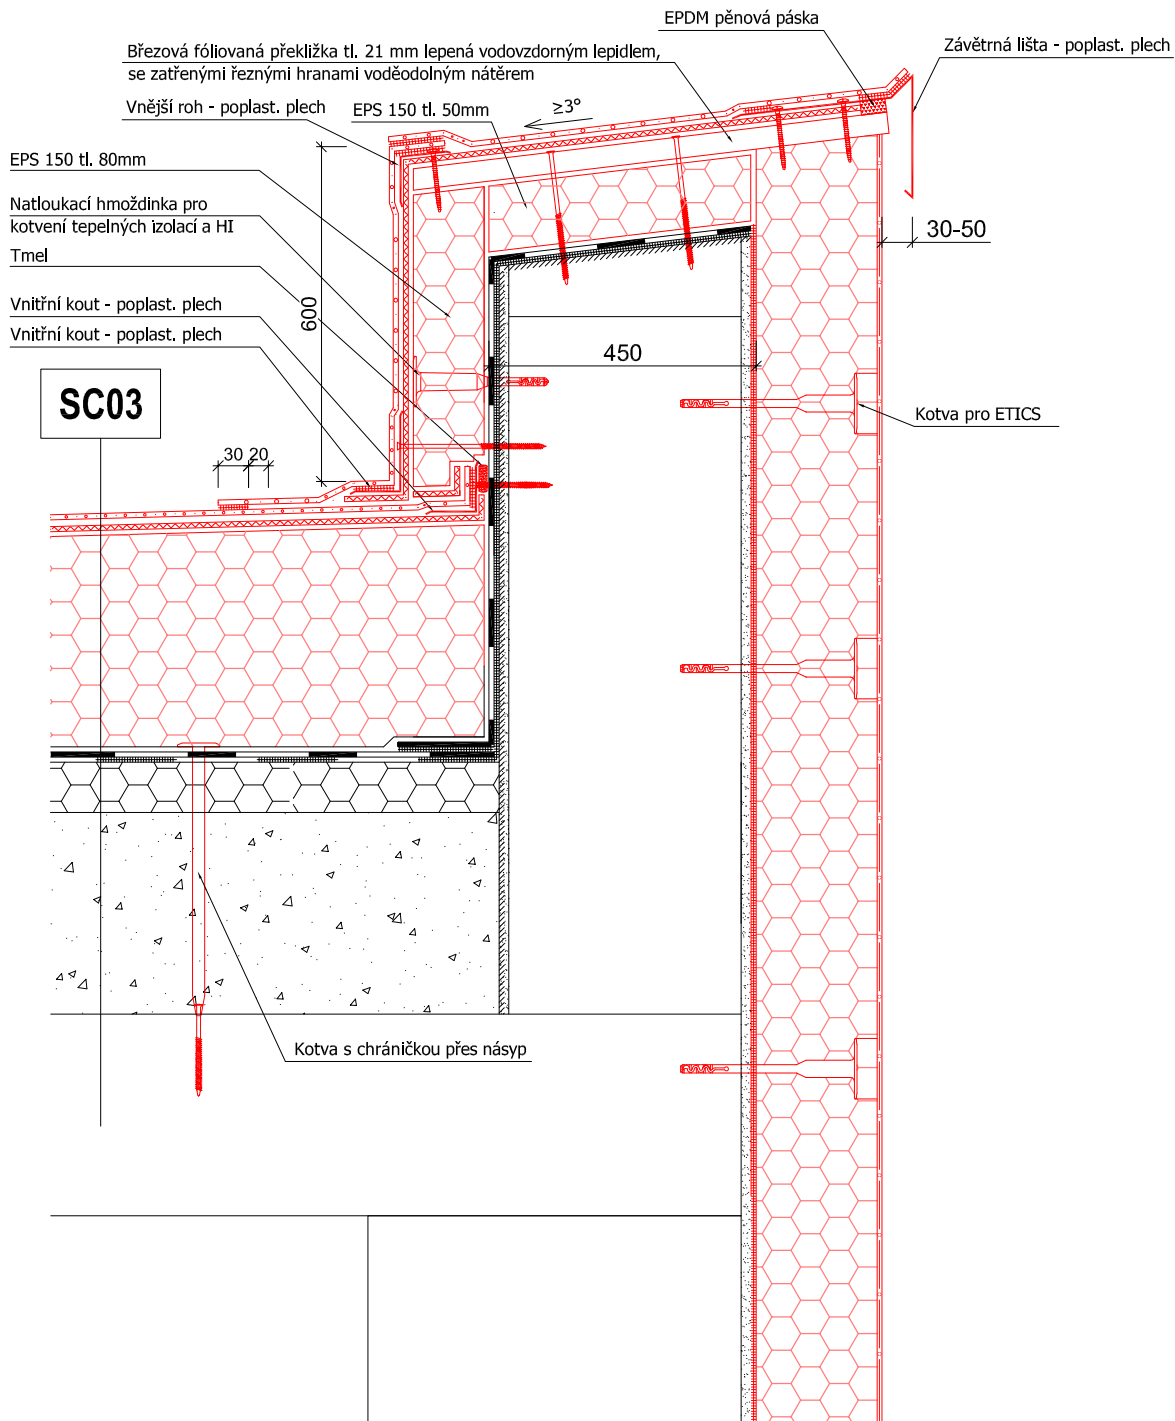


Profily z poplastovaného plechu





dl. : 40,3bm

REF. VÝKRES: AS5.01

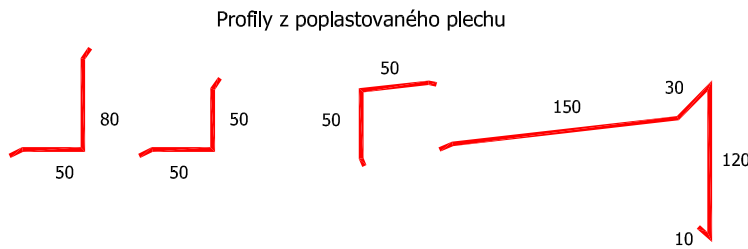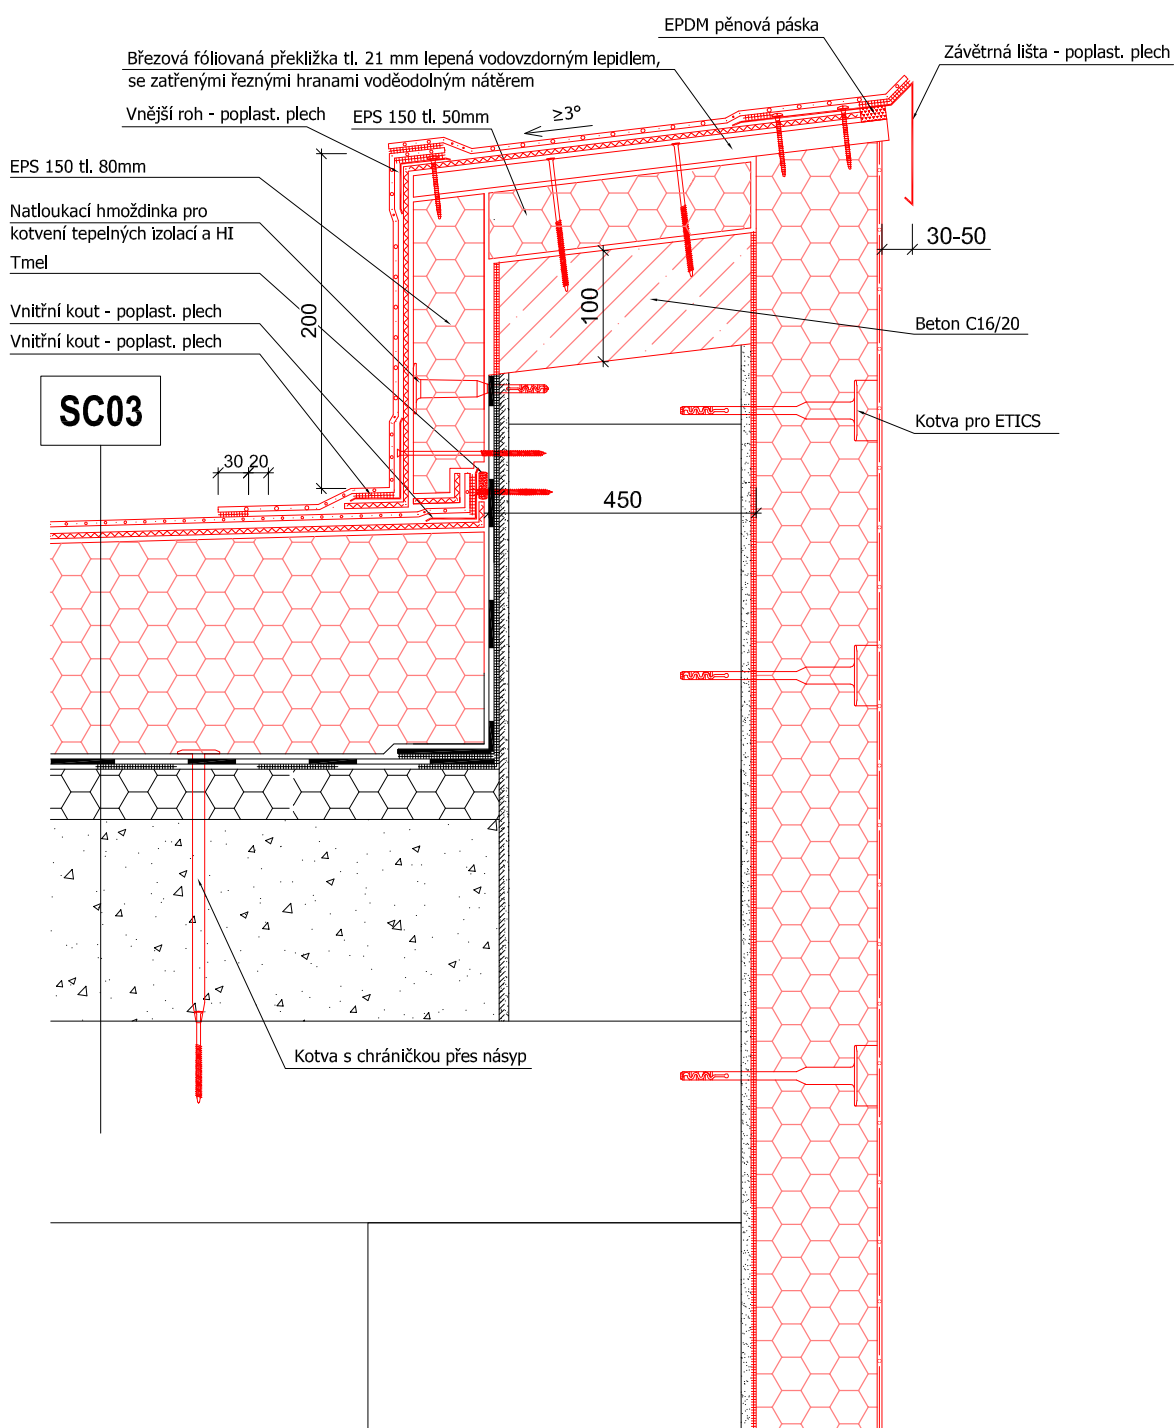


dl. : 15,4bm

REF. VÝKRES: AS5.01

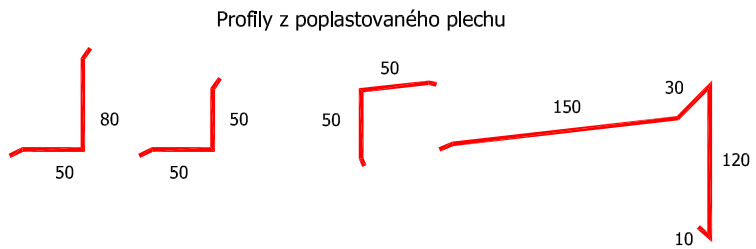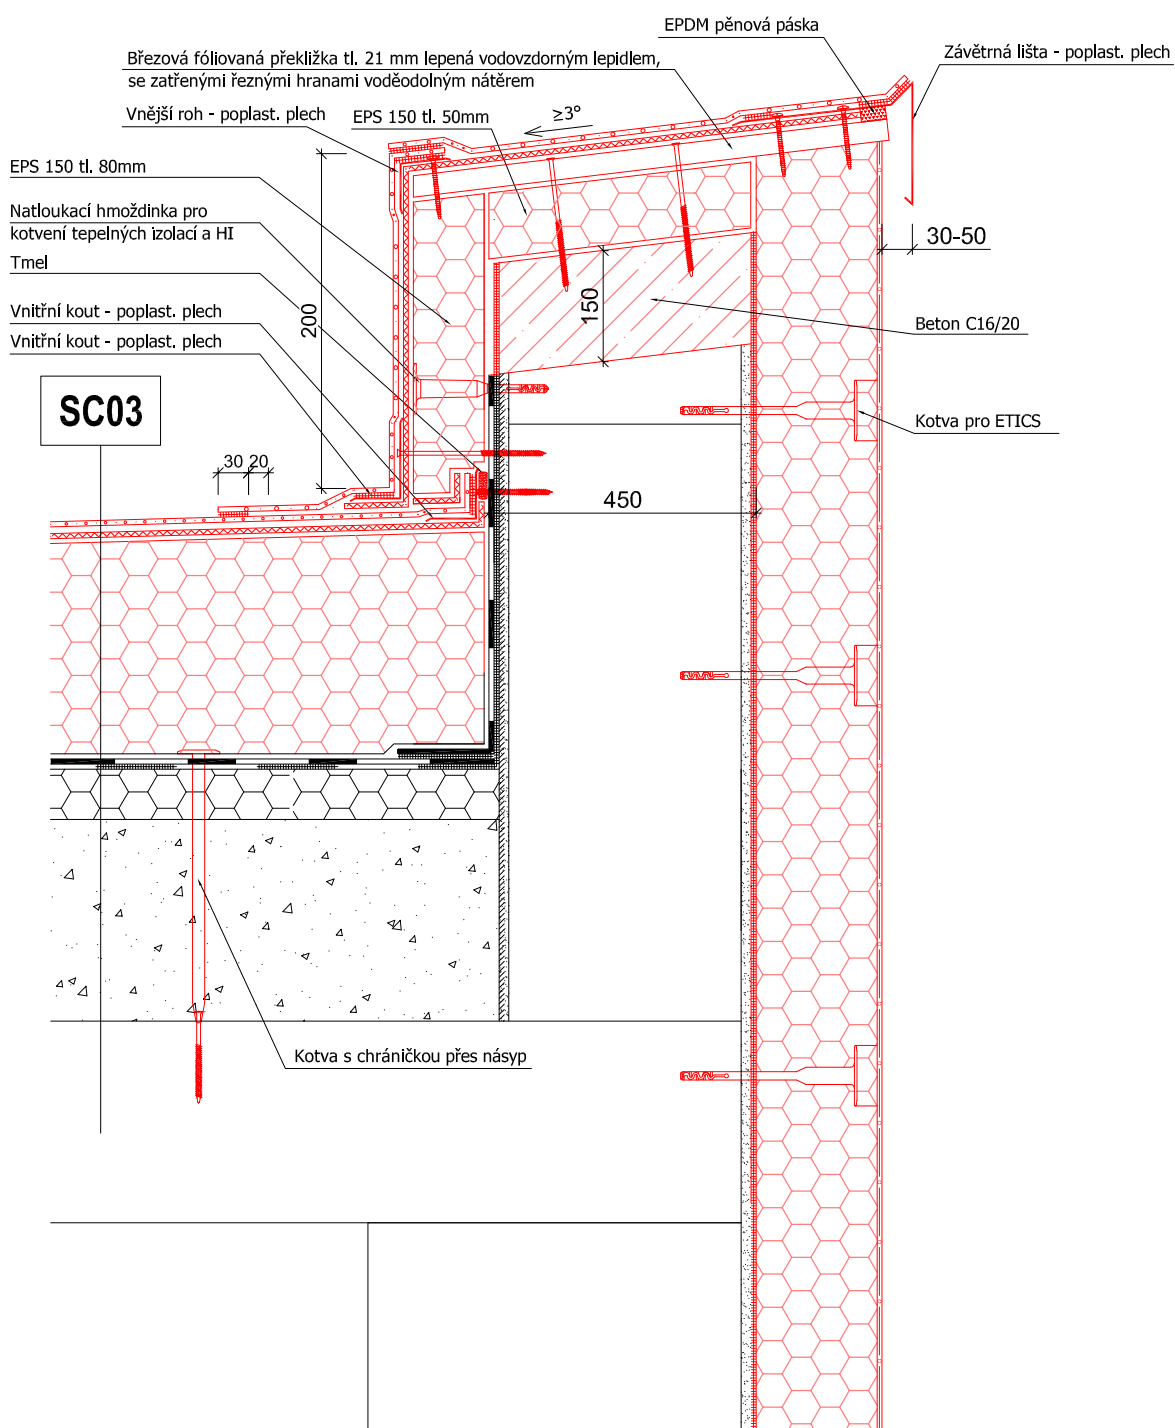


dl. : 62,8bm


REF. VÝKRES: AS5.01

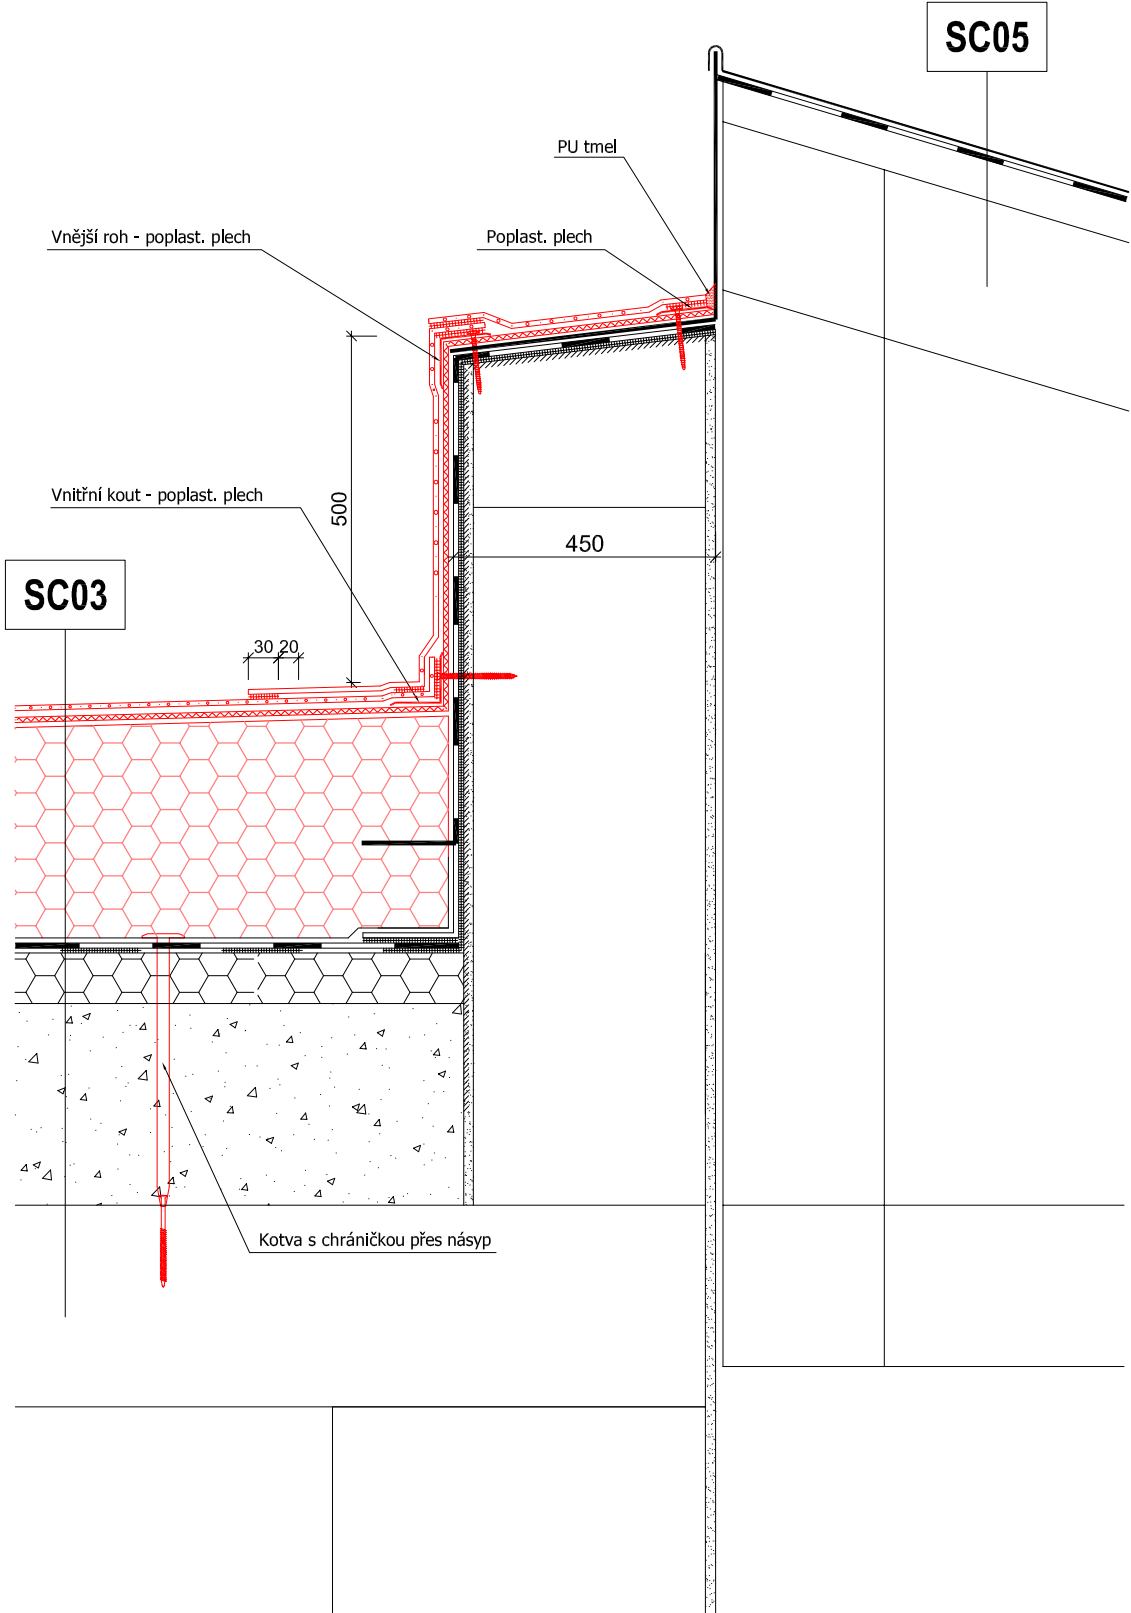


Profily z poplastovaného plechu

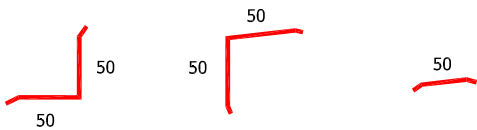

dl. : 12,6bm

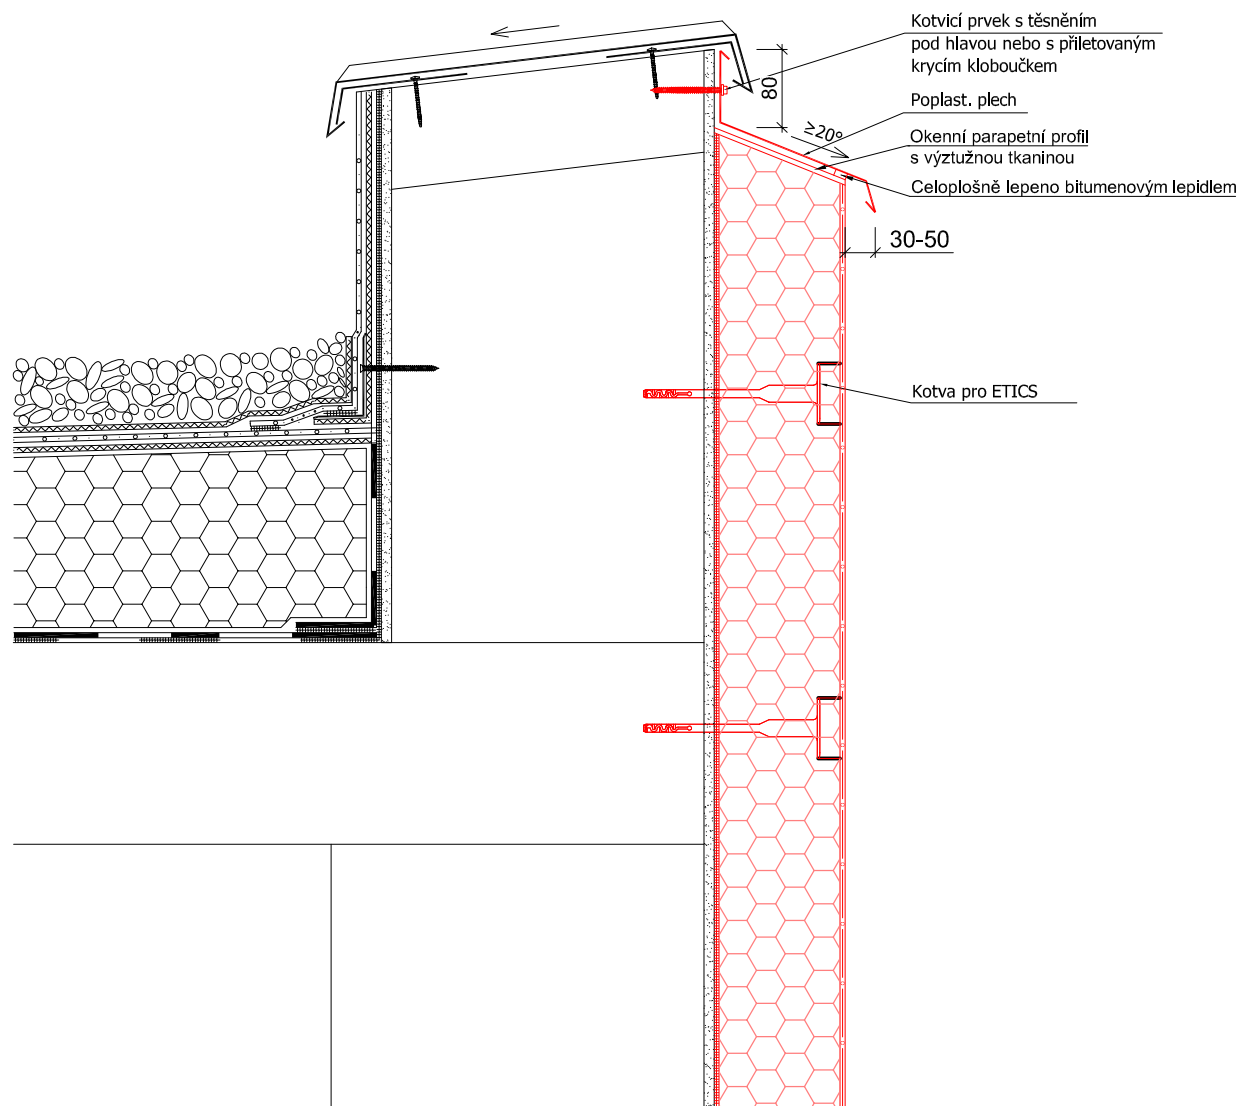


Profily z poplastovaného plechu



dl. : 61,6bm

REF. VÝKRES: AS5.01

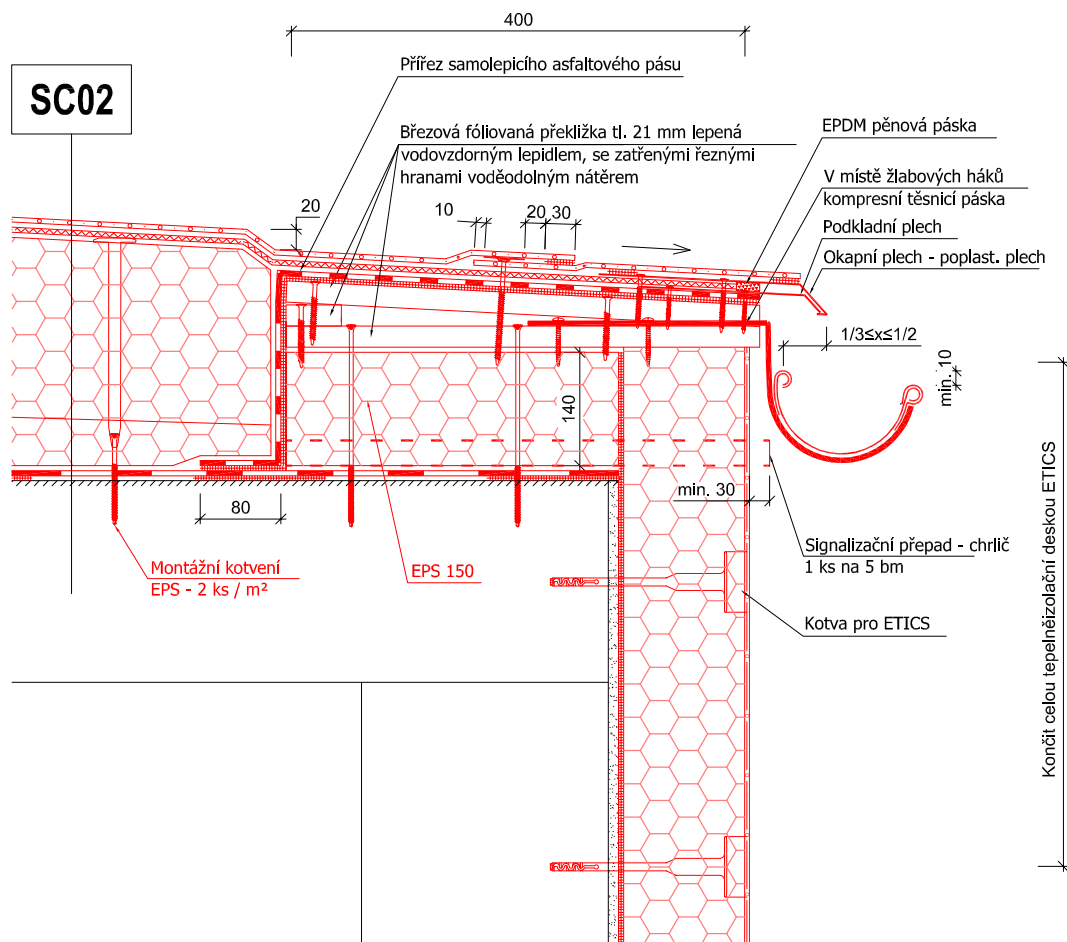

Profily z poplastovaného plechu

Profily z plechu

200

165

40
10

35


dl. : 25,5bm

NÁZEV DETAILU


OKRAJ STŘECHY U OKAPU

Č. DETAILU


DET.A.07

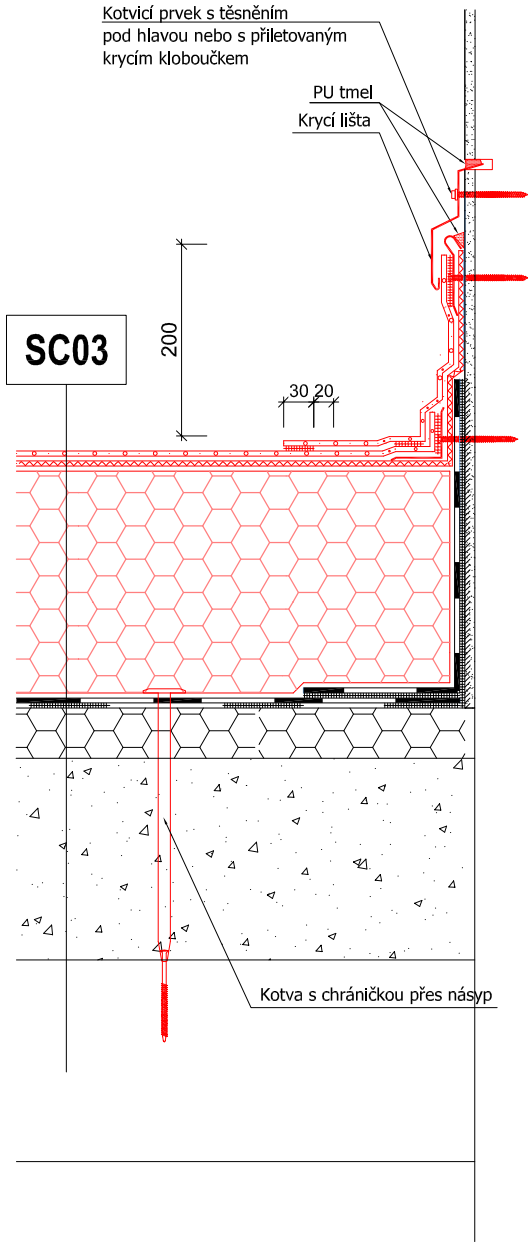


Profily z poplastovaného plechu




Klempířské prvky




dl. : 7,1bm

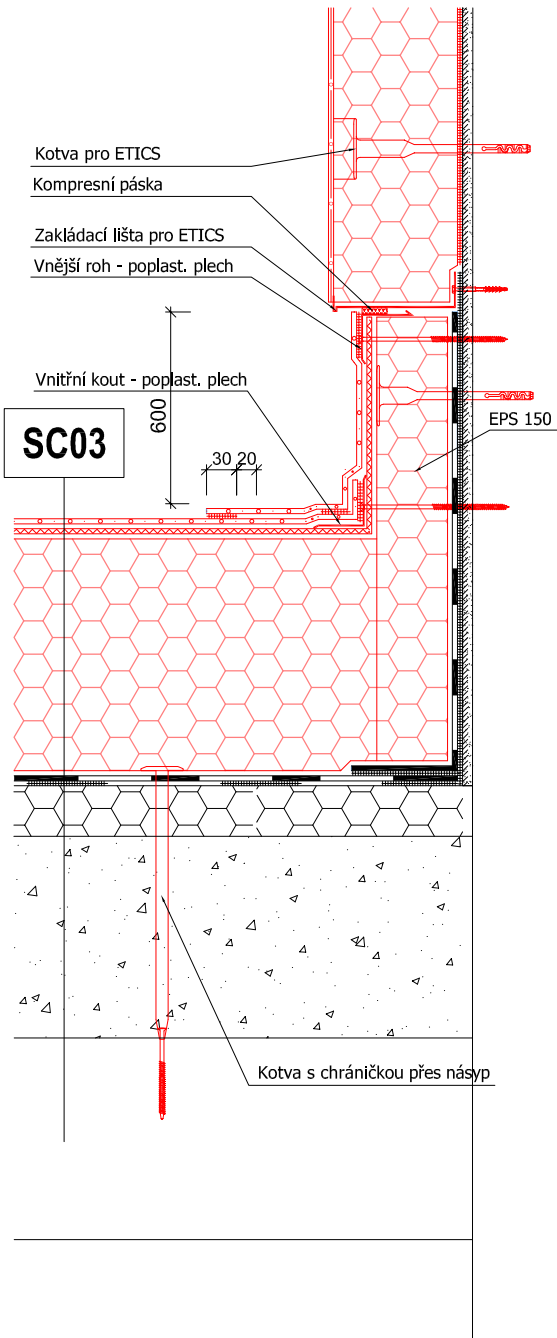


Profily z poplastovaného plechu

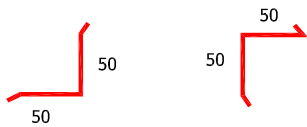


dl. : 7,3bm

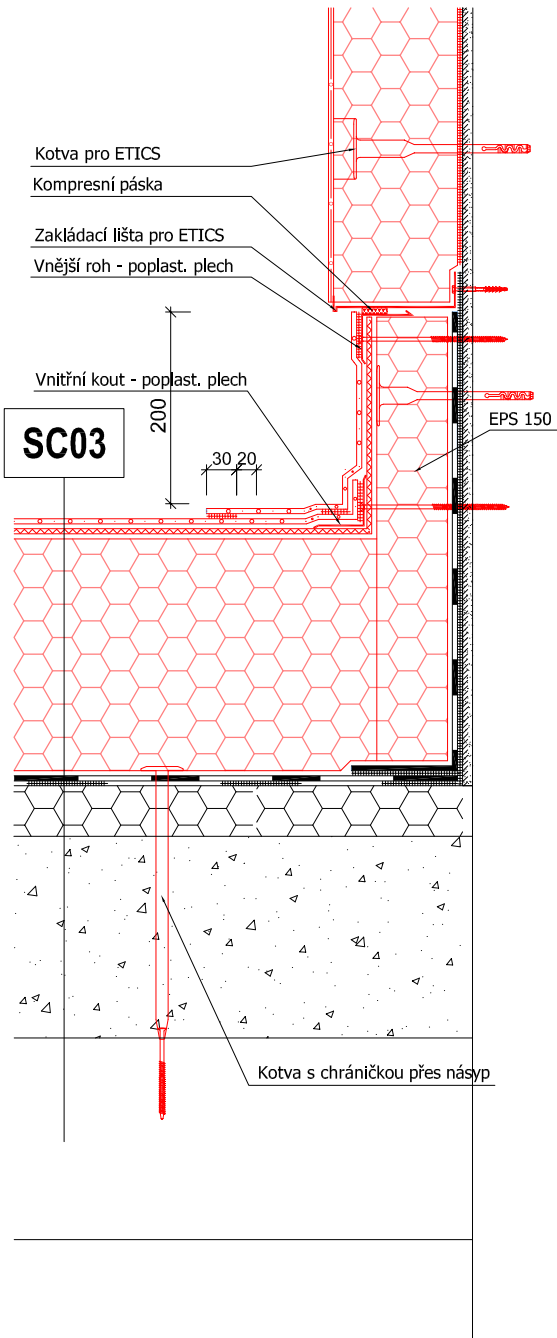

Profily z poplastovaného plechu

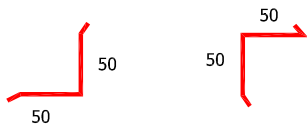


dl. : 42,9bm

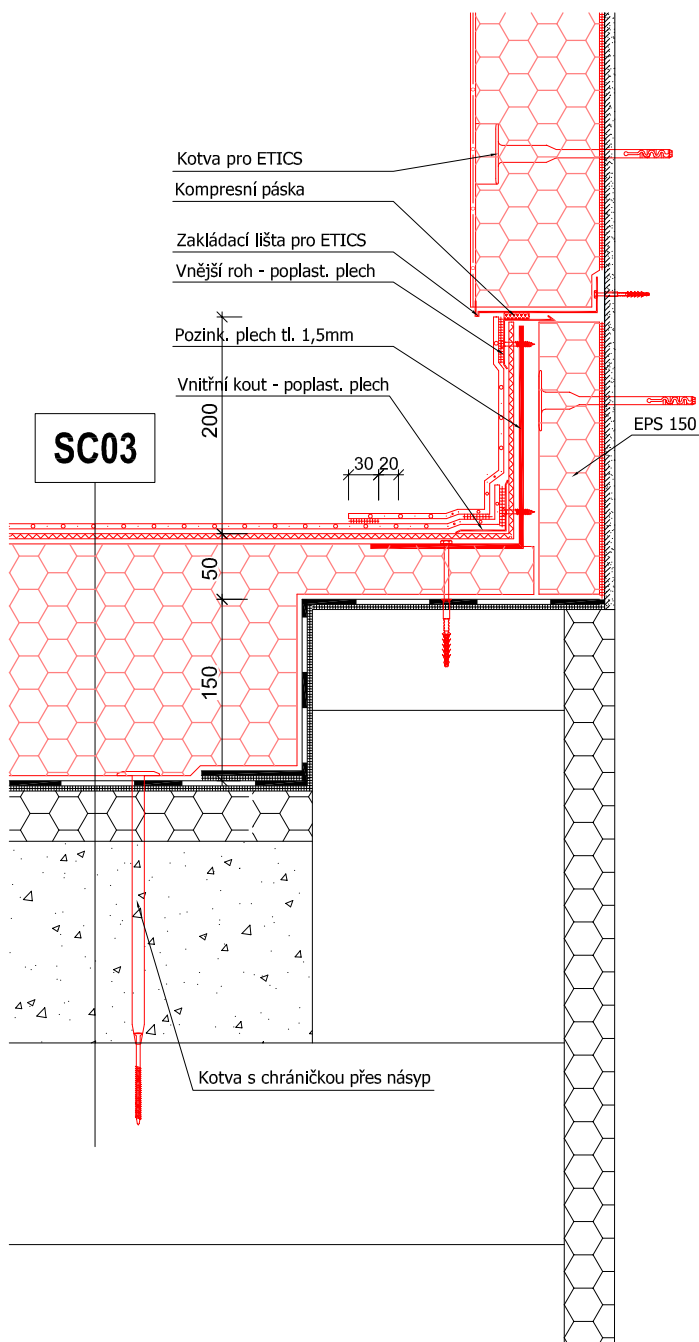


Profily z poplastovaného plechu




Profil z pozink. plechu tl. 1,5mm



dl. : 39,2bm

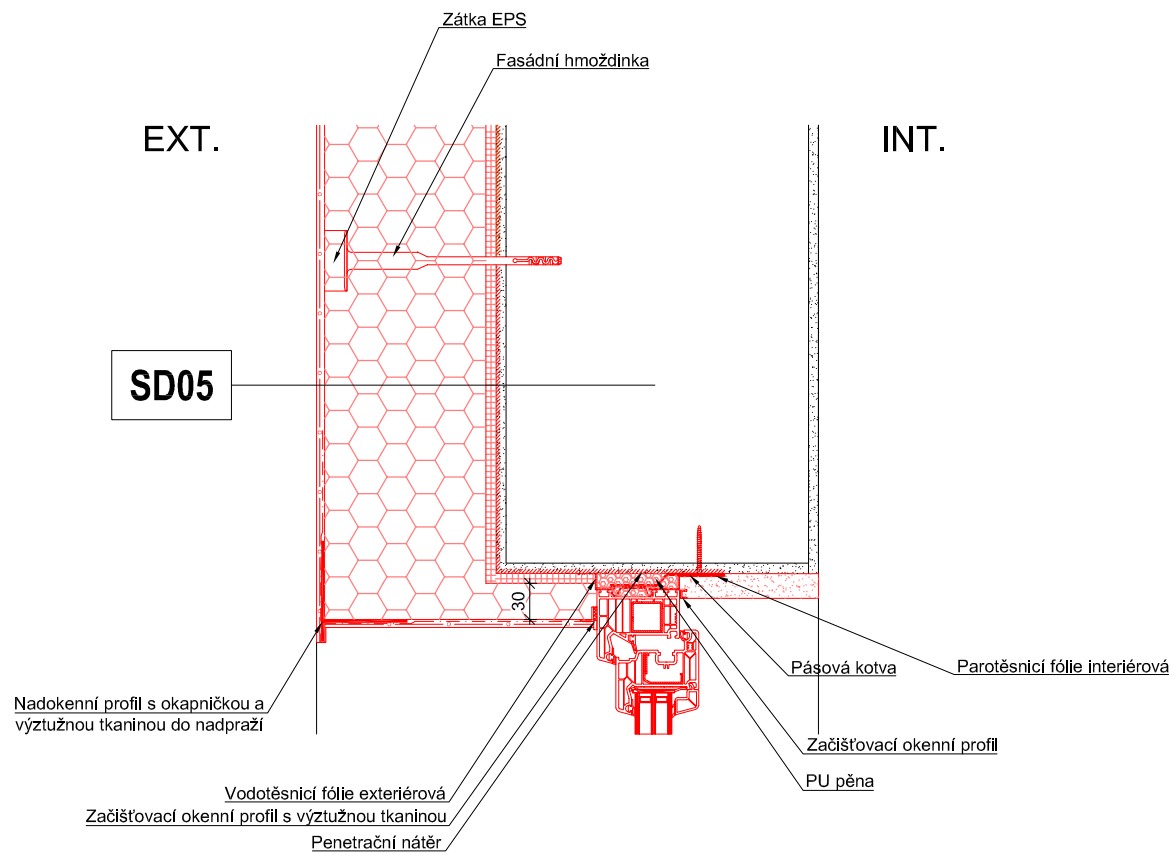


dl. : 149,4bm

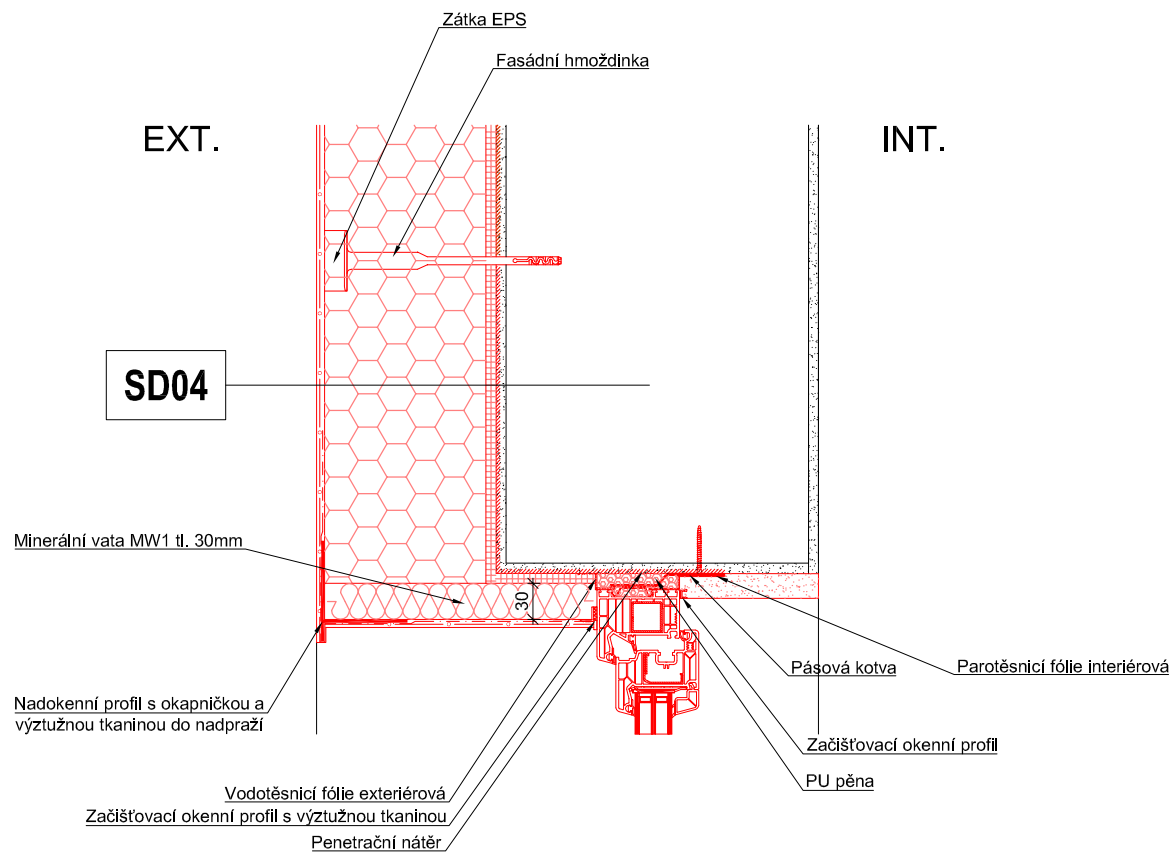


Poznámky :

1. Navrženo je řešení nadpraží, které nahrazuje požární pásy z minerální vaty nad okny. Použity mohou být pouze systémové výrobky držitele příslušného PKO (Požárně klasifikační osvědčení).

dl. : 315,7bm

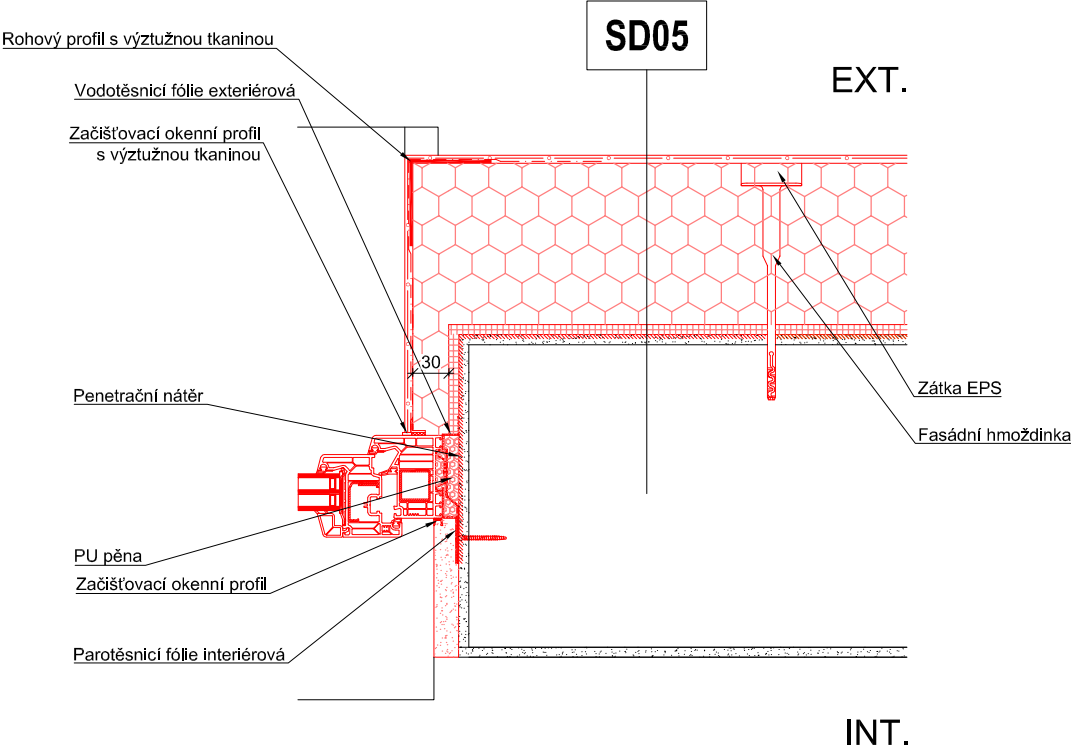

dl. : 185,5bm

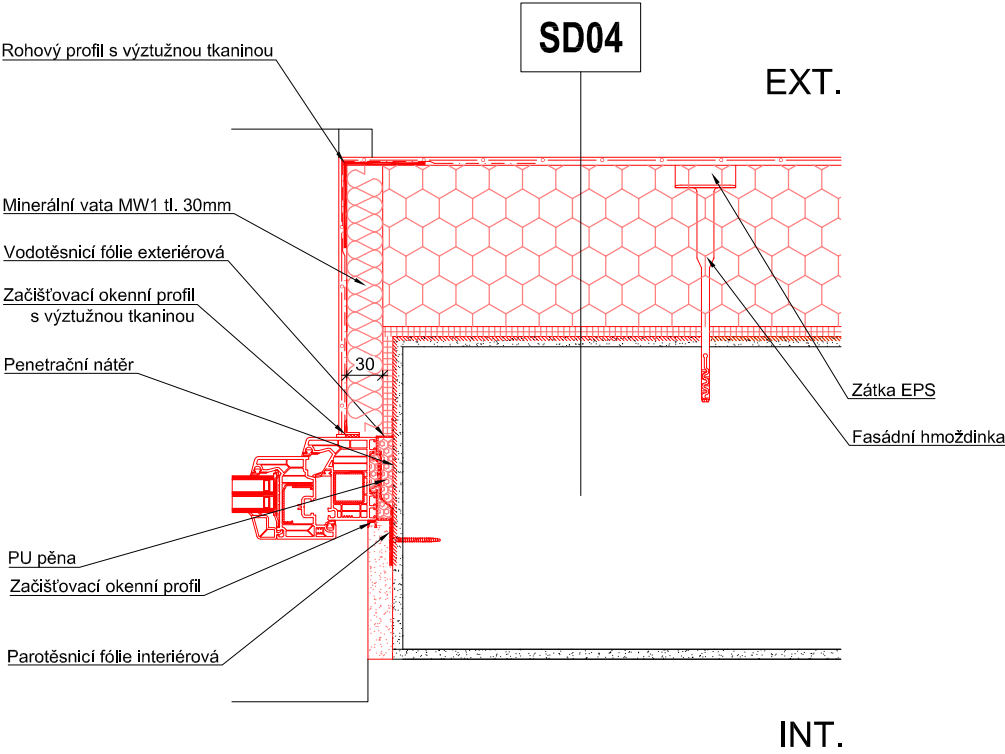


Poznámky :
1. Navrženo je řešení ostění, které nahrazuje požární pásy z minerální vaty nad okny. Použity mohou být pouze systémové výrobky držitele příslušného PKO (Požárně klasifikační osvědčení).

dl. : 217,2bm


NÁZEV DETAILU	Č. DETAILU
OKNO - OSTĚNÍ (POŽÁRNÍ VÝŠKA OBJEKTU : 12 < h < 22,5m)	DET.B.04

REF. VÝKRES: AS2.01, AS2.03

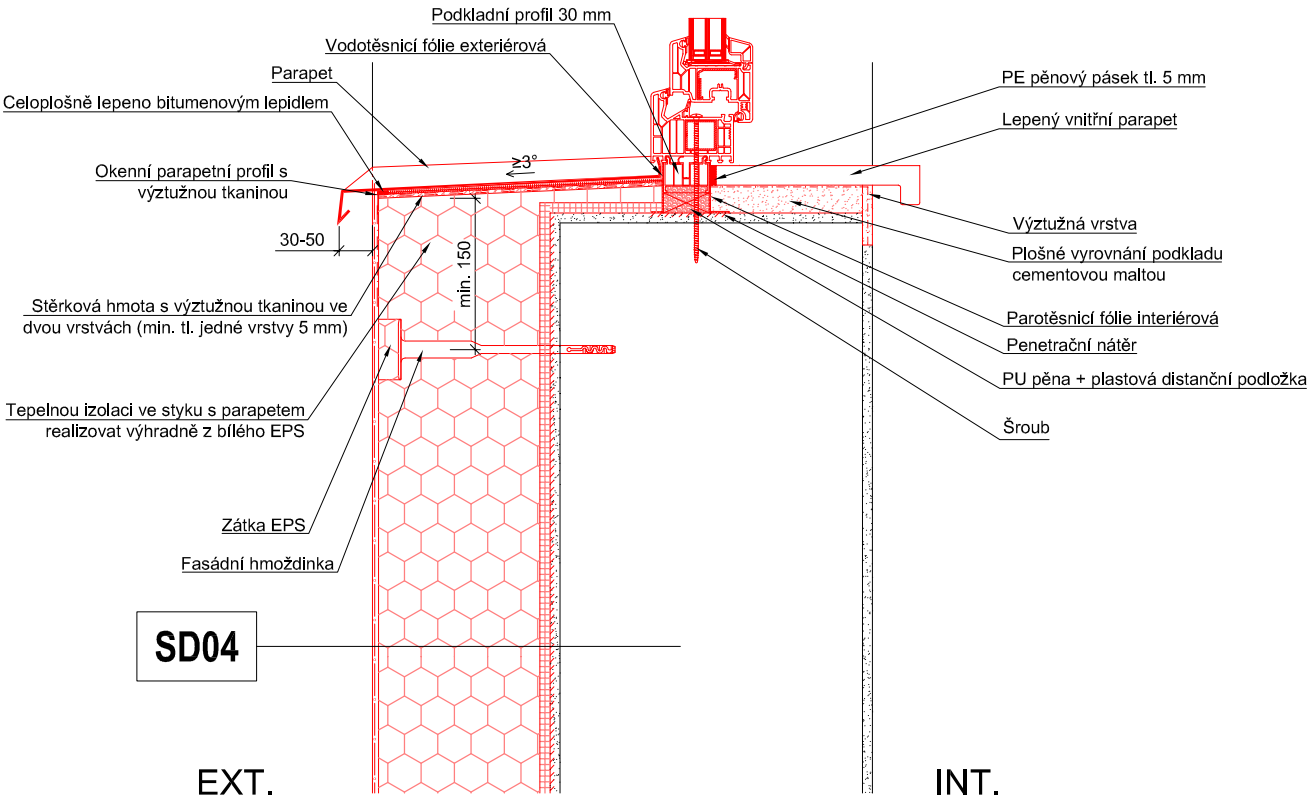

dl. : 390,0bm

REF. VÝKRES: AS2.01, AS2.03

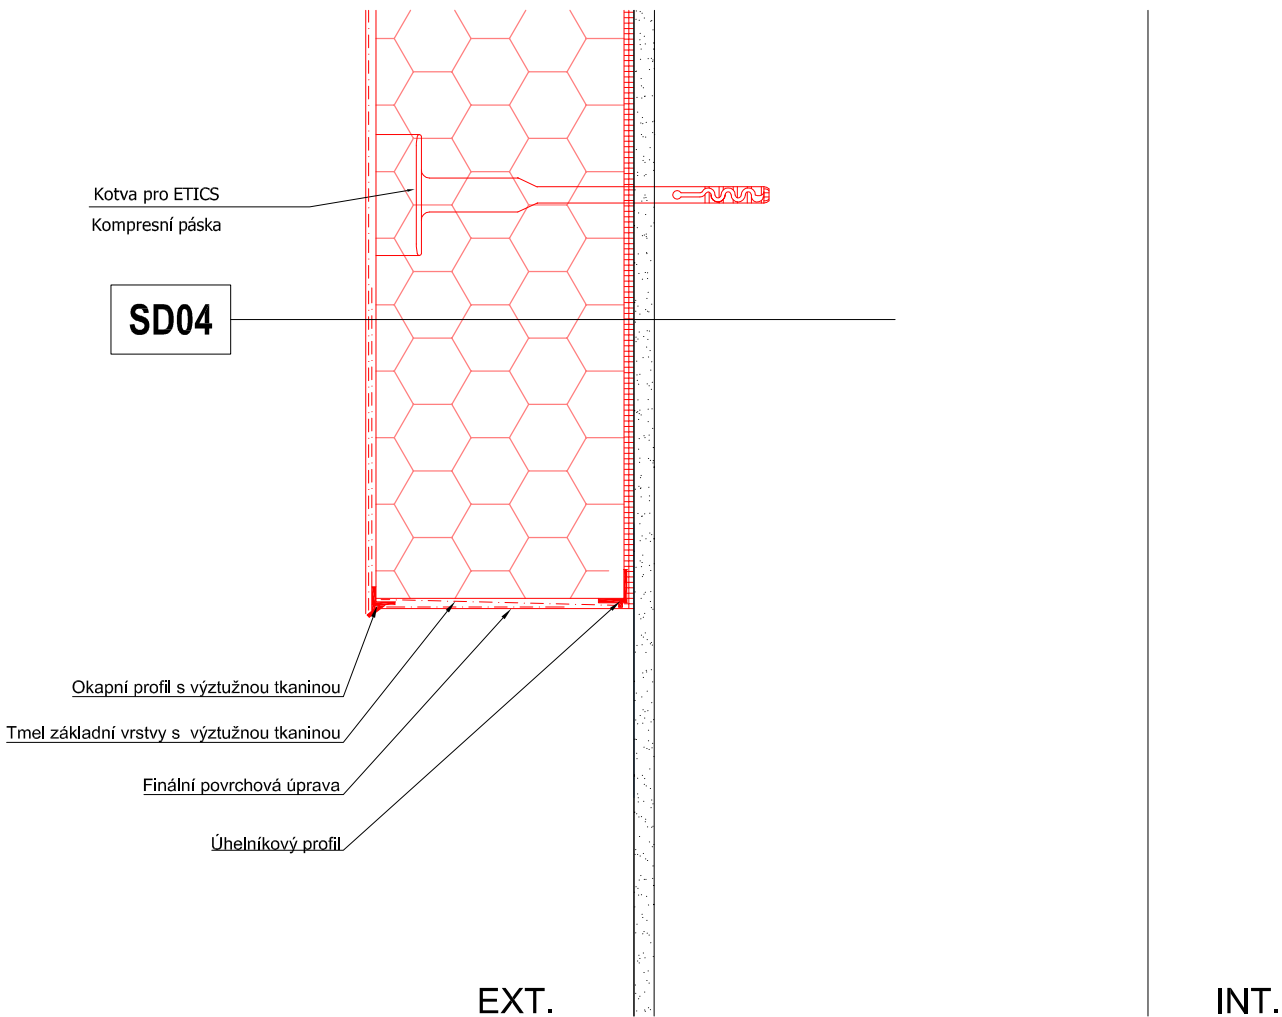

Poznámky :
1. Navrženo je řešení založení KZS (sokl nad terénem), které nahrazuje požární pás z minerální vaty. Použity mohou být pouze systémové výrobky držitele příslušného PKO (Požárně klasifikační osvědčení).

dl. : 222,1bm