




M 1:50

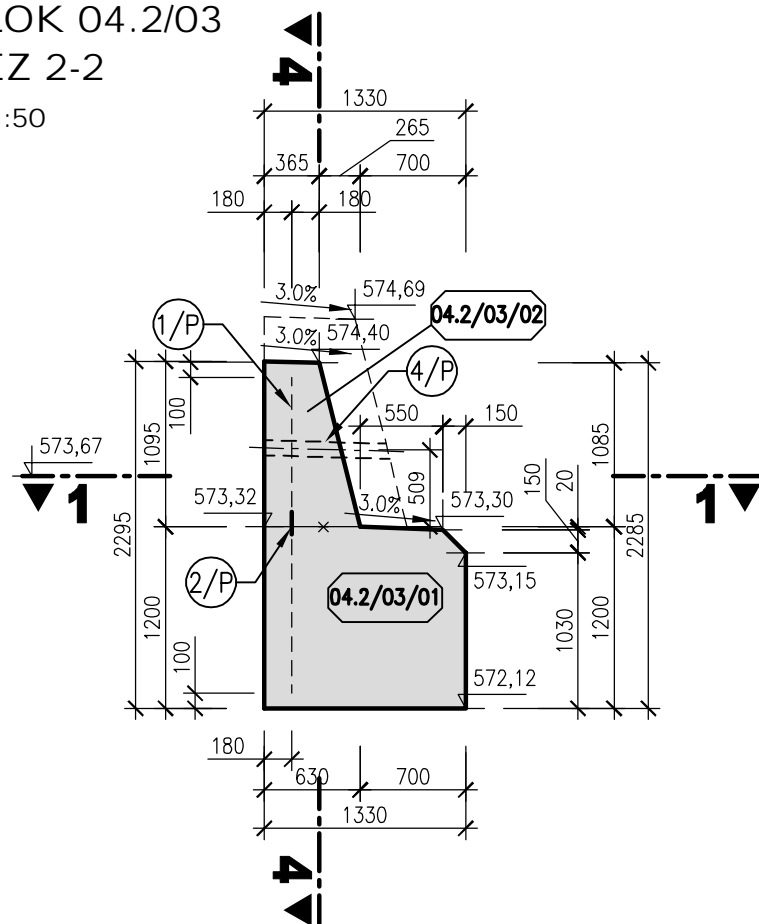

M 1:50

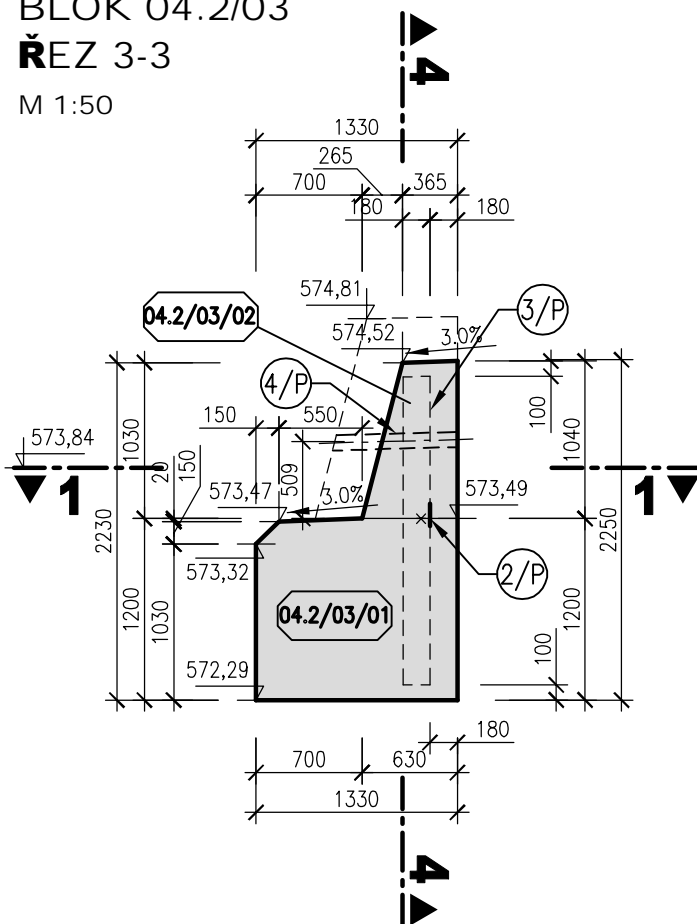

M 1:50

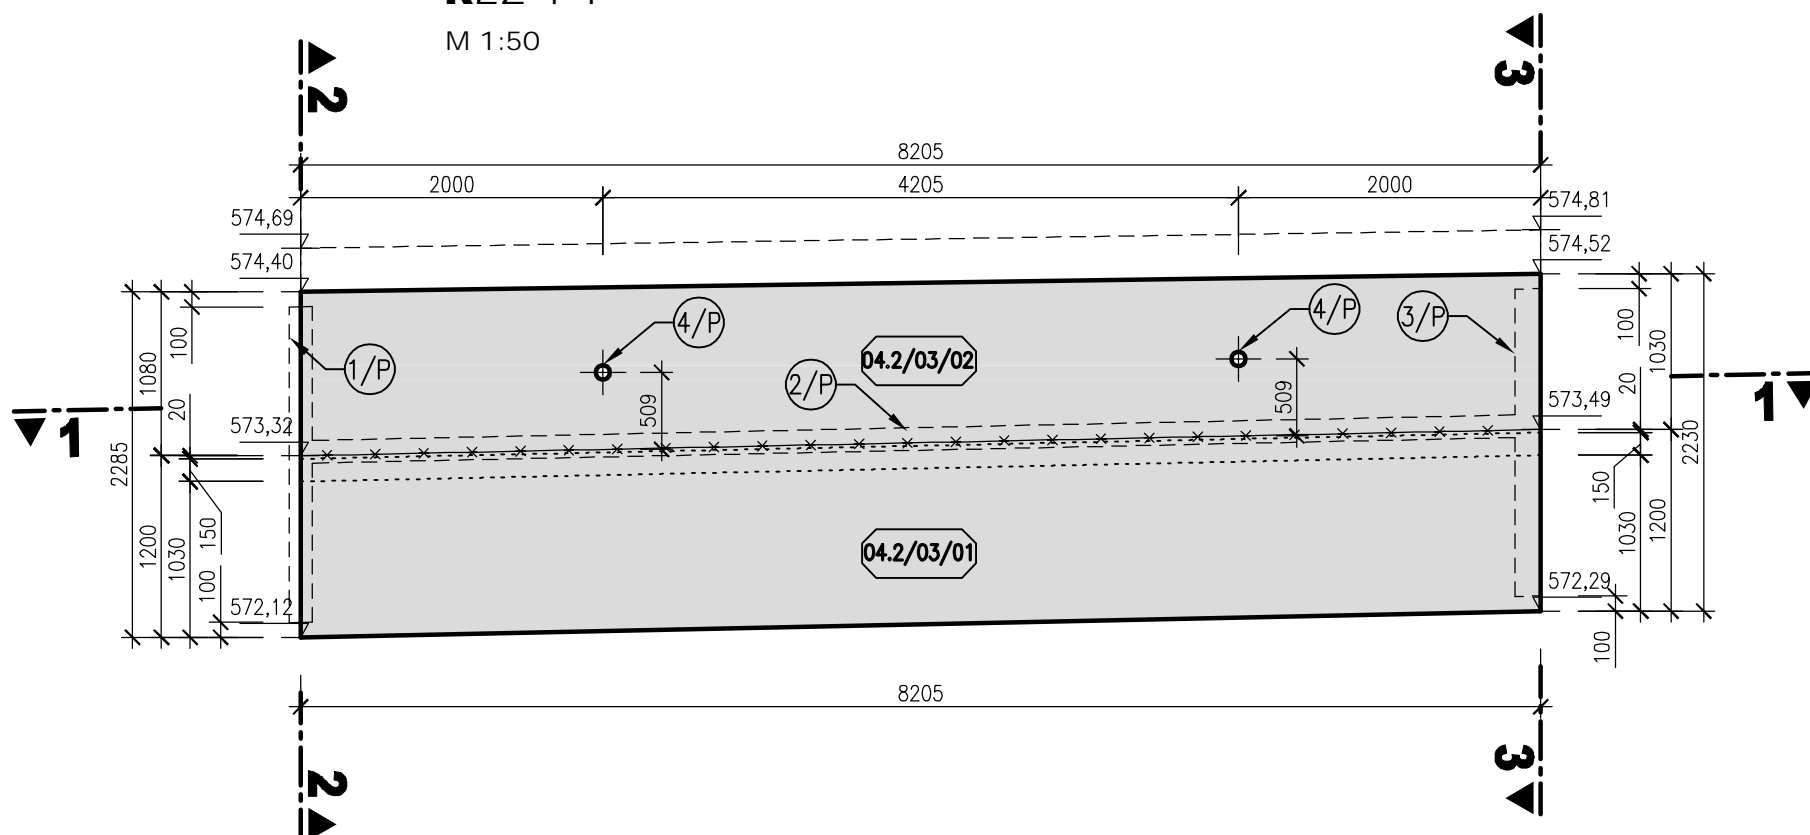


- 1/P VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY š. 150 mm
- 2/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm
- 3/P PŘÍRUBOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS PRO PŘIPOJENÍ NOVÉ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI, 179/170
- 4/P DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

1. TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KÓTOVÁNY DO OSY DILATACE)
2. NÁVODNÍ LÍČ OPĚRNÉ ZDI BUDE PO VYBETONOVÁNÍ OBLOŽEN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE DO CEMENTOVÉ MALTY S VYSPÁVÁNÍM TL. 0,3 m.


—\*—\*— PRACOVNÍ SPÁRA

**BETON C 30/37 XC4 XA1 XF3 XA1**

## SCHÉMA BLOKŮ

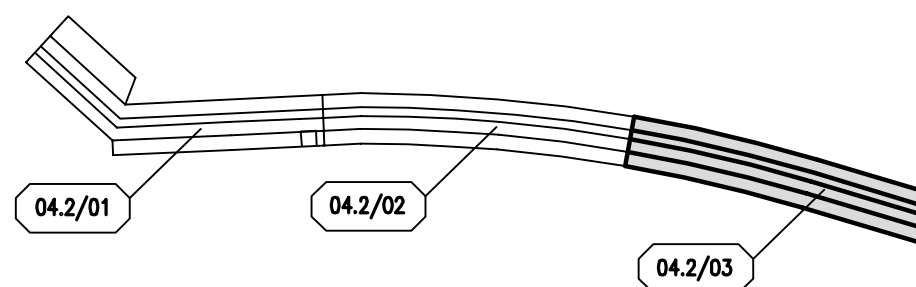

M 1:50

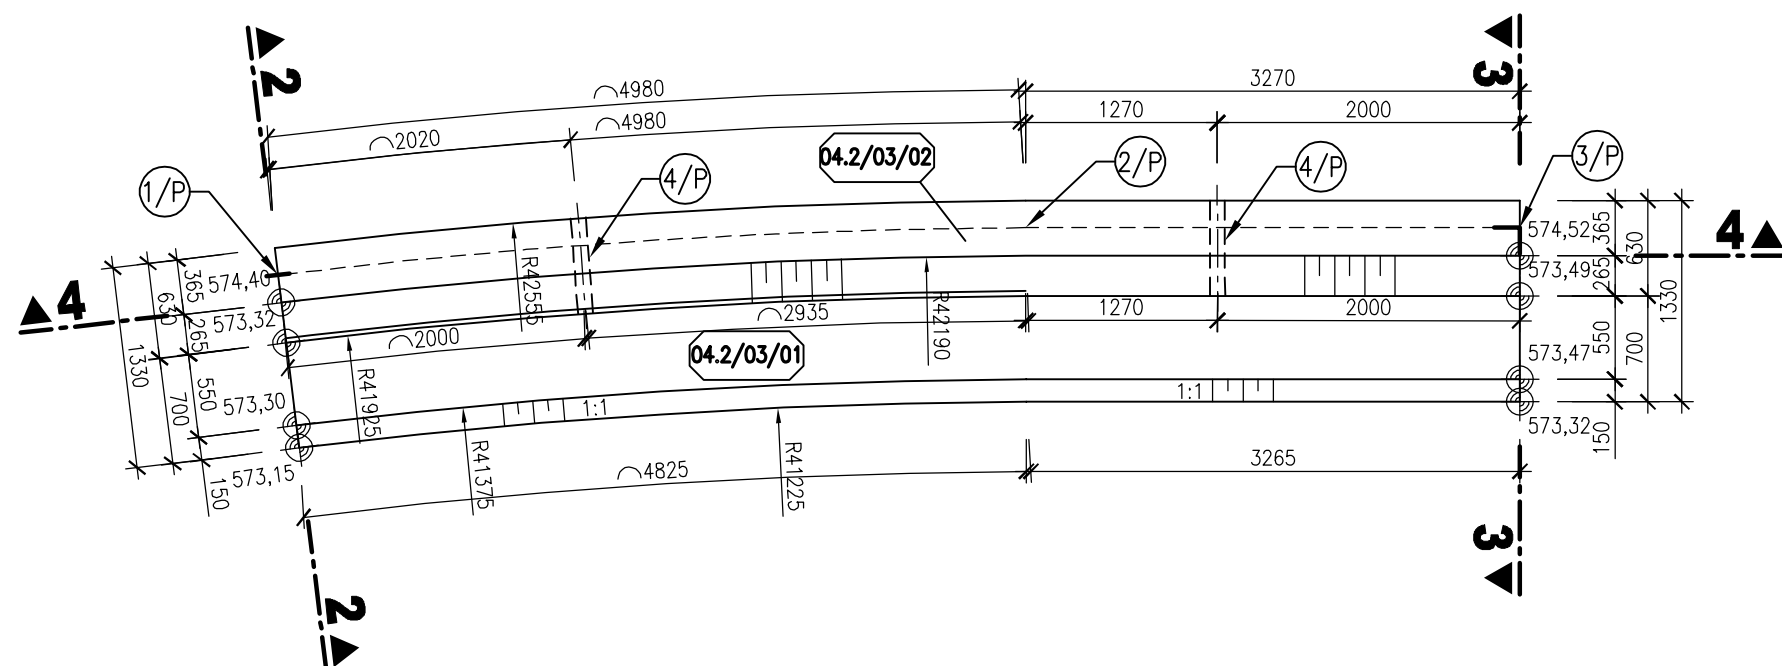

M 1:50

