



M 1:50

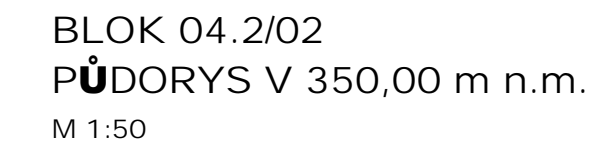

M 1:50

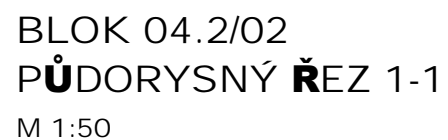

M 1:50



- (1/P) VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍ SPÁRY š. 150 mm
 (2/P) VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm
 (4/P) DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

POZNÁMKA

1. TLOUŠTKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KÓTOVÁNY DO OSY DILATACE)
2. NÁVODNÍ LIC OPĚRNÉ ZDI BUDE PO VYBETONOVÁNÍ OBLOŽEN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE DO CEMENTOVÉ MALTY S VYSPÁROVÁNÍM TL. 0,3 m.

—x—x— PRACOVNÍ SPÁRA

BETON C 30/37 XC4 XA1 XF3 XA1

SCHÉMA BLOKŮ

