




BLOK 02.3/01
ŘEZ 2-2
M 1:50

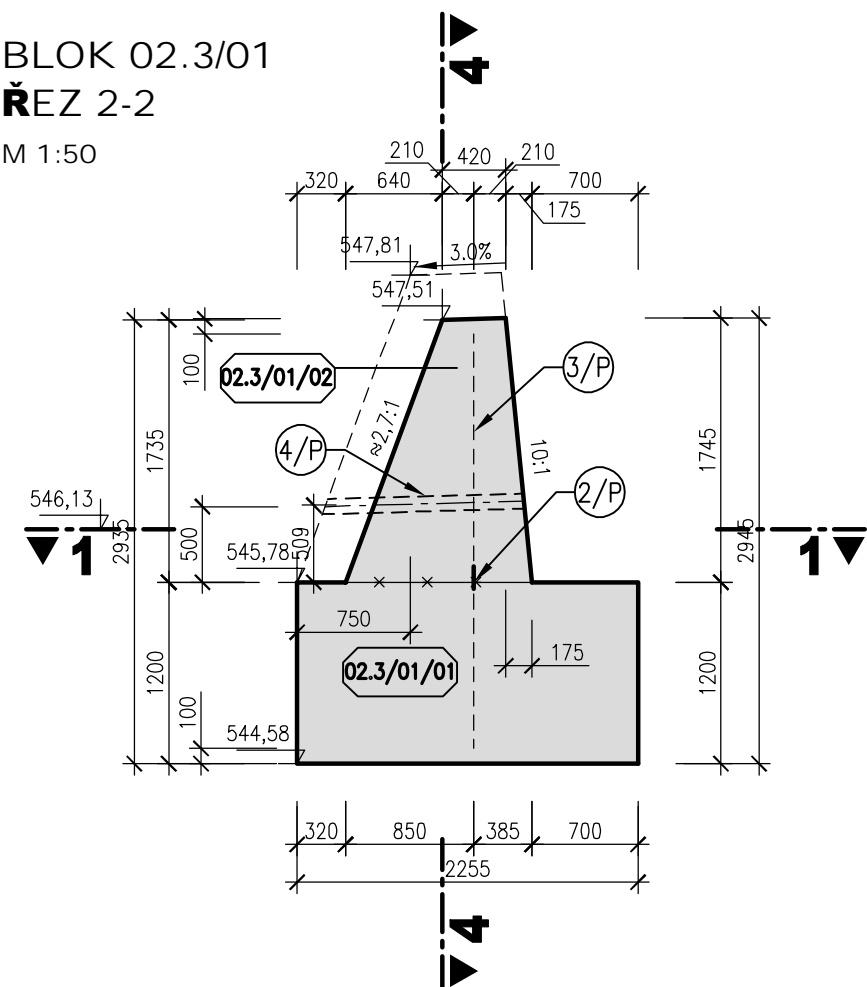

BLOK 02.3/01
ŘEZ 3-3
M 1:50

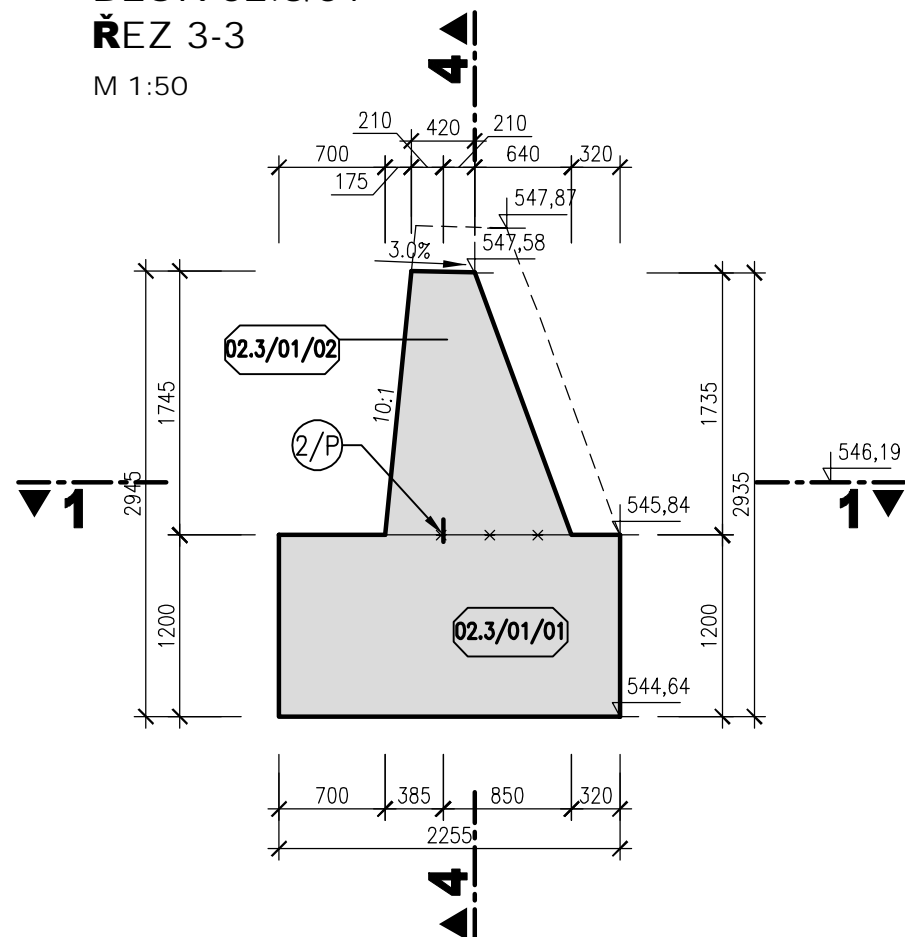

BLOK 02.3/01
ŘEZ 4-4
M 1:50

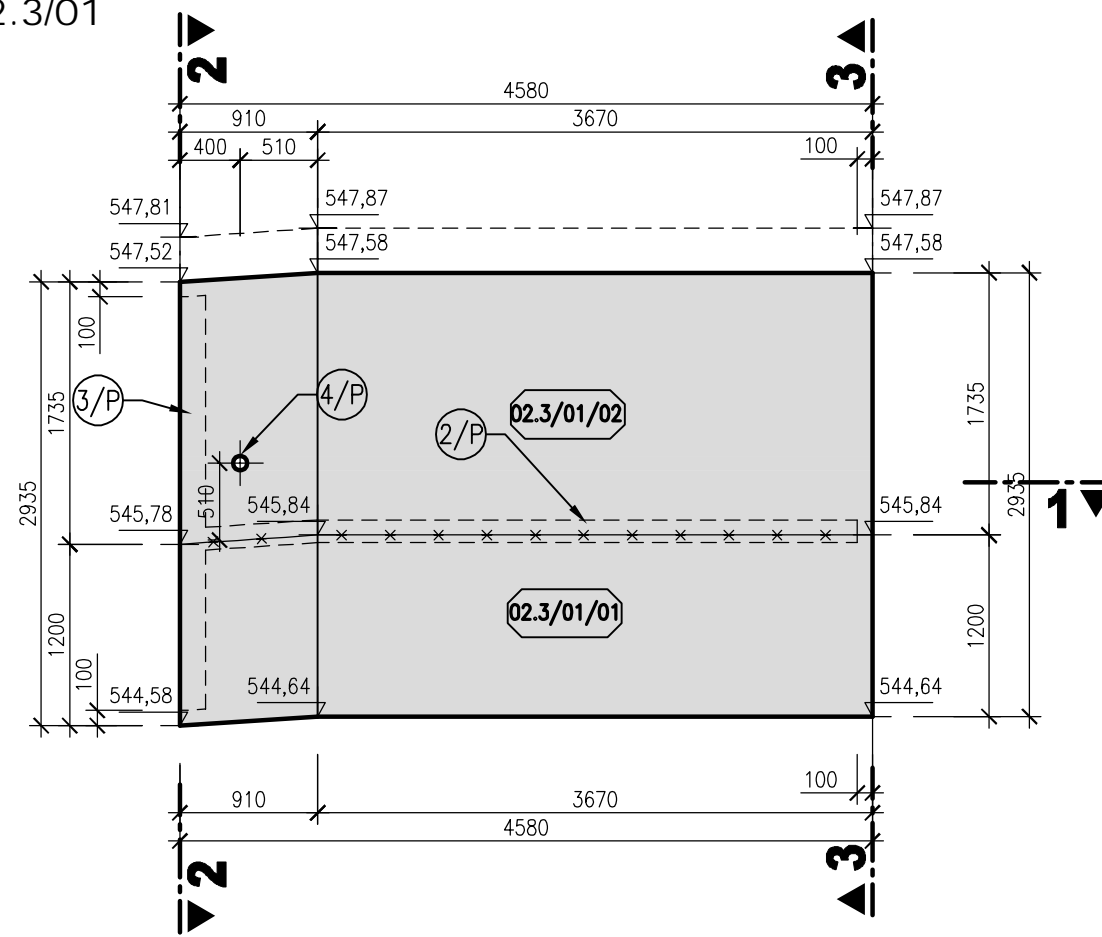

LEGENDA

- 2/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm
3/P PŘÍRUBOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS PRO PŘIPOJENÍ NOVÉ STAVBY NA
STÁVAJÍCÍ KONSTUKCI, 179/170
4/P DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN100


POZNÁMKA

1. TLOUŠŤKA DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KÓTOVÁNY DO OSY DILATACE)
2. NÁVODNÍ LIC OPĚRNÉ ZDI BUDE PO VYBETONOVÁNÍ OBLOŽEN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE DO CEMENTOVÉ MALTY S VYSPÁROVÁNÍM TL. 0,3 mm.

—x—x— PRACOVNÍ SPÁRA

BETON C 30/37 XC4 XF3 XA1

BLOK 02.3/01
PŮDORYS V 350,00 m n.m.
M 1:50

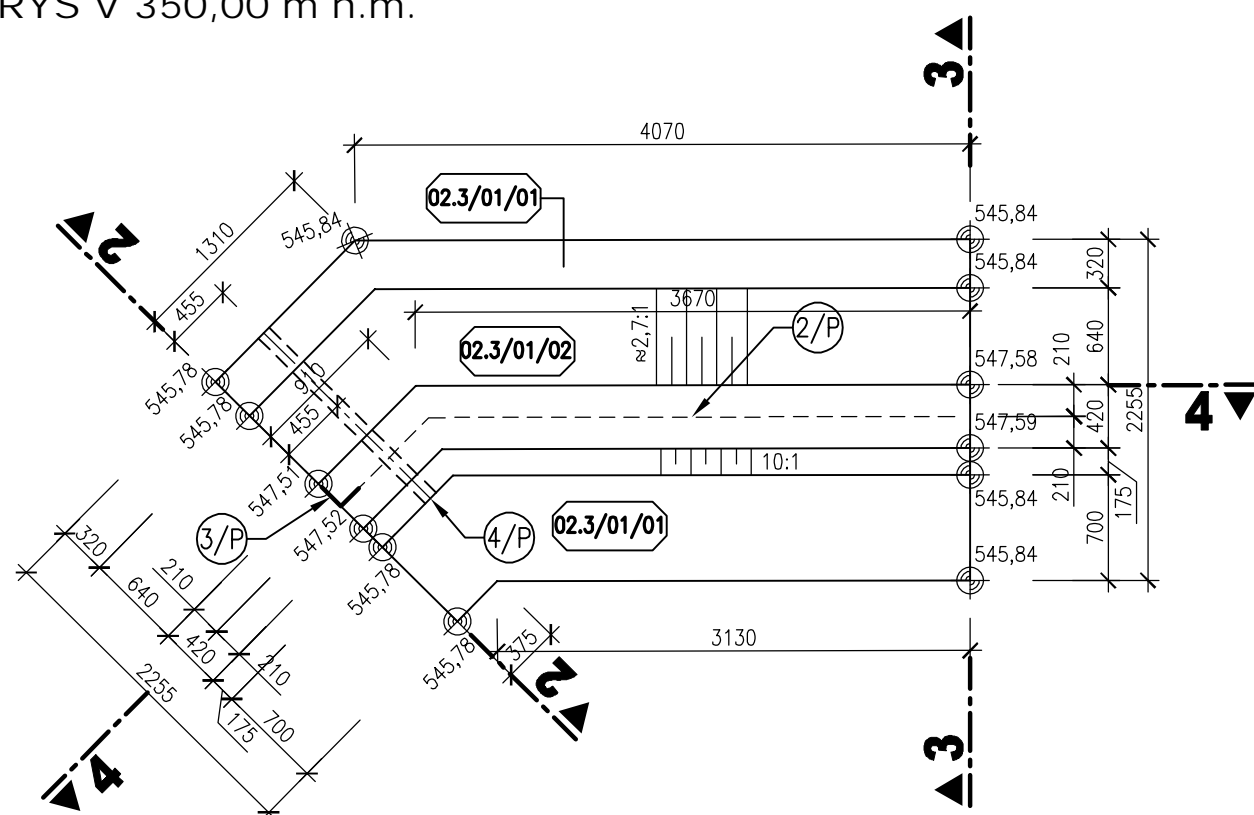

BLOK 02.3/01
PŮDORYSNÝ ŘEZ 1-1
M 1:50

