



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **04.04.2023**
Naše značka: **SCVKZAD166148**
Vyřizuje: **ing. Jiří Waszmuth**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: **840 111 111**
E-mail: **info@scvk.cz**
Datum: **05.04.2023**

Adresa žadatele:
HG partner s.r.o.
Smetanova 200
25082 Úvaly

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Důlní - Jílové - 7. etapa
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SCVK
Zájmové území:	Okres: Důlní
	Obec: Jílové
	část obce, ulice, č.p.: Martinůves, Teplická, 85
Žadatel:	HG partner s.r.o.
Tel., e-mail	773683954, galuckich@hgpartner.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN \geq 500, Ochranné pásmo vod. zdroje, Vodovodní řád DN $<$ 500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy i vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních i kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části z řádných předepisujících předpisů zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítí, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně i dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízením a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

162


Ing. Jiří Mudruška

manažer útvaru TP OZ Ústí nad Labem

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízením a možnosti napojení k této žádosti vytvořte [zde](#).

Následnou žádost o vyjádření k dokumentaci k této žádosti vytvořte [zde](#).

Následnou žádost o data sítí ve formátu DGN k této žádosti vytvořte [zde](#).

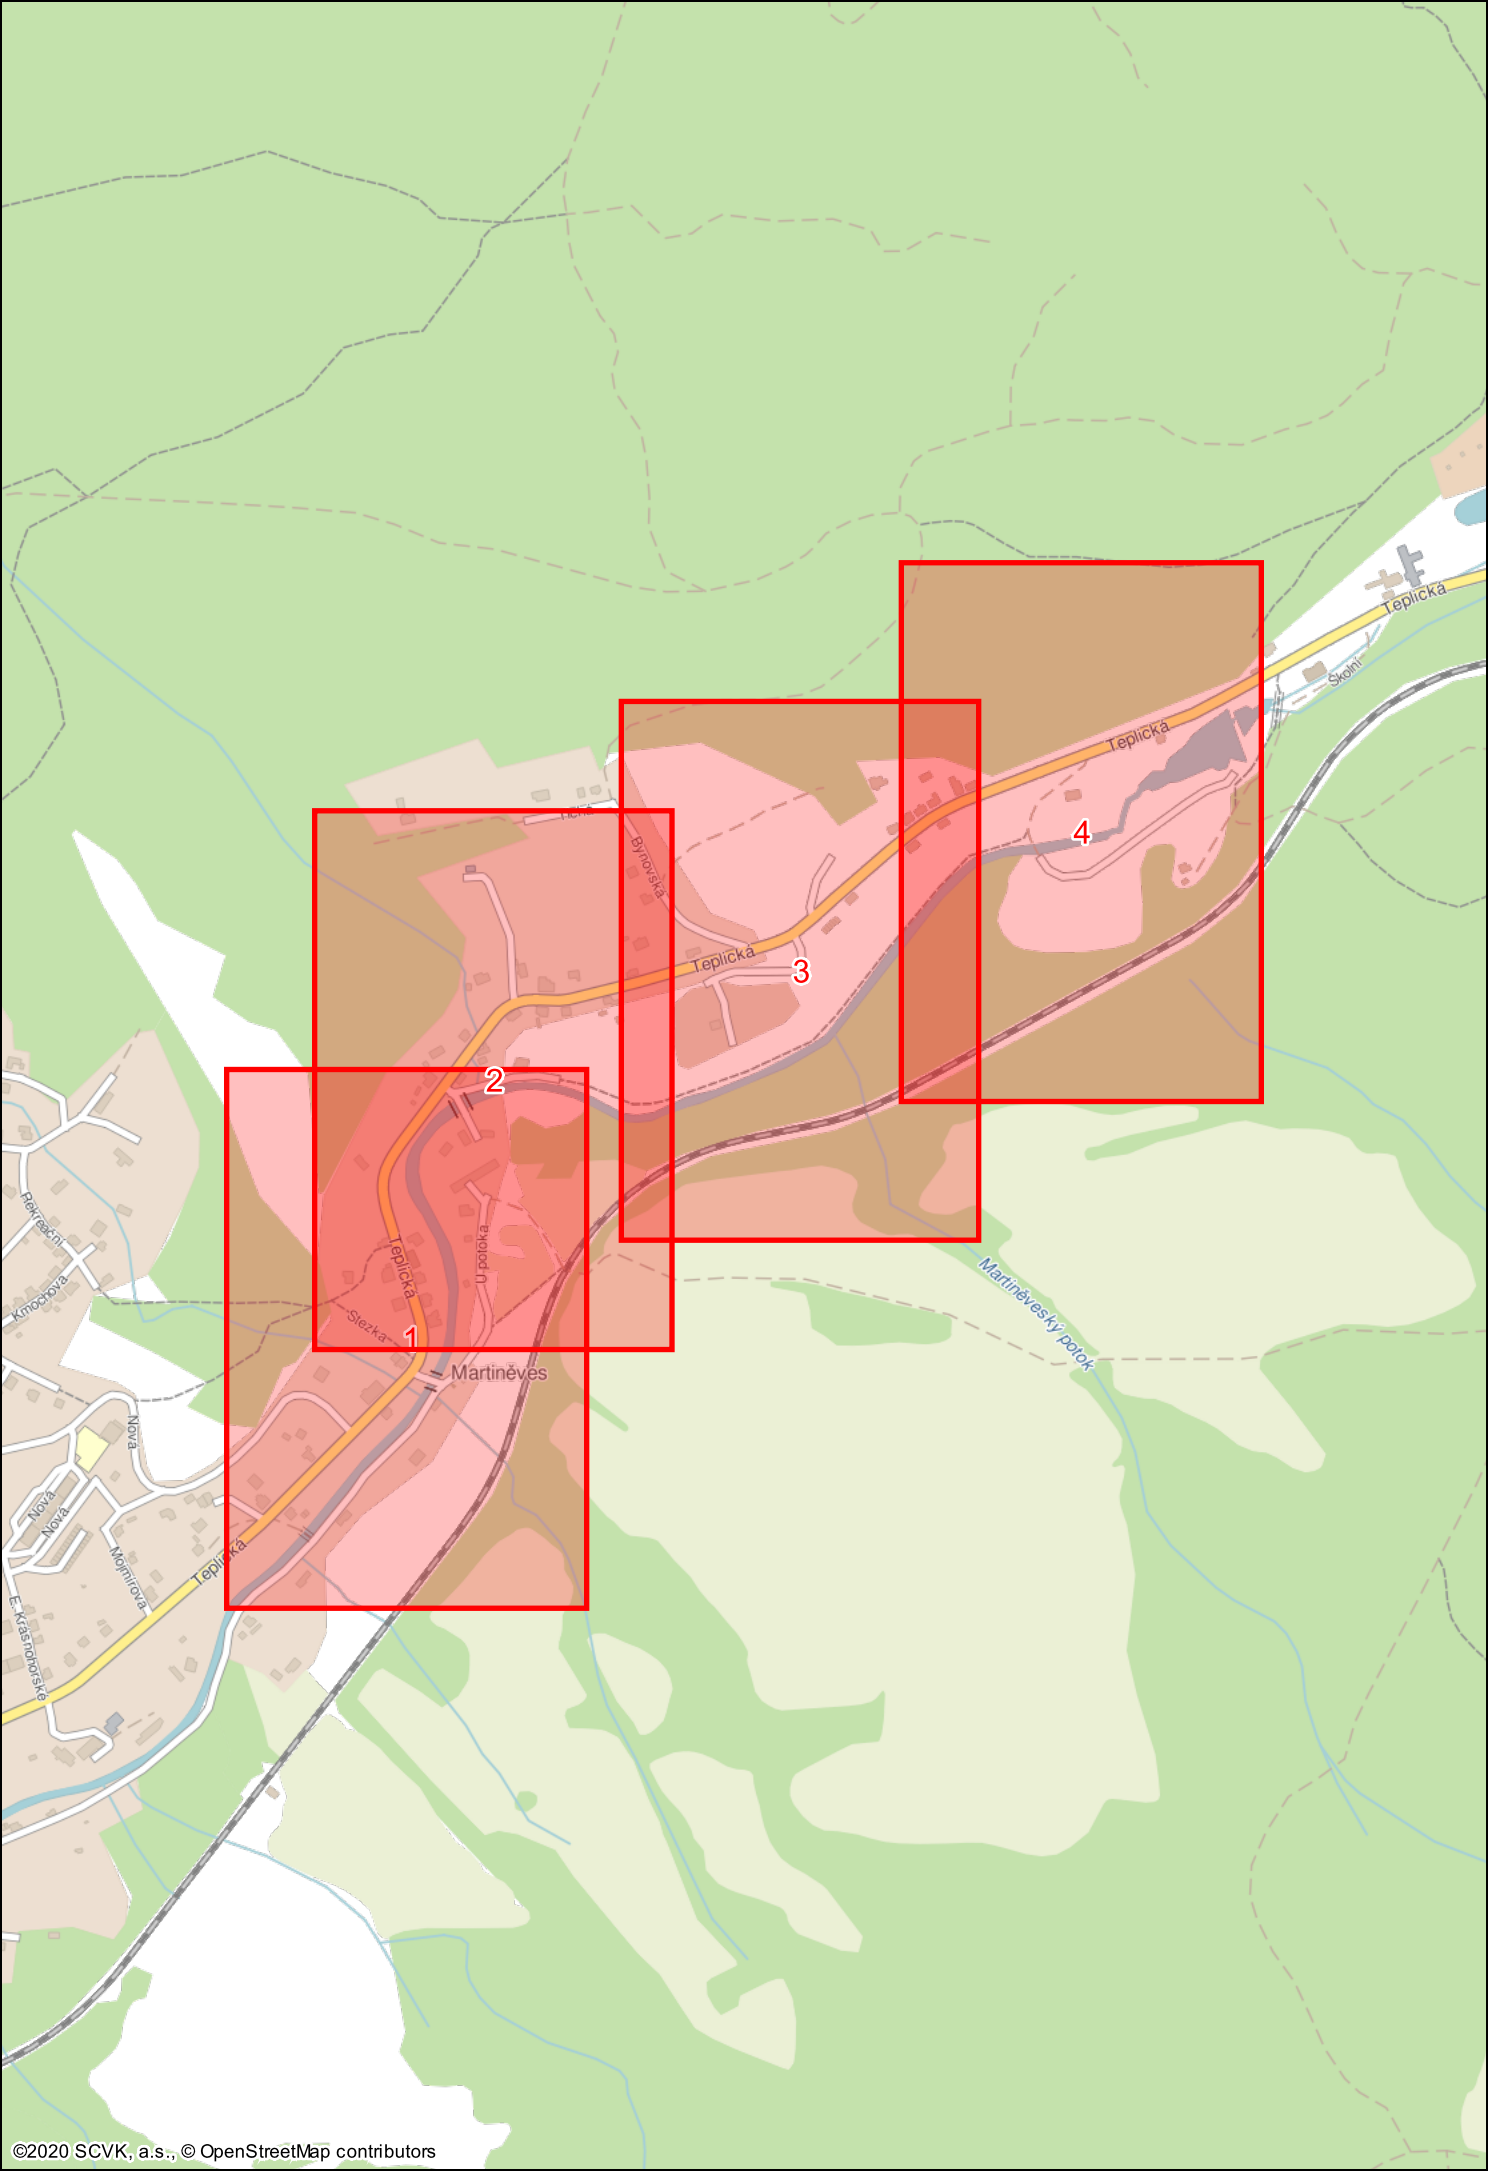

hnaném pásmu vodního zdroje

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

VODOVOD
pitná surová
průmyslová
KANALIZACE
jednotná
dešťová
ELEKTRIKA
odkvalit
splasková
odstaveno

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD166148

Vystavil: Jiří Waszmuth

Dne: 5.4.2023

1:2000

Formát: A4

Strana: 1 / 4

cházíte se v ochranném pásmu vodního zdroje

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

VOĐOVOD

pitná surová odkalená

průmyslová

KANALIZACE

jednotná splašková

dešťová

ELEKTRIKA

odstaveno

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD166148

Vystavil: Jiří Wasmuth


Dne: 5.4.2023

1:2000

Formát: A4

Strana: 2 / 4

nacházíte se v ochranném pásmu vodního zdroje

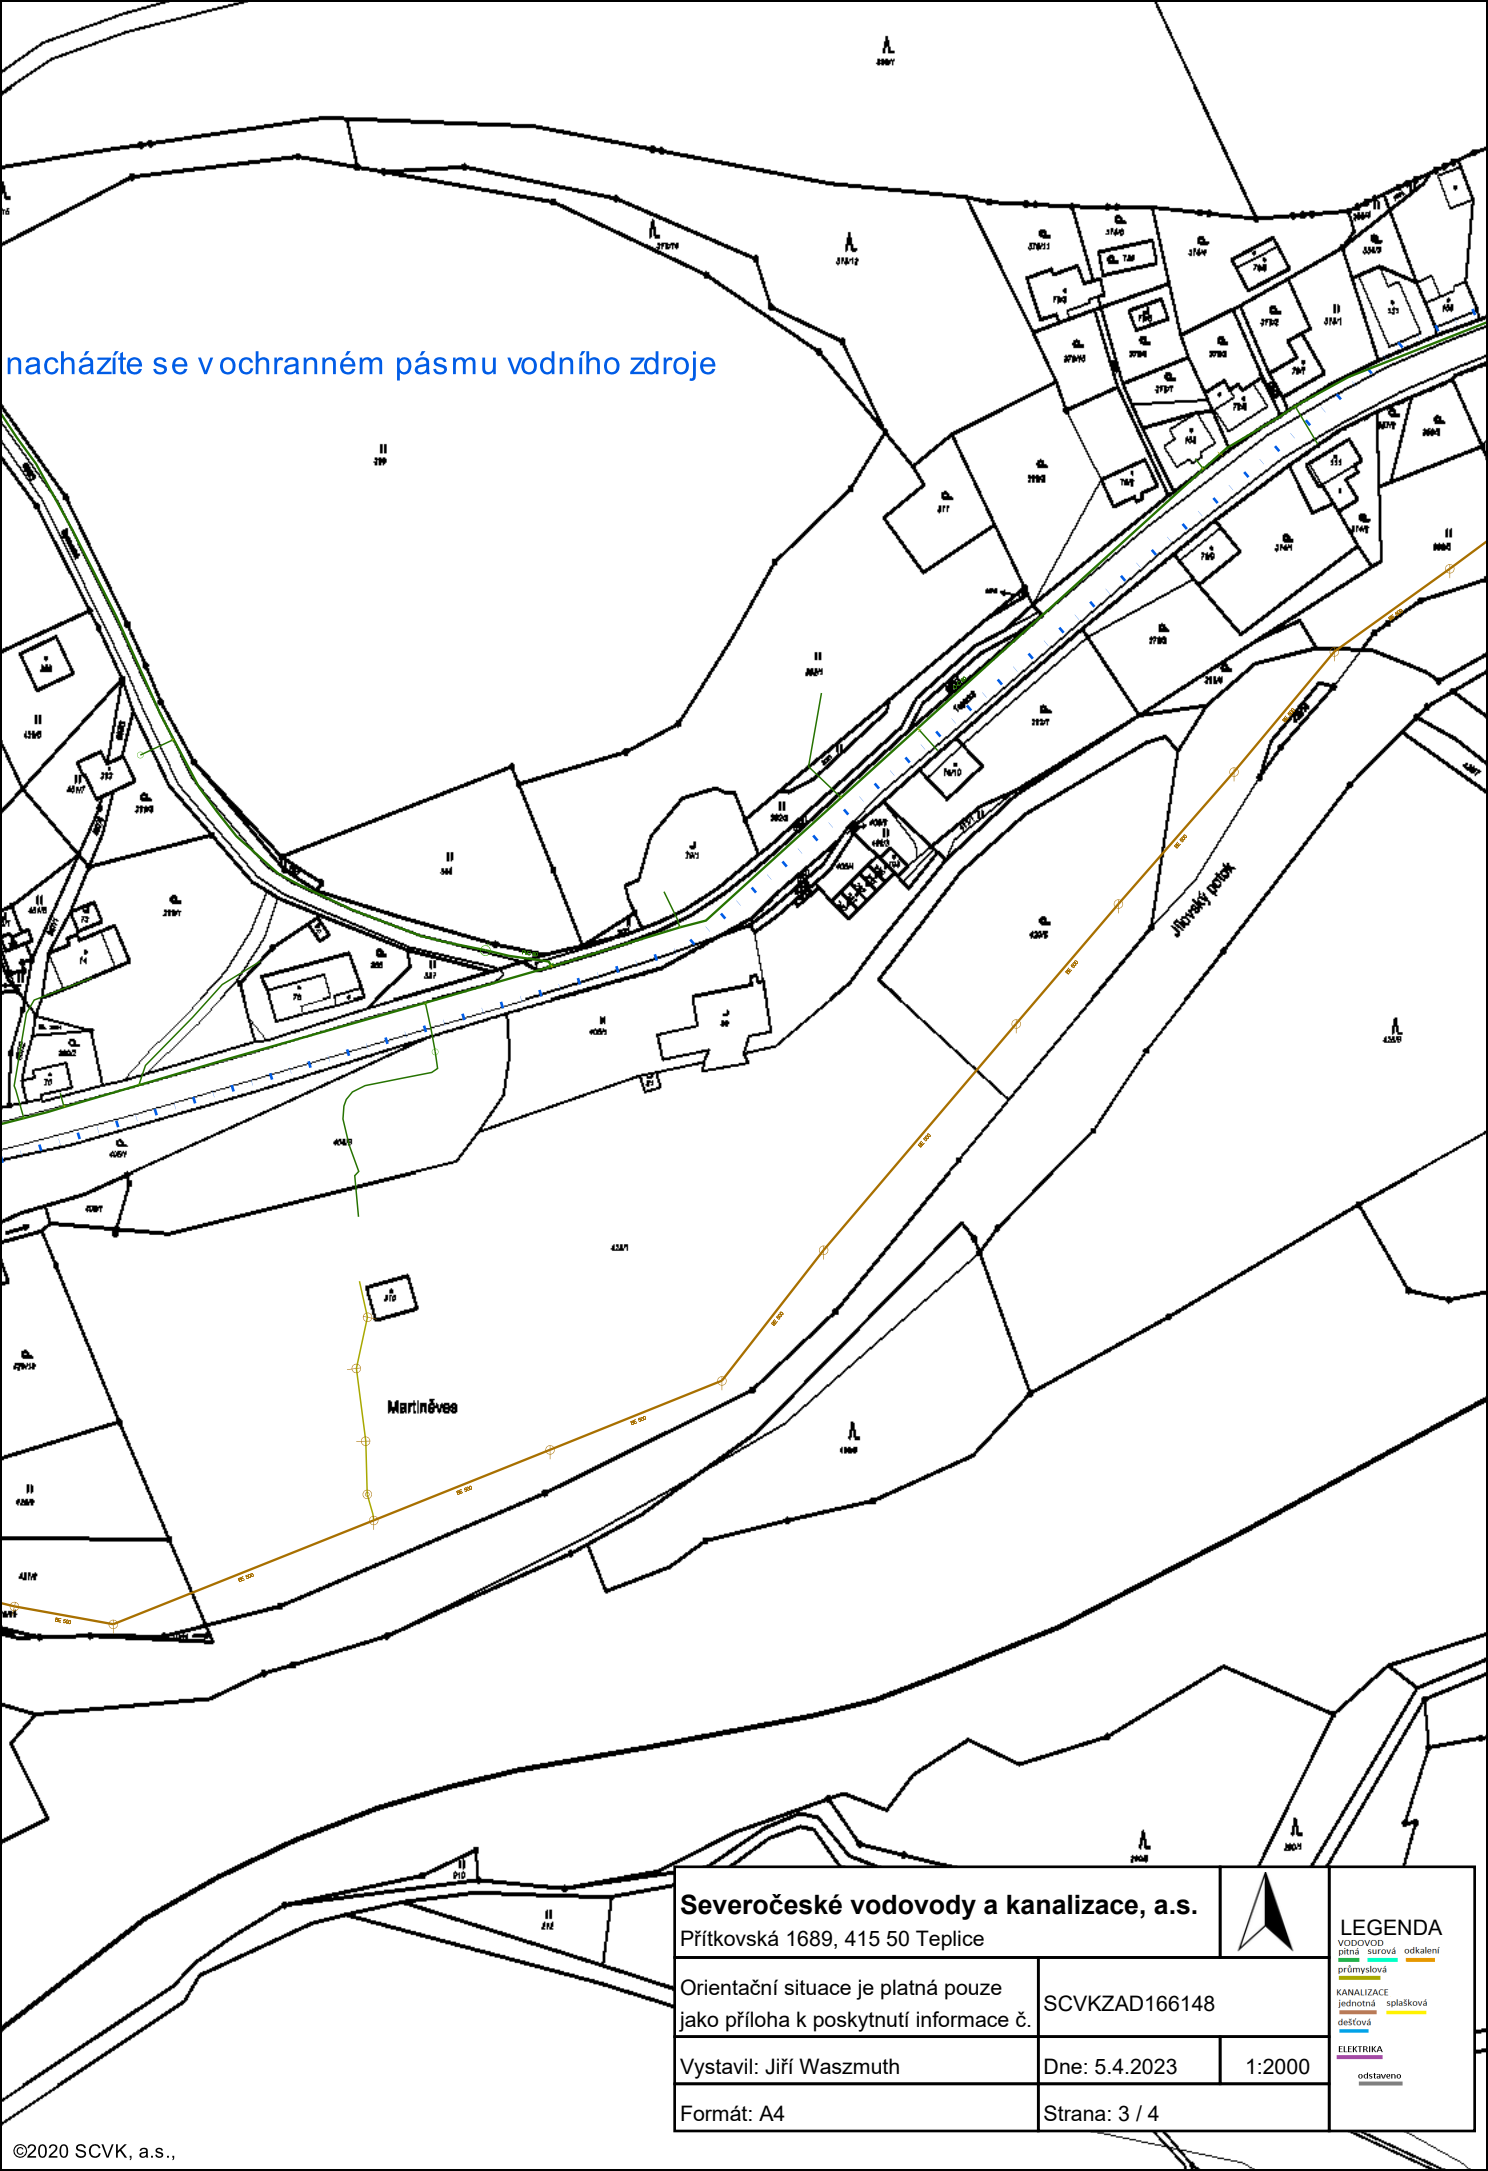

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD166148

Vystavil: Jiří Waszmuth

Dne: 5.4.2023

1:2000

Formát: A4

Strana: 3 / 4




LEGENDA

VODOVOD
pitná surová odkalení
průmyslová

KANALIZACE
jednotná splšková
dešťová

ELEKTRIKA
odstaveno

nacházíte se v ochranném pásmu vodního zdroje

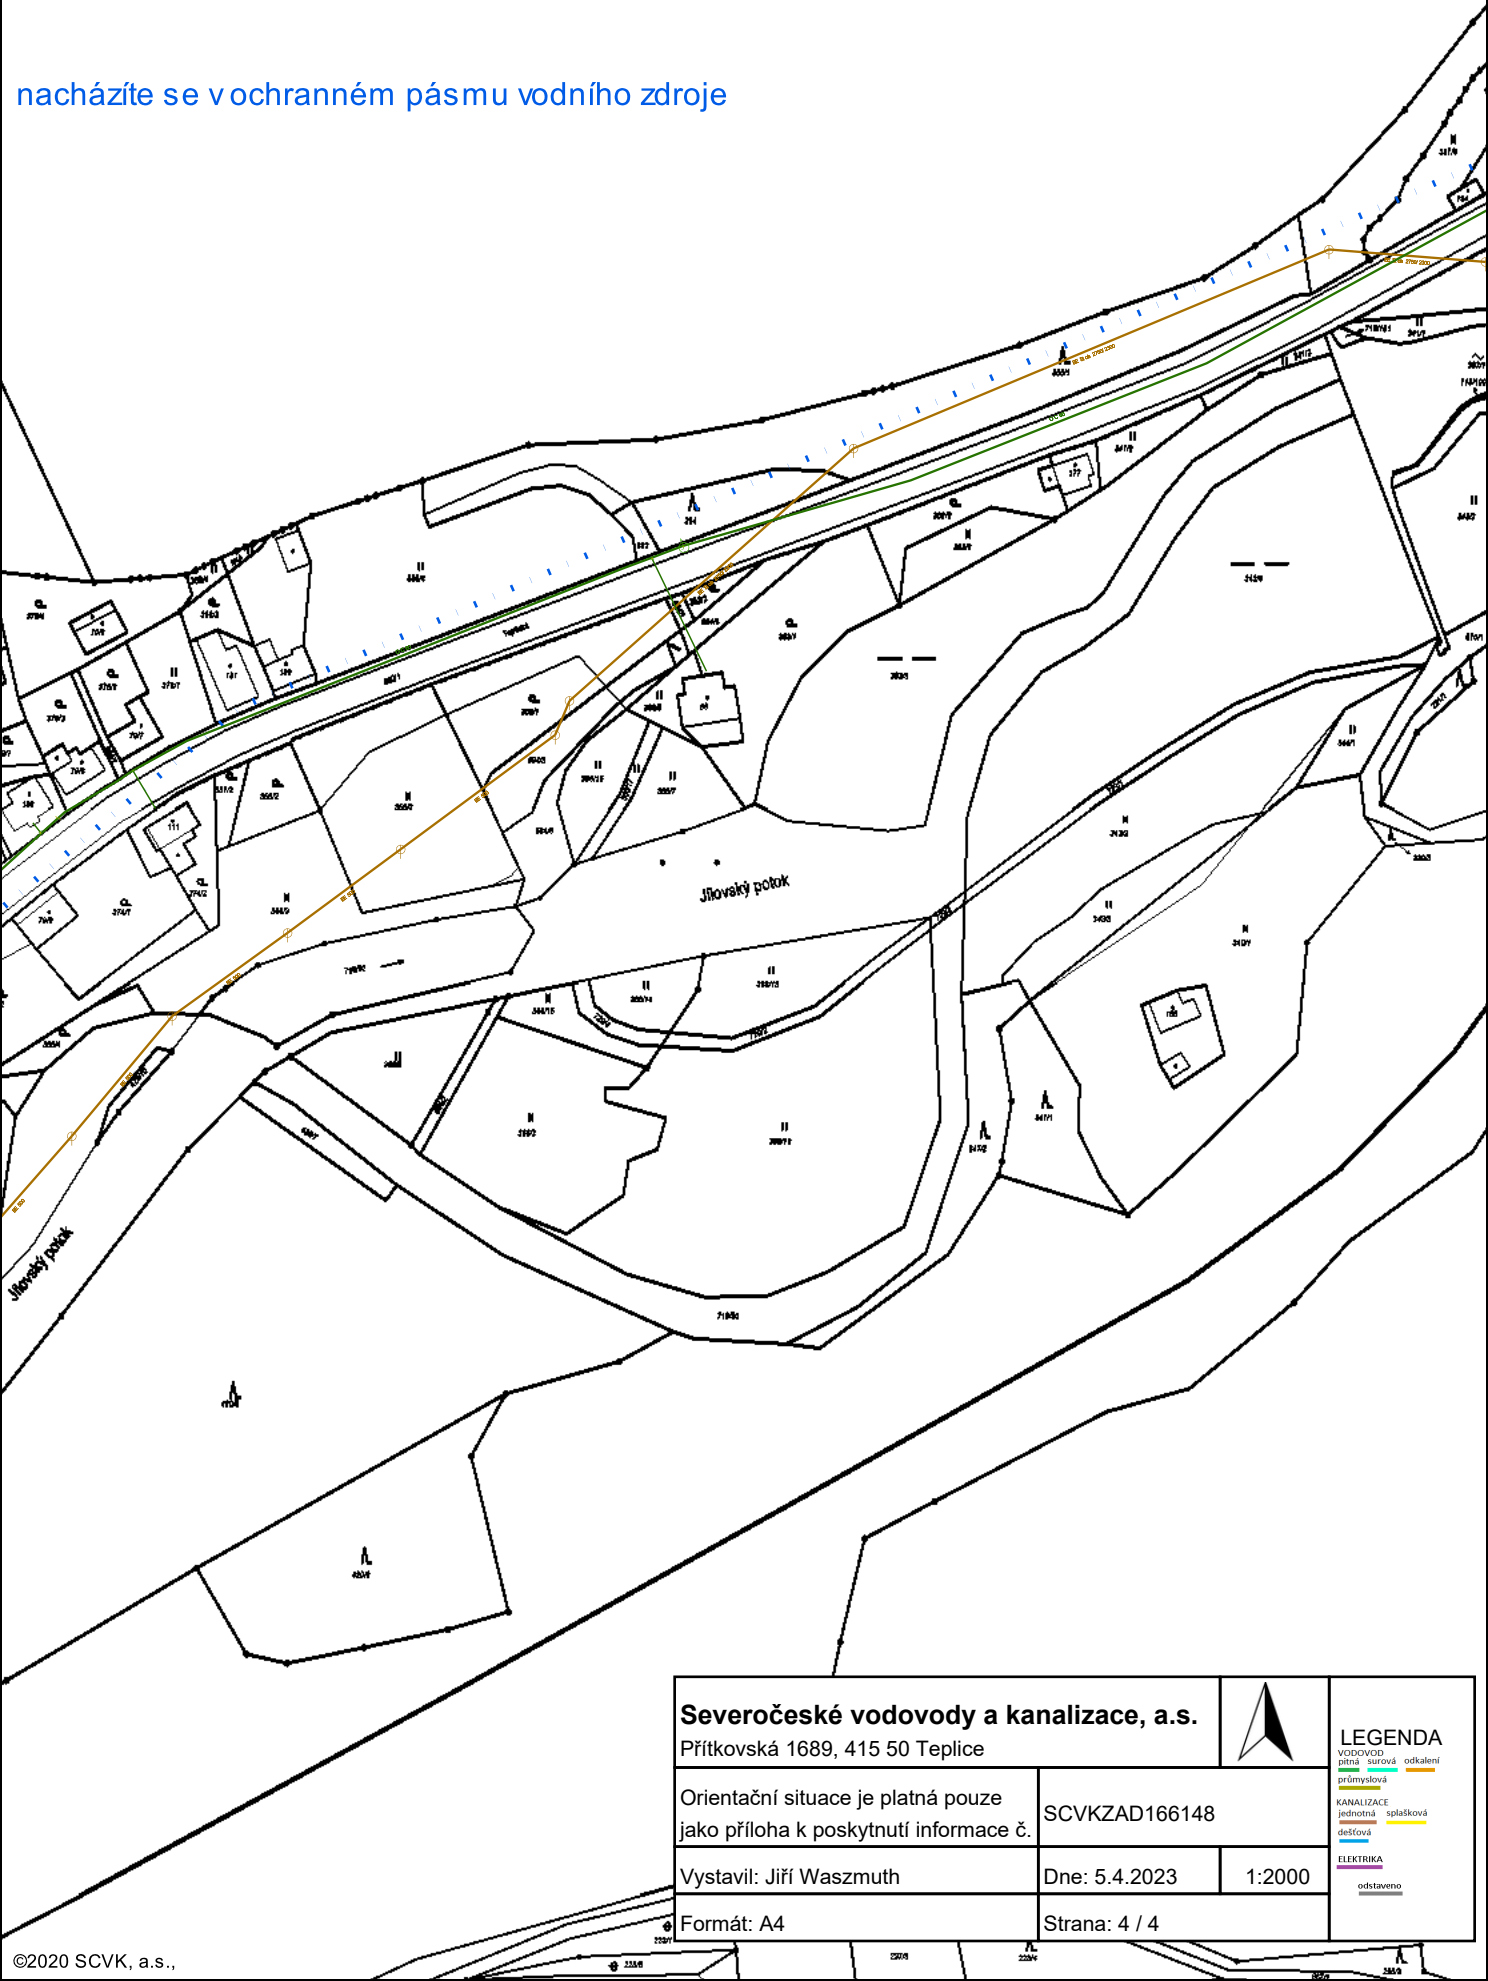

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD166148

Vystavil: Jiří Waszmuth

Dne: 5.4.2023

1:2000

Formát: A4

Strana: 4 / 4

LEGENDA

VODOVOD

pitná surová odkalení

průmyslová

KANALIZACE

jednotná splašková

dešťová

ELEKTRIKA

odstaveno