


PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY

M 1:5,1:25

PROSTUP DILATAČNÍ SPÁRY OBKLADEM


1:5

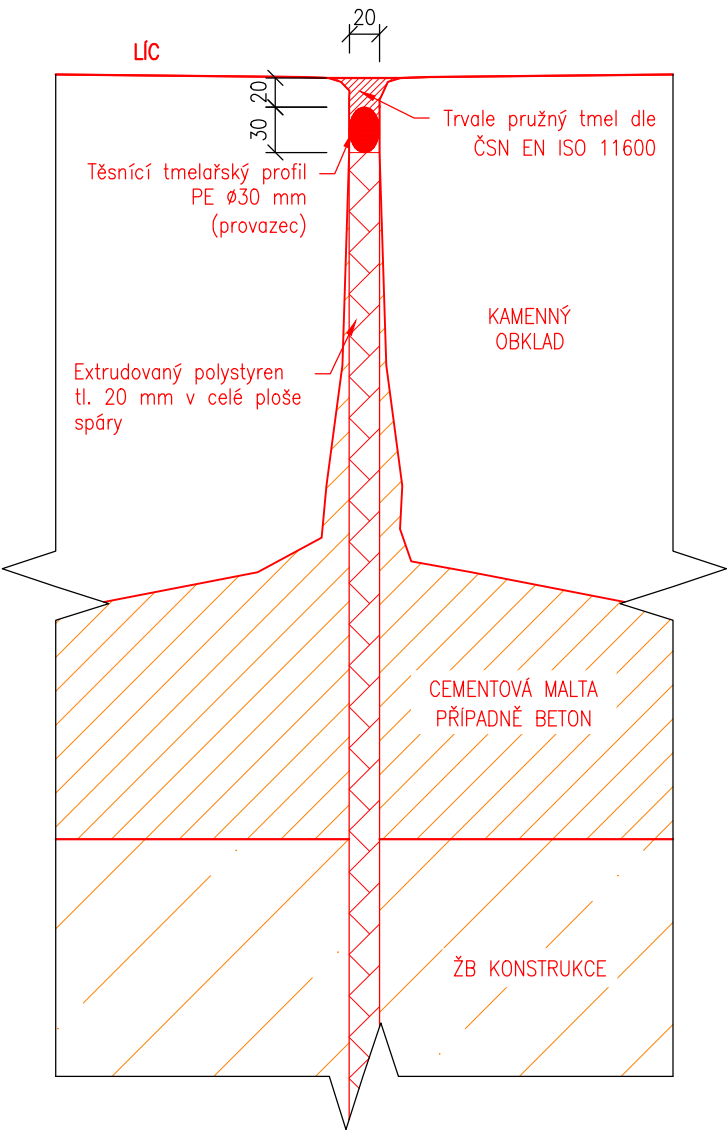

Poznámka:

- Spára bude tvořena výplní z extrudovaného polystyrenu, který bude s přesahem vložen do bednění před betonáží. Po vybetonování a odbednění celé konstrukce zdi bude polystyren obložen kamenným obkladem. Po zalití pracovní mezery mezi kamenným obkladem a vlastní betonovou konstrukcí bude polystyren zaříznut do hloubky cca 40 mm. Do spáry bude zatlačen těsnicí tmelařský profil PEØ30 mm. Následně těsnicí profil bude zakryt trvale pružným tmelem o tl. cca 20 mm.
- Bezpodmínečně bude dodržen technologický postup příslušného výrobce tmele.
- Pro fixaci polohy extrudovaného polystyrenu při betonáži a dosažení požadovaného tvaru doporučujeme osazení polystyrenu na bednění (případně na stěnu sousedící konstrukce)
- Dilatační spáry musí probíhat celou konstrukcí včetně základu.
- Použitím těsnícího provazce se životnost spáry zvyšuje zhruba o 10 let.

DILATAČNÍ SPÁRA V ŽB KONSTRUKCI – RUB 1:5

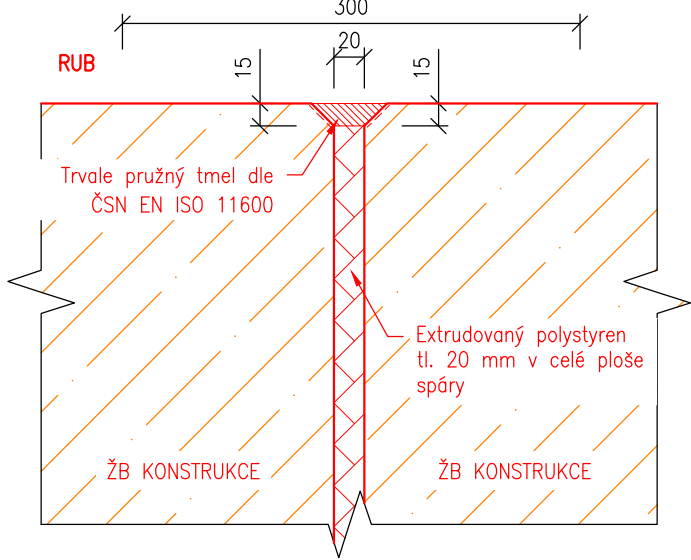

Poznámka:

- Polystyren bude zaříznut cca do hloubky 15 mm a zakryt trvale těsnícím tmelem do roviny s rubem zdi.
- Případná propadlá místa v podkladu je potřeba vyplnit speciálními maltami např. rychloopravnou maltou.




Poznámka:

V rámci předpaty k SO 02 budou provedeny dilatační spáry v místě spáry stávající konstrukce.

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY V ŽB KONSTRUKCI

M 1:25

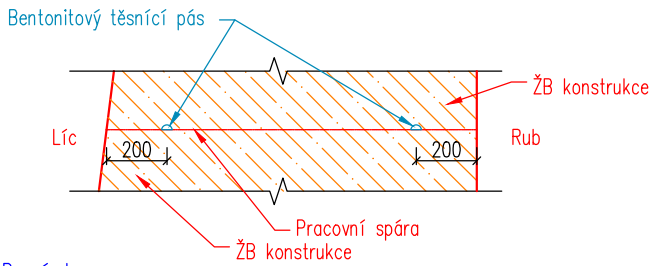

Poznámka:

Podklad musí být před nanášením suchý, bez prachu
Těsnicí pás bude aplikován u zdí s obkladem i bez obkladu

| | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz | | | Paré č.: | |
| Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | | | Datum: | |
| Odpovědný projektant: | Ing. Jaroslav Vrzák | | Č. zakázky: | H-23/010 |
| Vypracoval: | Ing. Štěpán Krátký | | Změna: | - |
| Akce: OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - 7.etapa | | | Stupeň: DSP/DPS | |
| Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | Část: | D |
| Příloha: PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY | | | Měřítko: 1:5, 1:25 | Č. přílohy: D.12 |