


NAPĚŤOVÁ SÍŤ:
3NPE AC 400V / TN-S
1NPE AC 230V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

Ochrana při poruše – automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN

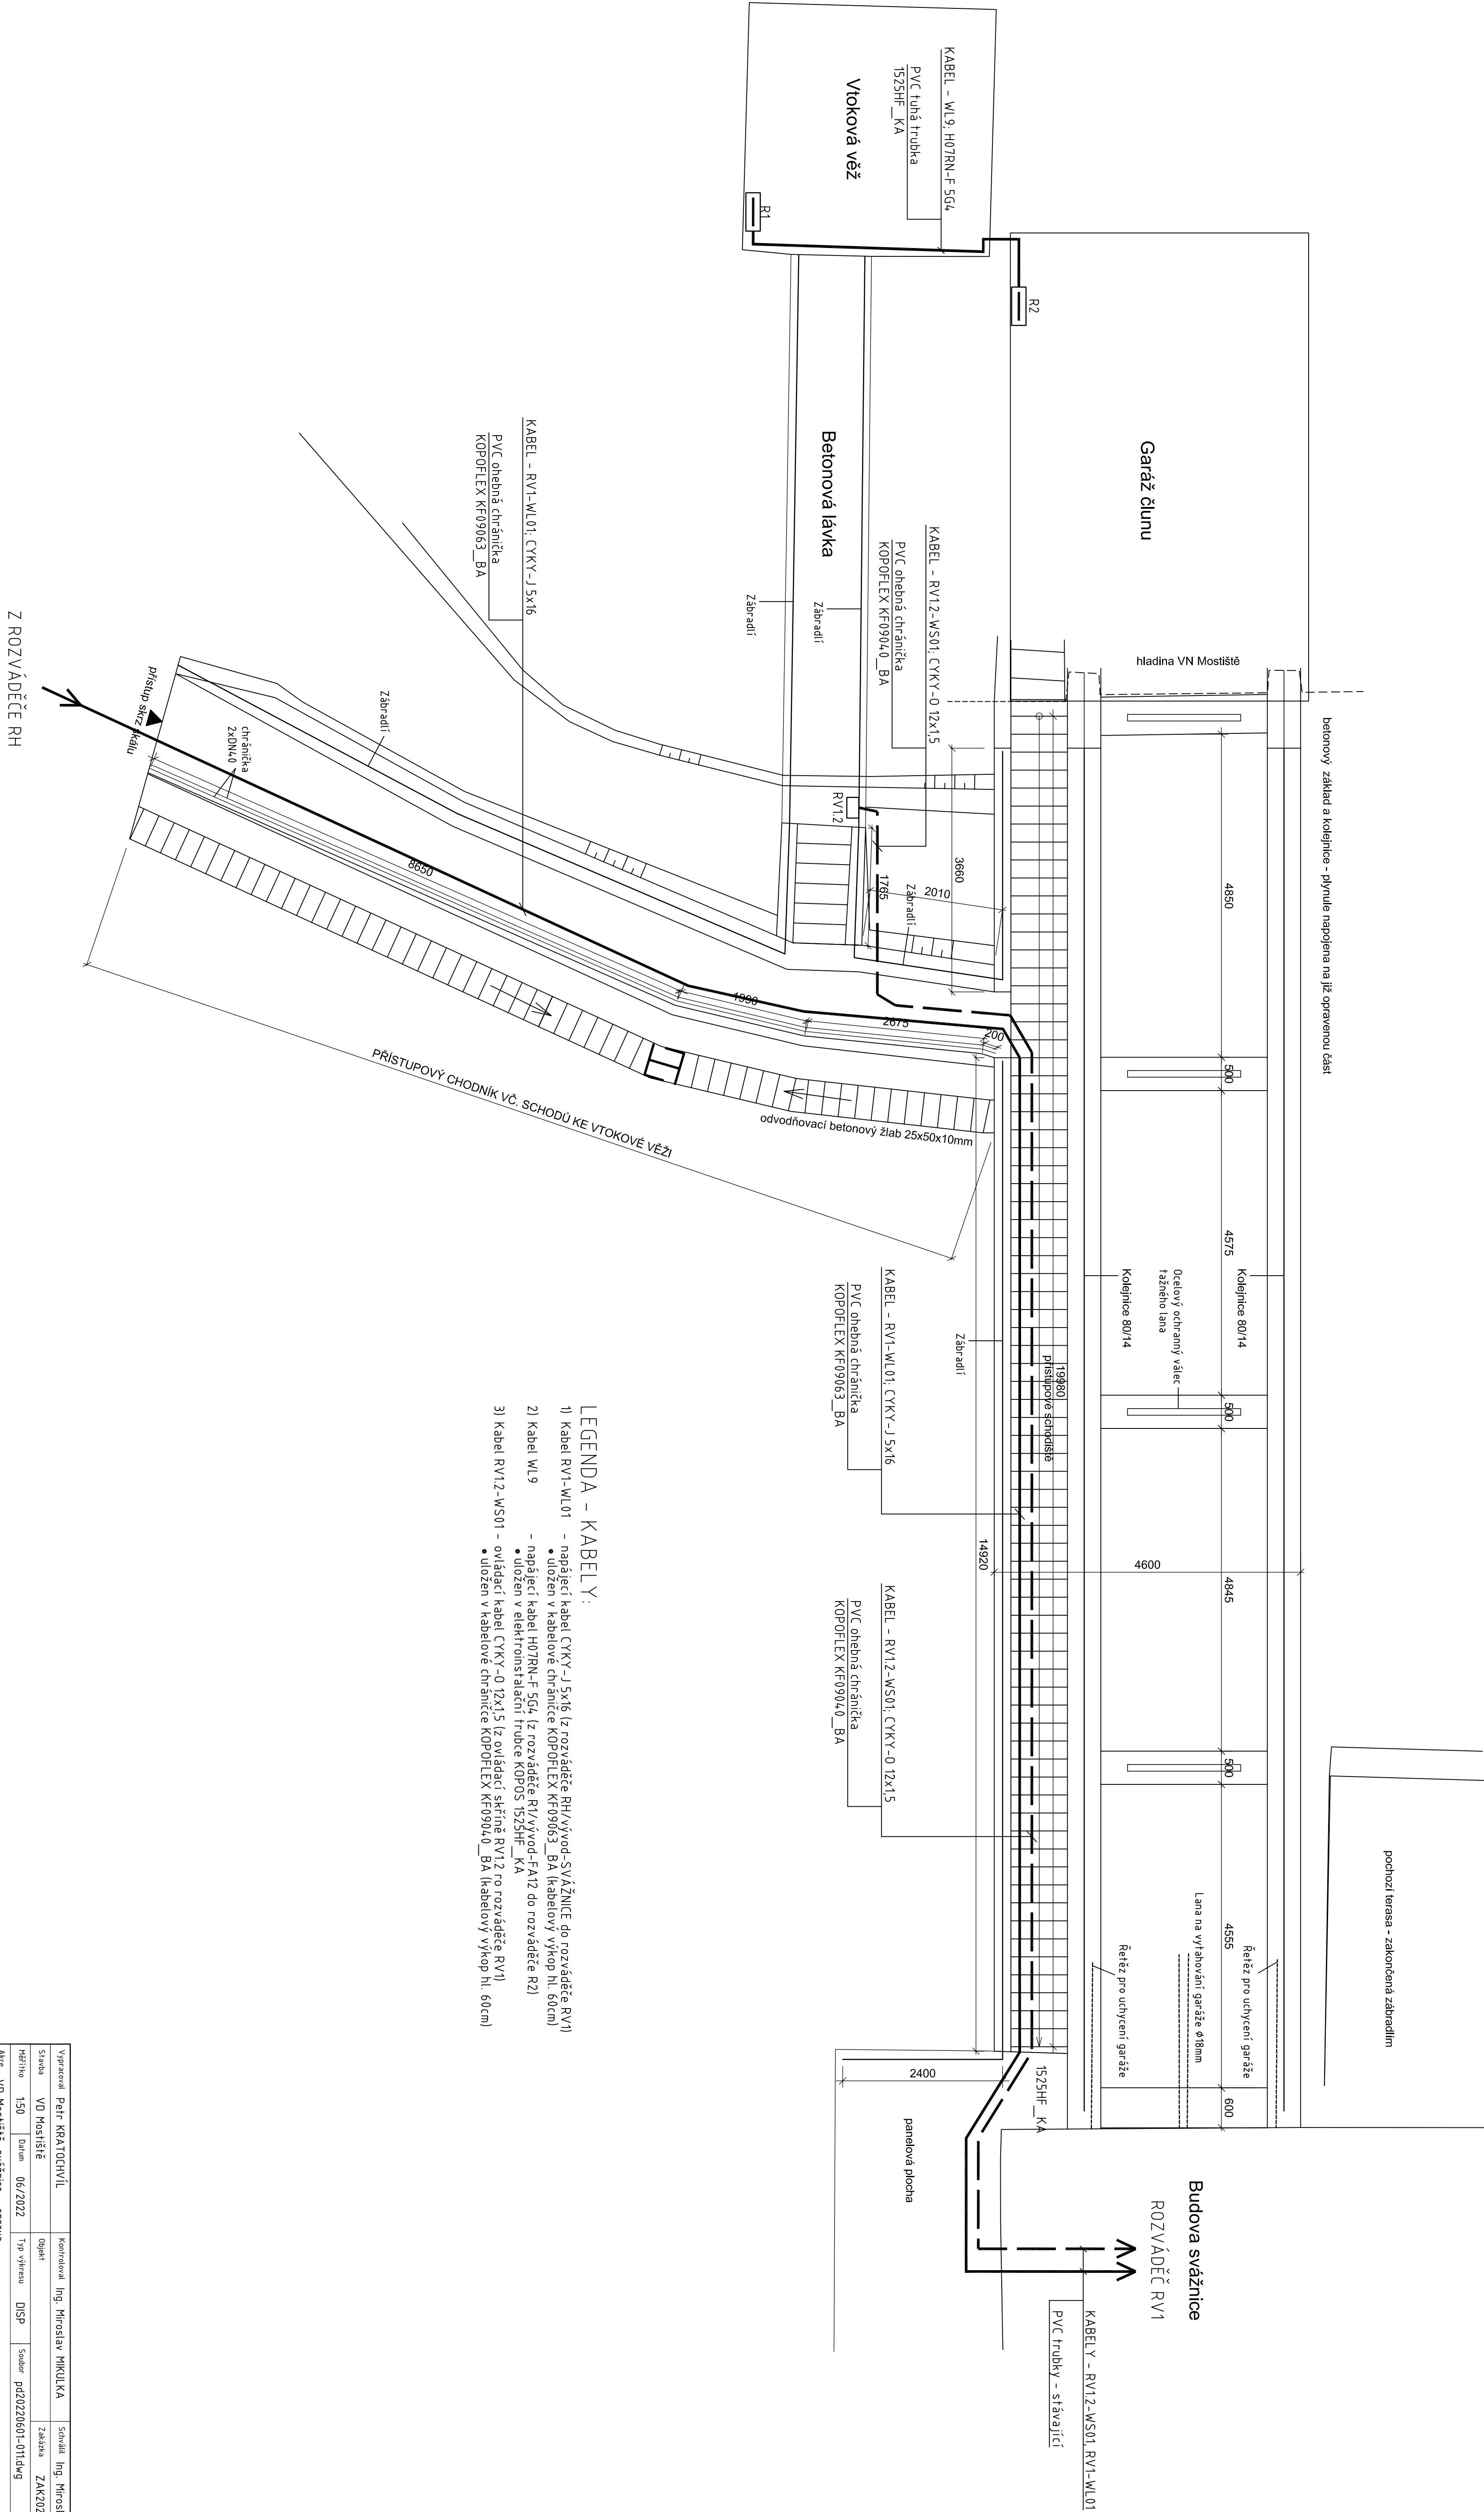

Výkresoval	Petr KRATOCHVIL	Kontroloval	Ing. Miroslav MIKULKA	Stavěl	Ing. Miroslav MIKULKA
Strana	VD Mostiště	Doplně		Zadána	ZAK20220601
Měřítko	1:50	Datum	06/2022	Typ výkresu	DISP
Akte	VD Mostiště, svážnice - oprava	Soubor	pd20220601-011.dwg		
Název	NAPÁJECÍ A OVLÁDACÍ KABELY				
Situční schéma rozvodu					Stupeň pro POPS
EMC PROJEKT, spol. s r.o.					Číslo po
1					Index
PD20220601-011					1
AT 84L 594/84L					